

Ortopedická klinika /ORT/

Po vypuknutí popř. zjištění požáru v prostoru budovy „S“, Ortopedická klinika, a kdy je zřejmé, že požár již nelze uhasit vlastními silami za pomoci dostupných hasebních prostředků a produkty požáru (sálavé teplo, kouř, zplodiny) ohrožují bezpečnost a zdraví osob na pracovištích ORT (ambulance, standardní lůžkové oddělení 29A a 29B, lůžkové oddělení 29JIP, operační sály, sterilizace) musí být požárem zasažený a ohrožený prostor neprodleně vyklizen, tj. provedena evakuace osob a majetku.

1. Organizace a řízení evakuace

Evakuace pracoviště je řízena na ranní směně přednostou kliniky popř. jeho zástupcem či vrchní sestrou. V době sníženého provozu službu konajícím zdravotnickým pracovníkem /lékař, všeobecná sestra/.

Evakuace bude řízena z bezpečného stanoviště, které se určí v závislosti na místě vzniku požáru a jeho rozsahu.

Stanoviště k řízení evakuace musí být vybaveno vhodnými komunikačními prostředky /např. telefon, freeset, dorozumívací zařízení pacient – sestra (InterCom)/.

Evakuace - **částečná** /přesun do neohrožené (bezpečné) části budovy/
- **úplná** /opuštění budovy/.

Zaměstnanci kliniky od vyhlášení evakuace se **řídí pokyny** vydané osobou řídící evakuaci.

Po příjezdu zásahové jednotky požární ochrany **řízení evakuace** a záchranných prací **přebírá** velitel zásahu, Osoba dosud řídící evakuaci je veliteli zásahu podřízena.

2. Způsob vyhlášení evakuace

Vyhlášení a zahájení evakuace na pracovištích ORT se provede ústně nebo pomocí sdělovací techniky (telefon, freeset, komunikačním zařízením pacient – sestra) následujícím sdělením:

„Na pracovišti kliniky došlo ke vzniku mimořádné události. Žádáme všechny návštěvníky kliniky, aby neprodleně opustili prostory této kliniky a budovy“.

Vyhlášení a zahájení evakuace **je nutné** neprodleně oznámit spojovatelce **telefonní ústředny FNOL /klapka 1150/** a vyčkat zpětného ověření.

3. Evakuační (únikové) cesty

Tvoří je **chodby** v jednotlivých **podlažích**, které navazují na **hlavní schodiště** uprostřed budovy /chráněná úniková cesta typu AE/ a dvě **boční schodiště** /chráněná úniková cesta typu A + nechráněná úniková cesta/. K úniku na volná prostranství z budovy slouží **čtyři východy** /1 v 1. nadzemním podlaží a 3 v 1. podzemním podlaží/ (viz grafická příloha).

K evakuaci pacientů s omezenou schopností pohybu a orientace mohou být použity **výtahy s označením „Evakuační výtah“** /2 výtahy v prostoru hlavního schodiště/.

Při neprůchodnosti schodiště, budou ohrožené osoby přemístěny do vzdálenějších nebo bezpečnějších prostor budovy a následně evakuovány za pomoci zasahujících hasičů.

Evakuační cesty **se určí** po **zhodnocení situace** s ohledem na místo vzniku požáru a jeho rozsahu, dostupnosti evakuačních prostředků a vhodnosti únikových cest.

4. Určení osob a prostředků použitelných k evakuaci

Evakuaci provede službu konající lékařský a ošetrovatelský personál kliniky.

V **době sníženého provozu**, kdy není k dispozici dostatek zdravotnického personálu, musí dojít k **posílení** o volný zdravotnický personál z **okolních** zdravotních pracovišť - **povolání posil** bude provedeno přes telefonní ústřednu FNOL /klapka 1150/.

Prostředky použitelné k **evakuaci** tvoří dostupná lůžka, pojízdná lehátka a křesla.

Převoz pacientů zajišťuje dispečink sanitek DOPR, Převozová služba Delta s.r.o. a ZZS.

5. Informace o pacientech a lůžkové kapacitě

Fyzický počet lůžek oddělení	56
------------------------------	----

Předpokládaná cílová oddělení při evakuaci v areálu FNOL:

- pacienti vyžadující péči JIP: TRAU, 1CHIR, IPCHO
- pacienti nevyžadující péči JIP: TRAU, 1CHIR, 2CHIR.

Ambulantní pacienti - převážně schopni samostatného pohybu, počet pacientů proměnný.

Předpokládaná cílová oddělení při evakuaci mimo areál FNOL:

- Vojenská nemocnice Olomouc
- Středomoravská nemocniční a.s. - odštěpný závod Nemocnice Šternberk
- Středomoravská nemocniční a.s. - odštěpný závod Nemocnice Přerov
- Středomoravská nemocniční a.s. - odštěpný závod Nemocnice Prostějov.

6. Shromaždiště evakuovaných osob a jejich kontrola

Místa soustředění:

- za **příznivého počasí** – asfaltová plocha parkoviště za budovou „S“
- za **nepříznivého počasí** – budova „R“ /UCOCH/

Kontrolu a soupis evakuovaných osob provede zaměstnanec ORT pověřený osobou řídící evakuaci.

7. Shromaždiště evakuovaného majetku a jeho ostraha

Místo soustředění:

- za **příznivého počasí** – asfaltová plocha parkoviště za budovou „S“
- za **nepříznivého počasí** – asfaltová plocha parkoviště za budovou „S“ - plachtové krytí.

Kontrolu a soupis provede rovněž zaměstnanec ORT pověřený osobou řídící evakuaci

Zajištění ochrany:

- zaměstnanci Bezpečnostní agentury SOS Olomouc /klapka 4335, 5876, 5877/
- Městská police Olomouc /tel. 156, 585 209 540/
- Policie ČR /158/.

8. Pokyny pro pracovníka řídícího evakuaci

- **priority**
 - důležitost – osoby, láhve na plyny, zdravotnické přístroje a nosiče dat, materiál, ostatní
 - ohrožení – místo požáru, blízké okolí, prostor nad požárem, prostor pod požárem, ostatní

- o vyhlášení požárního poplachu a zahájení evakuace informovat přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150**/ sousední pracoviště **OBMI** /klapka **3750, 5931**/
- **pokyn** k transportu pacienta **dává** jen lékař
- **transport** evakuovaných provádět za **doprovodu** zdravotnického personálu
- **vést přehled** o evakuovaných pacientech, majetku a materiálu, na formulářích „Přehled evakuovaných osob“ a „Soupis evakuovaného majetku“, uložených v obálce „MIMORÁDNÉ UDÁLOSTI“
- přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150**/ povolat pohotovost – elektroúdržba FNOL , údržba ZVIT OSB, obsluhu medic_plynů a vzduchotechniky, bezpečnostní službu SOS
- prostřednictvím služby elektroúdržby zajistit vypnutí přívodu elektrické energie do požárem zasažených nebo přímo ohrožených prostor v podružných rozvaděčích na chodbách jednotlivých podlaží **/POZOR na ohrožení života pacientů připojených na lékařské přístroje/**
- prostřednictvím obsluhy medicínálních plynů a vzduchotechniky zajistit uzavření podružných uzávěrů centrálního rozvodu medicínálních plynů do požárem zasažených nebo přímo ohrožených prostor **/POZOR na ohrožení života pacientů připojených na tyto rozvody/**.

9. Poskytování první pomoci zraněným osobám

- traumatologická ambulance **URGENT**
- přivolaná **ZZS** Olomouckého kraje

Příloha:

- Příloha č. 1 Půdorysy podlaží s vyznačením únikových cest
 Příloha č. 2 Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově

Vypracoval:

V Olomouci dne: **- 1 -07- 2014**

Schválil:

V Olomouci dne: **7.7.2014**

prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
 přednosta Ortopedické kliniky

Ing. Jan Kotzot
 Osoba odborně způsobilá ve smyslu §11
 Zákona ČNR č.133/1985 Sb.
 O požární ochraně ve znění i pozd. předpisů.
 č. osvědčení Z-407/98
 Ing. Jan Kotzot
 technik BPPO FNOL a OZO PO
 /č. osv. Z-407/98/

doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
 ředitel Fakultní nemocnice Olomouc


FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
 I.P. Pavlova 6
 775 20 OLOMOUČ

Půdorysy podlaží s vyznačením únikových cest


3. nadzemní podlaží




2. nadzemní podlaží

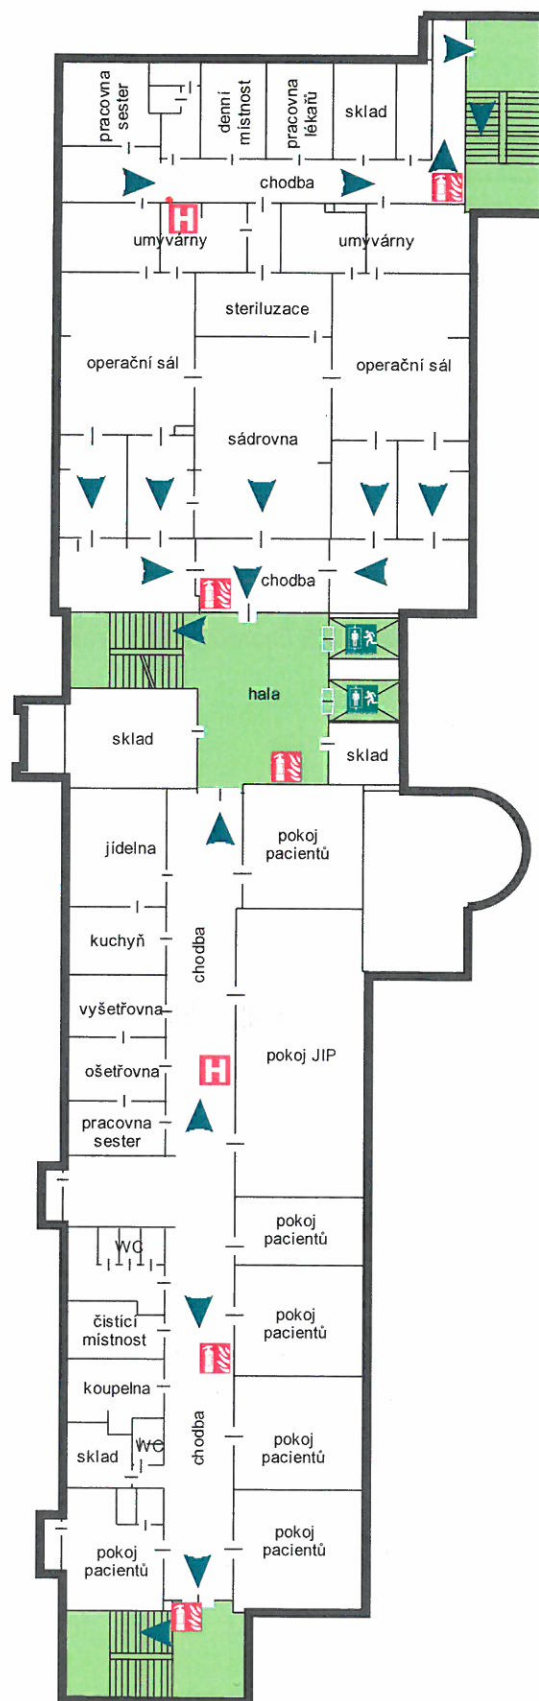

1. nadzemní podlaží

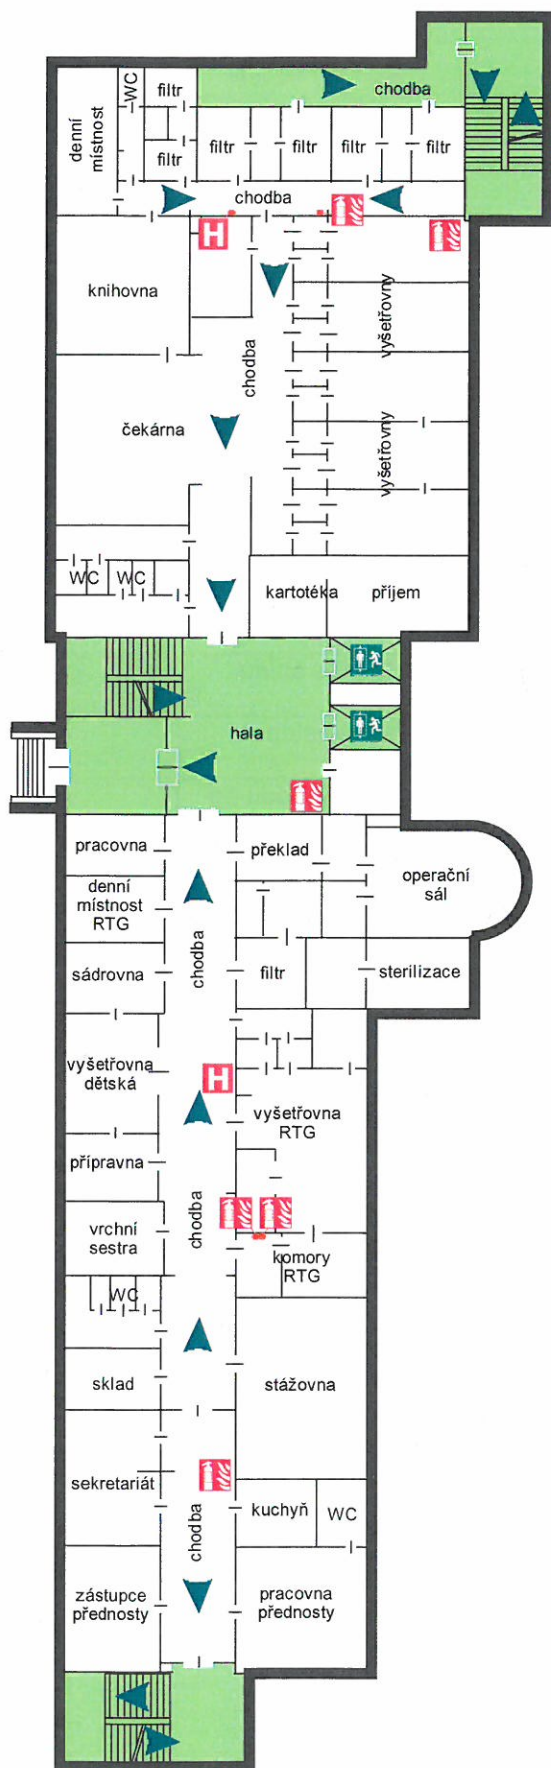

1. podzemní podlaží

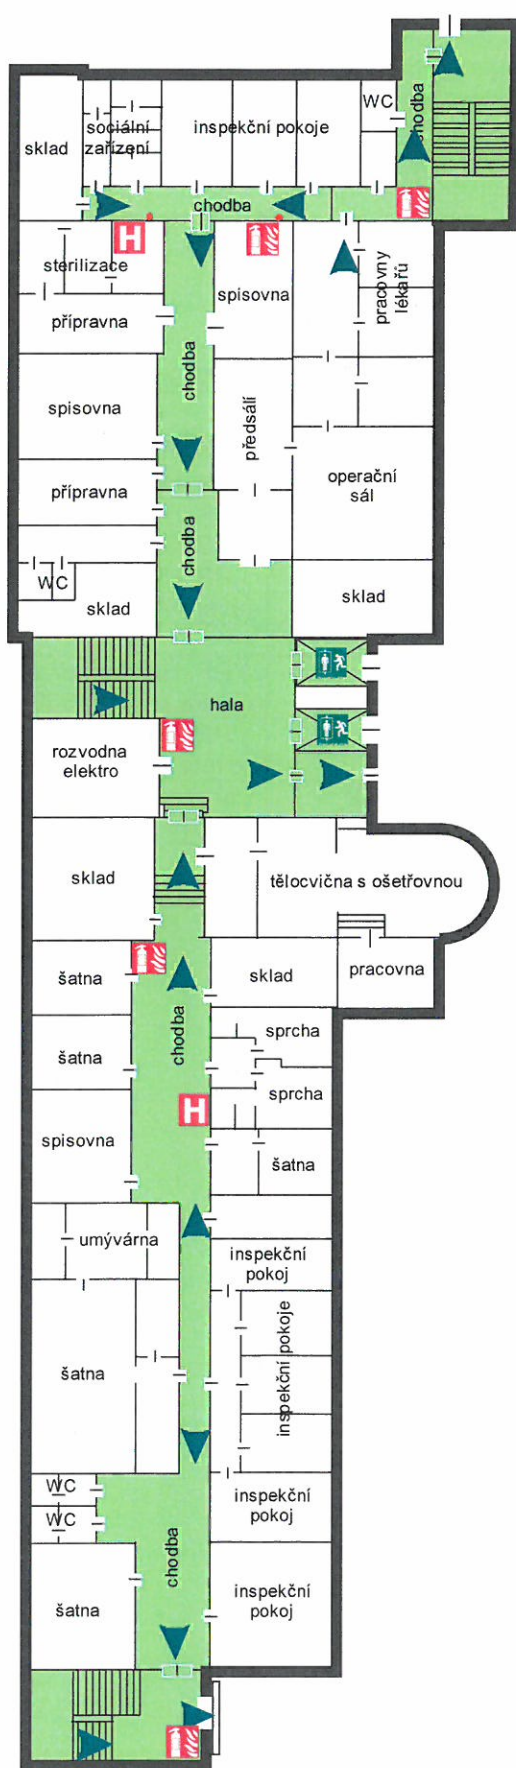

Legenda			
	Hasicí přístroj		Evakuační výtah
	Hydrant		Směr úniku
			Úniková cesta

Příloha č. 2

Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově

Druh média	Popis místnosti/prostoru; označení	Poznámka
El. energie	1.PP, Hlavní rozvodna (dveře A_S191040)	
Voda	1.PP, Hlavní uzávěr vody (dveře A_S191370) přes šatnu (A_S191330)	
Topná voda	1.PP, Hlavní uzávěr vody (dveře A_S191370) přes šatnu (dveře A_S191330)	
Pára	---	
Zemní plyn	1.PP, Hlavní uzávěr vody (dveře A_S191370) přes šatnu (dveře A_S191330)	
Med_kyslík (O ₂)	1:PP, Podružná redukční skříň v zádveří zadního vstupu (dveře A_S191070)	
Oxid dusný (N ₂ O)	Láhvová stanice – plechový přístřešek u zadního vchodu do budovy	
Oxid uhličitý (CO ₂)	---	
Vakuum	3.NP, Vakuová stanice (dveře A_S203010)	
Stlačený vzduch	3.NP, Kompresorová stanice (dveře A_S203010)	