

II. interní klinika – gastro-enterologická a hepatologická /2IK/

Po vypuknutí popř. zjištění požáru v prostoru budovy „G“, II. Interní kliniky, a kdy je zřejmé, že požár již nelze uhasit vlastními silami za pomoci dostupných hasebních prostředků a produkty požáru (sálavé teplo, kouř, zplodiny) ohrožují bezpečnost a zdraví osob na pracovištích 2IK (ambulance, standardní lůžkové standardní oddělení 30C, lůžkové oddělení JIP 30D + 30M, endoskopické pracoviště), musí být požárem zasažený a ohrožený prostor neprodleně vyklizen, tj. provedena evakuace osob a majetku.

1. Organizace a řízení evakuace

Evakuace pracoviště je řízena na ranní směně přednostou kliniky popř. jeho zástupcem či vrchní sestrou. V době sníženého provozu službu konajícím zdravotnickým pracovníkem (lékař, všeobecná sestra). Evakuace bude řízena z bezpečného stanoviště, které se určí v závislosti na místě vzniku požáru a jeho rozsahu.

Stanoviště k řízení evakuace musí být vybaveno komunikačními prostředky /např. telefon, freeset, dorozumívací zařízení pacient – sestra (InterCom)/.

Evakuace - **částečná** /přesun do neohrožené (bezpečné) části budovy/
- **úplná** /opuštění budovy/.

Zaměstnanci kliniky od vyhlášení evakuace se **řídí pokyny** vydané osobou řídící evakuaci.

Po příjezdu zásahové jednotky požární ochrany **řízení evakuace** a záchranných prací **přebírá** velitel zásahu, Osoba dosud řídící evakuaci je veliteli zásahu podřízena a musí s ním spolupracovat.

2. Způsob vyhlášení evakuace

Vyhlášení a zahájení evakuace na pracovištích 2IK se provede ústně nebo pomocí sdělovací techniky (telefon, komunikační zařízení pacient – sestra) následujícím sdělením:

„Na pracovišti kliniky došlo ke vzniku mimořádné události. Žádáme všechny návštěvníky kliniky, aby neprodleně opustili prostory této kliniky a budovy“.

Vyhlášení evakuace **je nutné** neprodleně oznámit spojovatelce **telefonní ústředny FNOL** /klapka **1150**/ a vyčkat zpětného ověření.

3. Evakuační (únikové) cesty

Únikové cesty v budově představují chodby v jednotlivých podlažích, které navazují na předvýtahový prostor s centrálním schodištěm.

K úniku na volná prostranství slouží **tři vchody** v 1. nadzemním podlaží a **jeden vchod** v 1. podzemním podlaží /viz grafická příloha/.

K evakuaci **smí být** použit **lůžkový** výtah /označený tabulkou „Evakuační výtah“/. **Osobní** výtah k evakuaci **nesmí** být použit /nesplňuje bezpečnostní požadavky na evakuační výtahy/.

Evakuační cesty **se určí** po **zhodnocení situace** s ohledem na místo vzniku požáru a jeho rozsah, dostupnost evakuačních prostředků a vhodnost únikových cest.

4. Určení osob a prostředků použitelných k evakuaci

Evakuaci provede službu konající lékařský a ošetrovatelský personál kliniky.

V **době sníženého provozu**, kdy není k dispozici dostatek zdravotnického personálu, musí dojít k **posílení** o volný zdravotnický personál ze **sousedních** zdravotních pracovišť - **povolání posil** bude provedeno přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150/**.

Prostředky použitelné k **evakuaci** tvoří dostupná lůžka, pojízdná lehátka a křesla.

Převoz pacientů **zajišťuje** dispečink sanitek DOPR, Převozová služba Delta s.r.o. a ZZS.

5. Informace o pacientech a lůžkové kapacitě

Fyzický počet lůžek oddělení	38
------------------------------	-----------

Předpokládaná cílová oddělení při evakuaci v areálu FNOL:

- 1IK, 3IK, 1CHIR, GER.

Ambulantní pacienti - převážně schopni samostatného pohybu, počet pacientů proměnný.

Ambulance - expektační lůžka – pacienti s omezenou schopností pohybu.

Předpokládaná cílová oddělení při evakuaci mimo areál FNOL:

- Vojenská nemocnice Olomouc
- Středomoravská nemocniční a.s. - odštěpný závod Nemocnice Šternberk
- Středomoravská nemocniční a.s. - odštěpný závod Nemocnice Přerov
- Středomoravská nemocniční a.s. - odštěpný závod Nemocnice Prostějov.

6. Shromaždiště evakuovaných osob a jejich kontrola

Místa soustředění:

- za **příznivého počasí** – volný prostor mezi budovou „G“ /2IK/ a budovou „F“ /ALG/.
- za **nepříznivého počasí** – v chodbě části budovy „H2“ /ONK+PLIC/ v 2. nadzemním podlaží /vstup přes nájezdovou rampu/

Kontrolu a soupis evakuovaných osob provede zaměstnanec 2IK pověřený osobou řídící evakuaci.

7. Shromaždiště evakuovaného majetku a jeho ostraha

Místo soustředění:

- za **příznivého počasí** – volný prostor mezi budovou „G“ /2IK/ a budovou „F“ /ALG/
- za **nepříznivého počasí** – chodba v 1. podzemním podlaží budovy „F“ /ALG/.

Kontrolu a soupis evakuovaného majetku provede zaměstnanec 2IK pověřený osobou řídící evakuaci.

Zajištění ochrany:

- zaměstnanci Bezpečnostní agentury SOS Olomouc /klapka **4335**, 5876, 5877/
- Městská police Olomouc /tel. **156**, 585 209 540/
- Policie ČR /**158/**.

8. Pokyny pro pracovníka řídícího evakuaci

- **priority**
 - důležitost – osoby, láhve na plyny, zdravotnické přístroje a nosiče dat, materiál, ostatní

- ohrožení – místo požáru, blízké okolí, prostor nad požárem, prostor pod požárem, ostatní
- o vyhlášení požárního poplachu a zahájení evakuace informovat přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150**/ sousední pracoviště **2IK**
- **pokyn** k transportu pacienta **dává** jen lékař
- **transport** evakuovaných provádět za **doprovodu** zdravotnického personálu
- **vést přehled** o evakuovaných pacientech, majetku a materiálu, na formulářích „Přehled evakuovaných osob“ a „Soupis evakuovaného majetku“, uložených v obálce „MIMORÁDNÉ UDÁLOSTI“
- přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150**/ povolat pohotovost – elektroúdržba FNOL , údržba ZVIT OSB, obsluhu medicínálních plynů a vzduchotechniky, bezpečnostní službu SOS
- prostřednictvím služby elektroúdržby zajistit vypnutí přívodu elektrické energie do požárem zasažených nebo přímo ohrožených prostor v podružných rozvaděčích na chodbách jednotlivých podlaží /POZOR na ohrožení života pacientů připojených na lékařské přístroje/
- prostřednictvím obsluhy medicínálních plynů a vzduchotechniky zajistit uzavření podružných uzávěrů centrálního rozvodu medicínálních plynů do požárem zasažených nebo přímo ohrožených prostor /POZOR na ohrožení života pacientů připojených na tyto rozvody/.

9. Poskytování první pomoci zraněným osobám

- traumatologická ambulance **URGENT**
- přivolaná **ZZS** Olomouckého kraje

Příloha:

- Příloha č. 1 Půdorysy podlaží s vyznačením únikových cest
 Příloha č. 2 Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově

Vypracoval:

V Olomouci dne: 14-07-2014

Schválil:

V Olomouci dne: 14-07-2014
 02/138
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
 I.P. Pavlova 6 Olomouc, tel. 585 441 111
 II. Interní klinika gastroenterologická a hepatologická
 Předseda: doc. MUDr. Vlastimil Procházka, Ph.D.

doc. MUDr. Vlastimil Procházka, Ph.D.
 přednosta II. Interní kliniky
 gastro – enterologické a hepatologické

Ing. Jan Kotzot

Osoba odborně způsobilá ve smyslu §11
 Zákona ČNR č.133/1985 Sb.
 O požární ochraně ve znění i pozd. předpisů.
 č. osvědčení Z-407/98


Ing. Jan Kotzot
 technik BPPO FNOL a OZO PO
 /č. osv. Z-407/98/

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
 I.P. Pavlova 6
 775 20 OLOMOUČ


doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
 ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

Půdorysy podlaží s vyznačením únikových cest


3. nadzemní podlaží

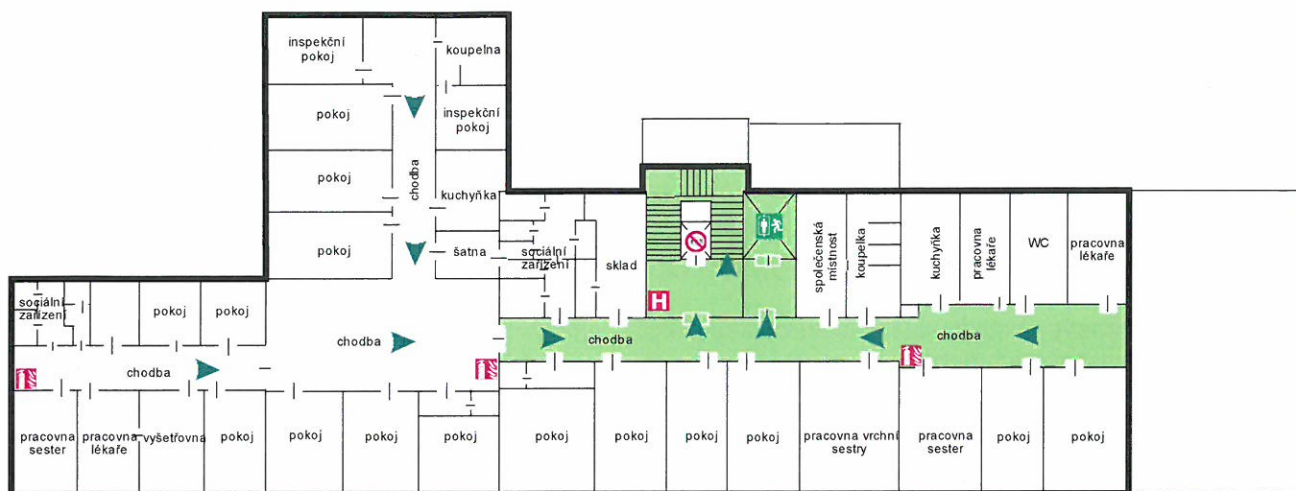


2. nadzemní podlaží

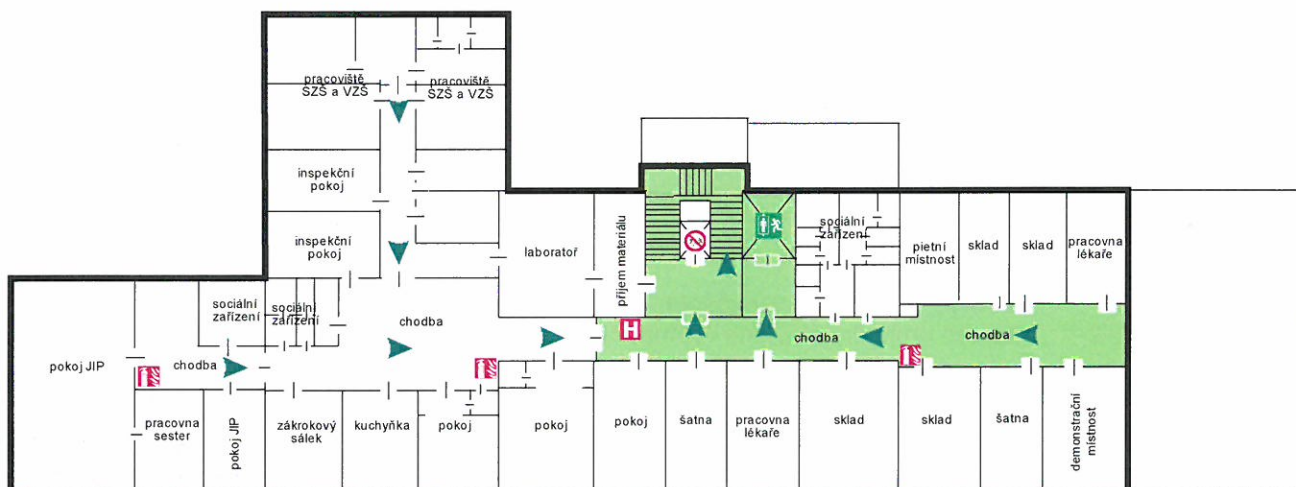

1. nadzemní podlaží

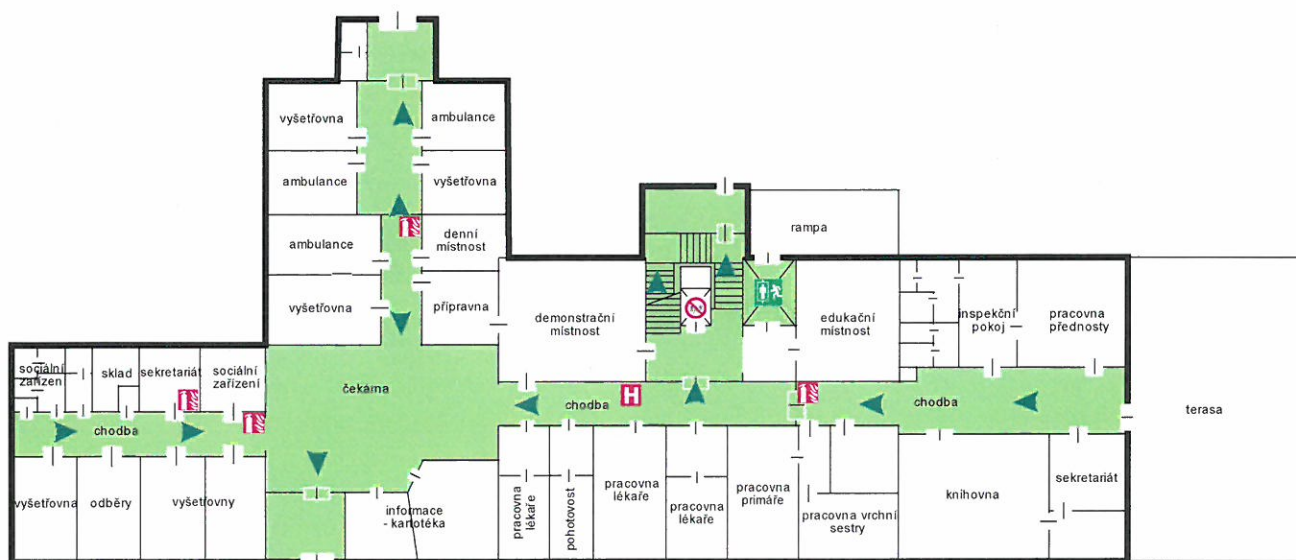

1. podzemní podlaží

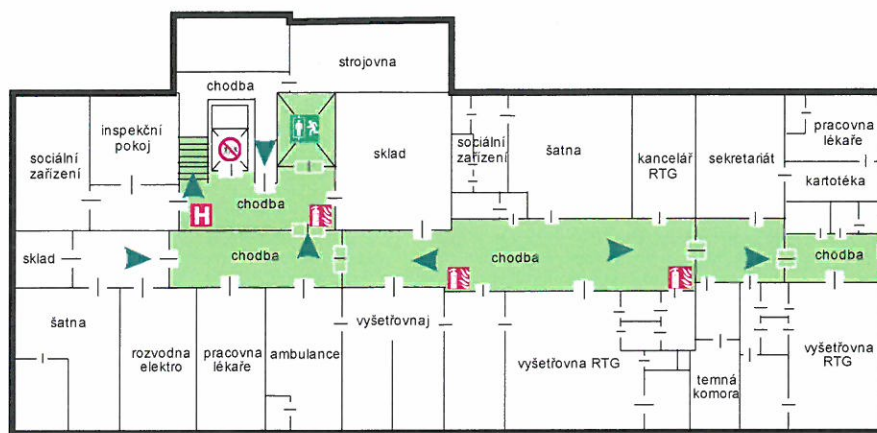

Legenda

	Hasicí přístroj		Shromaždiště		Směr úniku
	Hydrant		Výtah neslouží k evakuaci osob		Úniková cesta
	Hlásič požáru - tlačítko		Evakuační výtah		

Příloha č. 2

Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově

Druh média	Popis místnosti/prostoru; označení	Poznámka
El. energie	1.PP, Hlavní rozvodna (dveře A_G091100)	
Voda	1.PP, Sklad špinavého prádla (dveře A_G091470)	
Topná voda	1.PP, Chodba na vstupu do strojovny (dveře A_G091500)	
Pára	---	
Zemní plyn	---	
Med_kyslík (O ₂)	1.NP, Podružná redukční skříň (dveře A_G001020)	
Oxid dusný (N ₂ O)	---	
Oxid uhličitý (CO ₂)	---	
Vakuum	---	
Stlačený vzduch	---	

