

III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická /3IK/

Po vypuknutí popř. zjištění požáru v prostoru budovy „J“ III. Interní kliniky a kdy je zřejmé, že požár již nelze uhasit vlastními silami za pomoci dostupných hasebních prostředků a produkty požáru (sálavé teplo, kouř, zplodiny) ohrožují bezpečnost a zdraví osob na pracovištích 3IK (ambulace, standardní lůžková oddělení 39A a 39B, lůžkové oddělení JIP 39D, hemodialyzační sály) musí být požárem zasažený a ohrožený prostor neprodleně vyklizen, tj. provedena evakuace osob a majetku.

1. Organizace a řízení evakuace

Evakuace pracoviště je řízena na ranní směně přednostou kliniky popř. jeho zástupcem či vrchní sestrou. V době sníženého provozu službu konajícím zdravotnickým pracovníkem (lékař, všeobecná sestra). Evakuace bude řízena z bezpečného stanoviště, které se určí v závislosti na místě vzniku požáru a jeho rozsahu.

Stanoviště k řízení evakuace musí být vybaveno komunikačními prostředky (telefon, freeset, dorozumívací zařízení pacient – sestra /InterCom/).

Evakuace - **částečná** /přesun do neohrožené (bezpečné) části budovy/
- **úplná** /opuštění budovy/.

Zaměstnanci kliniky od vyhlášení evakuace se **řídí pokyny** vydané osobou řídící evakuaci.

Po příjezdu zásahové jednotky požární ochrany **řízení evakuace** a záchranných prací **přebírá** velitel zásahu, Osoba dosud řídící evakuaci je veliteli zásahu podřízena a musí s ním spolupracovat.

2. Způsob vyhlášení evakuace

Vyhlášení a zahájení evakuace na pracovištích 3IK se provede ústně nebo pomocí sdělovací techniky (např. telefon, freeset, komunikačním zařízením pacient – sestra) následujícím sdělením:

„Na pracovišti kliniky došlo ke vzniku mimořádné události. Žádáme všechny návštěvníky kliniky, aby neprodleně opustili prostory této kliniky a budovy“.

O vyhlášení evakuace **je nutné** neprodleně oznámit operátorce **telefonní ústředny FNOL /klapka 1150/** a vyčkat zpětného ověření.

3. Evakuační (únikové) cesty

Únikové cesty v budově jsou tvořeny chodbami v jednotlivých podlažích, na které navazují dvě schodiště /hlavní a boční/. K úniku na volné prostranství slouží **dva vstupy** do budovy /hlavní, hemodialyzační sály/ v 1. nadzemním podlaží /viz grafická příloha/.

V krajní situaci lze použít průchod mezi KNM a 3IK ve 2. nadzemním podlaží.

K evakuaci **nesmí** být použity výtahy.

Evakuační cesty **se určí** po **zhodnocení situace** s ohledem na místo vzniku požáru a jeho rozsahu, dostupnosti evakuačních prostředků a vhodnosti únikových cest.

4. Určení osob a prostředků použitelných k evakuaci

Evakuaci provede službu konající lékařský a ošetrovatelský personál kliniky.

V **době sníženého provozu**, kdy není k dispozici dostatek zdravotnického personálu, musí dojít k **posílení** o volný zdravotnický personál ze **sousedních** zdravotních pracovišť - **povolání posil** bude provedeno přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150**/.

Prostředky použitelné k **evakuaci** tvoří dostupná lůžka, pojízdná lehátka a křesla.

Převoz pacientů **zajišťuje** dispečink sanitek DOPR, Převozová služba Delta s.r.o. a ZZS.

5. Informace o pacientech a lůžkové kapacitě

Fyzický počet lůžek oddělení	56
------------------------------	----

Ambulantní pacienti - převážně schopni samostatného pohybu, počet pacientů proměnný.

Předpokládaná cílová oddělení při evakuaci v areálu FNOL:

- 1IK, 2IKaGER,

Předpokládaná cílová oddělení při evakuaci mimo areál FNOL:

- Vojenská nemocnice Olomouc
- Středomoravská nemocniční a.s. - odštěpný závod Nemocnice Šternberk
- Středomoravská nemocniční a.s. - odštěpný závod Nemocnice Přerov
- Středomoravská nemocniční a.s. - odštěpný závod Nemocnice Prostějov.

6. Shromaždiště evakuovaných osob a jejich kontrola

Místa soustředění:

- za **příznivého počasí** – parkoviště a zatravněná část před budovou „J“
- za **nepříznivého počasí** – chodby 1. nadzemního podlaží části budovy „B“.

Kontrolu a soupis evakuovaných osob provede zaměstnanec 3IK pověřený osobou řídící evakuaci.

7. Shromaždiště evakuovaného majetku a jeho ostraha

Místo soustředění:

- za **příznivého počasí** – parkoviště a zatravněná část před budovou „J“
- za **nepříznivého počasí** – chodby 1. nadzemního podlaží budovy „B“.

Kontrolu a soupis evakuovaného majetku provede zaměstnanec 3IK pověřený osobou řídící evakuaci.

Zajištění ochrany:

- Ostraha FNOL /klapka **4335**, 731 543 039/
- Městská police Olomouc /tel. **156**, 585 209 540/
- Policie ČR /**158**/.

8. Pokyny pro pracovníka řídícího evakuaci

- **priority**
 - důležitost – osoby, láhve na plyny, zdravotnické přístroje a nosiče dat, materiál, ostatní
 - ohrožení – místo požáru, blízké okolí, prostor nad požárem, prostor pod požárem, ostatní
- o vyhlášení požárního poplachu a zahájení evakuace informovat přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150**/ sousední pracoviště **KNM** /klapka **4265**, **4287**/

- **pokyn** k transportu pacienta **dává** jen lékař
- **transport** evakuovaných provádět za **doprovodu** zdravotnického personálu
- **vést přehled** o evakuovaných pacientech, majetku a materiálu, na formulářích „Přehled evakuovaných osob“ a „Soupis evakuovaného majetku“, uložených v obálce „MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI“
- přes technický dispečink FNOL /klapka **2222**/ povolat pohotovost – elektroúdržba FNOL, údržba ZVIT OSB, obsluha medicínálních plynů a vzduchotechniky OOU, Ostraha FNOL
- prostřednictvím služby elektroúdržby zajistit vypnutí přívodu elektrické energie do požárem zasažených nebo přímo ohrožených prostor v podružných rozvaděcích na chodbách jednotlivých podlaží **/POZOR na ohrožení života pacientů připojených na lékařské přístroje/**
- prostřednictvím obsluhy medicínálních plynů a vzduchotechniky zajistit uzavření podružných uzávěrů centrálního rozvodu medicínálních plynů do požárem zasažených nebo přímo ohrožených prostor **/POZOR na ohrožení života pacientů připojených na tyto rozvody/**
- na pracovištích KNM se mohou vyskytovat zdroje ionizujícího záření (radiofarmaka, izotopy) a v případě rozšíření požáru do prostor pracovišť KNM, může dojít k úniku těchto látek a radiačnímu zamoření okolí **/POZOR na ohrožení zdraví a života všech osob nacházejících se v pásnu zamoření.**

9. Poskytování první pomoci zraněným osobám

- zraněným osobám bude poskytnuta první pomoc na **URGENT**
- přivolaná **ZZS** Olomouckého kraje

Příloha:

- Příloha č. 1 Půdorysy podlaží s vyznačením únikových cest
Příloha č. 2 Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově

Vypracoval:

V Olomouci dne: 20-03-2019

Ing. Jan Kotzot
Osoba odborně způsobilá ve smyslu §11
Zákona ČNR č.133/1985 Sb.
O požární ochraně ve znění i pozd. předpisů
č. osvědčení Z-407/98
Ing. Jan Kotzot
technik BPPO FNOL a OZO PO
/č. osv. Z-407/98/

Schválil:

V Olomouci dne: 25-03-2019


prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.
přednosta III. interní kliniky – nefrologické,
revmatologické a endokrinologické

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
I.P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc


prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

Půdorysy podlaží s vyznačením únikových cest


4. nadzemní podlaží

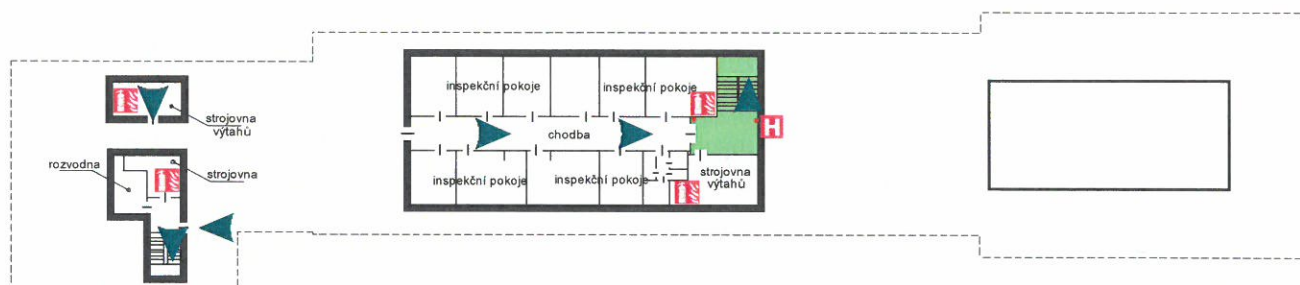


3. nadzemní podlaží

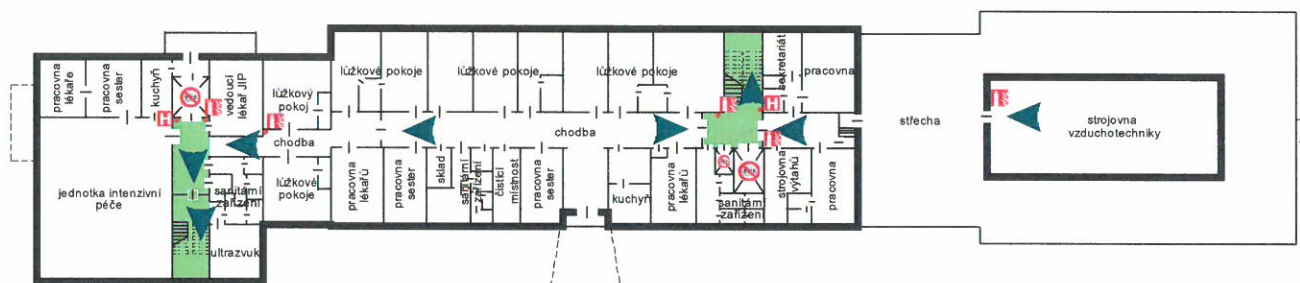



2. nadzemní podlaží

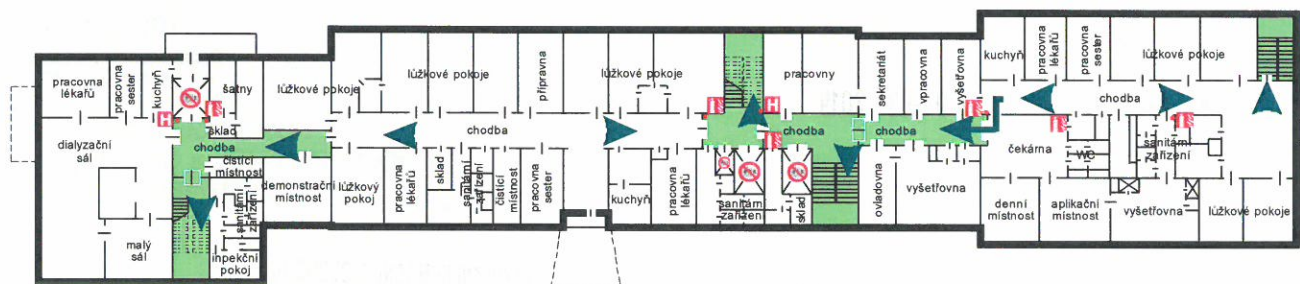

1. nadzemní podlaží

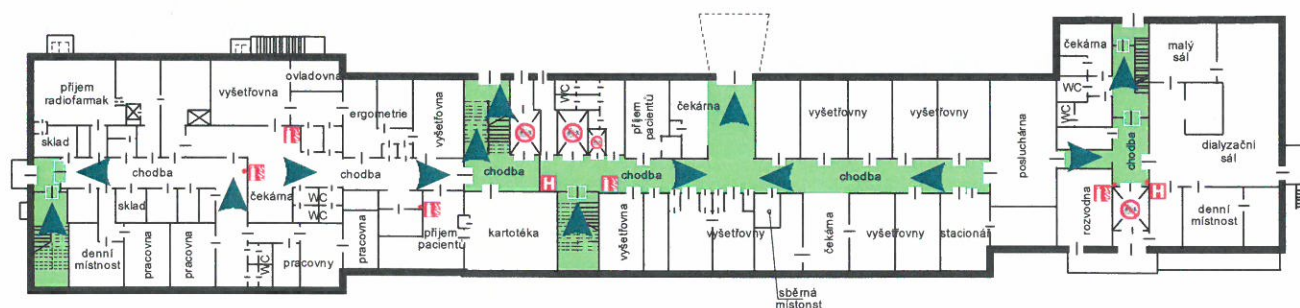

1. podzemní podlaží

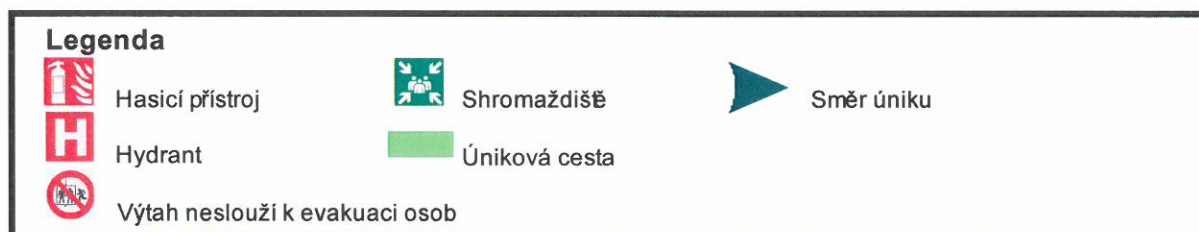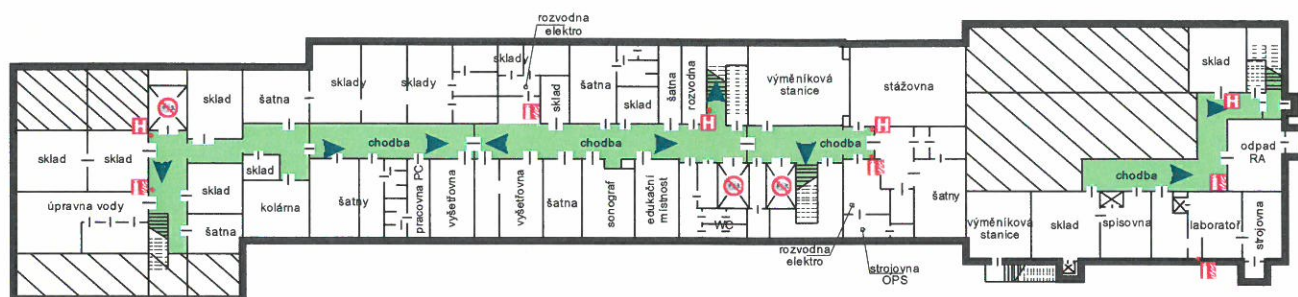

Příloha č. 2

Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově

Druh média	Popis místnosti/prostoru; označení	Poznámka
El. energie	pro část „J1“ – 1.PP, Hlavní rozvodna (A_J191320) 1. NP, Hlavní rozvodna na manipulační rampě (A_J201100) 1.PP, Rozvodna (391240) - pro část „J3“	
Voda	1.PP Sklad (A_J291030) - pro celou budovu „J“ 1.PP, Výměníková stanice (A_J191410) - pro KNM + 3IK mimo HDS 1.PP, Sklad (A_J291050) - pro část „J2“ /HDS/	
Topná voda	1.PP, Výměníková stanice (A_J191410) - pro celou budovu „J“ 1.PP, Výměníková stanice (A_J391121) – jen pro „J3“ /KNM/	
Pára	---	
Zemní plyn	na fasádě části budovy „J3“ - pro celou budovu „J“	zrušen
Med_kyslík (O ₂)	1.NP, Čekárna HDS - podružná redukční skříň (A_J201170)	
Oxid dusný (N ₂ O)	---	
Oxid uhličitý (CO ₂)	---	
Vakuum	---	
Stlačený vzduch	---	