

Novorozenecké oddělení /NOVO/

Po vypuknutí popř. zjištění požáru v prostoru budovy „C“ a kdy je zřejmé, že požár již nelze uhasit vlastními silami za pomoci dostupných hasebních prostředků a produkty požáru (sálavé teplo, kouř, zplodiny) ohrožují bezpečnost a zdraví osob na pracovištích NOVO oddělení 16A, 16B, 16C, musí být požárem zasažený a ohrožený prostor neprodleně vyklizen, tj. provedena evakuace osob a majetku.

1. Organizace a řízení evakuace

Evakuace pracoviště je řízena na ranní směně primářem oddělení popř. jeho zástupcem nebo vedoucím lékařem.

V době sníženého provozu službu konajícím zdravotnickým pracovníkem (lékař, všeobecná sestra).

Evakuace bude řízena z bezpečného stanoviště, které se určí v závislosti na místě vzniku požáru a jeho rozsahu.

Stanoviště k řízení evakuace musí být vybaveno komunikačními prostředky (telefon, freeset).

Evakuace - **částečná** /přesun do neohrožené (bezpečné) části budovy/
- **úplná** /opuštění budovy/.

Zaměstnanci oddělení od vyhlášení evakuace se **řídí pokyny** vydané osobou řídící evakuaci.

Po příjezdu zásahové jednotky požární ochrany **řízení evakuace** a záchranných prací **přebírá** velitel zásahu. Osoba dosud řídící evakuaci je veliteli zásahu podřízena a musí s ním spolupracovat.

2. Způsob vyhlášení evakuace

Vyhlášení požárního poplachu a zahájení evakuace na pracovištích NOVO se provede ústně nebo pomocí sdělovací techniky /telefon, freeset/ následujícím sdělením:

„Na pracovišti oddělení došlo ke vzniku nežádoucí události. Žádáme všechny návštěvníky oddělení, aby neprodleně opustili prostory tohoto oddělení a budovy“.

Vyhlášení evakuace **je nutné** neprodleně oznámit spojovatelce **telefonní ústředny FNOL** /klapka 1150/ a vyčkat zpětného ověření.

3. Evakuační (únikové) cesty

Únikové cesty v budově jsou tvořeny **chodbami** v jednotlivých **podlažích**, které navazují na **hlavní schodiště** uprostřed budov. Hlavní chodby základní části budovy v 1. až 4. nadzemním podlaží navazují vlevo na boční /zadní/ **schodiště** /nechráněné únikové cesty/. Dále hlavní chodby v 1.NP a v 2. NP jsou propojeny s budovou „A“ průchozími spojovacími krčky /viz grafická příloha/.

Při evakuaci novorozenců v rámci budovy, budou novorozenci převezeni do prostoru porodních sálů PORGYN

Jako nouzový únik, v případě zajištění bezpečného pohybu, lze použít vstup na manipulační rampu ve 2. nadzemním podlaží.

Při neprůchodnosti schodiště, budou ohrožené osoby přemístěny do vzdálenějších nebo bezpečnějších prostor budovy a následně evakuovány za pomoci zasahujících hasičů.

K evakuaci **nesmí být** použity výtahy /nesplňují bezpečnostní požadavky na evakuační výtahy/.

Vhodné únikové cesty **se určí** po **zhodnocení situace** s ohledem na místo vzniku požáru a jeho rozsah, dostupnost evakuačních prostředků a vhodnost únikových cest.

4. Určení osob a prostředků použitelných k evakuaci

Evakuaci provede službu konající lékařský a ošetrovatelský personál oddělení.

V **době sníženého provozu**, kdy není k dispozici dostatek zdravotnického personálu, musí dojít k **posílení** o volný zdravotnický personál ze **sousedních** zdravotních pracovišť - **povolání posil** bude provedeno přes telefonní ústřednu FNOL /klapka 1150/.

Prostředky použitelné k **evakuaci** tvoří mobilní inkubátory a dětské postýlky.

Převoz pacientů **zajišťuje** dispečink sanitek DOPR, Převozová služba Delta s.r.o. a ZZS.

5. Informace o evakuovaných pacientech

Fyzický počet lůžek oddělení	46
------------------------------	----

Předpokládaná cílová oddělení při evakuaci v areálu FNOL:

- DK /všichni vyžadují ventilaci a péči JIP/.

Nutné zajistit hospitalizaci s transportem pro **31** hospitalizovaných z toho **JIP: 11**

Předpokládaná cílová oddělení při evakuaci mimo areál FNOL:

- Středomoravská nemocniční a.s. - odštěpný závod Nemocnice Šternberk
- Středomoravská nemocniční a.s. - odštěpný závod Nemocnice Přerov
- Středomoravská nemocniční a.s. - odštěpný závod Nemocnice Prostějov.

6. Shromaždiště evakuovaných osob a jejich kontrola

Místo soustředění:

- za **každého počasí**
 - při částečné evakuaci v rámci budovy – novorozenci do prostoru porodních sálů PORGYN na témže podlaží, ostatní osoby na volné prostranství /parkoviště před budovou „C“/
 - při úplné evakuaci budovy – cílová oddělení /DK/ + nemocnice Šternberk, Přerov, Prostějov.

Kontrolu a soupis evakuovaných provede zaměstnanec NOVO pověřený osobou řídící evakuaci.

7. Shromaždiště evakuovaného majetku a jeho ostraha

Místa soustředění:

- za **příznivého počasí** – asfaltová plocha a parkoviště před budovou „C“
- za **nepříznivého počasí** – hlavní chodba budovy „A“ v 1. nadzemním podlaží.

Kontrolu a soupis evakuovaných provede zaměstnanec NOVO pověřený osobou řídící evakuaci.

Zajištění ochrany:

- zaměstnanci Bezpečnostní agentury SOS Olomouc /klapka 4335, 5876, 5877/
- Městská police Olomouc /tel. 156, 585 209 540/
- Policie ČR /158/.

8. Pokyny pro pracovníka řídícího evakuaci

- **priority**
 - důležitost – osoby, láhve na plyny, zdravotnické přístroje a nosiče dat, materiál, ostatní

- ohrožení – místo požáru, blízké okolí, prostor nad požárem, prostor pod požárem, ostatní
- o vyhlášení požárního poplachu a zahájení evakuace **informovat** přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150**/ sousední pracoviště **PORGYN** /klapka **4115, 4122, 4110**/
- **pokyn** k transportu pacienta **dává** jen lékař
- **transport** evakuovaných provádět za **doprovodu** zdravotnického personálu
- **vést přehled** o evakuovaných pacientech, majetku a materiálu, na formulářích „Přehled evakuovaných osob“ a „Soupis evakuovaného majetku“, uložených v obálce „MIMORÁDNÉ UDÁLOSTI“
- přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150**/ **povolat pohotovost** – elektroúdržba FNOL , údržba ZVIT OSB, obsluhu medicínálních plynů a vzduchotechniky, bezpečnostní službu SOS
- prostřednictvím služby elektroúdržby zajistit vypnutí přívodu elektrické energie do požárem zasažených nebo přímo ohrožených prostor v podružných rozvaděcích na chodbách jednotlivých podlaží **/POZOR na ohrožení života pacientů připojených na lékařské přístroje/**
- prostřednictvím obsluhy medicínálních plynů a vzduchotechniky zajistit uzavření podružných uzávěrů centrálního rozvodu medicínálních plynů do požárem zasažených nebo přímo ohrožených prostor **/POZOR na ohrožení života pacientů připojených na tyto rozvody/**.

9. Poskytování první pomoci zraněným osobám

- traumatologická ambulance **URGENT**
- přivolaná **ZZS** Olomouckého kraje.

Příloha:

- Příloha č. 1 Půdorysy podlaží s vyznačením únikových cest
 Příloha č. 2 Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově

Vypracoval:

V Olomouci dne: **- 9 -07- 2014**

Schválil:

14 -07- 2014
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
 Novorozenecké oddělení
 I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, 588 441 111
 Primář: MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.

MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.
 primář Novorozeneckého oddělení

Ing. Jan Kotzot
 Osoba odborně způsobilá ve smyslu §11
 zákona ČNR č.133/1985 Sb.
 Ing. Jan Kotzot
 technik BPPO FNOL a OZO PO
 I.č. osv. Z-407/98/

doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
 ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
 I.P. Pavlova 6
 775 20 OLOMOUČ

Půdorysy podlaží s vyznačením únikových cest


4. nadzemní podlaží a podkroví



3. nadzemní podlaží



2. nadzemní podlaží

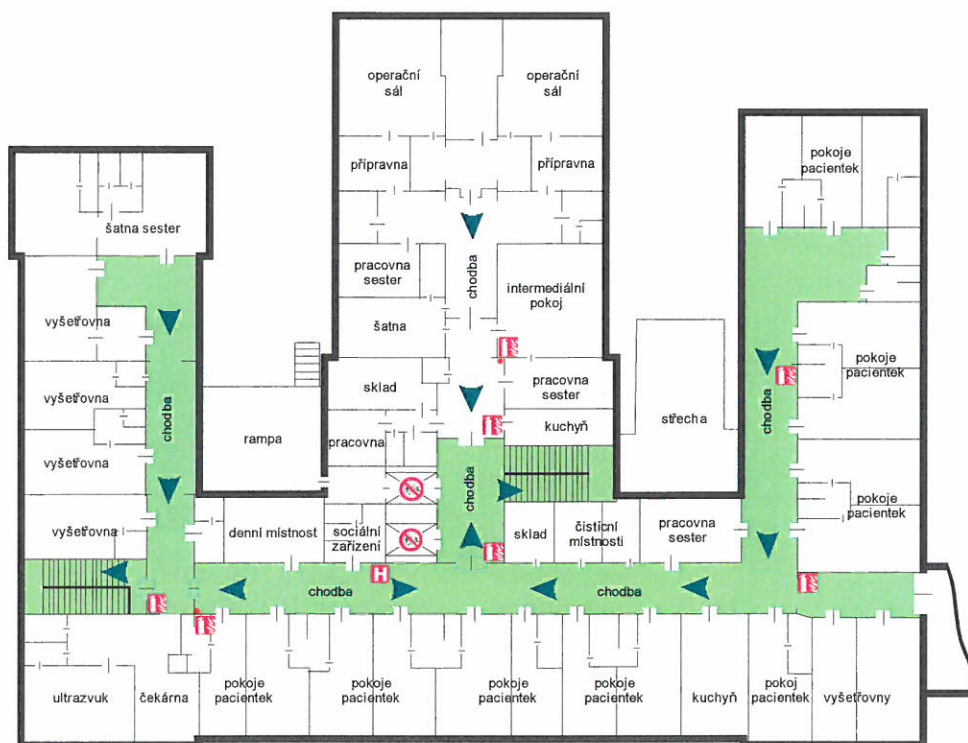

1. nadzemní podlaží



Legenda



Hasičí přístroj



Hydrant



Výtah neslouží k evakuaci osob



Směr úniku



Úniková cesta

Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově

Budova „C“		
Druh média	Popis místnosti/prostoru; označení	Poznámka
El. energie	Hlavní rozvodna (dveře A_C001610) - chodba čekárny ambulance;	
Voda	1.NP, Sklad (dveře A_C001280)	
Topná voda	1.NP, Výměňiková stanice (dveře A_C001420)	
Pára	1.NP, Výměňiková stanice (dveře A_C001420)	
Zemní plyn	HUP – venku vzadu na budově bočního /levého/ křídla vpravo	
Med_kyslík (O ₂)	1.NP, podružná redukční skříň centrálního rozvodu – u východu z bočního schodiště (dveře A_C001140) Lahvová stanice záložní – venku v plechovém přístřešku u vstupu na boční schodiště	
Oxid dusný (N ₂ O)	1.NP, Lahvová stanice – venku na nákladní rampě	
Oxid uhličitý (CO ₂)	1.NP, Lahvová stanice (dveře A_C001770)	
Vakuum	4.NP, Vakuová stanice – NOVO (dveře A_C004650) 1.NP, Vakuová stanice – oper_sály PORGYN (dveře A_C001400)	
Stlačený vzduch	Napojeno z budovy „A“ - 2. PP, Kompresorová stanice - OP centrum; (dveře A_A192850)	