

Klinika psychiatrie /PSY/

Po vypuknutí popř. zjištění požáru v prostoru budovy „V“ kdy je zřejmé, že požár již nelze uhasit vlastními silami za pomoci dostupných hasebních prostředků a produkty požáru (sálavé teplo, kouř, zplodiny) ohrožují bezpečnost a zdraví osob na pracovištích PSY (AT ambulance), musí být požárem zasažený a ohrožený prostor neprodleně vyklizen, tj. provedena evakuace osob a majetku.

1. Organizace a řízení evakuace

Evakuace pracoviště je řízena:

- lékařkou, popř. všeobecnou sestrou AT ambulance.

Evakuace bude řízena z bezpečného stanoviště, které se určí v závislosti na místě vzniku požáru a jeho rozsahu.

Stanoviště k řízení evakuace musí být vybaveno komunikačními prostředky /telefon/.

- Evakuace
- **částečná** /přesun do neohrožené (bezpečné) části budovy/
 - **úplná** /opuštění budovy/.

Od vyhlášení evakuace se pracovníci AT ambulance **řídí pokyny** vydané osobou řídící evakuaci.

Po příjezdu zásahové jednotky požární ochrany **řízení evakuace** a záchranných prací **přebírá** velitel zásahu, osoba dosud řídící evakuaci je veliteli zásahu podřízena.

2. Způsob vyhlášení evakuace

Vyhlášení požárního poplachu a zahájení evakuace na pracovištích AT ambulance se provede ústně následujícím sdělením:

„Na pracovišti ambulance došlo ke vzniku nežádoucí události. Žádáme všechny návštěvníky ambulance, aby neprodleně opustili její prostory a shromáždili se před budovou na ulici Thomayerova“.

O vyhlášení požárního poplachu a zahájení evakuace **je nutné** neprodleně oznámit operátorce **telefonní ústředny FNOL /klapka 1150/**.

3. Evakuační (únikové) cesty

Tvoří je **chodby** z čekárny přes **vstupy** do budovy na volné prostranství před budovu AT ambulance.

Vhodné únikové cesty **se určí** po zhodnocení situace s ohledem na místo vzniku požáru a jeho rozsahu, dostupnosti evakuačních prostředků.

4. Určení osob a prostředků použitelných k evakuaci

Evakuaci provede službu konající zdravotnický personál AT ambulance.

5. Informace o evakuovaných pacientech

Ambulantní pacienti – převážně schopni samostatného pohybu, počet pacientů proměnný.

6. Shromaždiště evakuovaných osob a jejich kontrola

Místo soustředění:

- chodník před budovou „V“ na ulici Thomayerova

Kontrolu a soupis evakuovaných osob provede pracovník AT ambulance pověřený osobou řídící evakuaci.

7. Shromaždiště evakuovaného majetku a jeho ostraha

Místo soustředění:

- za příznivého počasí – zahrada PSY

Kontrolu a soupis evakuovaného majetku provede pracovník AT ambulance pověřený osobou řídící evakuaci.

Zajištění ochrany:

- Ostraha FNOL /klapka 4335, 5876, 5877/
- Městská police Olomouc /tel. 156, 585 209 540/
- Policie ČR /158/.

8. Pokyny k provedení evakuace

- **priority**
 - důležitost – osoby, láhve na plyny, zdravotnické přístroje a nosiče dat, materiál, ostatní
 - ohrožení – místo požáru, blízké okolí, prostor nad požárem, prostor pod požárem, ostatní
- **vést přehled** o evakuovaných ambulantních pacientech, majetku a materiálu
- přes technický dispečink FNOL /klapka 2222/ povolat pohotovost – elektroúdržba FNOL , údržba ZVIT OSB, Ostraha FNOL
- je-lito bezpečné, prostřednictvím elektroúdržby FNOL zajistit vypnutí přívodu elektrické energie do požárem zasažených nebo přímo ohrožených prostor.

9. Poskytování první pomoci zraněným osobám

- traumatologická ambulance **URGENT**
- přivolaná **ZZS** Olomouckého kraje.

Příloha:

- Příloha č. 1 Půdorysy podlaží s vyznačením únikových cest
Příloha č. 2 Přehledové schéma organizace a řízení evakuace – nezpracovává se
Příloha č. 3 Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově

Vypracoval:

V Olomouci dne 21-02-2025

Schválil: 26-02-2025

V Olomouci dne

prof. MUDr. Klára Láťalová, Ph.D.
25432

prof. MUDr. Klára Láťalová, Ph.D.
přednosta Psychiatrické kliniky

Ing. Jan Kotzot


Osoba odborně způsobilá ve smyslu §11
Zákona ČNR č.133/1985 Sb.
O požární ochraně ve znění i pozd. předpisů.
č. osvědčení Z-407/98

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ®
Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc


prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

Půdorysy podlaží s vyznačením únikových cest

2. nadzemní podlaží

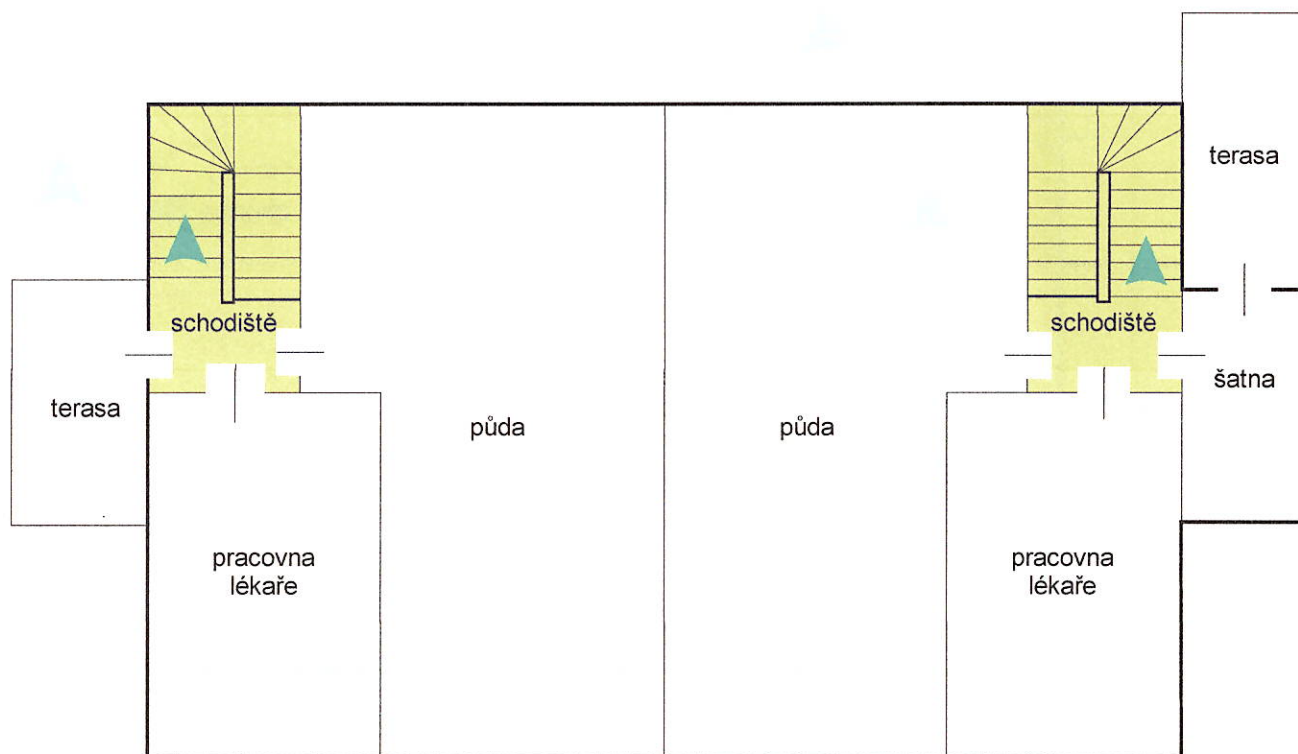

1. nadzemní podlaží

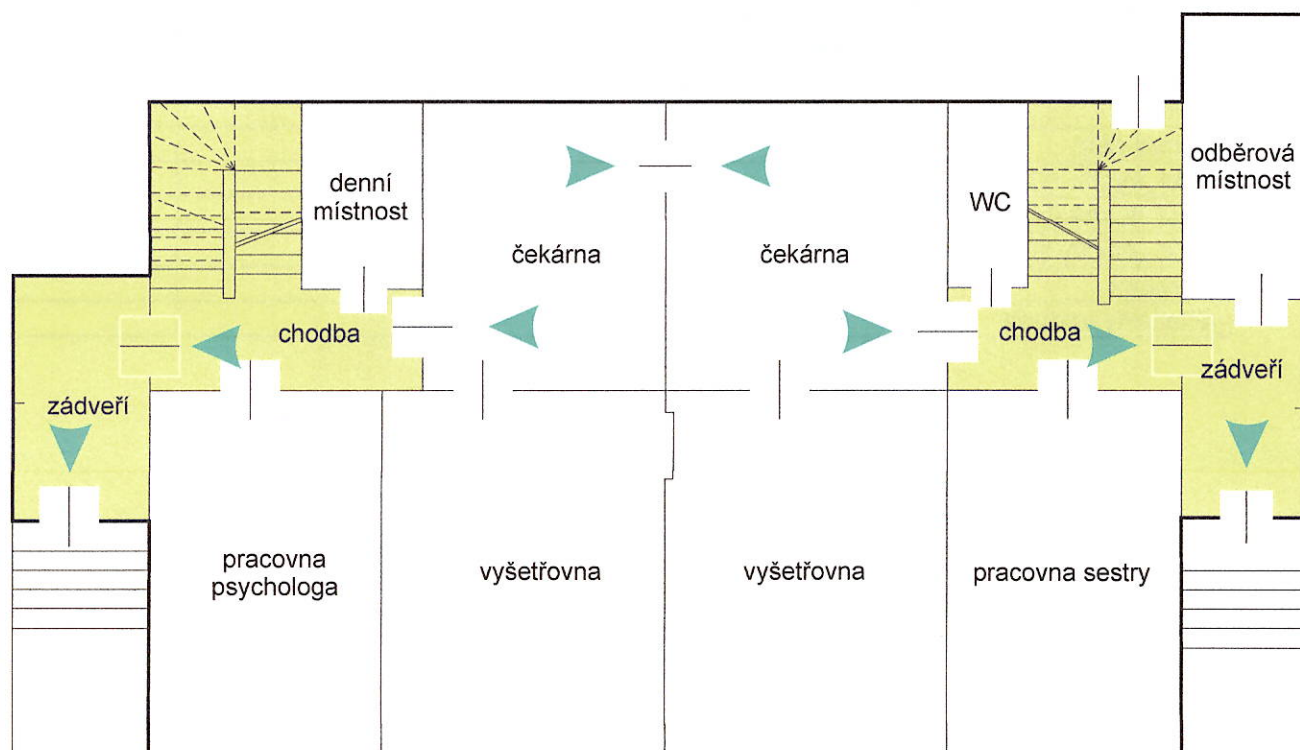

1. podzemní podlaží



Příloha č. 3

Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově

Druh média	Popis místnosti/prostoru; označení	Poznámka
El. energie	RIS na budově	
Voda	Rozvodna vody; 1.PP budovy „V“	
Topná voda	Rozvodna vody; 1.PP budovy „V“	
Pára	---	
Zemní plyn	---	
Med_kyslík (O ₂)	---	
Oxid dusný (N ₂ O)	---	
Oxid uhličitý (CO ₂)	---	
Vakuum	---	
Stlačený vzduch	---	