



Klinika chorob kožních a pohlavních /KOZNI/

Po vypuknutí popř. zjištění požáru v prostoru budovy „P“, Kliniky chorob kožních a pohlavních, a kdy je zřejmé, že požár již nelze uhasit vlastními silami za pomoci dostupných hasebních prostředků a produkty požáru (sálavé teplo, kouř, zplodiny) ohrožují bezpečnost a zdraví osob na pracovištích KOZNI, musí být požárem zasažený a ohrožený prostor neprodleně vyklizen, tj. provedena evakuace osob a majetku.

1. Organizace a řízení evakuace

Evakuace pracoviště je řízena na ranní směně přednostou kliniky popř. jeho zástupcem či vrchní sestrou. V době sníženého provozu službu konajícím zdravotnickým pracovníkem /lékař, všeobecná sestra/. Evakuace bude řízena z bezpečného stanoviště, které se určí v závislosti na místě vzniku požáru a jeho rozsahu.

Stanoviště k řízení evakuace musí být vybaveno komunikačními prostředky /telefon, freeset, dorozumívací zařízení pacient – sestra (InterCom)/.

Evakuace - **částečná** /přesun do neohrožené (bezpečné) části budovy/
- **úplná** /opuštění budovy/.

Zaměstnanci kliniky od vyhlášení evakuace se **řídí pokyny** vydané osobou řídící evakuaci.

Po příjezdu zásahové jednotky požární ochrany **řízení evakuace** a záchranných prací **přebírá** velitel zásahu. Osoba dosud řídící evakuaci je veliteli zásahu podřízena.

2. Způsob vyhlášení evakuace

Vyhlášení a zahájení evakuace na pracovištích KOZNI se provede ústně nebo pomocí sdělovací techniky (telefon, freeset, komunikační zařízení pacient – sestra) následujícím sdělením:

„Na pracovišti kliniky došlo ke vzniku mimořádné události. Žádáme všechny návštěvníky kliniky, aby neprodleně opustili prostory této kliniky a budovy“.

Vyhlášení evakuace **je nutné** neprodleně oznámit operátorce **telefonní ústředny FNOL /klapka 1150/ a vyčkat zpětného ověření.**

3. Evakuační (únikové) cesty

Tvoří je chodby v jednotlivých podlažích, které navazují na hlavní schodiště v přední části budovy a zadní schodiště (chráněná úniková cesta „A“).

K úniku z budovy na volná prostranství slouží **dva východy** /jeden v 1. nadzemním podlaží a jeden v 1. podzemním podlaží/. **Po dobu výstavby objektu HOK ambulance, bude evakuace probíhat po náhradní únikové cestě** (viz grafická příloha).

Výtahy v budově nesmí být k evakuaci použity.

Evakuační cesty **se určí** po **zhodnocení situace** s ohledem na místo vzniku požáru a jeho rozsah, dostupnost-evakuačních prostředků a vhodnost únikových cest.

4. Určení osob a prostředků použitelných k evakuaci

Evakuaci provede službu konající lékařský a ošetrovatelský personál kliniky.

V **době sníženého provozu**, kdy není k dispozici dostatek zdravotnického personálu, musí dojít k **posílení** o volný zdravotnický personál ze **sousedních** zdravotních pracovišť - **povolání posil** bude provedeno přes telefonní ústřednu FNOL /klapka 1150/.

Prostředky použitelné k **evakuaci** tvoří dostupná lůžka, pojízdná lehátka a křesla.

Převoz pacientů **zajišťuje** dispečink sanitek DOPR, Převozová služba Delta s.r.o. a ZZS.

5. Informace o pacientech a lůžkové kapacitě

Fyzický počet lůžek oddělení	15
------------------------------	----

Předpokládaná cílová oddělení při evakuaci v areálu FNOL:

- GER, 2IK, 3IK.

Ambulantní pacienti - převážně schopni samostatného pohybu, počet pacientů proměnný.

Předpokládaná cílová oddělení při evakuaci mimo areál FNOL:

- Vojenská nemocnice Olomouc
- Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice Šternberk
- Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice Přerov
- Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice Prostějov.

6. Shromaždiště evakuovaných osob a jejich kontrola

Místa soustředění:

- za **příznivého počasí** – ulice I. P. Pavlova před hlavním vchodem KOZNI
- za **nepříznivého počasí** – přímo na předpokládaná cílová oddělení v areálu FNOL

Kontrolu a soupis evakuovaných osob provede zaměstnanec KOZNI pověřený osobou řídící evakuaci.

7. Shromaždiště evakuovaného majetku a jeho ostraha

Místo soustředění:

- za **příznivého počasí** – ulice I. P. Pavlova před hlavním vchodem KOZNI
- za **nepříznivého počasí** – posluchárna DK FNOL (rotunda)

Kontrolu a soupis evakuovaného majetku provede zaměstnanec KOZNI pověřený osobou řídící evakuaci.

Zajištění ochrany:

- Ostraha FNOL /klapka 4335, 731 543 039/
- Městská police Olomouc /tel. 156, 585 209 540/
- Policie ČR /158/.

8. Pokyny pro pracovníka řídícího evakuaci

- **priority**
 - důležitost – osoby, láhve na plyny, zdravotnické přístroje a nosiče dat, materiál, ostatní
 - ohrožení – místo požáru, blízké okolí, prostor nad požárem, prostor pod požárem, ostatní

- o vyhlášení požárního poplachu a zahájení evakuace informovat přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150**/ sousední pracoviště **PRAC** /klapka **3527**, 3825/, **KTVL** /klapka **3585**, 3589/, **OINF** /klapka **4516**/
- **pokyn** k transportu pacienta **dává** lékař, v době jeho nepřítomnosti službu konající sestra.
- **transport** evakuovaných provádět za **doprovodu** zdravotnického personálu
- **vést přehled** o evakuovaných pacientech, majetku a materiálu, na formuláři „Přehled evakuovaných osob“ a „Soupis evakuovaného majetku“, uložených v obálce „**MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI**“
- přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150**/ povolat pohotovost – elektroúdržba FNOL, údržba ZVIT OSB, obsluhu medicínálních plynů a vzduchotechniky, Ostraha FNOL
- prostřednictvím služby elektroúdržby zajistit vypnutí přívodu elektrické energie do požárem zasažených nebo přímo ohrožených prostor v podružných rozvaděcích na chodbách jednotlivých podlaží **/POZOR** na ohrožení života pacientů připojených na lékařské přístroje/.

9. Poskytování první pomoci zraněným osobám

- traumatologická ambulance **URGENT**
- přivolaná **ZZS** Olomouckého kraje

Příloha:

- Příloha č. 1 Půdorysy podlaží s vyznačením únikových cest
Příloha č. 2 Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově


Vypracoval:

V Olomouci dne: - 8 -04- 2019

Schválil:

V Olomouci dne:

15 -04- 2019

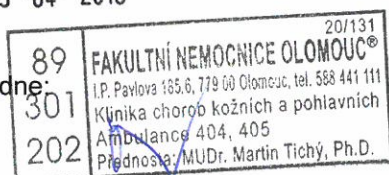


MUDr. Martin Tichý, Ph.D.
pověř. vedením Kliniky chorob kožních
a pohlavních

Ing. Jan Kotzot
Osoba odborně způsobilá ve smyslu §11
Zákona ČNR č.193/1985 Sb.
O požární ochraně a ve věci i podř. předpisů
č. osvědčení Z-407/98
Ing. Jan Kotzot
technik BPPO FNOL a OZO PO
/č. osv. Z-407/98/


FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOU
I.P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc
prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

Půdorysy podlaží s vyznačením únikových cest

3. nadzemní podlaží

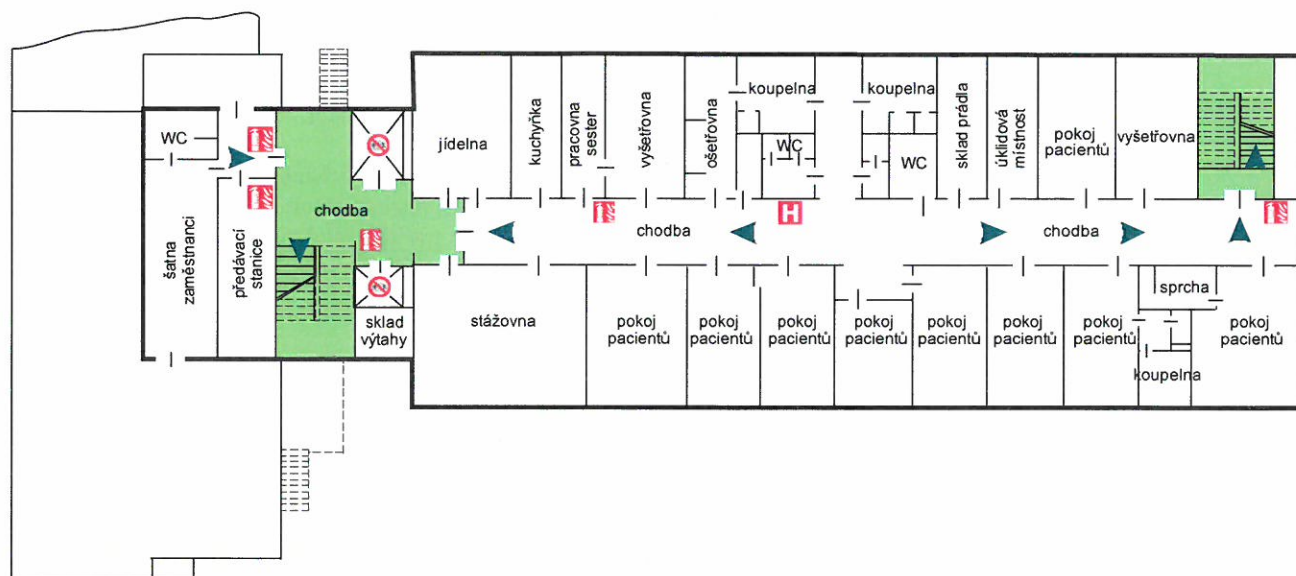

2. nadzemní podlaží

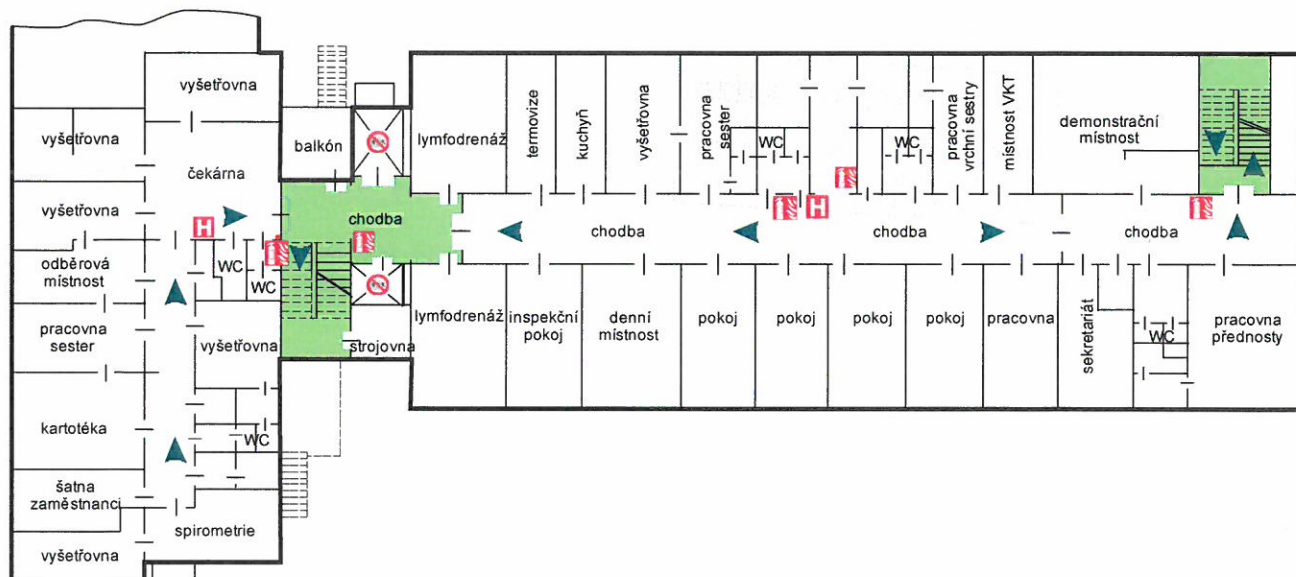

Legenda		
	Hasicí přístroj	 Shromaždiště
	Hydrant	 Úniková cesta
	Výtah neslouží k evakuaci osob	 Směr úniku
		 Náhradní úniková cesta

Příloha č. 2

Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově

Druh média	Popis místnosti/prostoru; označení	Poznámka
El. energie	1.PP, Hlavní rozvodna (A_P191180)	
Voda	1.PP, Hlavní uzávěr vody (A_P291250)	
Topná voda	1.PP, Výměňíková stanice (A_P191050)	
Pára	---	
Zemní plyn	Pro budovy „O“ a „P“ – HUP v trávníku vedle budovy „P“ směrem od ORT; 1.PP sklad (A_P191060)	
Med. kyslík (O ₂)	---	
Oxid dusný (N ₂ O)	---	
Oxid uhličitý (CO ₂)	---	
Vakuum	---	
Stlačený vzduch	---	