

Klinika nukleární medicíny /KNM/

Po vypuknutí popř. zjištění požáru v prostoru budovy „J“, Klinika nukleární medicíny, a kdy je zřejmé, že požár již nelze uhasit vlastními silami za pomoci dostupných hasebních prostředků a produkty požáru (sálavé teplo, kouř, zplodiny) ohrožují bezpečnost a zdraví osob na pracovištích KNM (ambulance, lůžkové oddělení, laboratoře), musí být požárem zasažený a ohrožený prostor neprodleně vyklizen, tj. provedena evakuace osob a majetku.

1. Organizace a řízení evakuace

Evakuace je řízena na ranní směně přednostou kliniky popř. jeho zástupcem či vrchní sestrou. V době sníženého provozu službu konajícím zdravotnickým pracovníkem /lékař, všeobecná sestra/. Evakuace bude řízena z bezpečného stanoviště, které se určí v závislosti na místě požáru a jeho rozsahu. Stanoviště k řízení evakuace musí být vybaveno komunikačními prostředky /telefon, freeset/.

Evakuace - **částečná** /přesun do neohrožené (bezpečné) části budovy/
- **úplná** /opuštění budovy/.

Zaměstnanci kliniky od vyhlášení evakuace se **řídí pokyny** vydané osobou řídící evakuaci.

Po příjezdu zásahové jednotky požární ochrany **řízení evakuace** a záchranných prací **přebírá** velitel zásahu, Osoba dosud řídící evakuaci je veliteli zásahu podřízena a musí s ním spolupracovat.

2. Způsob vyhlášení evakuace

Vyhlášení a zahájení evakuace na pracovištích KNM se provede ústně nebo pomocí sdělovací techniky /telefon, freeset/ následujícím sdělením:

„Na pracovišti kliniky došlo ke vzniku mimořádné události. Žádáme všechny návštěvníky kliniky, aby neprodleně opustili prostory této kliniky a budovy“.

O vyhlášení evakuace **je nutné** neprodleně oznámit spojovatelce **telefonní ústředny FNOL /klapka 1150/** a vyčkat zpětného ověření.

3. Evakuační (únikové) cesty

Únikové cesty v části budovy „J3“ tvoří chodby v jednotlivých podlažích, na které navazují dvě schodiště /hlavní a boční/. K úniku na volné prostranství slouží **vstupy** do budovy umístěné z **čelní** a **boční strany** v 1. nadzemním podlaží /viz grafická příloha/.

V krajní situaci lze použít průchod mezi KNM a 3IK ve 2. nadzemním podlaží.

K evakuaci **nesmí** být použity výtahy.

Evakuační cesty **se určí** po **zhodnocení situace** s ohledem na místo vzniku požáru a jeho rozsahu, dostupnosti evakuačních prostředků a vhodnosti únikových cest.

4. Určení osob a prostředků použitelných k evakuaci

Evakuaci provede službu konající lékařský a ošetrovatelský personál kliniky.

V **době sníženého provozu**, kdy není k dispozici dostatek zdravotnického personálu, musí dojít k **posílení** o volný zdravotnický personál ze **sousedních** zdravotních pracovišť - **povolání posil** bude provedeno přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150**/.

Prostředky použitelné k **evakuaci** tvoří dostupná lůžka, pojízdná lehátka a křesla.
Převoz pacientů **zajišťuje** dispečink sanitek DOPR, Převozová služba Delta s.r.o. a ZZS.

5. Informace o pacientech a lůžkové kapacitě

Fyzický počet lůžek oddělení	10
------------------------------	----

Ambulantní pacienti - převážně schopni samostatného pohybu, počet pacientů proměnný.

Předpokládaná cílová oddělení při evakuaci v areálu FNOL:

- 2IKaGER.

Předpokládaná cílová oddělení při evakuaci mimo areál FNOL:

- Vojenská nemocnice Olomouc
- Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice Šternberk
- Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice Přerov
- Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice Prostějov.

6. Shromaždiště evakuovaných osob a jejich kontrola

Místa soustředění:

- za **příznivého počasí** – ambulantní pacienti čekárna PET/CT KNM, hospitalizovaní pacienti kabinky PET/CT KNM
- za **nepříznivého počasí** – ambulantní pacienti čekárna PET/CT KNM, hospitalizovaní pacienti kabinky PET/CT KNM.

Kontrolu a soupis evakuovaných osob provede zaměstnanec KNM pověřený osobou řídící evakuaci.

7. Shromaždiště evakuovaného majetku a jeho ostraha

Místo soustředění:

- za **příznivého počasí** – prostory PET/CT KNM
- za **nepříznivého počasí** – prostory PET/CT KNM.

Kontrolu a soupis evakuovaného majetku provede zaměstnanec KNM pověřený osobou řídící evakuaci.

Zajištění ochrany:

- Ostraha FNOL /klapka **4335**, 731 543 039/
- Městská police Olomouc /tel. **156**, 585 209 540/
- Policie ČR /**158**/.

8. Pokyny pro pracovníka řídícího evakuaci

- **priority**
 - důležitost – osoby, zdroje ionizujícího záření, láhve na plyny, zdravotnické přístroje a nosiče dat, materiál, ostatní
 - ohrožení – místo požáru, blízké okolí, prostor nad požárem, prostor pod požárem, ostatní
- o vyhlášení požárního poplachu a zahájení evakuace informovat přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150**/ sousední pracoviště **3IK** /klapka **2733, 4743, 3366, 4166**/

- **pokyn** k transportu pacienta **dává** jen lékař
- **transport** evakuovaných provádět za **doprovodu** zdravotnického personálu
- **vést přehled** o evakuovaných pacientech, majetku a materiálu, na formulářích „Přehled evakuovaných osob“ a „Soupis evakuovaného majetku“, uložených v obálce „MIMORÁDNÉ UDÁLOSTI“
- přes technický dispečink FNOL /klapka **2222**/ povolat pohotovost – elektroúdržba FNOL , údržba ZVIT OSB, obsluha medicínálních plynů a vzduchotechniky OOU, Ostraha FNOL
- v prostorách kliniky se **nachází** zdroje **ionizujícího záření** a v případě poškození jejich ochranných obalů, **hrozí nebezpečí** nežádoucího **ozáření** osob
- prostřednictvím služby elektroúdržby zajistit vypnutí přívodu elektrické energie do požárem zasažených nebo přímo ohrožených prostor v podružných rozvaděčích na chodbách jednotlivých podlaží **/POZOR na ohrožení života pacientů připojených na lékařské přístroje/**
- prostřednictvím obsluhy medicínálních plynů a vzduchotechniky zajistit uzavření podružných uzávěrů centrálního rozvodu medicínálních plynů do požárem zasažených nebo přímo ohrožených prostor **/POZOR na ohrožení života pacientů připojených na tyto rozvody/**.

9. Poskytování první pomoci zraněným osobám

- zraněným osobám bude poskytnuta první pomoc na **URGENT**
- přivolána **ZZS** Olomouckého kraje

Příloha:

- Příloha č. 1 Půdorysy podlaží s vyznačením únikových cest
Příloha č. 2 Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově

Vypracoval:

V Olomouci dne: 20-03-2019

Ing. Jan Kotzot
Osoba odborně způsobilá ve smyslu §11
Zákona ČNR č.133/1985 Sb.
O požární bezpečnosti ve znění i pozd. předpisů,
Ing. Jan Kotzot, osvědčení Z-407/98
technik BPPO FNOL a OZO PO
/č. osv. Z-407/98/

Schválil:

V Olomouci dne: 25-03-2019


doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D.
přednosta Kliniky nukleární medicíny

22/481
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC
I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, tel. 585 444 262
Klinika nukleární medicíny
Přednosta: Doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D.


FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC
I.P. Pavlova 18,
779 00 Olomouc
prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

Půdorysy podlaží s vyznačením únikových cest


3. nadzemní podlaží

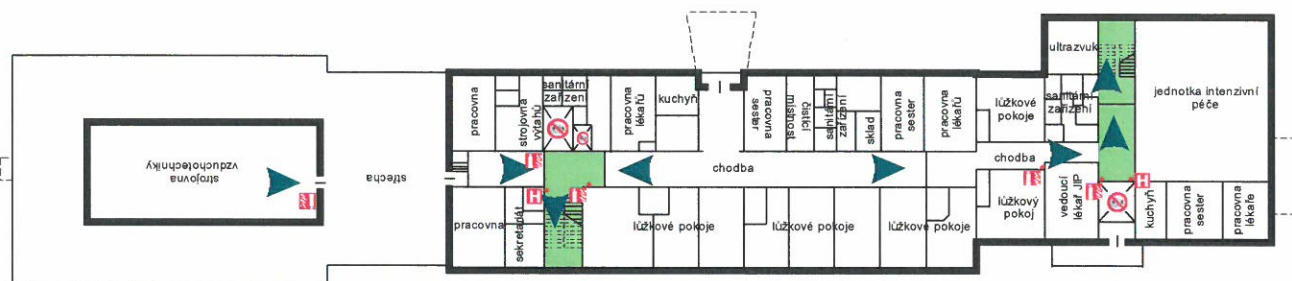


2. nadzemní podlaží

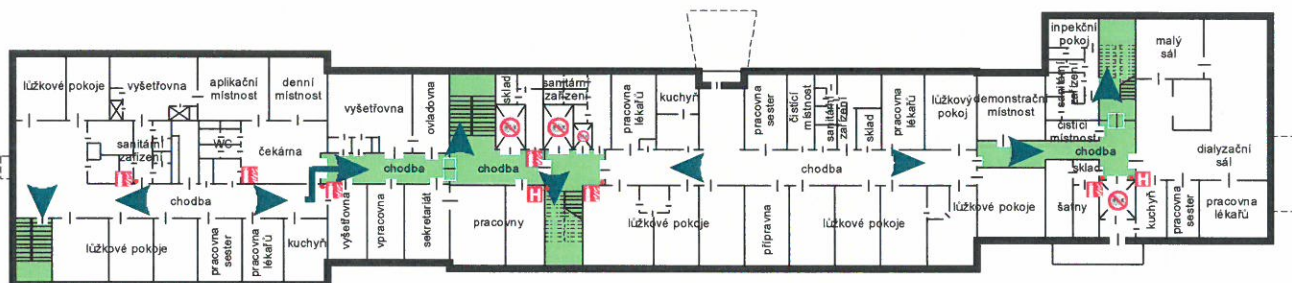

1. nadzemní podlaží

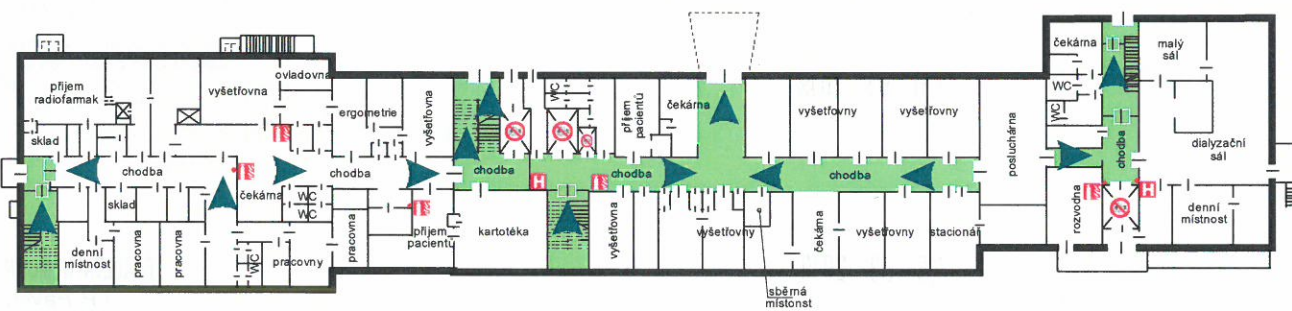

1. podzemní podlaží

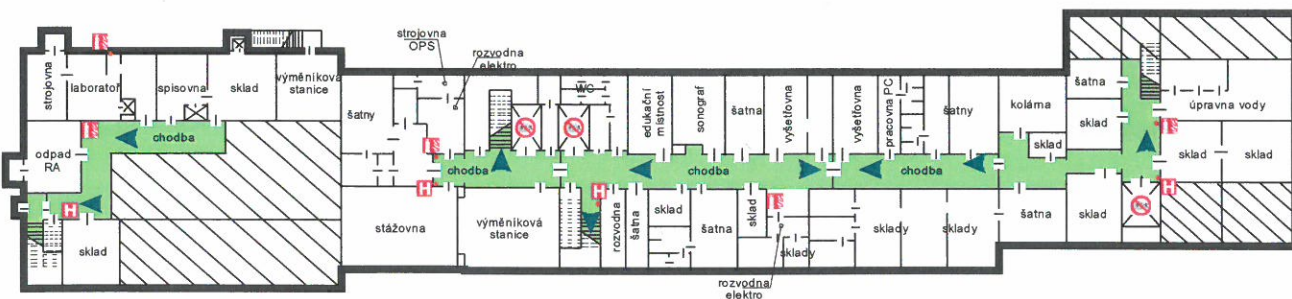

Legenda		
	Hasicí přístroj	 Shromaždiště
	Hydrant	 Úniková cesta
	Výtah nesloužící k evakuaci osob	 Směr úniku

Příloha č. 2

Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově

Druh média	Popis místnosti/prostoru; označení	Poznámka
El. energie	pro část „J1“ – 1.PP, Hlavní rozvodna (A_J191320) 1. NP, Hlavní rozvodna na manipulační rampě (A_J201100) 1.PP, Rozvodna (391240) - pro část „J3“	
Voda	1.PP, Sklad (A_J291030) - pro celou budovu „J“ 1.PP, Výměňíková stanice (A_J191410) - pro KNM + 3IK mimo HDS 1.PP, Sklad (A_J291050) - pro část „J2“ /HDS/	
Topná voda	1.PP, Výměňíková stanice (A_J191410) - pro celou budovu „J“ 1.PP, Výměňíková stanice (A_J391121) – jen pro „J3“ /KNM/	
Pára	---	
Zemní plyn	na fasádě části budovy „J3“ - pro celou budovu „J“	zrušen
Med. kyslík (O ₂)	1.NP, Čekárna HDS - podružná redukční skříň (A_J201170)	
Oxid dusný (N ₂ O)	---	
Oxid uhličitý (CO ₂)	---	
Vakuum	---	
Stlačený vzduch	---	