

Oddělení geriatric /GER/

Po vypuknutí popř. zjištění požáru v prostoru budovy „B“ a kdy je zřejmé, že požár již nelze uhasit vlastními silami za pomoci dostupných hasebních prostředků a produkty požáru (sálavé teplo, kouř, zplodiny) ohrožují bezpečnost a zdraví osob na pracovištích GER (standardní lůžková oddělení 46 a 47, ambulance) musí být požárem zasažený a ohrožený prostor neprodleně vyklizen, tj. provedena evakuace osob a majetku.

1. Organizace a řízení evakuace

Evakuace pracoviště je řízena na ranní směně primářem oddělení popř. jeho zástupcem nebo vrchní sestrou. V době sníženého provozu službu konajícím zdravotnickým pracovníkem /lékař, všeobecná sestra/. Evakuace bude řízena z bezpečného stanoviště, které se určí v závislosti na místě vzniku požáru a jeho rozsahu.

Stanoviště k řízení evakuace musí být vybaveno komunikačními prostředky (telefon, freeset, dorozumivací zařízení pacient – sestra (InterCom)).

Evakuace - **částečná** /přesun do neohrožené (bezpečné) části budovy/
- **úplná** /opuštění budovy/.

Zaměstnanci oddělení od vyhlášení evakuace se **řídí pokyny** vydané osobou řídící evakuaci.

Po příjezdu zásahové jednotky požární ochrany **řízení evakuace** a záchranných prací **přebírá** velitel zásahu. Osoba dosud řídící evakuaci je veliteli zásahu podřízena a musí s ním spolupracovat.

2. Způsob vyhlášení evakuace

Vyhlášení evakuace na pracovištích GER se provede ústně nebo pomocí sdělovací techniky /telefon, freeset, komunikační zařízení pacient - sestra/ následujícím sdělením:

„Na pracovišti oddělení došlo ke vzniku nežádoucí události. Žádáme všechny návštěvníky oddělení, aby neprodleně opustili prostory tohoto oddělení a budovy“.

Vyhlášení evakuace **je nutné** neprodleně oznámit spojovatelce **telefonní ústředny FNOL** /klapka 1150/ a vyčkat zpětného ověření.

3. Evakuační (únikové) cesty

Únikové cesty v budově představují **chodby** v jednotlivých podlažích s výtahem, které navazují na **hlavní** schodiště uprostřed budovy a **dvě boční** schodiště s výtahem (nechráněné únikové cesty). K úniku na volné prostranství z budovy slouží **tři** vstupy situované v **1. nadzemním** podlaží /viz grafická příloha/.

V případě potřeby lze pacienty evakuovat

- přes výtahovou stanici ve 3. nadzemním podlaží a spojovací krček do budovy „A“
- přes spojovací krček /u OCNI+ORL/ rovněž do budovy „A“.

Výtahy v budově **nesmí** být k evakuaci **použity** /nesplňují bezpečnostní požadavky na evakuační výtahy/.

Vhodné únikové cesty **se určí** po **zhodnocení situace** s ohledem na místo vzniku požáru a jeho rozsah, dostupnost evakuačních prostředků a vhodnost únikových cest.

4. Určení osob a prostředků použitelných k evakuaci

Evakuaci provede službu konající lékařský a ošetrovatelský personál oddělení.

V **době sníženého provozu**, kdy není k dispozici dostatek zdravotnického personálu, musí dojít k **posílení** o volný zdravotnický personál ze **sousedních** zdravotních pracovišť - **povolání posil** bude provedeno přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150**/.

Evakuace pacientů bude provedena na **lůžkách oddělení**.

Prostředky použitelné k **evakuaci** tvoří dostupná lůžka, pojízdná lehátka a křesla.

Převoz pacientů **zajišťuje** dispečink sanitek DOPR, Převozová služba Delta s.r.o. a ZZS

5. Informace o pacientech a lůžkové kapacitě

Fyzický počet lůžek oddělení	40
------------------------------	----

Předpokládaná cílová oddělení při evakuaci v areálu FNOL:

- 2IK, 3IK, NEUR, KOZNI.

Předpokládaná cílová oddělení při evakuaci mimo areál FNOL:

- Vojenská nemocnice Olomouc
- Středomoravská nemocniční a.s. - odštěpný závod Nemocnice Šternberk
- Středomoravská nemocniční a.s. - odštěpný závod Nemocnice Přerov
- Středomoravská nemocniční a.s. - odštěpný závod Nemocnice Prostějov.

6. Shromaždiště evakuovaných osob a jejich kontrola

Místo soustředění:

- za **příznivého počasí** – spojovací krček a hlavní chodba ve 2. nadzemním podlaží v budově „A“
- za **nepříznivého počasí** – spojovací krček a hlavní chodba ve 2. nadzemním podlaží v budově „A.“

Kontrolu a soupis evakuovaných osob provede zaměstnanec GER pověřený osobou řídící evakuaci.

7. Shromaždiště evakuovaného majetku a jeho ostraha

Místo soustředění:

- za **příznivého počasí** – spojovací krček /u OCNI+ORL/ ve 2. nadzemním podlaží v budově „A“
- za **nepříznivého počasí** – spojovací krček /u OCNI+ORL/ ve 2. nadzemním podlaží v budově „.“

Kontrolu a soupis evakuovaného majetku provede zaměstnanec GER pověřený osobou řídící evakuaci.

Zajištění ochrany:

- zaměstnanci Bezpečnostní agentury SOS Olomouc /klapka **4335**, 5876, 5877/
- Městská police Olomouc /tel. **156**, 585 209 540/
- Policie ČR /**158**/.

8. Pokyny pro osobu řídící evakuaci

- **priority**
 - důležitost – osoby, láhve na plyny, zdravotnické přístroje a nosiče dat, materiál, ostatní
 - ohrožení – místo požáru, blízké okolí, prostor nad požárem, prostor pod požárem, ostatní
- **pokyn** k transportu pacienta **dává** jen lékař
- **transport** evakuovaných provádět za **doprovodu** zdravotnického personálu

- **vést přehled** o evakuovaných pacientech, majetku a materiálu, na formulářích „Přehled evakuovaných osob“ a „Soupis evakuovaného majetku“, uložených v obálce „MIMORÁDNÉ UDÁLOSTI“
- přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150/** **povolat pohotovost** – elektroúdržba FNOL , údržba ZVIT OSB, obsluhu medic_plynů a vzduchotechniky, bezpečnostní službu SOS
- prostřednictvím služby elektroúdržby zajistit vypnutí přívodu elektrické energie do požárem zasažených nebo přímo ohrožených prostor v podružných rozvaděcích na chodbách jednotlivých podlaží **/POZOR na ohrožení života pacientů připojených na lékařské přístroje/**
- prostřednictvím obsluhy medicínálních plynů a vzduchotechniky zajistit uzavření podružných uzávěrů centrálního rozvodu medicínálních plynů do požárem zasažených nebo přímo ohrožených prostor **/POZOR na ohrožení života pacientů připojených na tyto rozvody/.**

9. Poskytování první pomoci zraněným osobám

- traumatologická ambulance **URGENT**
- přivolaná **ZZS** Olomouckého kraje.

Příloha:

- Příloha č. 1 Půdorysy podlaží s vyznačením únikových cest
Příloha č. 2 Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově

Vypracoval:

V Olomouci dne: **15-07-2014**

Schválil:

V Olomouci dne:

MUDr. Zdeněk Zábaj
primář Oddělení geriatric

30/38
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC
I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, 588443349
Oddělení geriatric
Primář: MUDr. Zdeněk Zábaj

Ing. Jan Kotzot
Osvědčený odborník ve smyslu §11
Zákona ČNR č. 133/1985 Sb.
Opoždění odevzdání ve smyslu §11
č. 133/1985 Sb.
Ing. Jan Kotzot
technik BPPO FNOL a OZO PO
I.č. osv. Z-407/98/


Aleš Kofásek, DiS.
ekonomický náměstek
zástupce ředitele
Fakultní nemocnice Olomouc

doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Olomouc


FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC
I.P. Pavlova 6
775 20 OLMOUC

Půdorysy podlaží s vyznačením únikových cest

3. nadzemní podlaží

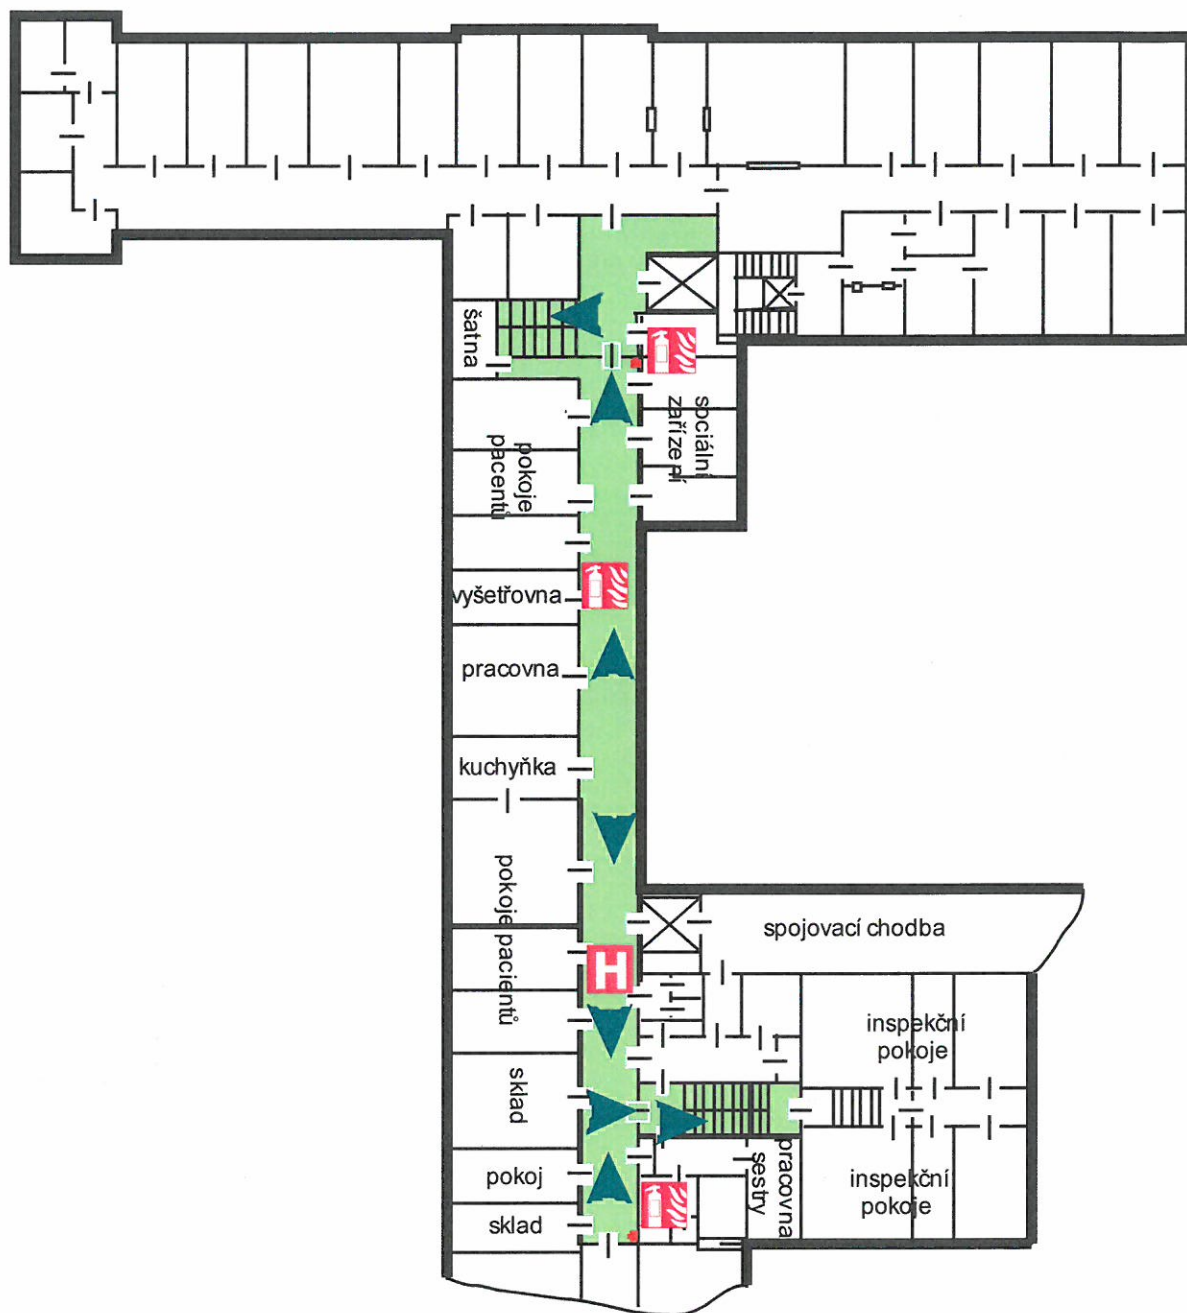

1. nadzemní podlaží

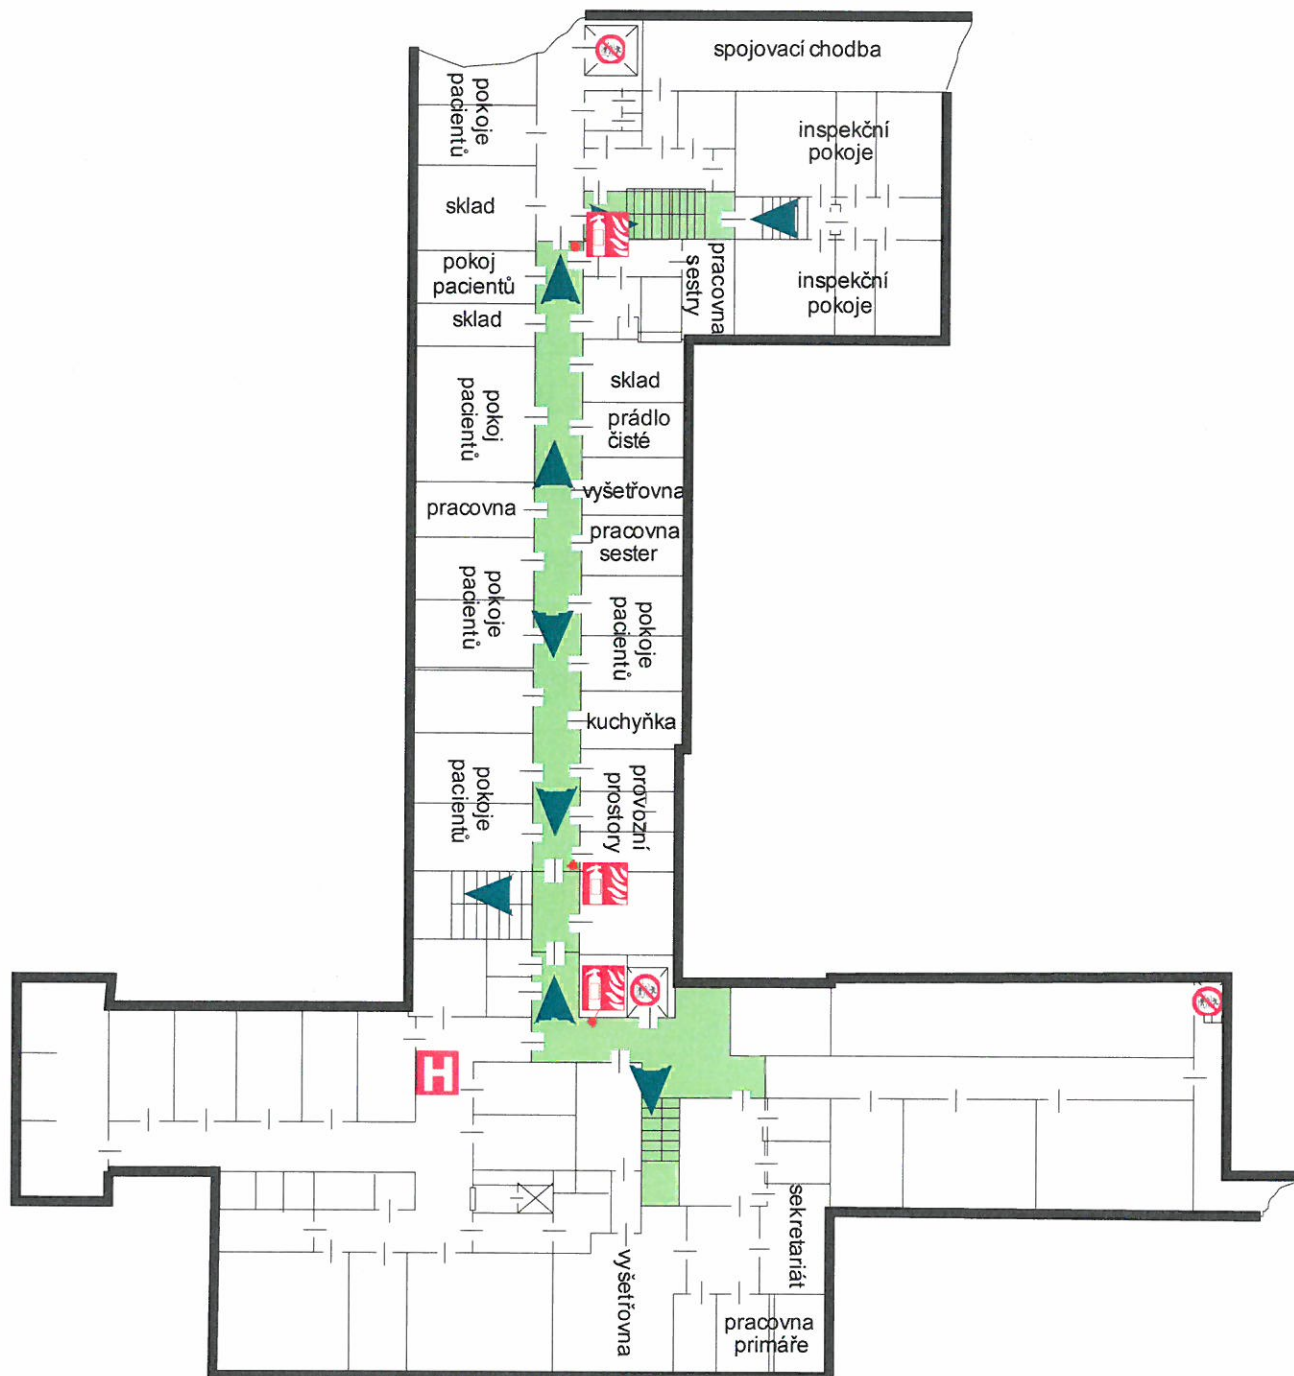

Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově

Druh média	Popis místnosti/prostoru; označení	Poznámka
El. energie	1.PP, Hlavní rozvodna (A_B191100) Rozvodna NN u nákladní rampy (A_B291180)	
Voda	1.PP, část „B2“-Výměníková stanice (A_A291230) - pro část „B1“ a „B2“ 1.PP, část :B1“ – bývalý Sklad (A_B1922150) - pro část „B3“	
Topná voda	1.PP, část „B2“-Výměníková stanice (A_A291230) - pro část „B1“ a „B2“ 1.PP, část :B1“ –bývalý Sklad (A_B1922150) pro část „B3“	
Pára	---	
Zemní plyn	Venku v travnatém pásu části „B2“ vedle vstupu do strojovny vzduchotechniky	
Med_kyslík (O ₂)	Napojeno z budovy „A“ - 2.PP, část C, chodba šaten vpravo vzadu za pletivem (A_A192480)	
Oxid dusný (N ₂ O)	Napojeno z budovy „A“ - 2.PP, část C, chodba šaten vpravo vzadu za pletivem (A_A192480)	
Oxid uhličitý (CO ₂)	---	
Vakuum	Napojeno z budovy „A“ - 2.PP, Vakuová stanice – OP centrum (A_A192850)	
Stlačený vzduch	Napojeno z budovy „A“ - 2. PP, Kompresorová stanice - OP centrum (A_A192850)	