

Hemato-onkologická klinika /HOK/

Po vypuknutí, popř. zjištění požáru v prostoru budovy „L“ a kdy je zřejmé, že požár již nelze uhasit vlastními silami za pomoci dostupných hasebních prostředků a produkty požáru (sálavé teplo, kouř, zplodiny) ohrožují bezpečnost a zdraví osob na pracovišti HOK (standardní lůžkové oddělení 5A, oddělení JIP 5B, transplantační jednotka 5C, separační jednotka a laboratoř tkáňové banky), musí být požárem zasažený a ohrožený prostor neprodleně vyklizen, tj. provedena evakuace osob a majetku.

1. Organizace a řízení evakuace

Evakuace pracoviště je řízena na ranní směně přednostou kliniky, popř. jeho zástupcem či vrchní sestrou. V době sníženého provozu službu konajícím lékařem.

Evakuace bude řízena z bezpečného stanoviště, které se určí v závislosti na místě vzniku požáru a jeho rozsahu.

Stanoviště k řízení evakuace musí být vybaveno komunikačními prostředky (telefon, freeset, dorozumivací zařízení pacient – sestra /InterCom/).

Evakuace - **částečná** /přesun do neohrožené (bezpečné) části budovy/
- **úplná** /opuštění budovy/.

Zaměstnanci kliniky od vyhlášení evakuace se **řídí pokyny** vydané osobou řídící evakuaci.

Po příjezdu zásahové jednotky požární ochrany **řízení evakuace** a záchranných prací **přebírá** velitel zásahu. Osoba dosud řídící evakuaci je veliteli zásahu podřízena a musí s ním spolupracovat

2. Způsob vyhlášení evakuace

Vyhlášení a zahájení evakuace na pracovištích HOK se provede ústně nebo pomocí sdělovací techniky /telefon, freeset/ následujícím sdělením:

„Na pracovišti kliniky došlo ke vzniku mimořádné události. Žádáme všechny návštěvníky kliniky, aby neprodleně opustili prostory této kliniky a budovy po vyznačených cestách“.

Vyhlášení evakuace **je nutné** neprodleně oznámit spojovatelce **telefonní ústředny FNOL** /klapka 1150/ a vyčkat zpětného ověření.

3. Evakuační (únikové) cesty

Únikové cesty tvoří **chodby** v jednotlivých podlažích, které navazují na **dvě schodiště** /chráněné únikové cesty typu „A“ a „AE“/. Součástí chráněné únikové cesty „AE“ je lůžkový výtah.

K úniku na volné prostranství z budovy lze využít **dva** hlavní vstupy z ulice I. P. Pavlova, popř. **vstupu** do ambulantní části rehabilitačního oddělení v 1. podzemním podlaží ze zadní strany budovy.

K evakuaci **lze použít výtah č. 63** /označené tabulkou „Evakuační výtah“.

V krajní nouzi lze použít průchod mezi budovami „L“ a „M1“ /NEUR/, který se nachází v 5. nadzemním podlaží.

Vhodné únikové cesty **se určí po zhodnocení situace** s ohledem na místo vzniku požáru a jeho rozsah, dostupnost evakuačních prostředků a vhodnost /viz grafická příloha/.

4. Určení osob a prostředků použitelných k evakuaci

Evakuaci provede službu konající zdravotnický personál kliniky.

V **době sníženého provozu**, kdy není k dispozici dostatek zdravotnického personálu, musí dojít k **posílení** o volný zdravotnický personál ze **sousedních** zdravotních pracovišť – **povolání posil** bude provedeno přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150**/.

Prostředky použitelné k **evakuaci** – dostupná lůžka, pojízdná lehátka a sedačky.

Převoz pacientů **zajišťuje** dispečink sanitek DOPR, Převozová služba SANITKA.ORG s.r.o. a ZZS.

5. Informace o evakuovaných pacientech

Fyzický počet lůžek kliniky	48
-----------------------------	----

Cílová oddělení při evakuaci:

- pacienti vyžadující péči JIHP: KARIM (JIRP, IPCHO), NCHIR JIP, NEU JIP
- pacienti nevyžadující péči JIP: GER, 2IK, 3IK.

Předpokládaná cílová oddělení při evakuaci mimo areál FNOL:

- Vojenská nemocnice Olomouc
- Nemocnice AGEL Šternberk
- Nemocnice AGEL Přerov
- Nemocnice AGEL Prostějov

6. Shromaždiště evakuovaných osob a jejich kontrola

Místo soustředění:

- za **příznivého počasí** – volný prostor před budovou „L“ /ulice I. P. Pavlova/
- za **nepříznivého počasí** – dle lokality požáru prostory budovy „M“ /NEUR/ a prostory NCHIR.

Kontrolu a soupis evakuovaných osob provede zaměstnanec HOK pověřený osobou řídící evakuaci.

7. Shromaždiště evakuovaného majetku a jeho ostraha

Místo soustředění:

- za **příznivého počasí** – volný prostor před budovou „L“ /ulice I. P. Pavlova/
- za **nepříznivého počasí** – prostory ambulantní části „P3“.

Kontrolu a soupis evakuovaného majetku provede zaměstnanec HOK pověřený osobou řídící evakuaci.

Zajištění ochrany:

- Ostraha FNOL /klapka **4335**, 731 543 039/
- Městská police Olomouc /tel. **156**, 585 209 540/
- Policie ČR /**158**/.

8. Pokyny k provedení evakuaci

- **priority**
 - důležitost – osoby, tlakové láhve na plyny, zdravotnické přístroje a nosiče dat, materiál, ostatní
 - ohrožení – místo požáru, blízké okolí, prostor nad požárem, prostor pod požárem, ostatní
- o vyhlášení požárního poplachu a zahájení evakuace informovat přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150**/ sousední pracoviště **TO** /klapka **2268**, **3582**/, **RHC** /klapka **4458**, 2937/
- **pokyn** k transportu pacienta **dává** lékař
- **transport** evakuovaných provádět za **doprovodu** zdravotnického personálu
- **vést přehled** o evakuovaných pacientech, majetku a materiálu, na formulářích „Přehled evakuovaných osob“ a „Soupis evakuovaného majetku“, uložených v obálce „MIMORÁDNÉ UDÁLOSTI“

- přes **telefonní ústřednu** FNOL /klapka **1150**/ povolat pohotovost – elektroúdržba FNOL, technický dispečink FNOL, údržba ZVIT OSB, obsluhu medic_plynů a vzduchotechniky, Ostrahu FNOL
- prostřednictvím služby Údržba ZVIT OSB zajistit **uzavření** hlavního **přívodu** zemního plynu do budovy
- prostřednictvím služby elektroúdržby zajistit vypnutí přívodu elektrické energie do požárem zasažených nebo přímo ohrožených prostor v podružných rozvaděčích na chodbách jednotlivých podlaží **/POZOR na ohrožení života pacientů připojených na zdravotnické přístroje/**
- prostřednictvím obsluhy medicínálních plynů a vzduchotechniky zajistit uzavření podružných uzávěrů centrálního rozvodu medicínálních plynů do požárem zasažených nebo přímo ohrožených prostor **/POZOR na ohrožení života pacientů připojených na tyto rozvody/**

9. Poskytování první pomoci zraněným osobám

- traumatologická ambulance **URGENT**
- přivolaná **ZZS** Olomouckého kraje

Příloha

- Příloha č. 1 Půdorysy podlaží s vyznačením únikových cest
 Příloha č. 2 Přehledové schéma organizace a řízení evakuace – nezpracovává se
 Příloha č. 3 Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově

Vypracoval:

V Olomouci dne **10-06-2024**

Ing. Jan Kotzot
 Osoba odborně způsobilá ve smyslu §11
 Zákonu ČNR č.133/1985 Sb.
 jmenovka a podpis zprůkazovatele
 č. osvědčení Z-407/98

Schválil:


V Olomouci dne **10-06-2024**

prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
 přednosta Hemato-onkologické kliniky

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
 Zdravotníků 248/7
 779 00 Olomouc
 prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
 ředitel Fakultní nemocnice Olomouc


Půdorysy podlaží s vyznačením únikových cest

5. nadzemní podlaží

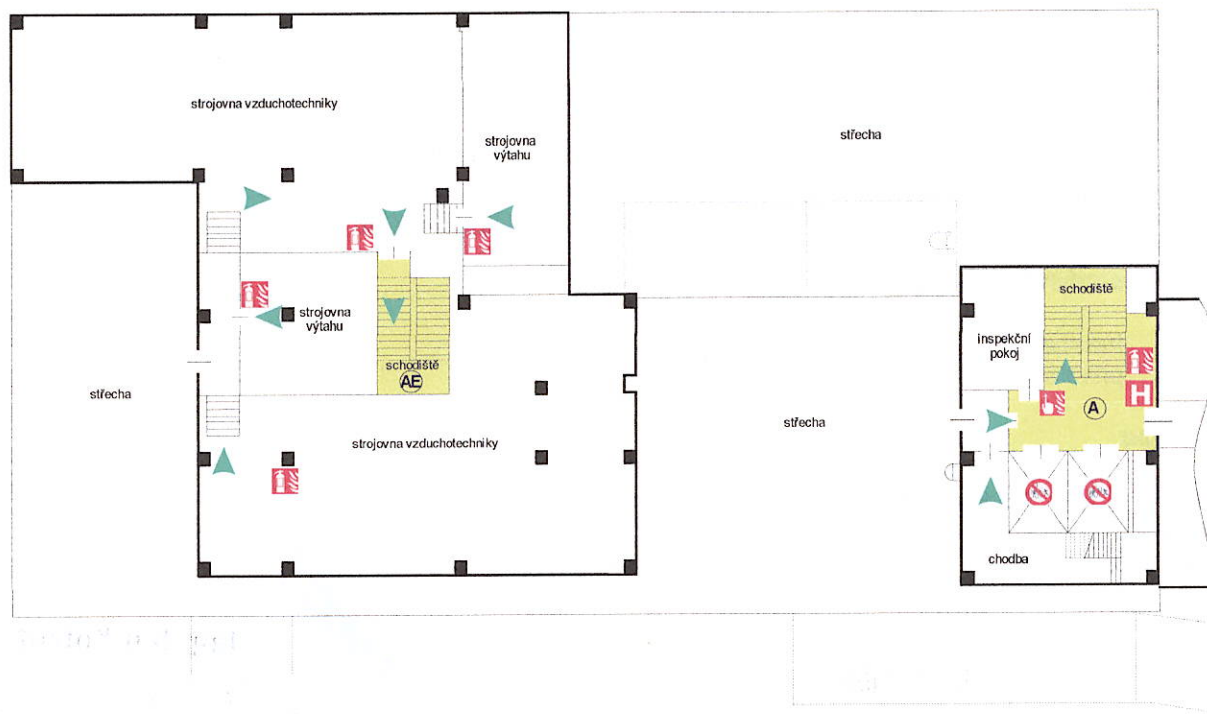


4. nadzemní podlaží



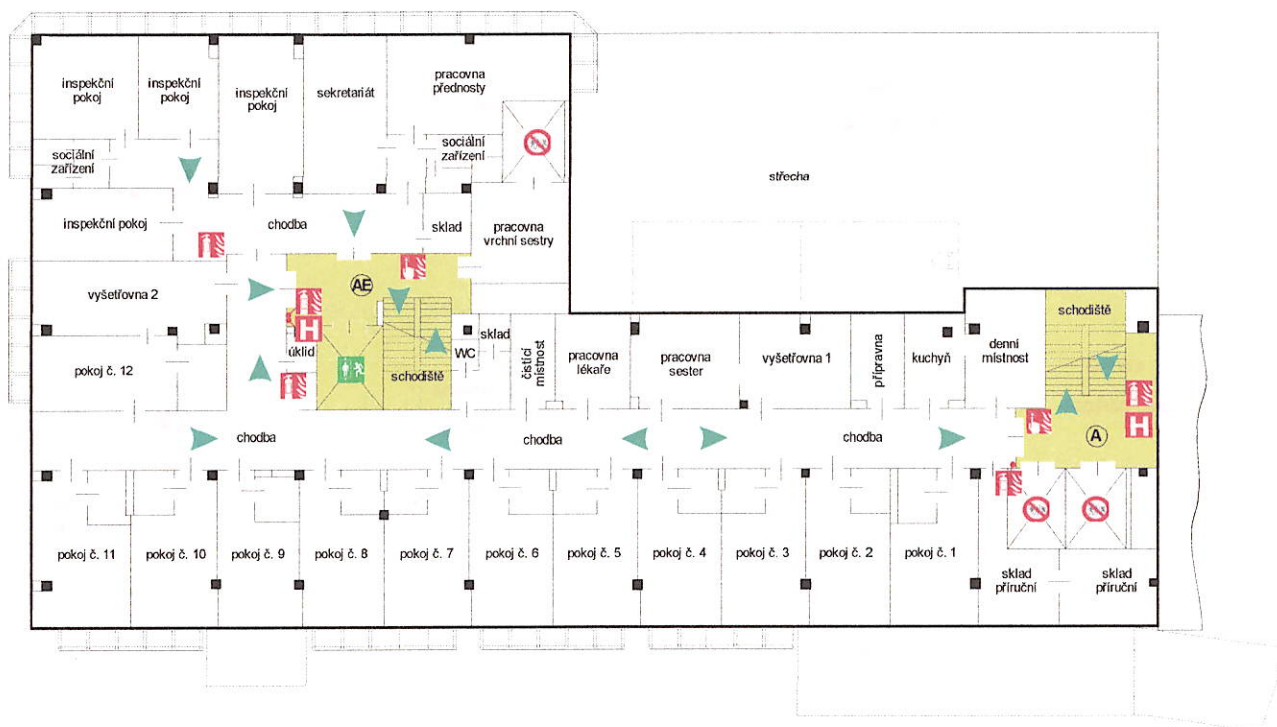

2. nadzemní podlaží

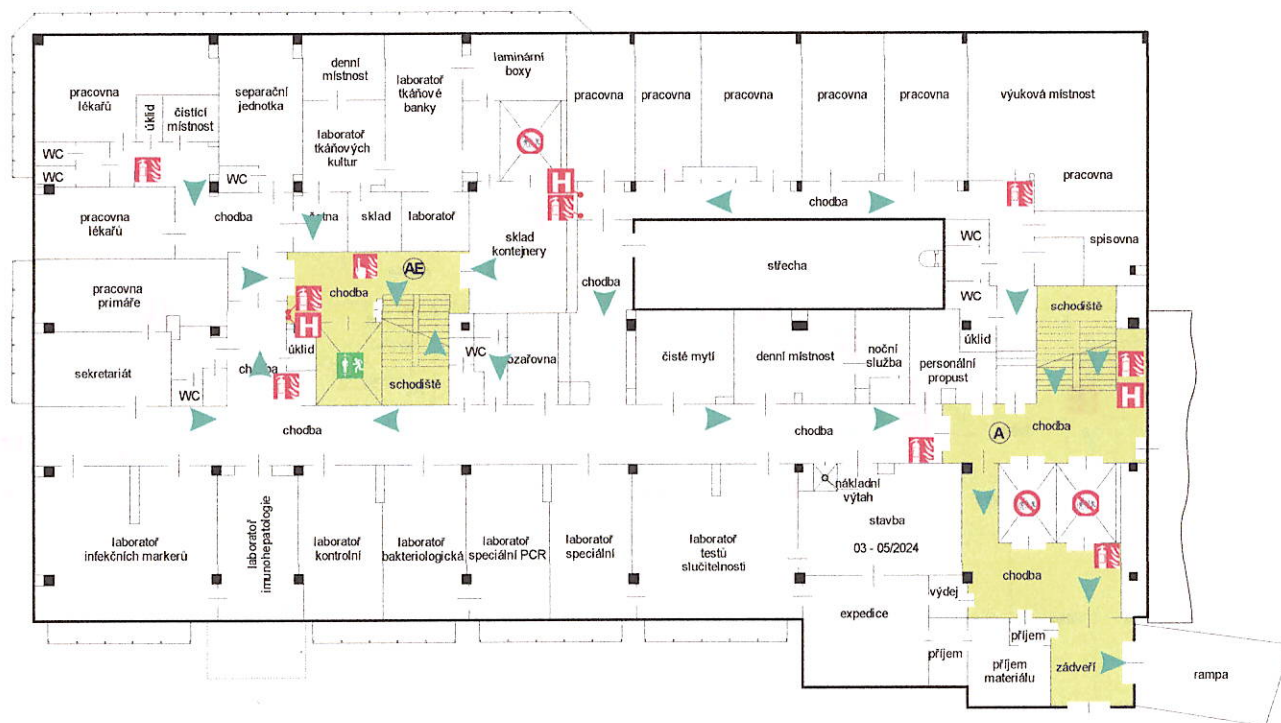

[illegible]

Legenda					
	Hasicí přístroj		Výtah evakuační		Směr úniku
	Hydrant		Výtah nesloužící k evakuaci osob		Úniková cesta
	Hlásič požáru - tlačítko		Chráněná úniková cesta (CHÚC)		Shromaždiště

Příloha č. 3

Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově

Budova „L“		
Druh média	Popis místnosti/prostoru; označení	Poznámka
El. energie	1.NP, hlavní rozvodna (A_L001150)	
Voda	1.PP, schodiště (A_L091160)	
Topná voda	1.PP, výměníková stanice (A_L091130)	
Pára	1.PP, výměníková stanice (A_L091130)	
Zemní plyn	Z boku na venkovní omítce u manipulační rampy z ulice I. P. Pavlova	
Med. kyslík (O ₂)	1.PP, úpravna vody (A_L091330)	
Oxid dusný (N ₂ O)	---	
Oxid uhličitý (CO ₂)	---	
Vakuum	1.PP, úpravna vody (A_L091330)	
Stlačený vzduch	1.PP, úpravna vody (A_L091330)	