



Hemato-onkologická klinika /HOK/

Po vypuknutí popř. zjištění požáru v prostoru budovy „P“, laboratořích Hemato-onkologické kliniky, a kdy je zřejmé, že požár již nelze uhasit vlastními silami za pomoci dostupných hasebních prostředků a produkty požáru (sálavé teplo, kouř, zplodiny) ohrožují bezpečnost a zdraví osob na pracovištích laboratoře HOK, musí být požárem zasažený a ohrožený prostor neprodleně vyklizen, tj. provedena evakuace osob a majetku.

1. Organizace a řízení evakuace

Evakuace je řízena na ranní směně přednostou kliniky popř. jeho zástupcem přednosty pro laboratorní diagnostiku nebo vedoucí laborantkou.

V době sníženého provozu službu konajícím zdravotním laborantem.

Evakuace bude řízena z bezpečného stanoviště, které se určí v závislosti na místě požáru a jeho rozsahu. Stanoviště k řízení evakuace musí být vybaveno komunikačními prostředky /telefon, freeset/.

Evakuace - **částečná** /přesun do neohrožené (bezpečné) části budovy/
- **úplná** /opuštění budovy tj. na volné prostranství/.

Zaměstnanci laboratoře od vyhlášení evakuace se **řídí pokyny** vydané osobou řídící evakuaci.

Po příjezdu zásahové jednotky požární ochrany **řízení evakuace** a záchranných prací **přebírá** velitel zásahu, Osoba dosud řídící evakuaci je veliteli zásahu podřízena a musí s ním spolupracovat.

2. Způsob vyhlášení evakuace

Vyhlášení a zahájení evakuace na pracovištích laboratoře HOK se provede ústně nebo pomocí sdělovací techniky (freeset, telefon) následujícím sdělením:

„Na pracovišti kliniky došlo ke vzniku nežádoucí události - požáru. Žádáme všechny návštěvníky, aby neprodleně opustili prostory laboratoře a budovy“.

O vyhlášení evakuace **je nutné** neprodleně informovat spojovatelku **telefonní ústředny FNOL** /klapka 1150/ a vyčkat zpětného ověření.

3. Evakuační (únikové) cesty

Tvoří je chodby v jednotlivých podlažích, které navazují na hlavní schodiště v přední části budovy a zadní schodiště (chráněná úniková cesta „A“).

K úniku z budovy na volná prostranství slouží **dva východy** /jeden v 1. nadzemním podlaží a jeden v 1. podzemním podlaží/. **Po dobu výstavby objektu HOK ambulance, bude evakuace probíhat po náhradní únikové cestě** (viz grafická příloha).

Výtahy v budově **nesmí** být k evakuaci použity.

Evakuační cesty **se určí** po **zhodnocení situace** s ohledem na místo vzniku požáru a jeho rozsahu, dostupnosti evakuačních prostředků a vhodnosti únikových cest.

4. Určení osob a prostředků použitelných k evakuaci

Evakuaci provede sloužící laboratorní personál laboratoře HOK.

V **době sníženého provozu**, kdy není k dispozici dostatek personálu, musí dojít k **posílení** o volný zdravotnický personál ze **sousedních** zdravotních pracovišť, personál Ostrahy FNOL - **povolání posil** bude provedeno přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150**/.

Prostředky použitelné k **evakuaci** tvoří dostupné pojízdné jednoduché bezmotorové manipulační prostředky.

5. Informace o pacientech a lůžkové kapacitě

Fyzický počet lůžek oddělení	0
------------------------------	---

Ambulantní pacienti – se nevyskytují.

Předpokládaná cílová oddělení při evakuaci v areálu FNOL:

- nejsou.

Předpokládaná cílová oddělení při evakuaci mimo areál FNOL:

- nejsou.

6. Shromaždiště evakuovaných osob a jejich kontrola

Místa soustředění:

- za **příznivého počasí** – dvůr za budovou „P“ a „O“
- za **nepříznivého počasí** – dvůr za budovou „P“ a „O“

Kontrolu a soupis evakuovaných osob provede pracovník laboratoře HOK pověřený osobou řídící evakuaci.

7. Shromaždiště evakuovaného majetku a jeho ostraha

Místo soustředění:

- za **příznivého počasí** – dvůr za budovou „P“ a „O“
- za **nepříznivého počasí** – dvůr za budovou „P“ a „O“ s následným transportem do budovy „L“.
- posluchárna DK FNOL (rotunda)

Kontrolu a soupis evakuovaného majetku provede pracovník laboratoře HOK pověřený osobou řídící evakuaci.

Zajištění ochrany:

- Ostraha FNOL /klapka **4335**, 731 543 039/
- Městská police Olomouc /tel. **156**, 585 209 540/
- Policie ČR /**158**/.

8. Pokyny pro pracovníka řídícího evakuaci

- **priority**
 - důležitost – osoby, láhve na plyny, laboratorní přístroje a nosiče dat, materiál, ostatní
 - ohrožení – místo požáru, blízké okolí, ostatní
- o vyhlášení požárního poplachu a zahájení evakuace informovat přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150**/ sousední pracoviště **KOZNI** /klapka **4500**, **4527**/, **PRAC** /klapka **3527**, 3825/, **OINF** /klapka **4516**/
- **vést přehled** o evakuovaných osobách, majetku a materiálu, na formulářích „Přehled evakuovaných osob“ a „Soupis evakuovaného majetku“, uložených v obálce „MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI“

- přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150**/ povolat pohotovost – elektroúdržba FNOL , údržba ZVIT OSB, obsluhu medicinálních plynů a vzduchotechniky OOU, Ostraha FNOL
- prostřednictvím služby elektroúdržby zajistit vypnutí přívodu elektrické energie do požárem zasažených nebo přímo ohrožených prostor v podružných rozvaděcích na chodbách jednotlivých podlaží **/POZOR na ohrožení života pacientů hospitalizovaných na lůžkovém oddělení KOZNI/**
- prostřednictvím obsluhy medicinálních plynů a vzduchotechniky zajistit uzavření podružných uzávěrů centrálního rozvodu medicinálních plynů do požárem zasažených nebo přímo ohrožených prostor **/POZOR na ohrožení života pacientů hospitalizovaných na lůžkovém oddělení KOZNI /připojených na tyto rozvody/**.

9. Poskytování první pomoci zraněným osobám

- traumatologická ambulance **URGENT**
- přivolaná **ZZS** Olomouckého kraje

Příloha:

- Příloha č. 1 Půdorysy podlaží s vyznačením únikových cest
Příloha č. 2 Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově

Vypracoval:

V Olomouci dne: - 8 -04- 2019

Schválil: 15 -04- 2019

V Olomouci dne:


prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
přednosta Hemato-onkologické kliniky

Ing. Jan Kotzot
Osoba odborně způsobilá ve smyslu §11
Zákona ČNR č.133/1985 Sb.
O požární ochraně ve znění i pozd. předpisů,
č. osvědčení Z-407/98
Ing. Jan Kotzot
technik BPPO FNOL a OZO PO
/č. osv. Z-407/98/



FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ®
I.P. Pavlova 185/6
79 00 Olomouc
prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

Půdorysy podlaží s vyznačením únikových cest

1. podzemní podlaží

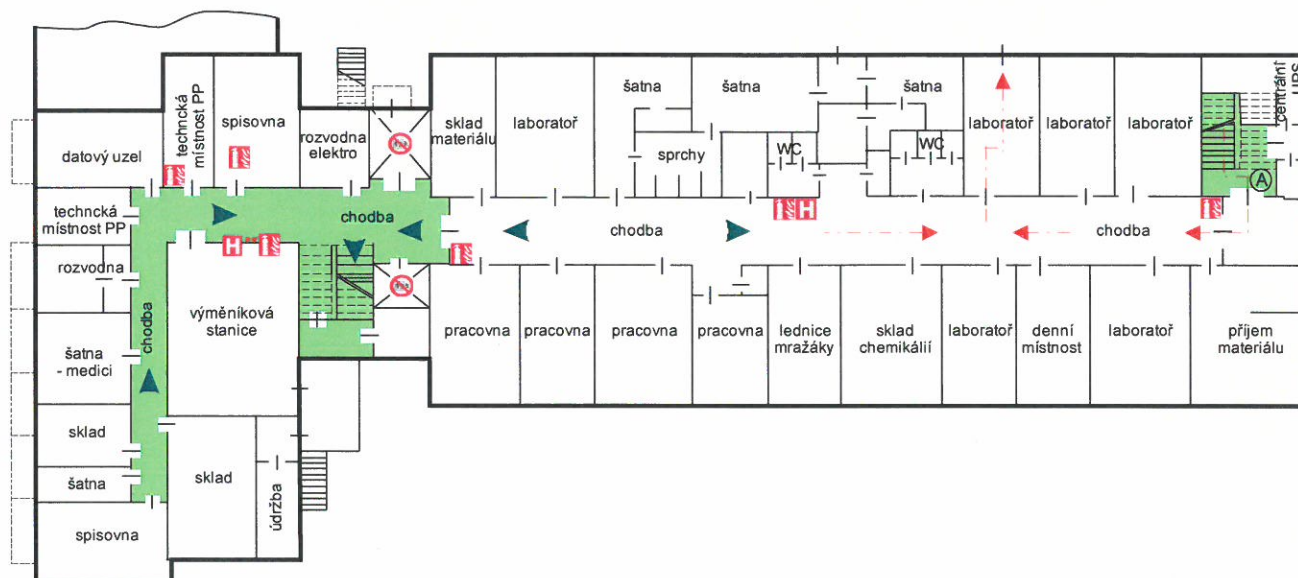

1. nadzemní podlaží

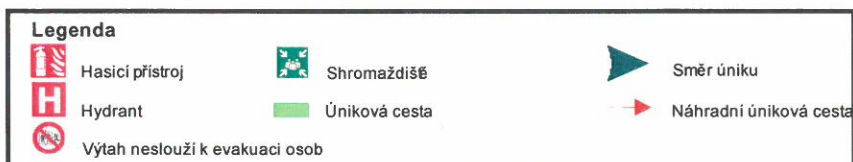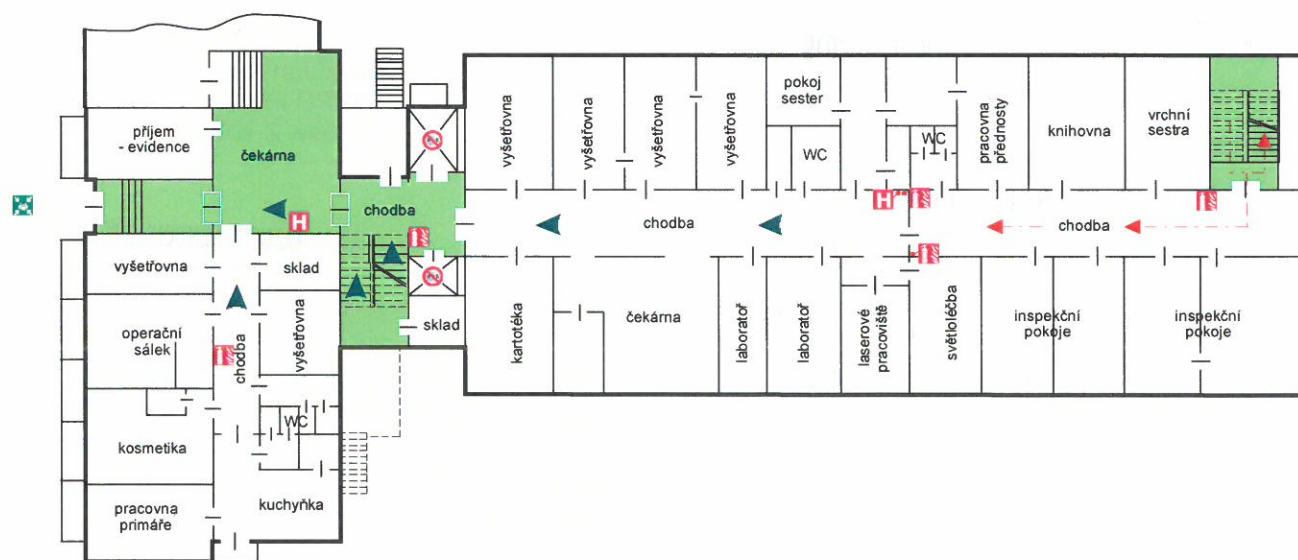

Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově

Druh média	Popis místnosti/prostoru; označení	Poznámka
El. energie	1.PP, Hlavní rozvodna (A_P191180)	
Voda	1.PP, Hlavní uzávěr vody (A_P291250)	
Topná voda	1.PP, Výměňiková stanice (A_P191050)	
Pára	---	
Zemní plyn	Pro budovy „O“ a „P“ – HUP v trávníku vedle budovy „P“ směrem od ORT; 1.PP sklad (A_P191060)	
Med kyslík (O ₂)	---	
Oxid dusný (N ₂ O)	---	
Oxid uhličitý (CO ₂)	---	
Vakuum	---	
Stlačený vzduch	---	