

Transfúzní oddělení /TO/

Po vypuknutí popř. zjištění požáru v prostoru budovy „L“, Transfúzní oddělení, a kdy je zřejmé, že požár již nelze uhasit vlastními silami za pomoci dostupných hasebních prostředků a produkty požáru (sálavé teplo, kouř, zplodiny) ohrožují bezpečnost a zdraví osob na pracovištích TO, musí být požárem zasažený a ohrožený prostor neprodleně vyklizen, tj. provedena evakuace osob a majetku.

1. Organizace a řízení evakuace

Evakuace pracoviště je řízena na ranní směně primářkou oddělení popř. jejím zástupcem nebo vrchní sestrou. V době sníženého provozu službu konající zdravotní laborantka.

Evakuace bude řízena z pracoviště „Expedice krve a krevních derivátů“ případně z jiného bezpečného stanoviště, které se určí v závislosti na místě vzniku požáru a jeho rozsahu.

Stanoviště k řízení evakuace musí být vybaveno komunikačními prostředky /telefon, freeset/.

Evakuace - **částečná** /přesun do neohrožené (bezpečné) části budovy/
- **úplná** /opuštění budovy/.

Zaměstnanci oddělení od vyhlášení evakuace se **řídí pokyny** vydané osobou řídící evakuaci.

Po příjezdu zásahové jednotky požární ochrany **řízení evakuace** a záchranných prací **přebírá** velitel zásahu, Osoba dosud řídící evakuaci je veliteli zásahu podřízena a musí s ním spolupracovat.

2. Způsob vyhlášení evakuace

Vyhlášení a zahájení evakuace na pracovištích TO se provede ústně nebo pomocí sdělovací techniky (telefon, freeset) následujícím sdělením:

„Na pracovišti oddělení došlo ke vzniku mimořádné události. Žádáme všechny návštěvníky oddělení, dárce krve, zaměstnance, aby neprodleně opustili prostory tohoto oddělení a budovy“.

Vyhlášení evakuace **je nutné** neprodleně oznámit spojovatelce **telefonní ústředny FNOL /klapka 1150/** a vyčkat zpětného ověření.

3. Evakuační (únikové) cesty

Tvoří je **chodby** v jednotlivých podlažích, které navazují na **dvě schodiště** /chráněná úniková cesty typu „A“ a „AE“/ nacházející se v krajních částech budovy.

K úniku na volné prostranství z budovy lze využít **dva hlavní vstupy** z ulice I. P. Pavlova popř. **vstupu** na ambulanci Rehabilitačního oddělení ze zadní strany.

K evakuaci **smí být** použity **výtahy** v budově /označené tabulkou „**Evakuační výtah**“/.

Vhodné únikové cesty **se určí** po **zhodnocení situace** s ohledem na místo vzniku požáru a jeho rozsah, dostupnost evakuačních prostředků a vhodnost /viz grafická příloha/.

4. Určení osob a prostředků použitelných k evakuaci

Evakuaci provede službu konající zdravotnický personál oddělení.

V **době sníženého provozu**, kdy není k dispozici dostatek zdravotnického personálu, musí dojít k **posílení** o volný zdravotnický personál ze **sousedních** zdravotních pracovišť - **povolání posil** bude provedeno přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150**/.

Prostředky použitelné k **evakuaci** tvoří dostupná lůžka, pojízdná lehátka, vozíky a křesla.

Převoz pacientů zajišťuje dispečink sanitek Provoz dopravy FNOL, Převozová služba Delta s.r.o. a ZZS.

5. Informace o pacientech a lůžkové kapacitě

Fyzický počet lůžek oddělení	0
------------------------------	---

Ambulantní pacienti /dárce krve/ - převážně schopni samostatného pohybu, počet pacientů proměnný.

Předpokládaná cílová oddělení při evakuaci v areálu FNOL:

- v případě potřeby odběru krve lze využít posluchárnu NEUR popř. jídelnu STRAV.

6. Shromaždiště evakuovaných osob a jejich kontrola

Místa soustředění:

- za **příznivého počasí** – ulice I. P. Pavlova před budovou „L“
- za **nepříznivého počasí** – čekárna ambulance NEUR v 1. nadzemním podlaží budovy „M“.

Kontrolu a soupis evakuovaných osob provede zaměstnanec TO pověřený osobou řídící evakuaci.

7. Shromaždiště evakuovaného majetku a jeho ostraha

Místo soustředění:

- za **příznivého počasí** – ulice I. P. Pavlova před areálem ČOV
- za **nepříznivého počasí** – chodba v 1. podzemním podlaží NEUR v 1. podzemním podlaží budovy „M“
- **vaky s krví** a krevními deriváty uložit:
 - 1) do předchladírny S13 komorové mraznice S14 v budově „XE“ (mraznice mimo budovu L). Platí pouze pro období, kdy venku nemrzne !!
 - 2) jinak do termoboxů s chladicími vložkami
- **pro plazmu** lze využít komorové mraznice prodejny masny INPOS, kontaktovat vedoucího masny INPOST v areálu FN Olomouc, pí Bendová /mobil 604 479 145/ nebo zástupce pí Hamplová /mobil 604 524 078/.

Kontrolu a soupis evakuovaného majetku provede zaměstnanec TO pověřený osobou řídící evakuaci.

Zajištění ochrany:

- zaměstnanci Bezpečnostní agentury SOS Olomouc /klapka **4335, 5876, 5877**/
- Městská policie Olomouc /tel. **156, 585 209 540**/
- Policie ČR /**158**/.

8. Pokyny pro pracovníka řídícího evakuaci

- **priority**
 - důležitost – osoby, láhve na plyny, zdravotnické přístroje a nosiče dat, materiál /transfuzní přípravky – vaky s krví, plazma, trombocyty/, ostatní
 - ohrožení – místo požáru, blízké okolí, prostor nad požárem, prostor pod požárem, ostatní
- o vyhlášení požárního poplachu a zahájení evakuace informovat přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150**/ sousední pracoviště **HOK** /klapka **3194, 4258, 4297, 4774**/, **RHC ambulance** /klapka **4458, 2937**/
- **transport** evakuovaných TP /vaků s krví a krevními deriváty, plazma, trombocyty/ provádět

- za **doprovodu** zdravotnického personálu TO
- **vést přehled** o evakuovaných pacientech, majetku a materiálu, na formulářích „Přehled evakuovaných osob“ a „Soupis evakuovaného majetku“, uložených v obálce „MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI“
- přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150**/ povolat pohotovost – elektroúdržba FNOL , Údržba ZVIT OSB, obsluhy medicinálních plynů a vzduchotechniky, bezpečnostní službu SOS
- prostřednictvím služby elektroúdržby zajistit vypnutí přívodu elektrické energie do požárem zasažených nebo přímo ohrožených prostor v podružných rozvaděčích na chodbách jednotlivých podlaží /**POZOR na ohrožení života pacientů připojených na lékařské přístroje**/
- prostřednictvím služby Údržba ZVIT OSB zajistit **uzavření** hlavního **přívodu** zemního plynu do budovy
- prostřednictvím obsluhy medicinálních plynů a vzduchotechniky zajistit uzavření podružných uzávěrů centrálního rozvodu medicinálních plynů do požárem zasažených nebo přímo ohrožených prostor /**POZOR na ohrožení života pacientů připojených na tyto rozvody**/.

9. Poskytování první pomoci zraněným osobám

- traumatologická ambulance **URGENT**
- přivolaná **ZZS** Olomouckého kraje

Příloha:

- Příloha č. 1 Půdorysy podlaží s vyznačením únikových cest
 Příloha č. 2 Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově

Vypracoval:

V Olomouci dne: **20-07-2014**

Schválil:

V Olomouci dne:

.....
 MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., MBA
 primářka Transfuzního oddělení

Ing. Jan Kotzot
 Osoba odborně způsobilá ve smyslu § 41
 Zákona ČNR č. 133/1985 Sb.
 o požární ochraně ve znění i pozdějších předpisů
 č. osvědčení Z-407/98


Ing. Jan Kotzot
 technik BPPO FNOL a OZO PO
 /č. osv. Z-407/98/

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
 I.P. Pavlova 6
 775 20 OLOMOUČ

.....
 doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
 ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

Půdorysy podlaží s vyznačením únikových cest

5. nadzemní podlaží

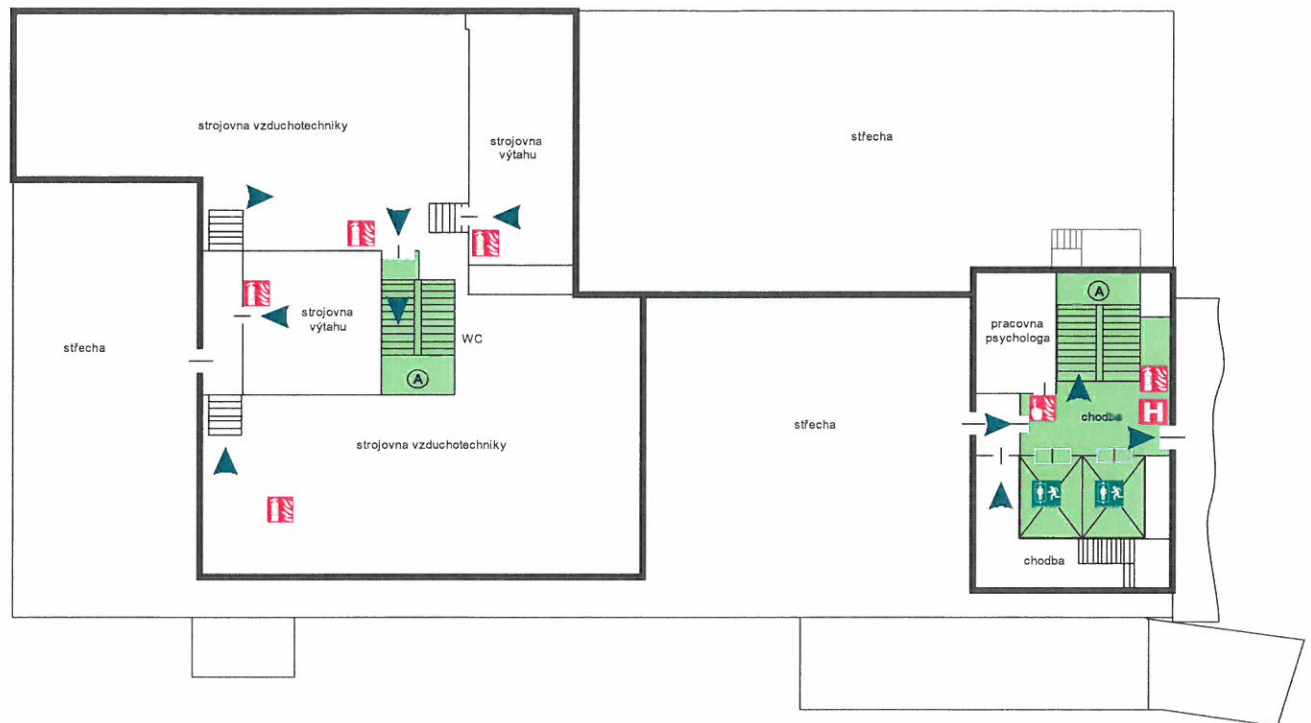

4. nadzemní podlaží




3. nadzemní podlaží





2. nadzemní podlaží



1. nadzemní podlaží

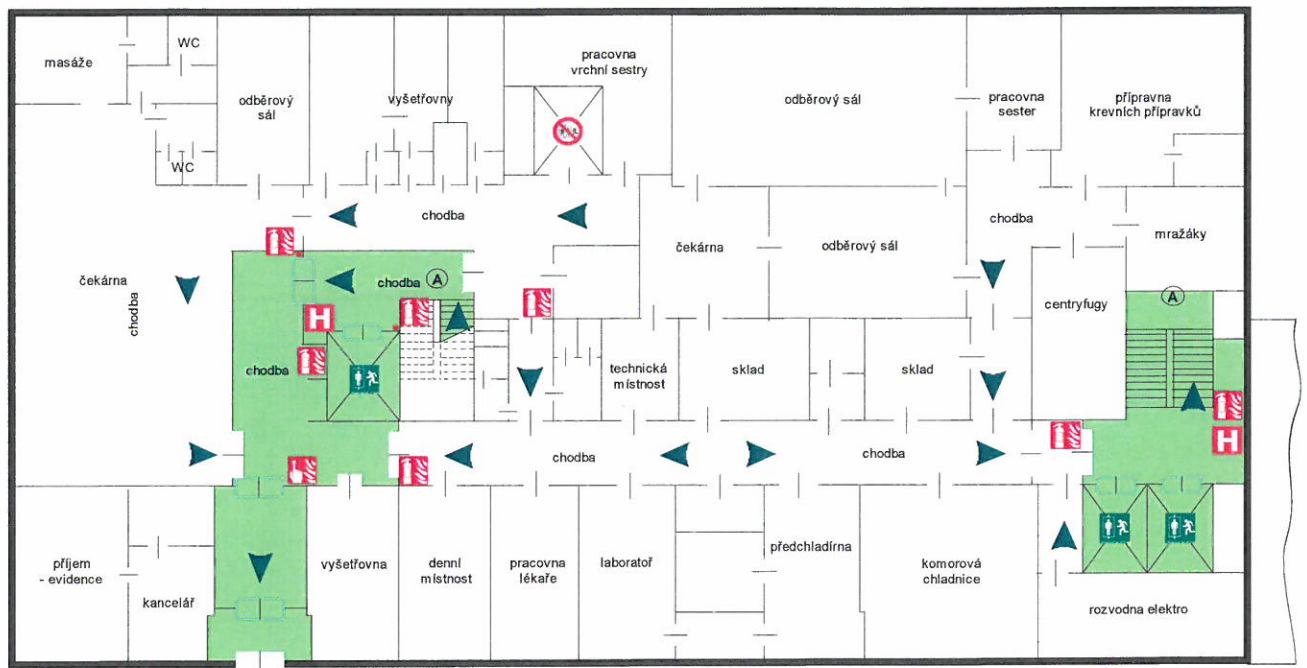

1. podzemní podlaží

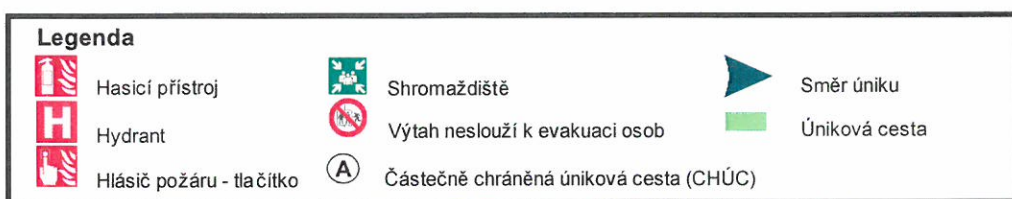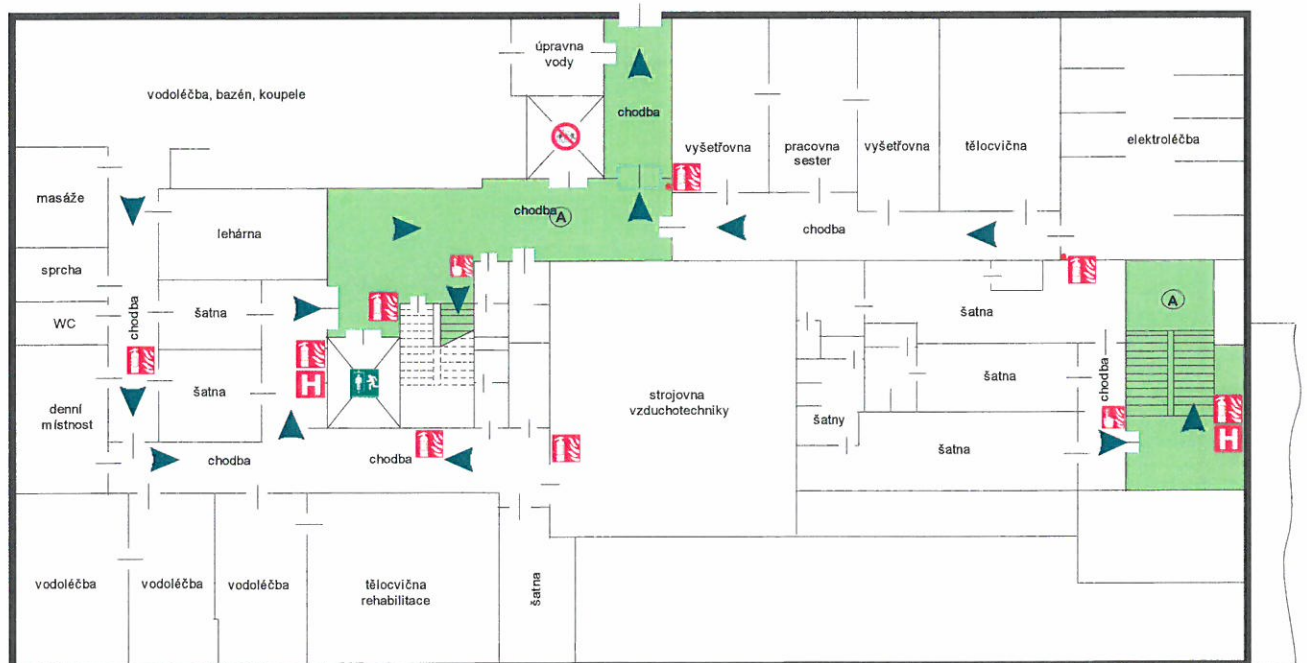

Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově

Druh média	Popis místnosti/prostoru; označení	Poznámka
El. energie	1.NP, Hlavní rozvodna (dveře A_L001150)	
Voda	1.PP, schodiště (dveře A_L091160)	
Topná voda	1.PP, Výměňiková stanice (dveře A_L091130)	
Pára	1.PP, Výměňiková stanice (dveře A_L091130)	
Zemní plyn	Z boku na venkovní omítce u manipulační rampy z ulice I.P.Pavlova	
Med_kyslík (O ₂)	1.PP,úpravna vody (dveře A_L091330)	
Oxid dusný (N ₂ O)	---	
Oxid uhličitý (CO ₂)	---	
Vakuum	1.PP,úpravna vody (dveře A_L091330)	
Stlačený vzduch	1.PP,úpravna vody (dveře A_L091330)	

