

Ústav imunologie /IMUNO/

Po vypuknutí popř. zjištění požáru v prostoru budovy „F“, Ústavu imunologie, a kdy je zřejmé, že požár již nelze uhasit vlastními silami za pomoci dostupných hasebních prostředků a produkty požáru (sálavé teplo, kouř, zplodiny) ohrožují bezpečnost a zdraví osob na pracovištích IMUNO (laboratoře), musí být požárem zasažený a ohrožený prostor neprodleně vyklizen, tj. provedena evakuace osob a majetku.

1. Organizace a řízení evakuace

Evakuace pracoviště je řízena na ranní směně přednostou kliniky popř. jeho zástupcem či vedoucí laborantkou.

V době sníženého provozu službu konajícím zdravotnickým pracovníkem (zdravotní laborant).

Evakuace bude řízena z bezpečného stanoviště, které se určí v závislosti na místě vzniku požáru a jeho rozsahu.

Stanoviště k řízení evakuace musí být vybaveno komunikačními prostředky /např. telefon, freeset, dorozumívací zařízení pacient – sestra (InterCom)/.

Evakuace - **částečná** /přesun do neohrožené (bezpečné) části budovy/
- **úplná** /opuštění budovy/.

Zaměstnanci ústavu, od vyhlášení evakuace, se **řídí pokyny** vydané osobou řídící evakuaci.

Po příjezdu zásahové jednotky požární ochrany, **řízení evakuace** a záchranných prací **přebírá** velitel zásahu. Osoba dosud řídící evakuaci je veliteli zásahu podřízena a musí s ním spolupracovat.

2. Způsob vyhlášení evakuace

Vyhlášení a zahájení evakuace na pracovištích IMUNO se provede ústně nebo pomocí sdělovací techniky (telefon, freeset) následujícím sdělením:

„Na pracovišti ústavu došlo ke vzniku mimořádné události. Žádáme všechny návštěvníky ústavu, aby neprodleně opustili prostory tohoto ústavu a budovu“.

Vyhlášení a zahájení evakuace **je nutné** neprodleně oznámit operátorce **telefonní ústředny FNOL /klapka 1150/** a vyčkat zpětného ověření.

3. Evakuační (únikové) cesty

Únikové cesty z prostor laboratoří tvoří chodby v jednotlivých podlažích, které navazují na hlavní schodiště uprostřed budovy.

K úniku na volná prostranství lze použít jeden **vchod** v 1. nadzemním podlaží a jeden v 1. podzemním podlaží. Další východy – viz grafická příloha.

K evakuaci **nesmí být** použit lůžkový výtah v části budovy „F2“.

Evakuační cesty **se určí** po **zhodnocení situace** s ohledem na místo vzniku požáru a jeho rozsah, dostupnost evakuačních prostředků a vhodnost únikových cest.

4. Určení osob a prostředků použitelných k evakuaci

Evakuaci provede službu konající personál ústavu.

V **době sníženého provozu**, kdy není k dispozici dostatek zdravotnického personálu, musí dojít k **posílení** o volný zdravotnický personál ze **okolních** zdravotních pracovišť - **povolání posil** bude provedeno přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150**/.

5. Informace o pacientech a lůžkové kapacitě

Fyzický počet lůžek oddělení	0
------------------------------	---

Jedná se čistě o laboratorní pracoviště bez výskytu pacientů.

Předpokládaná cílová oddělení při evakuaci pacientů v areálu FNOL:

- nejsou.

Předpokládaná cílová oddělení při evakuaci Pacientů mimo areál FNOL:

- nejsou.

6. Shromaždiště evakuovaných osob a jejich kontrola

Místa soustředění:

- za **příznivého počasí** – volná a travnatá plocha mezi budovami „F“ /ALG/ a „H“ /ONK, PLIC/
- za **nepříznivého počasí** – volná a travnatá plocha mezi budovami „F“ /ALG/ a „H“ /ONK, PLIC/.

Kontrolu a soupis evakuovaných osob provede zaměstnanec pověřený osobou řídící evakuaci.

7. Shromaždiště evakuovaného majetku a jeho ostraha

Místo soustředění:

- za **příznivého počasí** – volná a travnatá plocha mezi budovami „F“ /ALG/ a „H“ /ONK, PLIC/
- za **nepříznivého počasí** – volná a travnatá plocha mezi budovami „F“ /ALG/ a „H“ /ONK, PLIC/.

Kontrolu a soupis evakuovaného majetku provede zaměstnanec pověřený osobou řídící evakuaci.

Zajištění ochrany:

- Ostraha FNOL /klapka **4335**, 731 543 039/
- Městská police Olomouc /tel. **156**, 585 209 540/
- Policie ČR /**158**/.

8. Pokyny pro pracovníka řídícího evakuaci

- **priority**
 - důležitost – osoby, láhve na plyny, zdravotnické přístroje a nosiče dat, materiál, ostatní
 - ohrožení – místo požáru, blízké okolí, prostor nad požárem, prostor pod požárem, ostatní
- o vyhlášení požárního poplachu a zahájení evakuace informovat přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150**/ sousední pracoviště **ALG** /klapka **3245**, **2828**/
- **vést přehled** o případně evakuovaných osobách, majetku a materiálu, na formulářích „Přehled evakuovaných osob“ a „Soupis evakuovaného majetku“, uložených v obálce „MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI“
- přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150**/ povolat pohotovost – elektroúdržba FNOL , údržba ZVIT OSB, obsluhu medicínálních plynů a vzduchotechniky OOU, Ostraha FNOL

- prostřednictvím služby elektroúdržby zajistit vypnutí přívodu elektrické energie do požárem zasažených nebo přímo ohrožených prostor v podružných rozvaděčích na chodbách jednotlivých podlaží **/POZOR na ohrožení života pacientů připojených na lékařské přístroje/**
- prostřednictvím obsluhy medicínálních plynů a vzduchotechniky zajistit uzavření podružných uzavěrů centrálního rozvodu medicínálních plynů do požárem zasažených nebo přímo ohrožených prostor **/POZOR na ohrožení života pacientů připojených na tyto rozvody/**.

9. Poskytování první pomoci zraněným osobám

- traumatologická ambulance **URGENT**
- přivolaná **ZZS** Olomouckého kraje

Příloha:

- Příloha č. 1 Půdorysy podlaží s vyznačením únikových cest
Příloha č. 2 Přehled umístění hlavních vypínačů a uzavěrů v budově

Vypracoval:

V Olomouci dne: **12-10-2018**

Schválil:


V Olomouci dne: 41/52
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ®
I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, tel. 588 443 248
Ústav imunologie
Přednosta: prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D.
prof. MUDr. et Mgr. Milan Raška, Ph.D.
přednosta Ústavu imunologie

Ing. Jan Kotzot
Osoba odborně způsobilá ve smyslu §11
Zákona ČNR č.133/1985 Sb.
o požární ochraně, ve znění i pozd. předpisů
č. osvědčení Z-407/98
Ing. Jan Kotzot
technik BPPO FNOL a OZO PO
/č. osv. Z-407/98/


FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ®
I.P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc
prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

Půdorysy podlaží s vyznačením únikových cest


3. nadzemní podlaží

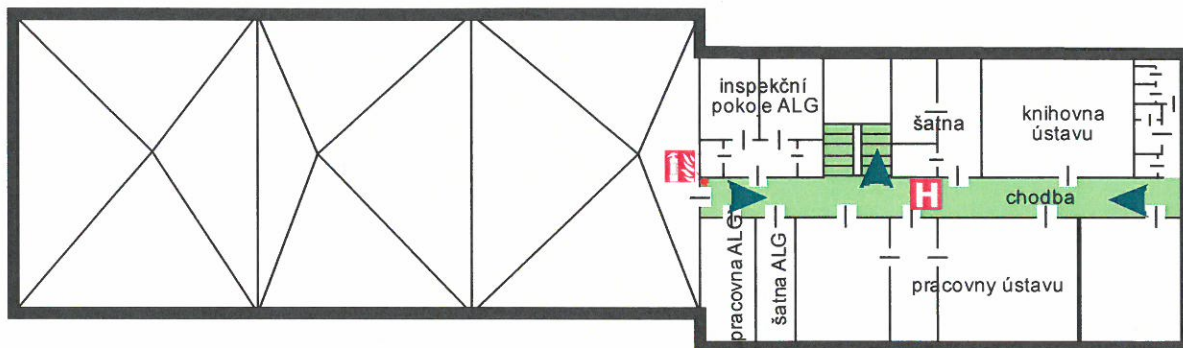



2. nadzemní podlaží

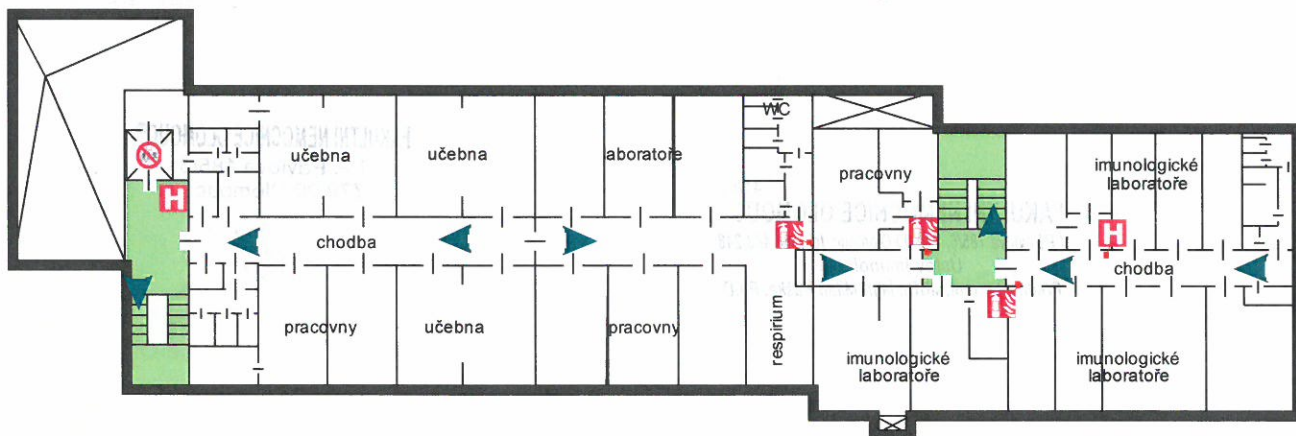

1. nadzemní podlaží

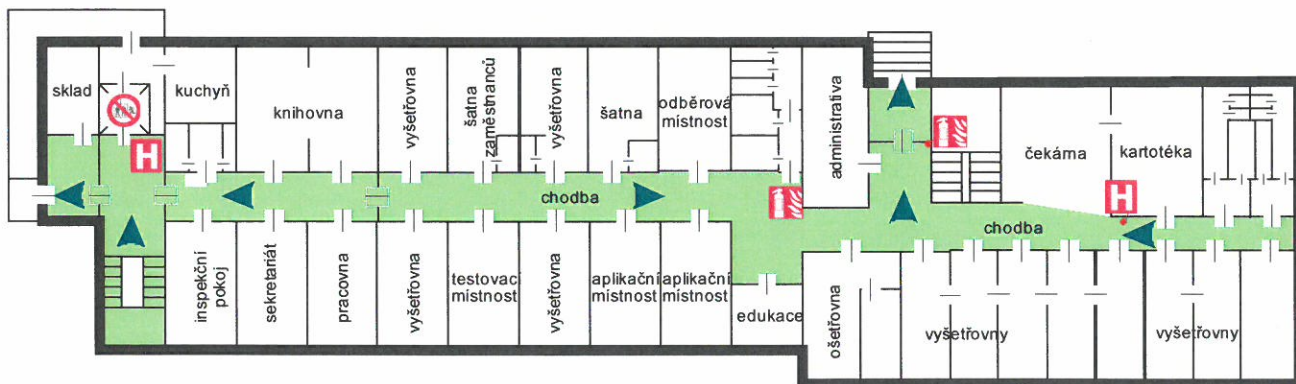

1. podzemní podlaží

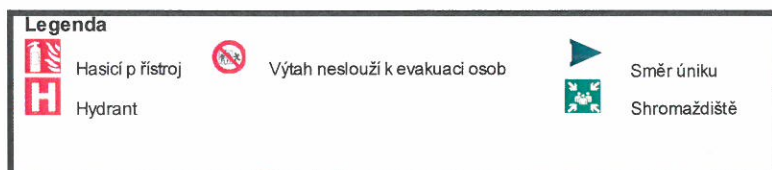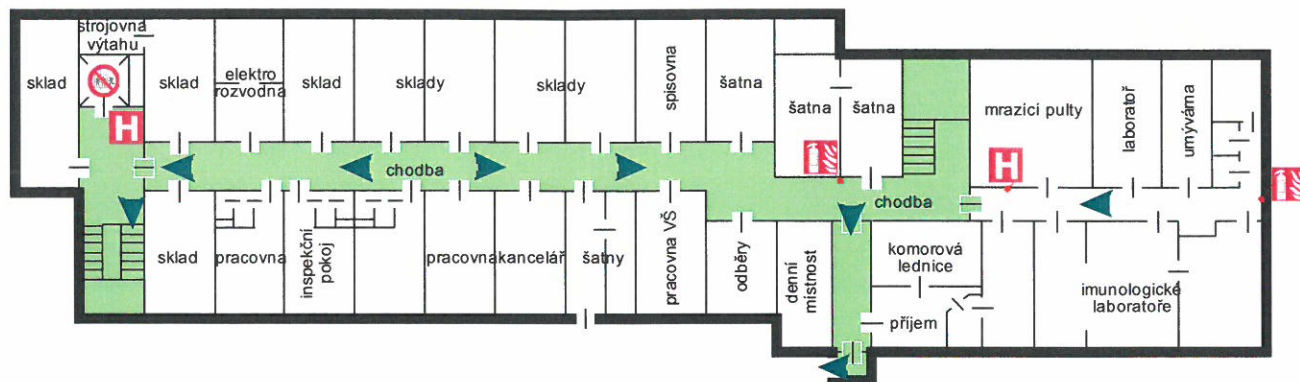

Příloha č. 2

Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově

Druh média	Popis místnosti/prostoru; označení	Poznámka
El. energie	1.PP, Hlavní rozvodna (A_F291060)	
Voda	1.PP, Sklad špinavého prádla ALG (A_F291050)	
Topná voda	1.PP, Výměňiková stanice (A_F291170)	
Pára	---	
Zemní plyn	HUP – na boku budovy vlevo (směrem od PRAD)	
Med_kyslík (O ₂)	1.PP, Podružná redukční skříň ve Skladu čistého prádla ALG (A_F291260)	
Oxid dusný (N ₂ O)	---	
Oxid uhličitý (CO ₂)	---	
Vakuum	---	
Stlačený vzduch	---	