



**Centrální operační sály a sterilizace /COSS/
a
operačních sálů Kardiochirurgické kliniky /KCHIR/**

Po vypuknutí popř. zjištění požáru v prostoru budovy „A“ a kdy je zřejmé, že požár již nelze uhasit vlastními silami za pomoci dostupných hasebních prostředků a produkty požáru (sálavé teplo, kouř, zplodiny) ohrožují bezpečnost a zdraví osob na pracovištích COSS (operační sály, sterilizace) a KCHIR (operační sály), musí být požárem zasažený a ohrožený prostor neprodleně vyklizen, tj. provedena evakuace osob a majetku.

1. Organizace a řízení evakuace

Evakuace

- **centrálních operačních sálů a sterilizace** je řízena na ranní směně primářem oddělení /klapka **5150/**, popř. jejím zástupcem, nebo vrchní sestrou /klapka **2756/**; v době sníženého provozu vedoucí směnnou sestrou /klapka **2757/**
- **operačních sálů KCHIR** je řízena na ranní směně přednostou KCHIR / klapka **2910/**, popř. primářem /klapka **2911/**, nebo vrchní sestrou / klapka **2912/**; v době sníženého provozu směnnou sestrou /klapka **2915/**.

Evakuace bude řízena z bezpečného stanoviště, které se určí v závislosti na místě vzniku požáru a jeho rozsahu.

Stanoviště k řízení evakuace musí být vybaveno komunikačními prostředky /telefon, freeset/.

- Evakuace
- **částečná** /přesun do neohrožené (bezpečné) části budovy/
 - **úplná** /opuštění budovy/.

Zaměstnanci oddělení od vyhlášení evakuace se **řídí pokyny** vydané osobou řídící evakuaci.

Po příjezdu zásahové jednotky požární ochrany **řízení evakuace** a záchranných prací **přebírá** velitel zásahu, Osoba dosud řídící evakuaci je veliteli zásahu podřízena a musí s ním spolupracovat.

2. Způsob vyhlášení evakuace

Vyhlášení evakuace na pracovištích COSS a operačních sálů KCHIR se provede ústně nebo pomocí sdělovací techniky /telefon, freeset/ následujícím sdělením:

„Na pracovišti oddělení došlo ke vzniku nežádoucí události. Žádáme všechny pracovníky oddělení, aby neprodleně zahájili přípravné práce na evakuaci“.

O vyhlášení a zahájení evakuace **je nutné** neprodleně informovat spojovatelku **telefonní ústředny FNOL** /klapka **1150/** a vyčkat zpětného ověření.

3. Evakuační (únikové) cesty

Tvoří je **hlavní chodby** na **podlaží** budovy, které vždy **navazují** nejméně na 2 ze 4 **schodišť** a spojovací **krčky**, a přes vstupy do budovy v **1. nadzemním podlaží** a **1. podzemním podlaží** ústí na **volné prostranství**.

Únikovou **cestu** z prostorů operačních sálů a centrální sterilizace ve **2. nadzemním podlaží** tvoří spojovací chodba před operačními sály, která přes místnost „přelůžkování“ nebo „vstup na centrální sterilizaci“, ústí na hlavní chodbu.

Úniková **cesta** z prostorů centrální sterilizace v **1. nadzemním podlaží** vede přes chodbičku „výdej materiálu“ a čekárnu s chodbou UROL na hlavní chodbu.

Únikové **cesty** z prostorů operačních sálů v **1. podzemním podlaží** tvoří spojovací chodba před operačními sály, která ústí přes místnosti „přelůžkování“ na hlavní chodbu v prostoru ambulance URGENTu a chodbu „vysokopražového příjmu“ URGENTu.

V případě nouze lze k úniku použít zadní schodiště za operačními sály, které vyúsťuje v 1. nadzemním podlaží přes vstupní dveře na volné prostranství.

K evakuaci **nesmí** být použity výtahy v budově /nesplňují bezpečnostní požadavky na evakuační výtahy/.

Vhodné únikové cesty **se určí** osoba organizující evakuaci po **zhodnocení situace** s ohledem na místo vzniku požáru a jeho rozsahu, dostupnost evakuačních prostředků a vhodnost únikových cest /viz grafická příloha/.

4. Určení osob a prostředků použitelných k evakuaci

Evakuaci provede službu konající lékařský a ošetrovatelský personál oddělení a kliniky.

V **době sníženého provozu**, kdy není k dispozici dostatek zdravotnického personálu, musí dojít k **posílení** o volný zdravotnický personál ze **sousedních** zdravotních pracovišť - **povolání posil** bude provedeno přes telefonní ústřednu FNOL /klapka 1150/.

Evakuace pacientů bude provedena na **lůžkách oddělení** při zajištění životně důležitých funkcí. U hospitalizovaných zapojených na umělou plicní ventilaci musí provedeno přepojení na mobilní plicní ventilátory nebo ambuvaky.

5. Informace o pacientech a kapacitě operačních sálů

Celkový počet operačních sálů – **12** z toho:

- 2. nadzemní podlaží /6 COSS + 2 KCHIR/
- 1. podzemní podlaží /4 COSS/

Předpokládaná cílová oddělení při evakuaci v areálu FNOL:

- operační sály pracovišť chirurgických oborů.

Předpokládaná cílová oddělení při evakuaci mimo areál FNOL:

- Vojenská nemocnice Olomouc
- Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice Šternberk
- Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice Přerov
- Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice Prostějov.

Nutné zajistit hospitalizaci s transportem pro **12** hospitalizovaných z toho:

- vyžadující neodkladnou zdravotní péči – **12** na JIP - KARIM, KCHIR, NEUR, NCHIR, JIRP DK, JIP 1IK
- transport zajistit přes DOPR, ZZS.

6. Shromaždiště evakuovaných osob a jejich kontrola

Při nutnosti okamžité evakuace všech operačních sálů budou operovaní pacienti stabilizováni a dle jejich aktuálního zdravotního stavu přesunuti na nejbližší volný operační sál v rámci FNOL nebo na pracoviště KARIM, IPCHO, JIP.

Kontrolu a soupis evakuovaných osob provede zaměstnanec COSS pověřený osobou řídící evakuaci.

7. Shromaždiště evakuovaného majetku a jeho ostraha

Místo soustředění:

- evakuovaný majetek bude soustředěn na parkoviště před Porodnicko-gynekologickou klinikou.

Kontrolu a soupis evakuovaného majetku provede zaměstnanec COSS pověřený osobou řídící evakuaci.

Zajištění ochrany:

- Ostraha FNOL /klapka **4335**, 731 543 039/
- Městská police Olomouc /tel. **156**, 585 209 540/
- Policie ČR /**158**/.

8. Pokyny pro pracovníka řídícího evakuaci

- **priority**
 - důležitost – osoby, láhve na plyny, zdravotnické přístroje a nosiče dat, materiál, ostatní
 - ohrožení – místo požáru, blízké okolí, prostor nad požárem, prostor pod požárem, ostatní
- o vyhlášení požárního poplachu a zahájení evakuace informovat přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150**/ sousední pracoviště **COSS** /klapka **2391**, **3478**/, **KCHIR** /klapka **2368**, **2379**/, **KARIM JIRP** /klapka **3580**, **5890**/, **KARIM - dospávací hala** /klapka **2338**/, **IPCHO** /klapka **2632**/
- **pokyn** k transportu pacienta **dává** jen lékař
- **transport** evakuovaných provádět za **doprovodu** zdravotnického personálu
- **vést přehled** o evakuovaných pacientech, majetku a materiálu, na formulářích „Přehled evakuovaných osob“ a „Soupis evakuovaného majetku“, uložených v obálce „**MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI**“
- přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150**/ povolat pohotovost – elektroúdržba FNOL , údržba ZVIT OSB, obsluhu medicínálních plynů a vzduchotechniky OOU, Ostrahu FNOL
- prostřednictvím služby elektroúdržby zajistit vypnutí přívodu elektrické energie do požárem zasažených nebo přímo ohrožených prostor v podružných rozvaděčích na chodbách jednotlivých podlaží **/POZOR na ohrožení života pacientů připojených na lékařské přístroje/**
- prostřednictvím obsluhy medicínálních plynů a vzduchotechniky zajistit uzavření podružných uzavěrů centrálního rozvodu medicínálních plynů do požárem zasažených nebo přímo ohrožených prostor **/POZOR na ohrožení života pacientů připojených na tyto rozvody/**.

9. Poskytování první pomoci zraněným osobám

- příjmová ambulance **1IK**
- přivolaná **ZZS** Olomouckého kraje.

Příloha:

Příloha č. 1 Půdorysy podlaží s vyznačením únikových cest
Příloha č. 2 Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově


Vypracoval:

V Olomouci dne: 25-05-2018


Ing. Jan Kotzot
Osoba odborně způsobilá ve smyslu §11
Zákona ČNR č. 133/1985 Sb.
O požární ochraně ve znění i pozd. předpisů
Č. osvědčení Z-407/98
Ing. Jan Kotzot
technik BPPO FNOL a OZO PO
/č. osv. Z-407/98/

Schválil: 29-05-2018

V Olomouci dne:

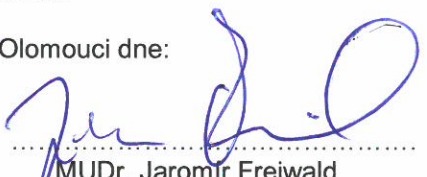

MUDr. Jaromír Freiwald
primář Centrálních operačních sálů
a sterilizace


prof. MUDr. Vladimír Lonský, Ph.D. 50/64
přednosta Kardiologické kliniky
I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, tel. 588 442 334
Kardiologická klinika
Přednosta: prof. MUDr. Vladimír Lonský, Ph.D.


prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

Půdorysy podlaží s vyznačením únikových cest


2. nadzemní podlaží

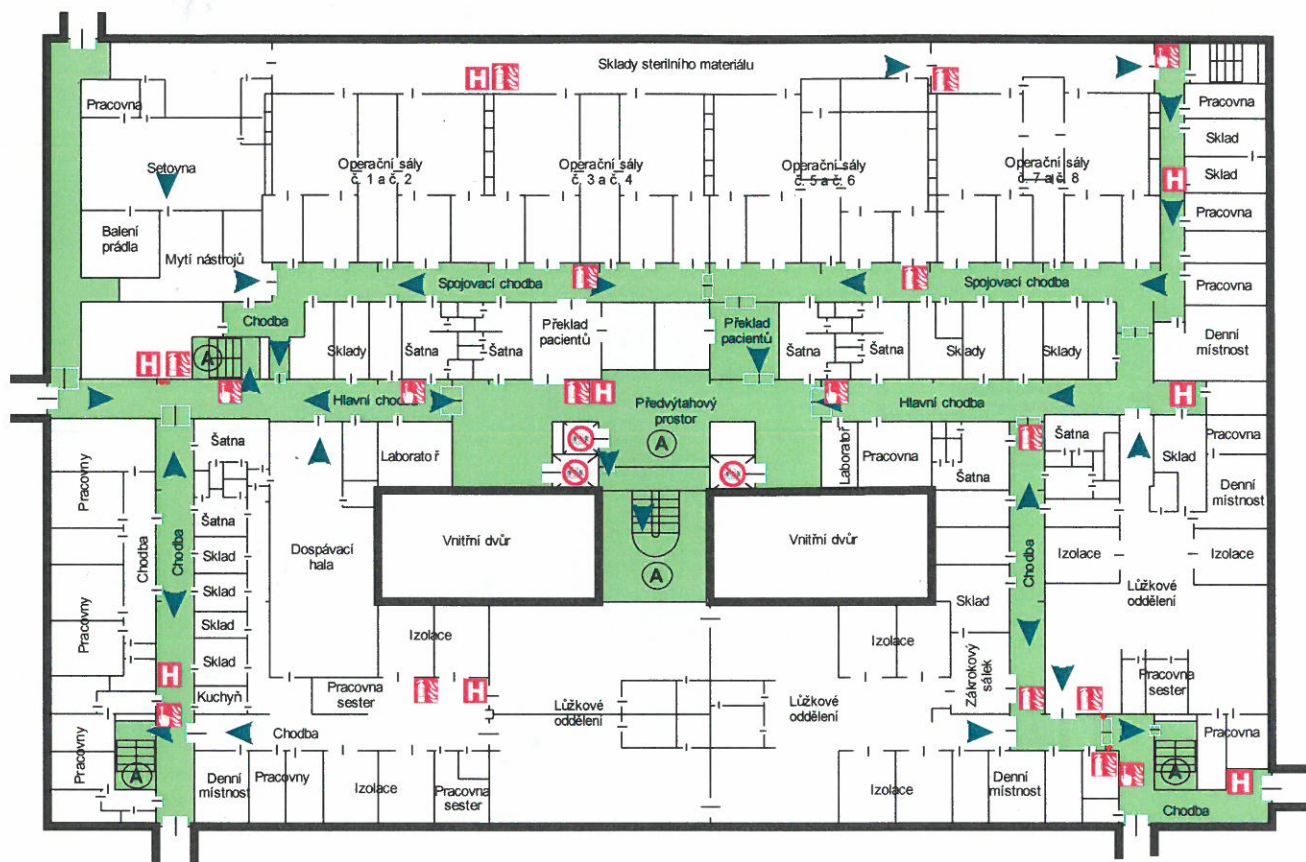

1. nadzemní podlaží



1. podzemní podlaží

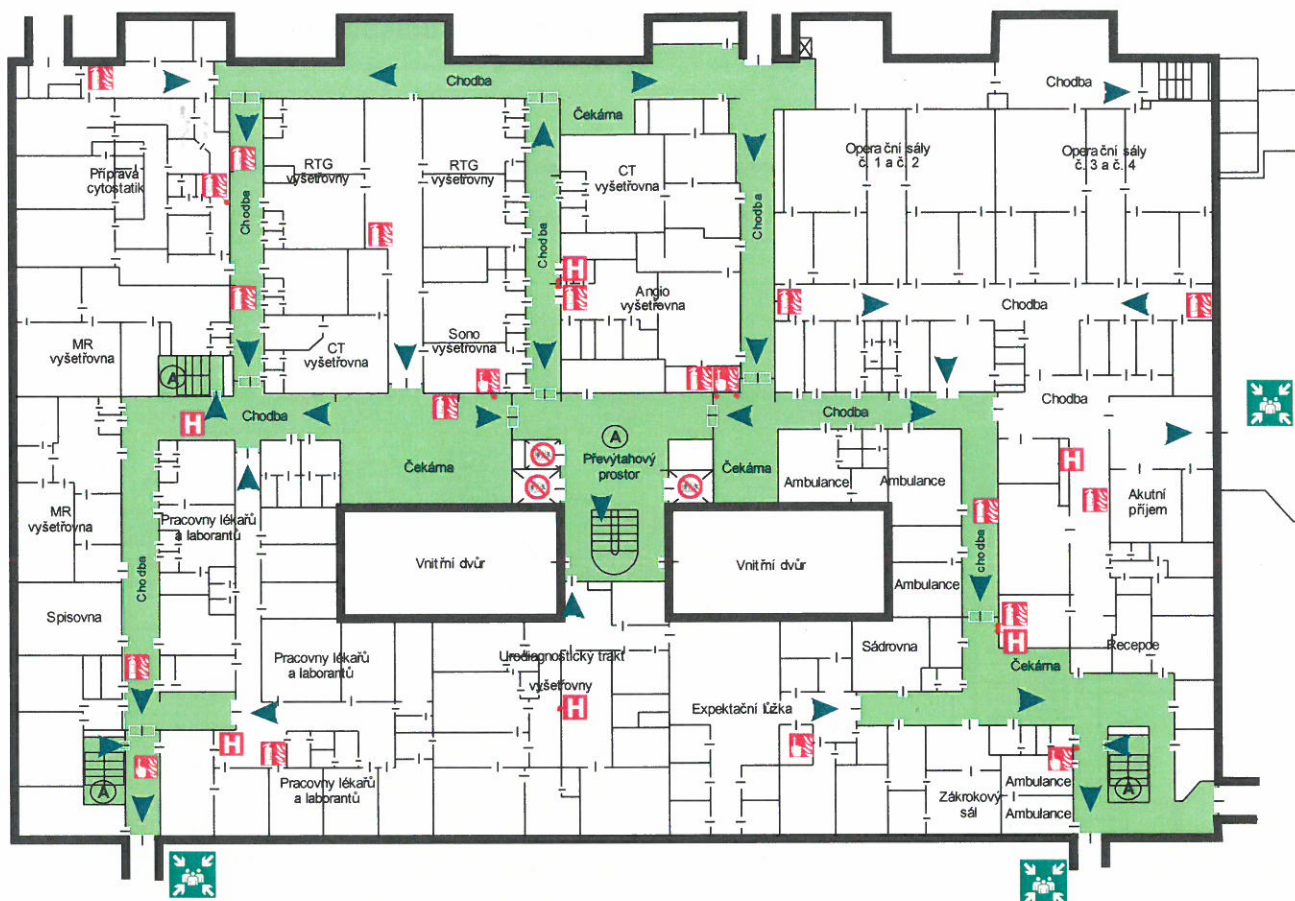

Legenda					
	Hasicí přístroj		Shromaždiště		Směr úniku
	Hydrant		Výtah neslouží k evakuaci osob		Typ chráněné únikové cesty (CHÚC)
	Hlásič požáru - tlačítko				Úniková cesta

Příloha č. 2

Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově

Druh média	Popis místnosti/prostoru; označení	Poznámka
El. energie	2.PP, Energocentrum – trafostanice TS 4 (A_A192730)	
Voda	2.PP, výměňiková stanice (A_A192150)	
Topná voda	2.PP, výměňiková stanice (A_A192150)	
Pára	2.PP, výměňiková stanice (A_A192150)	
Zemní plyn	---	
Med_kyslík (O ₂)	2.PP, část C, chodba šaten vpravo vzadu za pletivem (A_A192480)	
Oxid dusný (N ₂ O)	2.PP, část C, chodba šaten vpravo vzadu za pletivem (A_A192480)	
Oxid uhličitý (CO ₂)	3.NP, Lahvová stanice – OP centrum (A_A103030)	
Vakuum	2.PP, Vakuová stanice – OP centrum (A_A192850)	
Stlačený vzduch	2. PP, Kompresorová stanice - OP centrum; sterilizace v 1.NP (A_A192850) 3.NP, Kompresorová stanice – OP centrum; sterilizace v 2.NP (A_A103030)	