

Lékárna /LEK/

Po vypuknutí popř. zjištění požáru v prostoru budovy „Z“ kdy je zřejmé, že požár již nelze uhasit vlastními silami za pomoci dostupných hasebních prostředků a produkty požáru (sálavé teplo, kouř, zplodiny) ohrožují bezpečnost a zdraví osob na pracovištích LEK (výdejna léků, laboratoře, sklady, příprava cytostatik) musí být požárem zasažený a ohrožený prostor neprodleně vyklizen, tj. provedena evakuace osob a majetku.

1. Organizace a řízení evakuace

Evakuace pracoviště je řízena na ranní směně vedoucím lékárníkem popř. jeho zástupcem z bezpečného stanoviště, které si určí v závislosti na místě vzniku požáru a jeho rozsahu (nutné telefonické spojení).

Evakuaci léčiv a materiálu budou provádět službu konající lékárenský personál z ohrožených prostor lékárny.

Evakuace - **částečná** /přesun do neohrožené (bezpečné) části budovy/
- **úplná** /opuštění budovy/.

Zaměstnanci lékárny se od vyhlášení evakuace **řídí pokyny** vydané osobou řídící evakuaci.

Po příjezdu zásahové jednotky požární ochrany **řízení evakuace** a záchranných prací **přebírá** velitel zásahu. Osoba dosud řídící evakuaci je veliteli zásahu podřízena.

2. Způsob vyhlášení evakuace

Evakuace bude v budově **vyhlášena** ústně nebo pomocí sdělovací techniky (telefon, freeset) následujícím sdělením:

„Na pracovišti lékárny došlo ke vzniku nežádoucí události – vzniku požáru“

V prostoru lékárny volně přístupné veřejnosti se evakuace vyhlásí tímto sdělením:

„Na pracovišti lékárny došlo ke vzniku nežádoucí události. Žádáme všechny návštěvníky, aby neprodleně opustili prostory lékárny a dodržovali přítom pokyny personálu“.

Vyhlášení evakuace **je nutné** neprodleně oznámit spojovatelce **telefonní ústředny FNOL /klapka 1150/** a vyčkat zpětného ověření.

3. Evakuační (únikové) cesty (viz grafická příloha)

Únikové cesty se určí po zhodnocení situace s ohledem na místo vzniku požáru a jeho rozsah, dostupnost evakuačních prostředků a vhodnost únikových cest.

Únikové cesty v prostoru lékárny tvoří chodby v jednotlivých podlažích, které navazují na schodiště ve středu lékárny. Schodiště a chodba v 1. PP tvoří chráněnou únikovou cestu typu A (CHÚC A).

4. Určení osob a prostředků použitelných k evakuaci

Evakuaci požárem zasaženého nebo ohroženého prostoru lékárny bude provádět personál lékárny. Evakuace majetku se provede po ukončení evakuace osob (pacienti výdeje na recepty a nemocniční personál ve výdeji na žádanky) za podmínky, že ji bude možno provést bezpečně.

5. Informace o pacientech a lůžkové kapacitě

Fyzický počet lůžek oddělení	0
------------------------------	---

Předpokládaná cílová oddělení při evakuaci mimo areál FNOL:

- nejsou stanovena

6. Shromaždiště evakuovaných osob a jejich kontrola

Místo soustředění:

- za **příznivého počasí** – vyasfaltovaná plocha za budovou lékárny
- za **nepříznivého počasí** – vestibul a chodby přízemí Kožní kliniky

Kontrolu a soupis evakuovaných osob provede pověřený osobou řídící evakuaci.

7. Shromaždiště evakuovaného majetku a jeho ostraha

- za **příznivého počasí** – vyasfaltovaná plocha za budovou lékárny
- za **nepříznivého počasí** – vestibul a chodby přízemí Kožní kliniky

Kontrolu a soupis evakuovaného majetku provede osoba pověřená osobou řídící evakuaci.

Zajištění ochrany:

- Ostraha FNOL /klapka **4335**, 731 543 039/
- Policie ČR /**158**/
- Městská police Olomouc /tel. **156**, 585 209 540/.

8. Pokyny pro pracovníka řídícího evakuaci

- **priority**
 - důležitost – osoby, láhve na plyny, léčiva + zdravotnický materiál, nosiče dat, ostatní
 - ohrožení – místo požáru, blízké okolí, prostor nad požárem, prostor pod požárem, ostatní
- **vést přehled** o evakuovaném majetku a materiálu, na formuláři „Soupis evakuovaného majetku“, uloženého v obálce „MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI“
- přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150**/ **povolat pohotovost** – elektroúdržba FNOL , údržba ZVIT OSB, Obsluhu medic_plynů a vzduchotechniky, Ostraha FNOL.
- prostřednictvím služby elektroúdržby zajistit vypnutí přívodu elektrické energie do požárem zasažených nebo přímo ohrožených prostor v podružných rozvaděcích na chodbách jednotlivých podlaží.

9. Poskytování první pomoci zraněným osobám

- traumatologická ambulance **URGENT**
- přivolaná **ZZS** Olomouckého kraje.

Příloha:

- Příloha č. 1 Půdorysy podlaží s vyznačením únikových cest
Příloha č. 2 Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově

Vypracoval:

V Olomouci dne 22-04-2015

Schválil:

V Olomouci dne 22-04-2015

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouč, tel. 58 541 540
Lékařna
vedoucí lékárník: Mgr. Robert Běhal


Mgr. Robert Běhal
vedoucí lékárník

Ing. Jan Kotzot
technik BPPO FNOL a OZOPO
/č. osv. Z-407/98/



Osoba odborně způsobilá ve smyslu §11
Zákona ČNR č.133/1985 Sb.
o požární ochraně ve znění i pozd. předpisů.
č. osvědčení Z-407/98

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
I.P. Pavlova 6
775 20 OLOMOUČ

doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

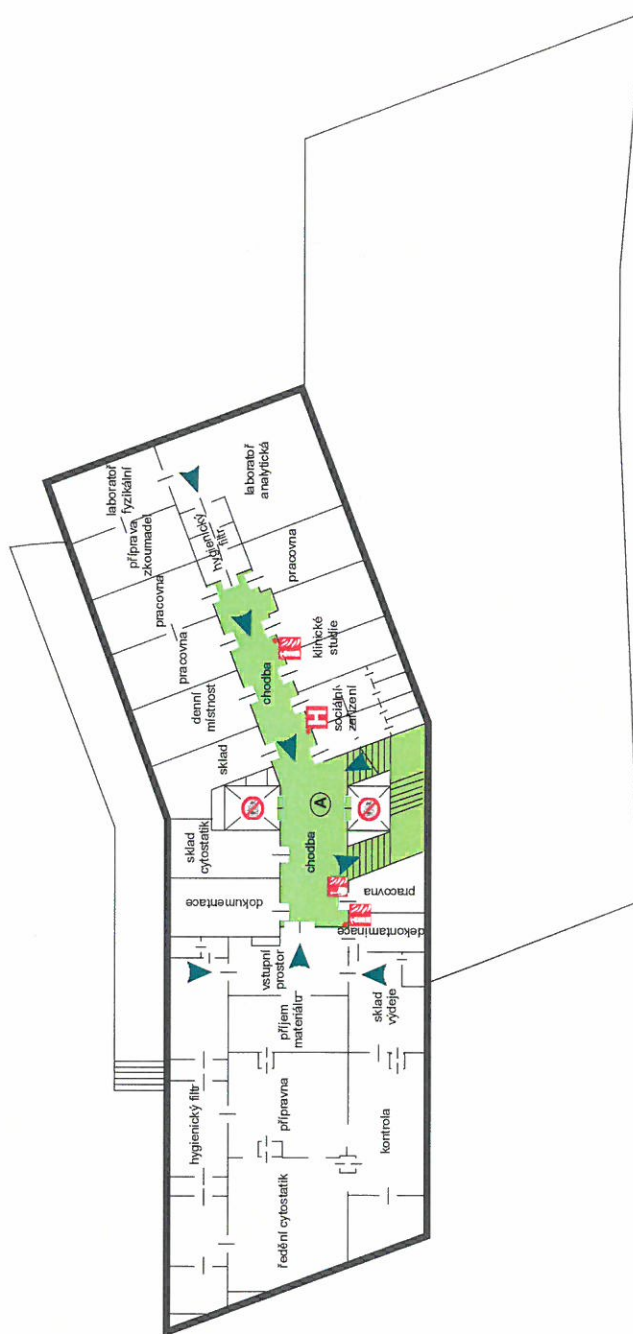[illegible]

5

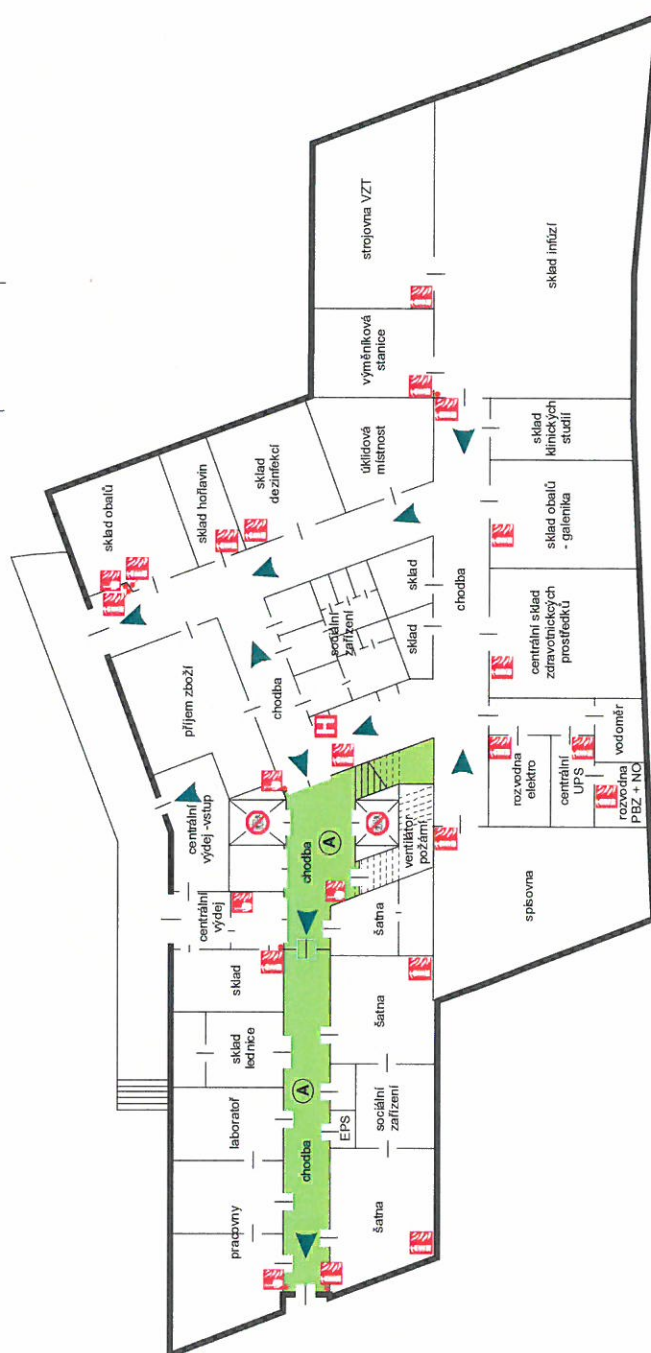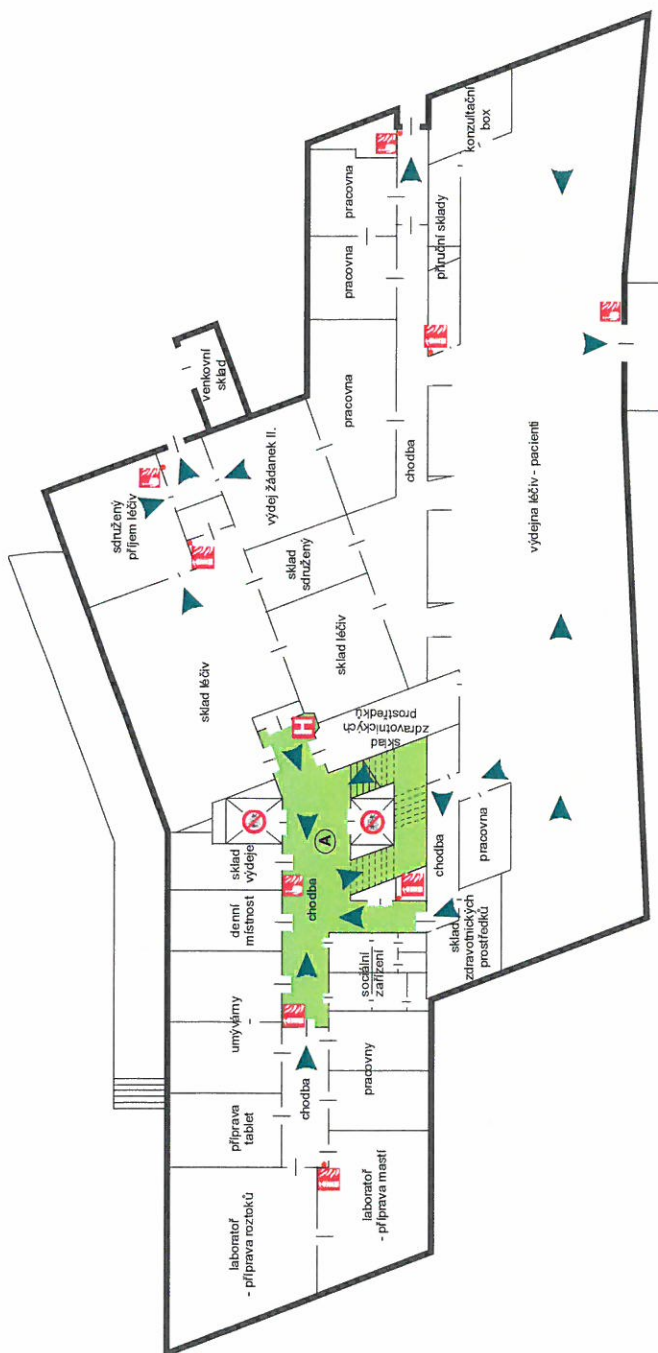

	Hasicí přístroj		Výtah neslouží k evakuaci osob		Shromaždiště
	Hydrant		Chráněná úniková cesta typu A (CHÚC A)		
	Tlačítkový hlásič EPS		Směr úniku		

Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově

Druh média	Popis místnosti/prostoru; označení	Poznámka
El. energie	A_Z091450 ústředna EPS	Central + Total STOP
Voda	A_Z091270 místnost pro vodoměr	
Topná voda	A_Z091270 místnost pro vodoměr	
Pára	---	
Zemní plyn	Zvenčí na budově ve skříni pro plynoměr	U služebního vstupu
Med_kyslík (O ₂)	---	
Oxid dusný (N ₂ O)	---	
Oxid uhličitý (CO ₂)	---	
Vakuum	A_Z003080 vakuová stanice	
Stlačený vzduch	A_Z003090 kompresorová stanice	