

Kardiochirurgická klinika /KCHIR/

Po vypuknutí popř. zjištění požáru v prostoru budovy „D“ a kdy je zřejmé, že požár již nelze uhasit vlastními silami za pomoci dostupných hasebních prostředků a produkty požáru (sálavé teplo, kouř, zplodiny) ohroží bezpečnost a zdraví osob na pracovištích KCHIR (standardní lůžkové oddělení 50, ambulance) musí být požárem zasažený a ohrožený prostor neprodleně vyklizen, tj. provedena evakuace osob a majetku.

1. Organizace a řízení evakuace

Evakuace pracoviště je řízena na ranní směně přednostou kliniky popř. jeho zástupcem či vrchní sestrou. V době sníženého provozu službu konajícím zdravotnickým pracovníkem /lékař, všeobecná sestra/. Evakuace bude řízena z bezpečného stanoviště, které se určí v závislosti na místě vzniku požáru a jeho rozsahu.

Stanoviště k řízení evakuace musí být vybaveno komunikačními prostředky /telefon, freeset, dorozumívací zařízení pacient – sestra (InterCom)/.

Evakuace - **částečná** /přesun do neohrožené (bezpečné) části budovy/
- **úplná** /opuštění budovy/.

Zaměstnanci kliniky od vyhlášení evakuace se **řídí pokyny** vydané osobou řídící evakuaci.

Po příjezdu zásahové jednotky požární ochrany **řízení evakuace** a záchranných prací **přebírá** velitel zásahu, Osoba dosud řídící evakuaci je veliteli zásahu podřízena a musí s ním spolupracovat.

2. Způsob vyhlášení evakuace

Vyhlášení a zahájení evakuace na pracovištích KCHIR se provede ústně nebo pomocí sdělovací techniky /telefon, freeset, komunikační zařízení pacient – sestra/ následujícím sdělením:

„Na pracovišti kliniky došlo ke vzniku mimořádné události. Žádáme všechny návštěvníky kliniky, aby neprodleně opustili prostory této kliniky a budovy“.

Vyhlášení evakuace **je nutné** neprodleně oznámit spojovatelce **telefonní ústředny FNOL /klapka 1150/ a vyčkat zpětného ověření.**

3. Evakuační (únikové) cesty

Tvoří je **chodby** v jednotlivých **podlažích**, které navazují na **hlavní schodiště** uprostřed budovy a dvě boční **schodiště** /chráněné únikové cesty/. K úniku na volné prostranství z budovy slouží **čtyři vstupy** situované v 1. nadzemním podlaží /viz grafická příloha/.

Při neprůchodnosti schodiště, budou ohrožené osoby přemístěny do vzdálenějších nebo bezpečnějších prostor budovy a následně evakuovány za pomoci zasahujících hasičů.

K evakuaci pacientů mohou být použity výtahy označené jako evakuační /2 výtahy u bočního schodiště vlevo a 3 výtahy hlavního schodiště/, při převozu pacientů na lůžku i spojovací krček v 1.NP mezi budovami „A“ a „D“.

K převozu pacientů na lůžku bude použit i spojovací krček v 1.NP mezi budovami „A“ a „D“.

Vhodné únikové cesty **se určí po zhodnocení situace** s ohledem na místo vzniku požáru a jeho rozsah, dostupnost evakuačních prostředků a vhodnost únikových cest.

4. Určení osob a prostředků použitelných k evakuaci

Evakuaci provede služba konající lékařský a ošetrovatelský personál kliniky.

V **době sníženého provozu**, kdy není k dispozici dostatek zdravotnického personálu, musí dojít k **posílení** o volný zdravotnický personál ze **sousedních** zdravotních pracovišť - **povolání posil** bude provedeno přes telefonní ústřednu FNOL /klapka 1150/.

Prostředky použitelné k **evakuaci** tvoří dostupná lůžka, pojízdná lehátka a křesla.

Převoz pacientů **zajišťuje** dispečink sanitek DOPR, Převozová služba Delta s.r.o. a ZZS.

5. Informace o evakuovaných pacientech

Fyzický počet lůžek oddělení	24
------------------------------	----

Předpokládaná cílová oddělení při evakuaci v areálu FNOL:

- pacienti nevyžadující péči JIP: 2IK, 3IK
- pacienti vyžadující péči JIP: IPCHO, JIP KCHIR.

Nutné zajistit hospitalizaci s transportem pro **16** hospitalizovaných z toho JIP: **8**.

6. Shromaždiště evakuovaných osob a jejich kontrola

Místo soustředění:

- za **příznivého počasí** – asfaltová plocha a parkoviště před budovou „D“
- za **nepříznivého počasí** – chodba ambulance KCHIR v 1.NP příp. spojovací krčky mezi budovou „A“ a budovou „D“.

Kontrolu a soupis evakuovaných osob provede zaměstnanec KCHIR pověřený osobou řídící evakuaci.

7. Shromaždiště evakuovaného majetku a jeho ostraha

Místo soustředění:

- za **příznivého počasí** – asfaltová plocha a parkoviště před budovou „D“
- za **nepříznivého počasí** – spojovací krčky mezi budovou „A“ a budovou „D“.

Kontrolu a soupis evakuovaného majetku provede zaměstnanec KCHIR pověřený osobou řídící evakuaci.

Zajištění ochrany:

- Ostraha FNOL /klapka 4335, 731 543 039/
- Městská police Olomouc /tel. 156, 585 209 540/
- Policie ČR /158/.

8. Pokyny pro pracovníka řídícího evakuaci

- **priority**
 - důležitost – osoby, láhve na plyny, zdravotnické přístroje a nosiče dat, materiál, ostatní
 - ohrožení – místo požáru, blízké okolí, prostor nad požárem, prostor pod požárem, ostatní
- o vyhlášení požárního poplachu a zahájení evakuace informovat přes telefonní ústřednu FNOL /klapka 1150/ sousední pracoviště 1IK /klapka 3210, 3214, 3220, 3217/, UROL /klapka 3344, 3572/.

1CHIR /klapka **3315, 3317, 3319, 2456/**, **2CHIR** /klapka **2418, 2417/**, **KCHIR** /klapka **2368, 2368/**,
RHC /klapka **4459, 4532/**, **TRAU** /klapka **3320, 3302/**

- **pokyn** k transportu pacienta **dává** jen lékař
- **transport** evakuovaných provádět za **doprovodu** zdravotnického personálu
- **vést přehled** o evakuovaných pacientech, majetku a materiálu, na formulářích „Přehled evakuovaných osob“ a „Soupis evakuovaného majetku“, uložených v obálce „**MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI**“
- přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150/** **povolat pohotovost** – elektroúdržba FNOL , údržba ZVIT OSB, obsluhu medic_plynů a vzduchotechniky, Ostrahu FNOL
- prostřednictvím služby elektroúdržby zajistit vypnutí přívodu elektrické energie do požárem zasažených nebo přímo ohrožených prostor v podružných rozvaděčích na chodbách jednotlivých podlaží **/POZOR na ohrožení života pacientů připojených na lékařské přístroje/**
- prostřednictvím obsluhy medicínálních plynů a vzduchotechniky zajistit uzavření podružných uzávěrů centrálního rozvodu medicínálních plynů do požárem zasažených nebo přímo ohrožených prostor **/POZOR na ohrožení života pacientů připojených na tyto rozvody/**.

9. Poskytování první pomoci zraněným osobám

- traumatologická ambulance **URGENT**
- přivolaná **ZZS** Olomouckého kraje.

Příloha:

- Příloha č. 1 Půdorysy podlaží s vyznačením únikových cest
Příloha č. 2 Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově

Vypracoval:

V Olomouci dne: - 7 -06- 2018

Schválil:

V Olomouci dne:

prof. MUDr. Vladimír Lonský, Ph.D., FETCS
přednosta Kardiochirurgické kliniky


Ing. Jan Kotzot
Osoba odborně způsobilá ve smyslu §11
Zákona ČNR č.133/1985 Sb.
O požární ochraně ve znění i pozd. předpisů
č. osvědčení Z-407/98
Ing. Jan Kotzot
technik BPPO FNOL a OZO PO
/č. osv. Z-407/98/

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ®
I.P. Pavlova 165/6
775 00 Olomouc


prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

Půdorysy podlaží s vyznačením únikových cest

8. nadzemní podlaží

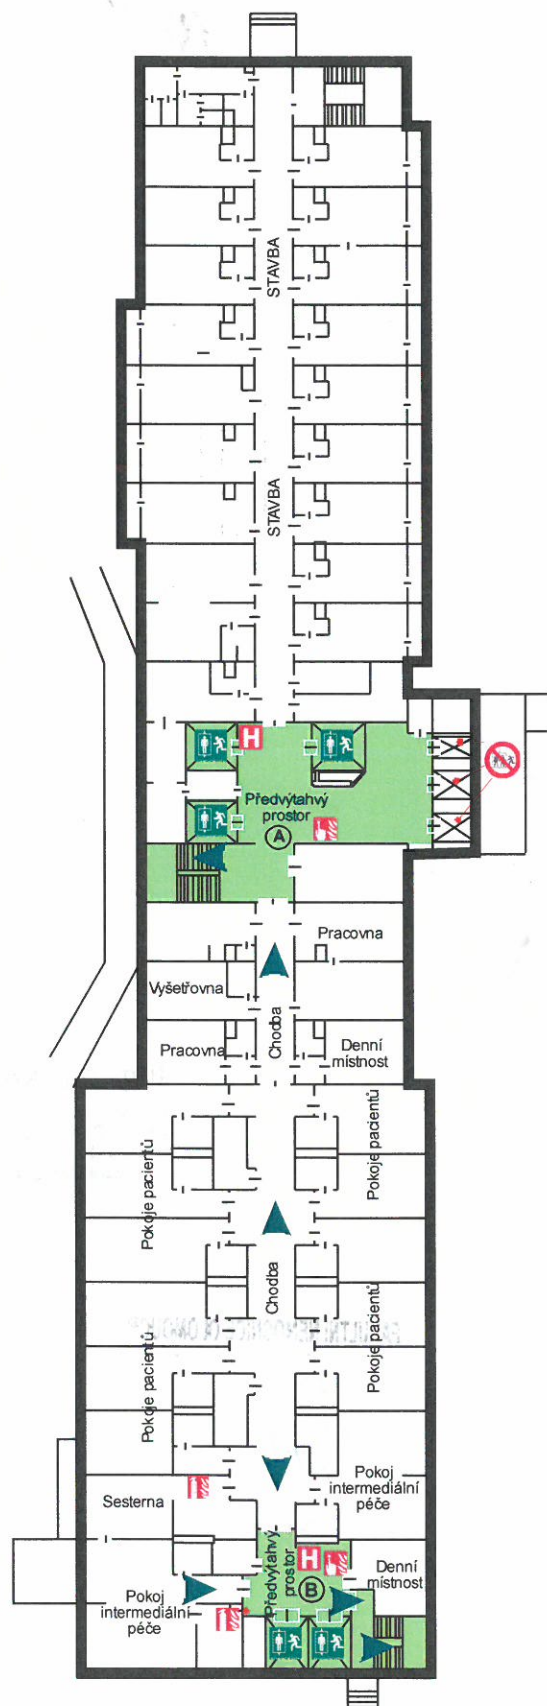

1. nadzemní podlaží

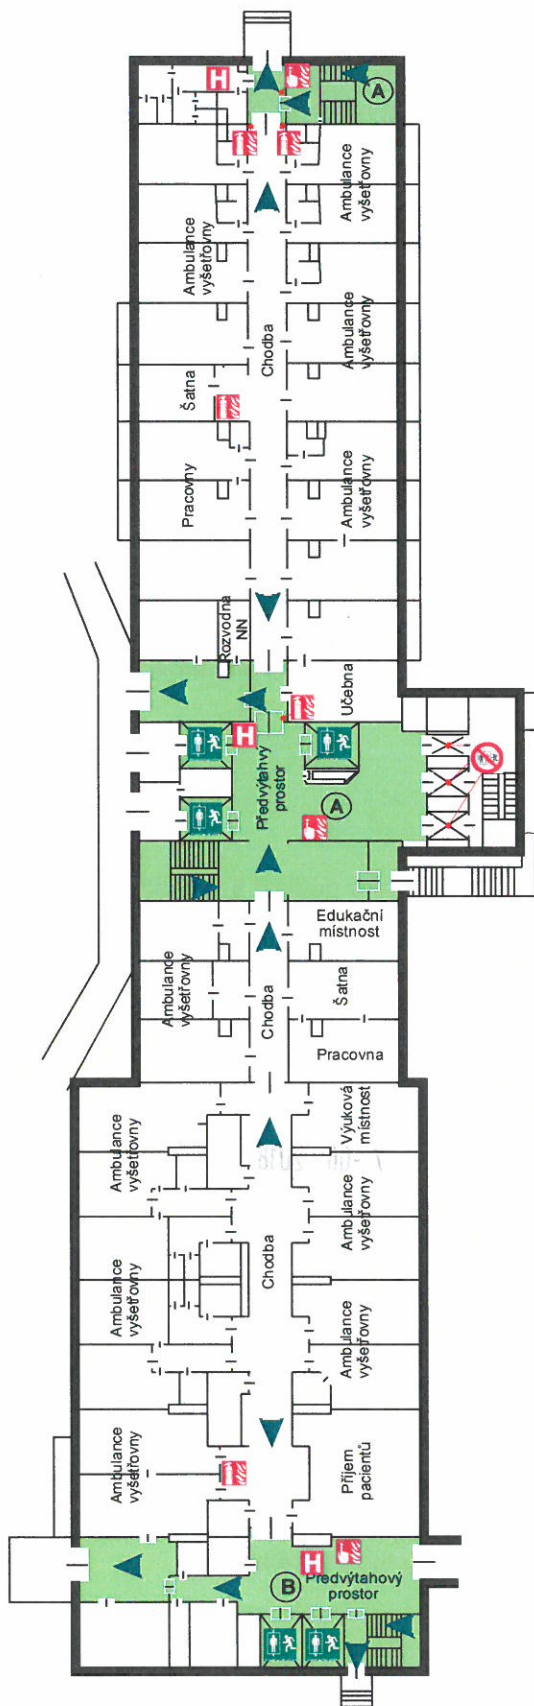

Legenda		
	Hasicí přístroj	 Směr úniku
	Hydrant	 Evakuační výtah
	Hlásč požárního poplachu	 Výtah nesloužící k evakuaci
		 Chráněná úniková cesta a její typ
		 Shromaždiště

Příloha č. 2

Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově

Druh média	Popis místnosti/prostoru; označení	Poznámka
El. energie	pro část „D1“ - 2.PP, Hlavní rozvodna (dveře A_D192070) pro část „D2“ - 1.NP, Hlavní rozvodna – zádveří vstupu do budovy z víceúčelové rampy (dveře A_D220110)	
Voda	2.PP, Předvýtahový prostor (chodba) – část budovy „D1“ (dveře A_D192021)	
Topná voda	2.PP, Výměňíková stanice – část budovy „D1“ (dveře A_D192080)	
Pára	2.PP, Výměňíková stanice – část budovy „D1“ (dveře A_D192080)	
Zemní plyn	---	
Med_kyslík (O ₂)	pro část „D1“ - 2.PP, budovy „A“ část C, chodba šaten vpravo vzadu za pletivem (dveře A_A192480) pro část „D2“ - 1.NP, chodbička u WC ambulance KCHIR a 1IK (dveře A_D201230)	
Oxid dusný (N ₂ O)	---	
Oxid uhličitý (CO ₂)	---	
Vakuum	pro část „D1“ - 1.PP, Vakuová stanice (dveře A_D191250) pro část „D2“ - 1.NP, Vakuová stanice – část „D1“ v 1.PP (dveře A_D1191250)	
Stlačený vzduch	pro část „D1“ - 1.PP, Kompresorová stanice; (dveře A_D191250) pro část „D2“ - 1.NP, Kompresorová stanice – část „D1“ v 1.PP; (dveře A_D1191250)	