



Oddělení intenzivní péče chirurgických oborů /IPCHO/

Po vypuknutí popř. zjištění požáru v prostoru budovy „A“ kdy je zřejmé, že požár již nelze uhasit vlastními silami za pomoci dostupných hasebních prostředků a produkty požáru (sálavé teplo, kouř, zplodiny) ohrožují bezpečnost a zdraví osob na pracovištích IPCHO (lůžkové oddělení 51 JIP), musí být požárem zasažený a ohrožený prostor neprodleně vyklizen, tj. provedena evakuace osob a majetku.

1. Organizace a řízení evakuace

Evakuace pracoviště je řízena na ranní směně přednostou kliniky popř. jeho zástupcem či vrchní sestrou. V době sníženého provozu službu konajícím zdravotnickým pracovníkem /lékař, všeobecná sestra/. Evakuace bude řízena z bezpečného stanoviště, které se určí v závislosti na místě vzniku požáru a jeho rozsahu.

Stanoviště k řízení evakuace musí být vybaveno komunikačními prostředky /telefon, freeset/.

Evakuace - **částečná** /přesun do neohrožené (bezpečné) části budovy/
- **úplná** /opuštění budovy/.

Zaměstnanci oddělení se od vyhlášení evakuace **řídí pokyny** osoby organizující evakuaci.

Po příjezdu zásahové jednotky požární ochrany **řízení evakuace** a záchranných prací **přebírá** velitel zásahu, osoba dosud organizující evakuaci je veliteli zásahu podřízena.

2. Způsob vyhlášení evakuace

Vyhlášení a zahájení evakuace na pracovištích IPCHO se provede ústně nebo pomocí sdělovací techniky (telefon, freeset/ následujícím sdělením:

„Na pracovišti oddělení došlo ke vzniku nežádoucí události. Žádáme všechny návštěvníky oddělení, aby neprodleně opustili prostory tohoto oddělení a budovu po vyznačených únikových cestách“.

Vyhlášení evakuace **je nutné** neprodleně oznámit spojovatelce **telefonní ústředny FNOL** /klapka **1150** / a vyčkat zpětného ověření.

3. Evakuační (únikové) cesty

Tvoří je **hlavní chodby** na **podlaží**, které vždy **navazují** nejméně na 2 ze 4 **schodišť**, a přes východ budovy v **1. nadzemním podlaží** a v **1. podzemním podlaží** **ústí** na **volné** prostranství.

K evakuaci pacientů na lůžku lze použít hlavní vstup na IPCHO, nebo přímý prostup mezi IPCHO a „dospávací pokoj“ KARIM či přímý vstup z IPCHO a JIRP KARIM a spojovací krčky vedoucí do sousedních budov „B“ /GER/, „C“ /PORGYN/ a „D“ /IIK/.

Výtahy v budově **nesmí** být k evakuaci použity /nesplňují bezpečnostní požadavky na evakuační výtahy/.

Vhodné únikové cesty **se určí** po **zhodnocení situace** s ohledem na místo vzniku požáru a jeho rozsah, dostupnost evakuačních prostředků a vhodnost únikových cest /viz grafická příloha/.

4. Určení osob a prostředků k provedení evakuace

Evakuaci provede službu konající lékařský a ošetrovatelský personál oddělení.

V **době sníženého provozu**, kdy není k dispozici dostatek zdravotnického personálu, musí dojít k **posílení** o volný zdravotnický personál ze zdravotních pracovišť nezasažených a neohrožených požárem /URGENT, COSS, 1CHIR, 2CHIR, 1IK/ - **povolání posil** bude provedeno přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150**/.

Evakuace pacientů bude provedena na **lůžkách oddělení** při zajištění životně důležitých funkcí. U hospitalizovaných napojených na umělou plicní ventilaci musí být provedeno přepojení na mobilní plicní ventilátory nebo ambuvaky.

Převoz pacientů zajišťuje dispečink sanitek DOPR a ZZS

5. Informace o pacientech a lůžkové kapacitě

Fyzický počet lůžek oddělení	15
------------------------------	-----------

Předpokládaná cílová oddělení při evakuaci v areálu FNOL:

- pacienti na umělé plicní ventilaci, monitoraci životně důležitých funkcí: JIP KCHIR, JIP NCHIR, JIRP DK, JIP 1IK, JIRP KARIM
- v budově zajistí zdravotnický personál IPCHO.

6. Shromaždiště evakuovaných osob a jejich kontrola

Místo soustředění:

- za **příznivého počasí** – dlážděná plocha před budovou „C“ /PORGYN/
- za **nepříznivého počasí** – přímo na cílová oddělení v areálu FNOL.

Kontrolu a soupis evakuovaných osob provede zaměstnanec IPCHO pověřený osobou řídící evakuaci.

7. Shromaždiště evakuovaného majetku a jeho ostraha

Místo soustředění:

- za **příznivého počasí** – dlážděná plocha před budovou „C“ /PORGYN/
- za **nepříznivého počasí** – spojovací krček vedoucí do budovy „B“ /Franz Josef/ a její volné chodby.

Kontrolu a soupis evakuovaného majetku provede zaměstnanec IPCHO pověřený osobou řídící evakuaci.

Zajištění ochrany:

- zaměstnanci Bezpečnostní agentury SOS Olomouc /klapka **4335**, 5876, 5877/
- Městská police Olomouc /tel. **156**, 585 209 540/
- Policie ČR /**158**/.

8. Pokyny pro pracovníka řídícího evakuaci

- **priority**
 - důležitost – osoby, láhve na plyny, zdravotnické přístroje a nosiče dat, materiál, ostatní
 - ohrožení – místo požáru, blízké okolí, prostor nad požárem, prostor pod požárem, ostatní
- o vyhlášení požárního poplachu a zahájení evakuace informovat přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150**/ sousední pracoviště **COSS** /klapka 2391, 3478/, **KARIM JIRP** /klapka **3583**, 5840/, **KARIM - dospávací hala** /klapka **2338**/
- **pokyn** k transportu pacienta **dává** jen lékař
- **transport** evakuovaných provádět za **doprovodu** zdravotnického personálu

- přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150**/ povolat pohotovost – elektroúdržba FNOL , údržba ZVIT OSB, obsluhu medicinálních plynů a vzduchotechniky, bezpečnostní službu SOS
- prostřednictvím služby elektroúdržby zajistit vypnutí přívodu elektrické energie do požárem zasažených nebo přímo ohrožených prostor v podružných rozvaděcích na chodbách jednotlivých podlaží **/POZOR na ohrožení života pacientů připojených na lékařské přístroje/**
- prostřednictvím obsluhy medicinálních plynů a vzduchotechniky zajistit uzavření podružných uzávěrů centrálního rozvodu medicinálních plynů do požárem zasažených nebo přímo ohrožených prostor **/POZOR na ohrožení života pacientů připojených na tyto rozvody/**

9. Poskytování první pomoci zraněným osobám

- traumatologická ambulance **URGENT**
- přivolaná **ZZS** Olomouckého kraje

Příloha:

- Příloha č. 1 Půdorysy podlaží s vyznačením únikových cest
Příloha č. 2 Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově

Vypracoval:

- 9 -07- 2014

Ing. Jan Kotzot
technik BPPO FNOL a OZO PO
/č. osv. Z-407/98/

Ing. Jan Kotzot
Osoba odborně způsobilá ve smyslu §11
Zákona ČNR č.133/1985 Sb.
o požární ochraně ve znění i pozd. předpisů,
č. osvědčení Z-407/98

Schválil:

- 9 -07- 2014

V Olomouci dne:


59/23
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
Oddělení intenzivní péče chirurgických oborů
I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, 588 441 111
Primář: MUDr. Ladislav BLAHUT
MUDr. Ladislav Blahut
primář Oddělení intenzivní péče
chirurgických oborů

doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
I.P. Pavlova 6
775 20 OLOMOUČ

Půdorysy podlaží s vyznačením únikových cest

2. nadzemní podlaží

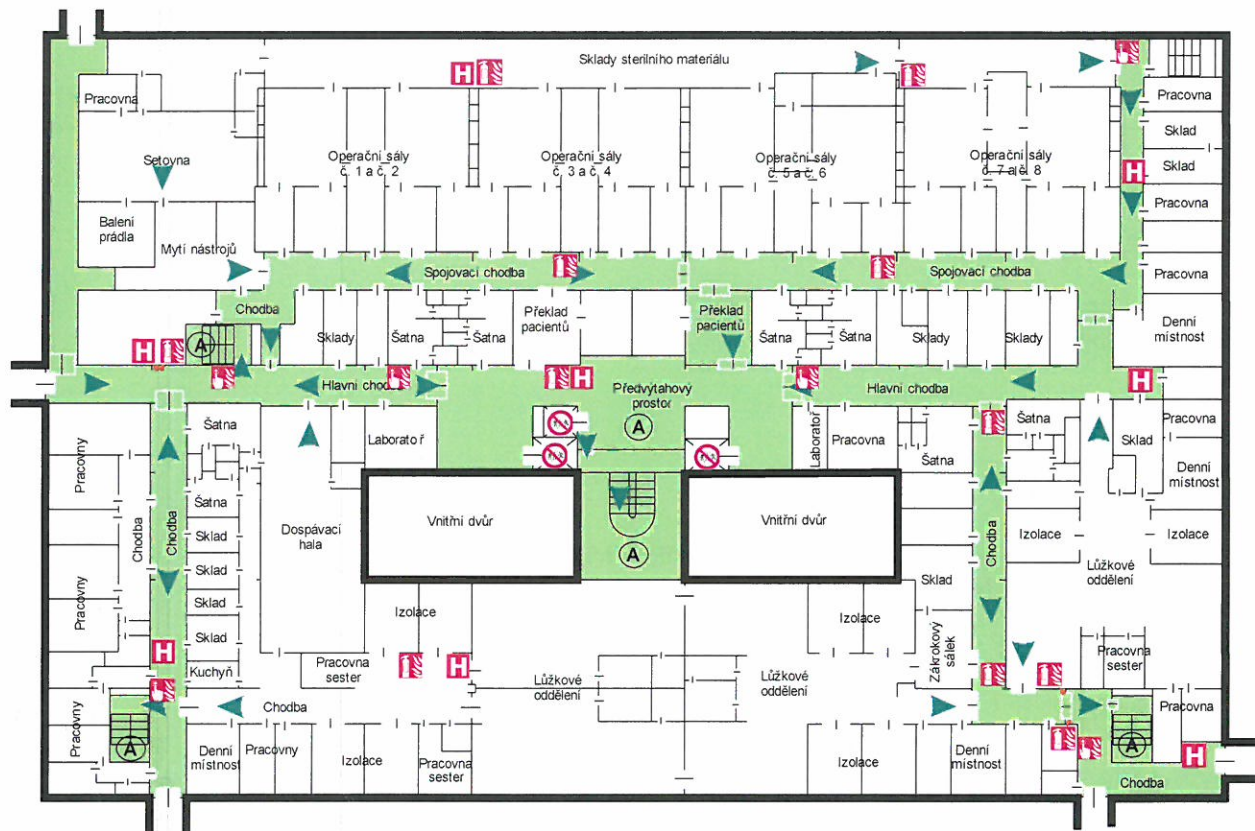

1. nadzemní podlaží



Legenda					
	Hasicí přístroj		Shromaždiště		Směr úniku
	Hydrant		Výtah neslouží k evakuaci osob		Typ chráněné únikové cesty (CHÚC)
	Hlásič požáru - tlačítko				Úniková cesta

Příloha č. 2

Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově

Druh média	Popis místnosti/prostoru; označení	Poznámka
El. energie	2.PP, Energocentrum – trafostanice TS 4 (A_A192730)	
Voda	2.PP, výměňiková stanice (A_A192150)	
Topná voda	2.PP, výměňiková stanice (A_A192150)	
Pára	2.PP, výměňiková stanice (A_A192150)	
Zemní plyn	---	
Med_kyslík (O ₂)	2.PP, část C, chodba šaten vpravo vzadu za pletivem (A_A192480)	
Oxid dusný (N ₂ O)	2.PP, část C, chodba šaten vpravo vzadu za pletivem (A_A192480)	
Oxid uhličitý (CO ₂)	3.NP, Lahvová stanice – OP centrum (A_a103030)	
Vakuum	2.PP, Vakuová stanice – OP centrum (A_A192850)	
Stlačený vzduch	2. PP, Kompresorová stanice - OP centrum; sterilizace v 1.NP (A_A192850) 3.NP, Kompresorová stanice – OP centrum; sterilizace v 2.NP (A_A103030)	

