

Oddělení urgentního příjmu /URGENT/

Po vypuknutí popř. zjištění požáru v prostoru budovy „A“ kdy je zřejmé, že požár již nelze uhasit vlastními silami za pomoci dostupných hasebních prostředků a produkty požáru (sálavé teplo, kouř, zplodiny) ohrožují bezpečnost a zdraví osob na pracovištích URGENT (emergency, ambulance, expectační lůžka), musí být požárem zasažený a ohrožený prostor neprodleně vyklizen, tj. provedena evakuace osob a majetku.

1. Organizace a řízení evakuace

Evakuace pracoviště je řízena primářem oddělení popř. jeho zástupcem nebo vedoucím lékařem služby. V době sníženého provozu službu konajícím zdravotnickým pracovníkem /lékař, všeobecná sestra/. Evakuace je řízena z bezpečného stanoviště, které určí v závislosti na místě vzniku požáru a jeho rozsahu. Stanoviště k řízení evakuace musí být vybaveno komunikačními prostředky /telefon, freeset/.

Evakuace - **částečná** /přesun do neohrožené (bezpečné) části budovy/
- **úplná** /opuštění budovy/.

Zaměstnanci kliniky od vyhlášení evakuace se **řídí pokyny** vydané osobou řídící evakuaci.

Po příjezdu zásahové jednotky požární ochrany **řízení evakuace** a záchranných prací **přebírá** velitel zásahu. Osoba dosud řídící evakuaci je veliteli zásahu podřízena.

2. Způsob vyhlášení evakuace

Vyhlášení a zahájení evakuace na pracovištích URGENT se provede pomocí sdělovací techniky / telefon, freeset/ pro zaměstnance; pro návštěvy a ambulantní pacienty následujícím sdělením:

„Na pracovišti oddělení došlo ke vzniku nežádoucí události. Žádáme všechny návštěvníky oddělení, aby neprodleně opustili prostory tohoto oddělení a budovu po vyznačených únikových cestách“.

Vyhlášení evakuace je nutné neprodleně oznámit spojovatelce **telefonní ústředny FNOL /klapka 1150/** a vyčkat zpětného ověření.

3. Evakuační (únikové) cesty

Tvoří je **hlavní chodby** na **podlaží**, které vždy **navazují** nejméně na 2 ze 4 **schodišť**, a přes vchody do budovy v **1. podzemním** podlaží a v **1. nadzemním** podlaží **ústí** na **volné** prostranství /viz grafická příloha/.

Výtahy v budově **nesmí** být k evakuaci **použity** /nesplňují bezpečnostní požadavky na evakuační výtahy/.

Vhodné únikové cesty **se určí** po **zhodnocení situace** s ohledem na místo vzniku požáru a jeho rozsah, dostupnost evakuačních prostředků a vhodnost únikových cest.

4. Určení osob a prostředků k provedení evakuace

Evakuaci provede službu konající lékařský a ošetrovatelský personál oddělení.

V **době sníženého provozu**, kdy není k dispozici dostatek zdravotnického personálu, musí dojít k **posílení** o volný zdravotnický personál ze **sousedních** zdravotních pracovišť - **povolání posil** bude provedeno přes telefonní ústřednu FNOL /klapka 1150/.

Evakuace pacientů neschopných samostatného nebo se sníženou schopností pohybu bude provedena na **lůžkách oddělení** při zajištění základních životních funkcí.

Převoz pacientů zajišťuje dispečink DOPR, Převozová služba Delta s.r.o. a ZZS.

5. Informace o pacientech a lůžkové kapacitě

Fyzický počet lůžek oddělení

17

Ambulantní pacienti – převážně schopni samostatného pohybu, počet pacientů proměnný.

Předpokládaná cílová místa při evakuaci v areálu FNOL:

- pacienti na umělé plicní ventilaci, monitoraci životně důležitých funkcí: JIP NCHIR, JIP 1IK, JIRP DK
- pacienti vyžadující hospitalizaci NEUR, UROL, 1 CHIR a 1IK, 2IK, 3IK.

Předpokládaná cílová oddělení při evakuaci mimo areál FNOL:

- Vojenská nemocnice Olomouc
- Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice Šternberk
- Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice Přerov
- Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice Prostějov.

6. Shromaždiště vakuových osob a jejich kontrola

- **za příznivého počasí**
 - pacienti nevyžadující hospitalizaci dlážděná plocha před budovou „B“ /Franz Joseph/
 - pacienti na umělé plicní ventilaci, monitoraci životně důležitých funkcí – cílová místa
- **za nepříznivého počasí**
 - pacienti nevyžadující hospitalizaci, návštěvy, ostatní - chodba levého křídla v 1.NP budovy „B“
 - pacienti na umělé plicní ventilaci, monitoraci životně důležitých funkcí – cílová místa.

Kontrolu a soupis evakuovaných osob provede zaměstnanec URGENT pověřený osobou řídící evakuaci.

7. Shromaždiště evakuovaného majetku a jeho ostraha

Místo soustředění:

- **za příznivého počasí** – dlážděná plocha před budovou „B“ nebo zastřešená část parkoviště v 1.PP budovy „A“ před příjmem URGENT
- **za nepříznivého počasí** – chodba levého křídla v 1.NP budovy „B“.

Kontrolu a soupis evakuovaného majetku provede zaměstnanec COSS pověřený osobou řídící evakuaci

Zajištění ochrany:

- Ostraha FNOL /klapka **4335**, 731 543 039/
- Městská police Olomouc /tel. **156**, 585 209 540/
- Policie ČR /**158**/.

8. Pokyny pro pracovníka řídícího evakuaci

- **priority evakuace**
 - důležitost – osoby, láhve na plyny, zdravotnické přístroje a nosiče dat, materiál, ostatní
 - ohrožení – místo požáru, blízké okolí, prostor nad požárem, prostor pod požárem, ostatní
- o vyhlášení evakuace informovat přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150**/ sousední pracoviště **RTG** /klapka **3909**/, **COSS** /klapka **2979**/

- **pokyn** k transportu pacienta **dává** jen lékař
- **transport** evakuovaných provádět za **doprovodu** zdravotnického personálu
- **vést přehled** o evakuovaných pacientech, majetku a materiálu, na formulářích „Přehled evakuovaných osob“ a „Soupis evakuovaného majetku“, uložených v obálce „MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI“
- přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150**/ povolat pohotovost – elektroúdržba FNOL , údržba ZVIT OSB, obsluhu medicínálních plynů a vzduchotechniky OOU, Ostrahu FNOL
- prostřednictvím služby elektroúdržby zajistit vypnutí přívodu elektrické energie do požárem zasažených nebo přímo ohrožených prostor v podružných rozvaděcích na chodbách jednotlivých podlaží **/POZOR na ohrožení života pacientů připojených na lékařské přístroje/**
- prostřednictvím obsluhy medicínálních plynů a vzduchotechniky zajistit uzavření podružných uzávěrů centrálního rozvodu medicínálních plynů do požárem zasažených nebo přímo ohrožených prostor **/POZOR na ohrožení života pacientů připojených na tyto rozvody/**.

9. Poskytování první pomoci zraněným osobám

- příjmová ambulance **1IK**
- přivolaná **ZZS** Olomouckého kraje.

Příloha:

- Příloha č. 1 Půdorysy podlaží s vyznačením únikových cest
 Příloha č. 2 Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově


Vypracoval:

V Olomouci dne: **25-05-2018**


 Ing. Jan Kotzot
 Osoba odborně způsobilá ve smyslu §11
 Zákona ČNR 6.133/1985 Sb.
 O požární ochraně ve znění i pozdějších předpisů
 č. osvědčení Z-407/98
 Ing. Jan Kotzot
 technik BPPO FNOL a OZO PO
 /č. osv. Z-407/98/

Schválil: **29-05-2018**


V Olomouci dne:

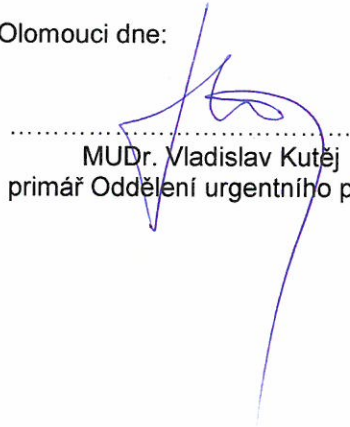
 MUDr. Vladislav Kutěj
 primář Oddělení urgentního příjmu


 prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
 ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

Půdorysy podlaží s vyznačením únikových cest

1. podzemní podlaží

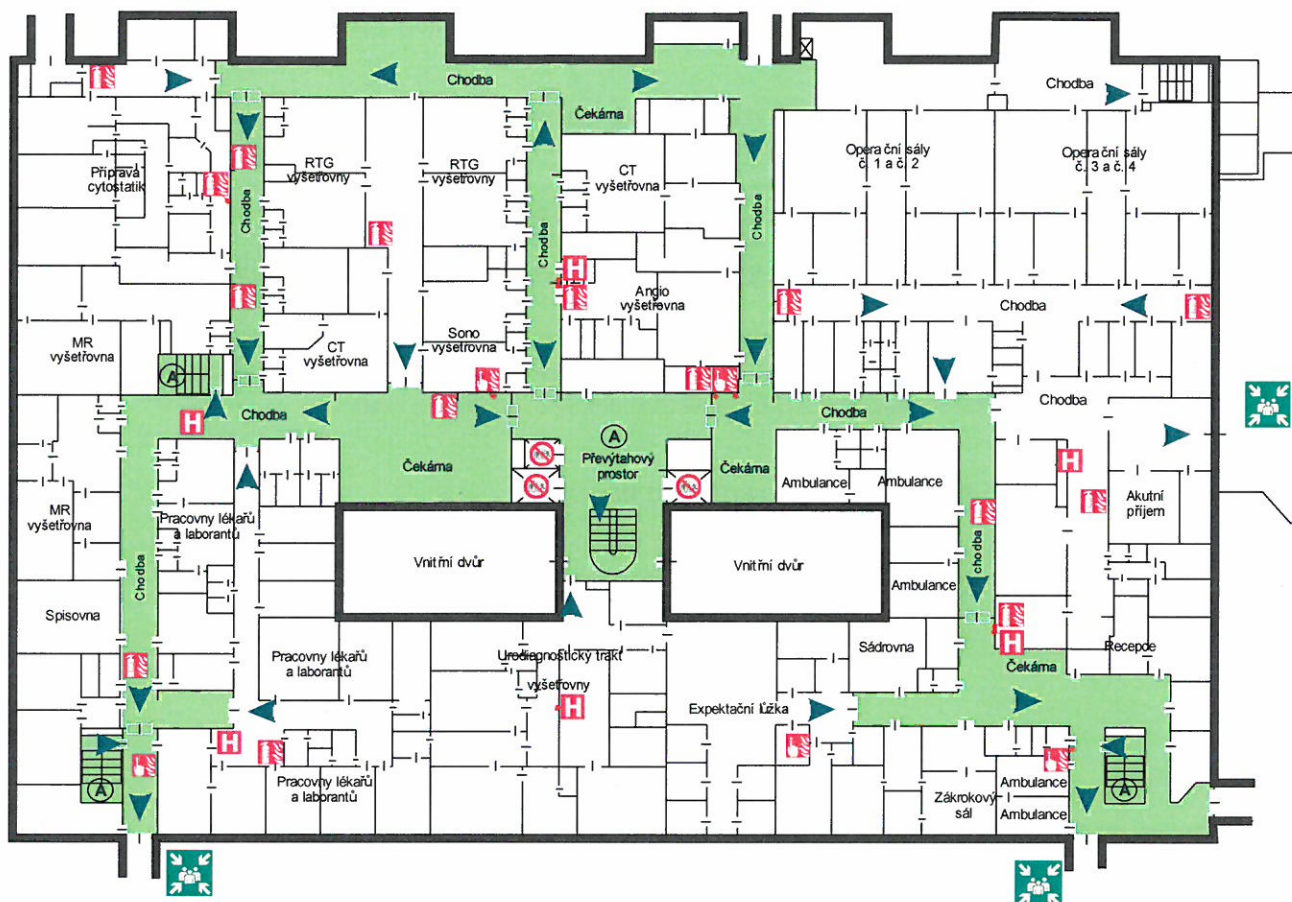

Legenda

- Hasičský přístroj
- Hydrant
- Hlásč požáru - tlačítko

- Směr úniku
- Výtah slouží k evakuaci osob
- Shromaždiště

- Chráněná úniková cesta
- Typ chráněné únikové cesty (CHÚC)

Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově

Druh média	Popis místnosti/prostoru; označení	Poznámka
El. energie	2.PP, Energo centrum – trafostanice TS 4 (A_A192730)	
Voda	2.PP, výměníková stanice (A_A192150)	
Topná voda	2.PP, výměníková stanice (A_A192150)	
Pára	2.PP, výměníková stanice (A_A192150)	
Zemní plyn	---	
Med_kyslík (O ₂)	2.PP, část C, chodba šaten vpravo vzadu za pletivem (A_A192480)	
Oxid dusný (N ₂ O)	2.PP, část C, chodba šaten vpravo vzadu za pletivem (A_A192480)	
Oxid uhličitý (CO ₂)	3.NP, Lahvová stanice – OP centrum (A_A103030)	
Vakuum	2.PP, Vakuová stanice – OP centrum (A_A192850)	
Stlačený vzduch	2. PP, Kompresorová stanice - OP centrum; sterilizace v 1.NP (A_A192850) 3.NP, Kompresorová stanice – OP centrum; sterilizace v 2.NP (A_A103030)	