



Stravovací provoz /STRAV/

Po vypuknutí popř. zjištění požáru v prostoru budovy „WD“ a kdy je zřejmé, že požár již nelze uhasit vlastními silami za pomoci dostupných hasebních prostředků a produkty požáru (sálavé teplo, kouř, zplodiny) ohrožují bezpečnost a zdraví osob, musí být požárem zasažený a ohrožený prostor neprodleně vyklizen, tj. provedena evakuace osob a majetku.

1. Organizace a řízení evakuace

Evakuace pracoviště je řízena vedoucí STRAV popř. vedoucí administrativy.

V době omezeného provozu vedoucí kuchař.

Evakuace bude řízena z bezpečného stanoviště, které se určí v závislosti na místě vzniku požáru a jeho rozsahu.

Stanoviště k řízení evakuace musí být vybaveno komunikačními prostředky /telefon, freeset, dorozumívací zařízení pacient – sestra (InterCom)/.

Evakuace - **částečná** /přesun do neohrožené (bezpečné) části budovy/
- **úplná** /opuštění budovy/.

Zaměstnanci STRAV od vyhlášení evakuace se **řídí pokyny** vydané osobou řídící evakuaci.

Po příjezdu zásahové jednotky požární ochrany **řízení evakuace** a záchranných prací **přebírá** velitel zásahu. Osoba dosud řídící evakuaci je veliteli zásahu podřízena.

2. Způsob vyhlášení evakuace

Vyhlášení a zahájení evakuace na pracovištích STRAV se provede ústně nebo pomocí sdělovací techniky (telefon) následujícím sdělením:

„Na pracovišti STRAV došlo ke vzniku nežádoucí události. Žádáme všechny zaměstnance a přítomné osoby, aby neprodleně opustili prostory STRAV“.

Vyhlášení evakuace **je nutné** neprodleně oznámit spojovatelce **telefonní ústředny FNOL /klapka 1150/** a vyčkat zpětného ověření.

3. Evakuační (únikové) cesty

V budově „WD“ tvoří únikové cesty **chodby** v jednotlivých **podlažích**, které navazují v **předvýtahovém** prostoru na **hlavní schodiště** uprostřed budovy a **boční schodiště**. K **úniku** na volné **prostranství** v **1.NP** slouží služební vstup z rampy od Provozu prádelny, případně vstup do budovy pro strážníky. V **1.PP** k úniku na volné **prostranství** je určen **vstup**, který slouží **pro zásobování**, příp. **hlavní schodiště** nebo **boční schodiště** v **prostoru šaten** personálu /viz grafická příloha/.

K evakuaci osob a majetku **se nesmí** použít výtahy.

Evakuační cesty **se určí** po **zhodnocení situace** s ohledem na místo vzniku požáru a jeho rozsah, dostupnost evakuačních prostředků a vhodnost únikových cest.

4. Určení osob a prostředků použitelných k evakuaci

Evakuaci budovy provedou zaměstnanci STRAV.

K **evakuaci** majetku a vybavení budou použity ruční **manipulační vozíky**, které tvoří součást vybavení STRAV.

5. Informace o evakuovaných osobách

Fyzický počet zaměstnanců STRAV	60
Celková kapacita jídelny pro strážníky	420

Předpokládaná cílová oddělení při evakuaci v areálu FNOL:

- nejsou.

Předpokládaná cílová oddělení při evakuaci mimo areál FNOL:

- bude stanoveno na základě rozhodnutí Krizového štábu FNOL.

6. Shromaždiště evakuovaných osob a jejich kontrola

Místo soustředění:

- za **příznivého počasí** – volná travnatá plocha mezi budovami „WD“ a „WJ“ (Provoz prádelny)
- za **nepříznivého počasí** – volná travnatá plocha mezi budovami „WD“ a „WJ“ (Provoz prádelny).

Kontrolu a soupis evakuovaných osob provede zaměstnanec STRAV pověřený osobou řídící evakuaci.

7. Shromaždiště evakuovaného majetku a jeho ostraha

Místo soustředění:

- za **příznivého počasí** – volná travnatá plocha mezi budovami „WD“ a „WJ“ (Provoz prádelny)
- za **nepříznivého počasí** – volná travnatá plocha mezi budovami „WD“ a „WJ“ (Provoz prádelny).

Kontrolu a soupis evakuovaného majetku provede zaměstnanec STRAV pověřený osobou řídící evakuaci.

Zajištění ochrany:

- zaměstnanci Ostrahy FNOL /klapka 4335, 6381/
- Městská policie Olomouc /tel. 156, 585 209 540/
- Policie ČR /158/.

8. Pokyny pro pracovníka řídícího evakuaci

- **priority**
 - důležitost – osoby, láhve na plyny, nosiče dat, potraviny, ostatní
 - ohrožení – místo požáru, blízké okolí, prostor nad požárem, prostor pod požárem, ostatní
- **vést přehled** o evakuovaných zaměstnancích a osobách, majetku a materiálu, na **formulářích „Přehled evakuovaných osob“** a **„Soupis evakuovaného majetku“**, uložených v obálce „MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI“
- přes telefonní ústřednu FNOL /klapka 1150/ povolat pohotovost – elektroúdržba FNOL , údržba ZVIT OSB, obsluhu medicínálních plynů a vzduchotechniky OOU, Ostraha FNOL
- prostřednictvím služby elektroúdržby zajistit vypnutí přívodu elektrické energie do požárem zasažených nebo přímo ohrožených prostor v podružných rozvaděčích na chodbách jednotlivých podlaží.

9. Poskytování první pomoci zraněným osobám

- traumatologická ambulance **URGENT**
- přivolaná **ZZS** Olomouckého kraje.

Příloha:

- Příloha č. 1 Půdorysy podlaží s vyznačením únikových cest
Příloha č. 2 Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově

Vypracoval:

V Olomouci dne: 12 -10- 2018

Schválil:

V Olomouci dne:

Bc. Ivana Benešová, DiS.
Vedoucí provozu
Provoz stravování
Fakultní nemocnice Olomouc®

Bc. Ivana Benešová, DiS.
vedoucí Provozu stravování


Ing. Jan Kotzot
Osoba odborně způsobilá ve smyslu §11
Zákona ČNR č.133/1985 Sb.
o požární ochraně ve znění i pozd. předpisů
Ing. Jan Kotzot
technik BPPO FNOL a OZO PO
/č. osv. Z-407/98/

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ®
I.P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc


prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

Půdorysy podlaží s vyznačením únikových cest


2. nadzemní podlaží

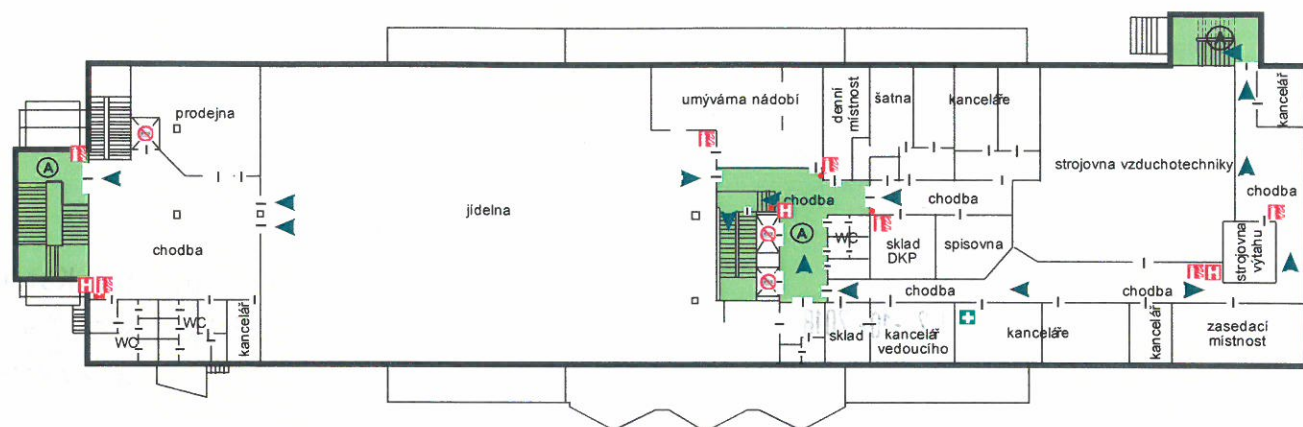

1. nadzemní podlaží

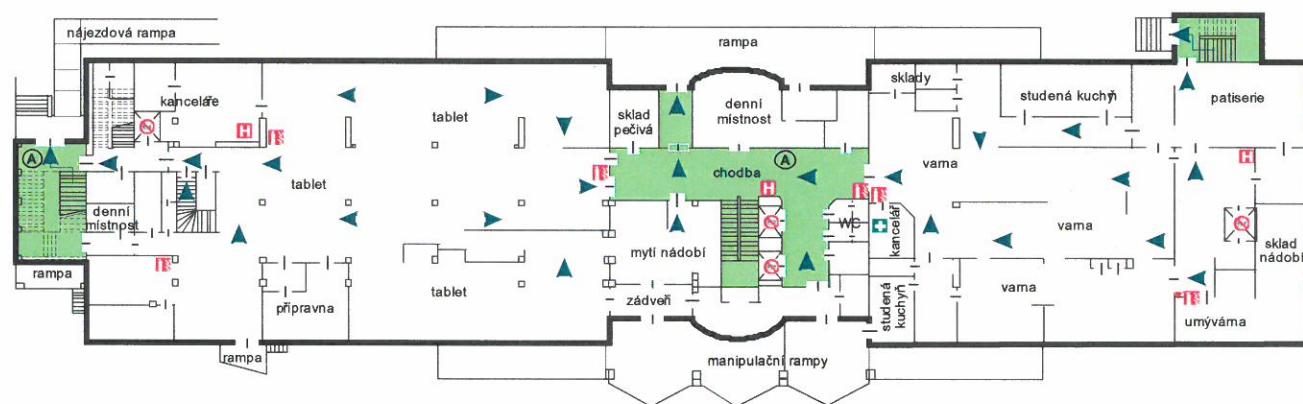

1. podzemní podlaží

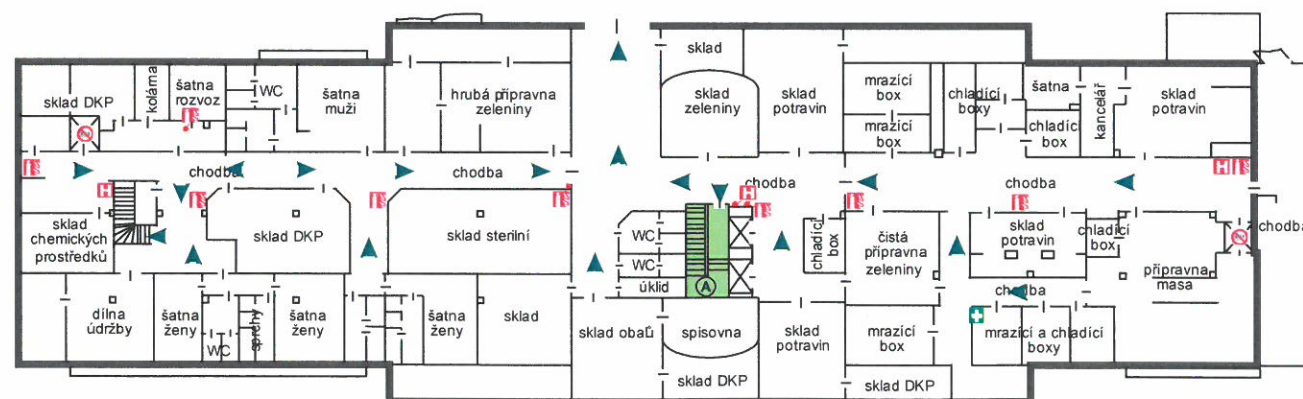

Legenda					
	Hasicí přístroj		Shromaždiště		Chráněná úniková cesta typu „A“
	Hydrant		Lékárněčka		Směr úniku
	Výtah neslouží k evakuaci				

Příloha č. 2

Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově

Druh média	Popis místnosti/prostoru; označení	Poznámka
El. energie	1.PP, Rozvaděč u vjezdu pro zásobování (A_WD191010)	
Voda	1.PP, Výměňíková stanice (A_WD191590)	
Topná voda	1.PP, Výměňíková stanice (A_WD191590)	
Pára	1.PP, Výměňíková stanice (A_WD191590)	
Zemní plyn	---	