



Hematoonkologická klinika /HOK/

Po vypuknutí, popř. zjištění požáru v prostoru **budovy „P2“**, laboratorích Hemato-onkologické kliniky, a kdy je zřejmé, že požár již nelze uhasit vlastními silami za pomoci dostupných hasebních prostředků a produkty požáru (sálavé teplo, kouř, zplodiny) ohrožují bezpečnost a zdraví osob na pracovištích laboratoře HOK, musí být požárem zasažený a ohrožený prostor neprodleně vyklizen, tj. provedena evakuace osob a majetku.

1. Organizace a řízení evakuace

Evakuace pracoviště je řízena:

- na **ranní** směně vedoucí laborantkou, popř. zástupcem přednosta pro laboratorní diagnostiku nebo přednostou kliniky
- v době **sníženého** provozu službu konajícím zdravotním laborantem.

Evakuace bude řízena z bezpečného stanoviště, které se určí v závislosti na místě požáru a jeho rozsahu.

Stanoviště k řízení evakuace musí být vybaveno vhodnými komunikačními prostředky /např. telefon, freeset, dorozumívací zařízení pacient – sestra (InterCom)/.

Druhy možné evakuace: - **částečná** /přesun do neohrožené (bezpečné) části budovy/
- **úplná** /opuštění budovy tj. na volné prostranství/.

Zaměstnanci laboratoře od vyhlášení evakuace se **řídí pokyny** vydané osobou řídící evakuaci.

Po příjezdu zásahové jednotky požární ochrany **řízení evakuace** a záchranných prací **přebírá** velitel zásahu, Osoba dosud řídící evakuaci je veliteli zásahu podřízena a musí s ním spolupracovat.

2. Způsob vyhlášení evakuace

Vyhlášení a zahájení evakuace na pracovištích laboratoře HOK se provede ústně nebo pomocí sdělovací techniky (freeset, telefon) následujícím sdělením:

„Na pracovišti laboratoře došlo ke vzniku nežádoucí události - požáru. Žádáme všechny, aby neprodleně opustili prostory laboratoře a budovy a shromáždili se na venkovním krytém parkovišti.“

Vyhlášení a zahájení evakuace je nutné neprodleně oznámit spojovatelce **telefonní ústředny FNOL** /klapka **1150**/ a vyčkat zpětného ověření.

3. Evakuační (únikové) cesty

Tvoří je chodby v jednotlivých podlažích, které navazují na hlavní schodiště v přední části budovy a zadní schodiště vedoucí do prostoru vstupu v části budovy „P3“ v 1. podzemním podlaží (chráněná úniková cesta typu B).

K úniku z budovy na volná prostranství slouží **dva východy** /jeden v 1. nadzemním podlaží části budovy „P1“ a jeden v 1. podzemním podlaží části budovy „P3“ (viz grafická příloha).

K evakuaci lze použít výtah pouze větší výtah v části budovy „P3“. Ostatní výtahy v budově **nesmí** být k evakuaci použity.

Evakuační cesty **se určí** po **zhodnocení situace** s ohledem na místo vzniku požáru a jeho rozsahu, dostupnosti evakuačních prostředků a vhodnosti únikových cest.

4. Určení osob a prostředků použitelných k evakuaci

Evakuaci provede sloužící laboratorní personál laboratoře HOK.

V **době sníženého provozu**, kdy není k dispozici dostatek personálu, musí dojít k **posílení** o volný zdravotnický personál ze **sousedních** zdravotních pracovišť, personál Ostrahy FNOL - **povolání posil** bude provedeno přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150**/.

Prostředky použitelné k **evakuaci** tvoří dostupné pojízdné jednoduché bezmotorové manipulační prostředky.

5. Informace o evakuovaných pacientech

Fyzický počet lůžek oddělení	0
------------------------------	---

Ambulantní pacienti – se nevyskytují.

Předpokládaná cílová oddělení při evakuaci majetku v areálu FNOL:

- prostory části budovy „P3“.

Předpokládaná cílová oddělení při evakuaci mimo areál FNOL:

- nejsou.

6. Shromaždiště evakuovaných osob a jejich kontrola

Místa soustředění:

- za **příznivého počasí** – dvůr za budovou „P“ a „O“
- za **nepříznivého počasí** – venkovní parkoviště pod „P3“.

Kontrolu a soupis evakuovaných osob provede pracovník laboratoře HOK pověřený osobou řídící evakuaci.

7. Shromaždiště evakuovaného majetku a jeho ostraha

Místo soustředění:

- za **příznivého počasí** – dvůr za budovou „P“ a „O“
- za **nepříznivého počasí** – venkovní parkoviště pod „P3“ s následným transportem do části budovy „P3“
- posluchárna DK FNOL (rotunda).

Kontrolu a soupis evakuovaného majetku provede pracovník laboratoře HOK pověřený osobou řídící evakuaci.

Zajištění ochrany:

- Ostraha FNOL /klapka **4335**, 5876, 5877/
- Městská police Olomouc /tel. **156**, 585 209 540/
- Policie ČR /**158**/.

8. Pokyny k provedení evakuaci

- **priority**
 - důležitost – osoby, laboratorní přístroje a nosiče dat, materiál, ostatní
 - ohrožení – místo požáru, blízké okolí, ostatní
- o vyhlášení požárního poplachu a zahájení evakuace informovat přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150**/ sousední pracoviště **KOZNI** /klapka **4500**, **4527**/, **PRAC** /klapka **3527**, 3825/, **OINF** /klapka **4516**/
- **vést přehled** o evakuovaných osobách, majetku a materiálu, na formulářích „Přehled evakuovaných osob“ a „Soupis evakuovaného majetku“, uložených v obálce „MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI“
- přes **telefonní ústřednu** FNOL /klapka **1150**/ povolat pohotovost – elektroúdržba FNOL, technický dispečink FNOL, údržba ZVIT OSB, obsluhu medic_plynů a vzduchotechniky, Ostrahu FNOL
- prostřednictvím služby elektroúdržby zajistit vypnutí přívodu elektrické energie do požárem zasažených nebo přímo ohrožených prostor v podružných rozvaděčích na chodbách jednotlivých podlaží /**POZOR** na ohrožení života pacientů hospitalizovaných na lůžkovém oddělení **KOZNI**/
- prostřednictvím obsluhy medicínálních plynů a vzduchotechniky zajistit uzavření podružných uzavěrů centrálního rozvodu medicínálních plynů do požárem zasažených nebo přímo ohrožených prostor

/POZOR na ohrožení života pacientů hospitalizovaných na lůžkovém oddělení KOZNI /připojených na tyto rozvody/.

9. Poskytování první pomoci zraněným osobám

- traumatologická ambulance **URGENT**
- přivolaná **ZZS** Olomouckého kraje

Příloha

- Příloha č. 1 Půdorysy podlaží s vyznačením únikových cest
Příloha č. 2 Přehledové schéma organizace a řízení evakuace – nezpracovává se
Příloha č. 3 Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově

Vypracoval:

23 -10- 2024

V Olomouci dne

Ing. Jan Kotzot

Osoba odborně způsobilá ve smyslu §11
Zákona ČNR č.133/1995 Sb.
O požární ochraně ve znění i pozd. předpisů.
č. osvědčení Z-407/98

.....
jmenovka a podpis zpracovatele

Schválil:

V Olomouci dne 23 -10- 2024

32/135
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ®
Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc, tel. 583 411 111
Hemato-onkologická klinika
Přednosta: prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
.....
prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
přednosta Hematoonkologické kliniky


Ing. Tomáš Uvizi
ekonomický náměstek
zástupce ředitele
Fakultní nemocnice Olomouc

.....
prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Olomouc


FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ®
Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc

Půdorysy podlaží s vyznačením únikových cest

1. podzemní podlaží

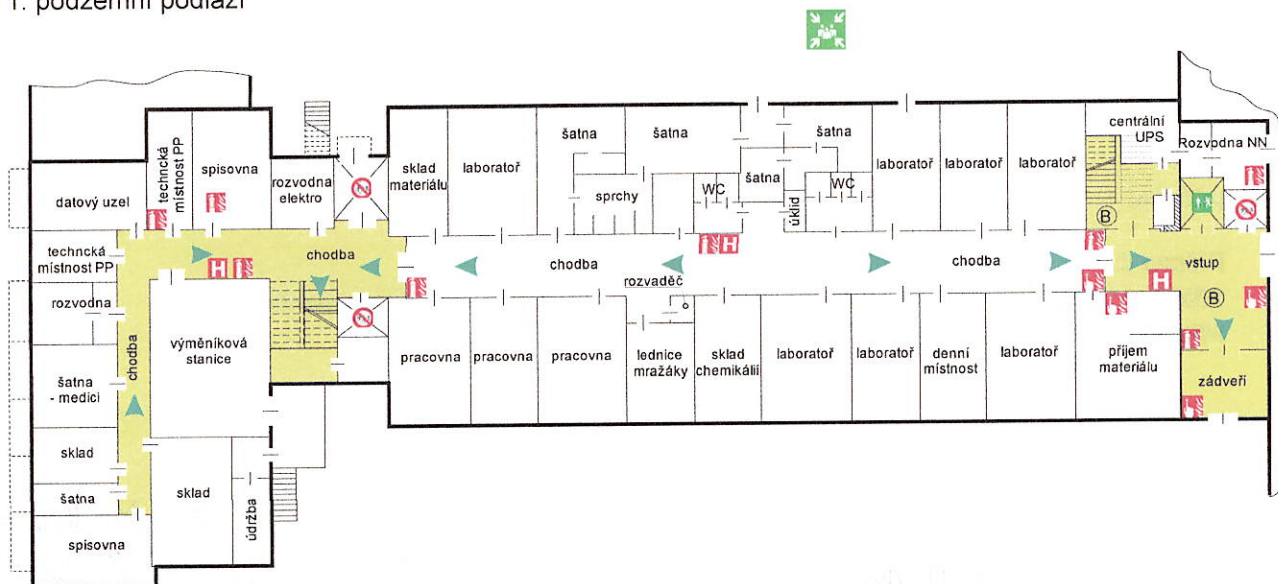

1. nadzemní podlaží

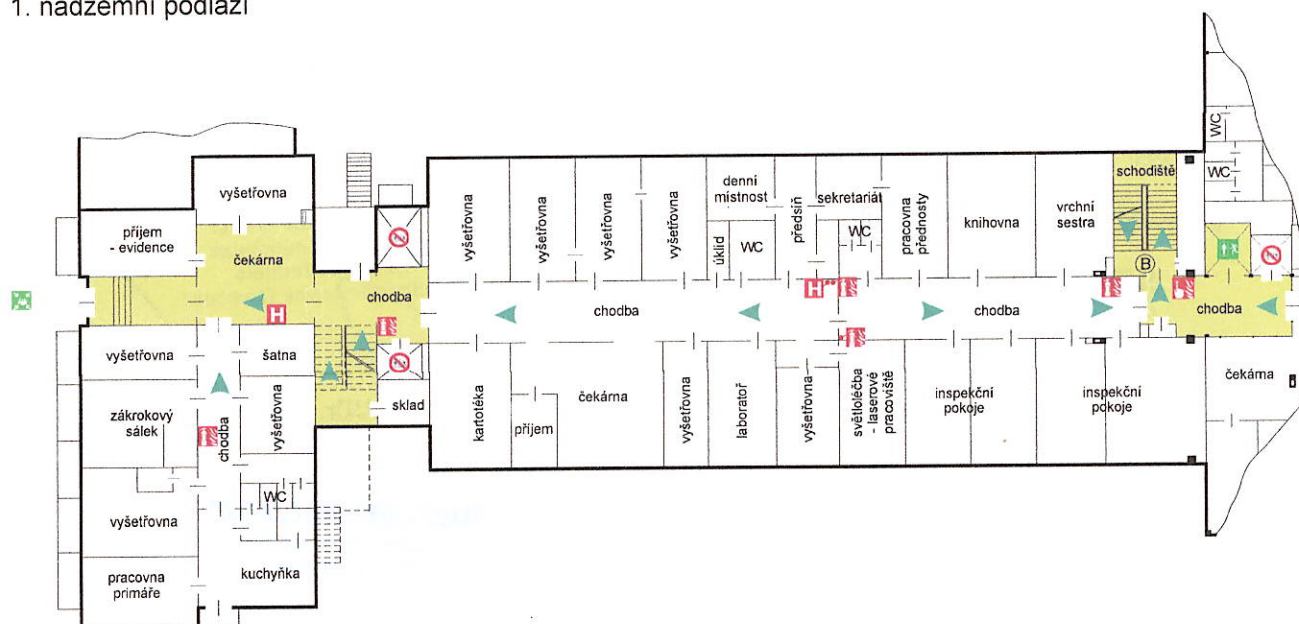

Legenda

- Hasící přístroj
- Hydrant
- Hlásič požáru - tlačítko

- Výtah evakuační
- Výtah nesloužící k evakuaci osob
- Chráněná úniková cesta (CHÚC)

- Směr úniku
- Úniková cesta
- Shromaždiště

Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově

Druh média	Popis místnosti/prostoru; označení	Poznámka
El. energie	1.PP, Hlavní rozvodna (A_P191180) – pro část budovy P1+P2 (KOZNI, PRAC, HOK lab) 1.PP, Rozvodna elektro (A_P391090) – pro část budovy P3 (HOK amb)	
FVE	Tlačítko STOP – zádveří vstupu do části budovy P3 (P391060); kontejner FVE na střeše	
Voda	1.PP, HOK– laboratoře (A_P291250)	
Topná voda	1.PP, Výměňíková stanice (A_P191050)	
Pára	---	
Zemní plyn	---	
Med_kyslík (O ₂)	---	
Oxid dusný (N ₂ O)	---	
Oxid uhličitý (CO ₂)	---	
Vakuum	---	
Stlačený vzduch	---	