

Hemato-onkologická klinika /HOK/

Po vypuknutí, popř. zjištění požáru v prostoru **budovy „P3“** a kdy je zřejmé, že požár již nelze uhasit vlastními silami za pomoci dostupných hasebních prostředků a produkty požáru (sálavé teplo, kouř, zplodiny) ohrožují bezpečnost a zdraví osob na pracovištích ambulantní části, musí být požárem zasažený a ohrožený prostor neprodleně vyklizen, tj. provedena evakuace osob a majetku.

1. Organizace a řízení evakuace

Evakuace pracoviště je řízena:

- na **ranní** směně primářem kliniky, popř. vedoucím lékařem ambulance nebo staniční sestrou ambulance.

Evakuace bude řízena z bezpečného stanoviště, které se určí v závislosti na místě požáru a jeho rozsahu.

Stanoviště k řízení evakuace musí být vybaveno vhodnými komunikačními prostředky /např. telefon, freeset/.

Druhy možné evakuace: - **částečná** /přesun do neohrožené (bezpečné) části budovy „P“/
- **úplná** /opuštění budovy tj. na volné prostranství/.

Zaměstnanci kliniky od vyhlášení evakuace se **řídí pokyny** vydané osobou řídící evakuaci.

Po příjezdu zásahové jednotky požární ochrany **řízení evakuace** a záchranných prací **přebírá** velitel zásahu, Osoba dosud řídící evakuaci je veliteli zásahu podřízena a musí s ním spolupracovat.

2. Způsob vyhlášení evakuace

Vyhlášení a zahájení evakuace na pracovištích ambulance HOK se provede ústně nebo pomocí sdělovací techniky (freeset, telefon) následujícím sdělením:

„Na pracovišti ambulance došlo ke vzniku nežádoucí události – požáru. Žádáme všechny, aby neprodleně opustili prostory ambulance a budovy a shromáždili se na venkovním krytém parkovišti.“

Při aktivaci evakuačního rozhlasu (ERo) prostřednictvím elektrické požární signalizace (EPS) bude evakuace vyhlášena sdělením:

Vyhlásí-li zařízení EPS v objektu úsekový poplach, dojde k aktivaci evakuačního rozhlasu (ERo) a zaměstnanci budou, před vyhlášením všeobecného požárního poplachu, informováni o možném nebezpečí požáru sdělením **„Byl vyhlášen kód 1000“**. Tímto sdělením je zaměstnancům podána informace, že může být vyhlášena evakuace.

Po vyhlášení objektového požárního poplachu zařízením EPS, bude ERo vyhlášena evakuace s následným sdělením:

„Došlo k aktivaci požární signalizace. Prosím opusťte objekt po vyznačených únikových cestách, nepoužívejte výtahy a opusťte prostor domu.“

Vyhlášení a zahájení evakuace je nutné neprodleně oznámit spojovatelce **telefonní ústředny FNOL** /klapka **1150/** a vyčkat zpětného ověření.

3. Evakuační (únikové) cesty

Tvoří je chodby (nechráněné únikové cesty) v jednotlivých podlažích, které navazují na 2 schodišťové prostory (schodiště). Tato schodiště tvoří chráněnou únikovou cestu typu B. Součástí 1 chráněné únikové cesty je i evakuační výtah.

K úniku z budovy na volná prostranství slouží **dva východy** v 1. podzemním podlaží části budovy „P3“ (viz

grafická příloha).

K evakuaci lze použít výtah pouze výtah č. 95. Ostatní výtahy v budově „P“ **nesmí** být k evakuaci použity.

Evakuační cesty **se určí** po **zhodnocení situace** s ohledem na místo vzniku požáru a jeho rozsahu, dostupnosti evakuačních prostředků a vhodnosti únikových cest.

4. Určení osob a prostředků použitelných k evakuaci

Evakuaci osob, popř. majetku provede službu konající personál ambulance kliniky HOK.

V **době sníženého provozu**, kdy není k dispozici dostatek personálu, musí dojít k **posílení** o volný zdravotnický personál ze **sousedního** pracoviště – laboratoř kliniky HOK – **povolání posil** bude provedeno přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150**/.

Prostředky použitelné k **evakuaci** – pojízdné sedačky a lehátka.

5. Informace o evakuovaných pacientech

Fyzický počet lůžek oddělení	0
------------------------------	----------

Ambulantní pacienti – převážně schopni samostatného pohybu, počet pacientů proměnný.

Předpokládaná cílová oddělení při evakuaci v areálu FNOL:

- nejsou.

Předpokládaná cílová oddělení při evakuaci mimo areál FNOL:

- nejsou.

6. Shromaždiště evakuovaných osob a jejich kontrola

Místa soustředění:

- za **příznivého počasí** – venkovní parkoviště „P3“
- za **nepříznivého počasí** – venkovní parkoviště „P3“.

Kontrolu a soupis evakuovaných osob provede pracovník ambulance HOK pověřený osobou řídící evakuaci.

7. Shromaždiště evakuovaného majetku a jeho ostraha

Místo soustředění:

- za **příznivého počasí** – dvůr za budovou „P3“
- za **nepříznivého počasí** – venkovní parkoviště pod „P3“ s následným transportem do části budovy „P3“ popř. posluchárna DK FNOL (rotunda).

Kontrolu a soupis evakuovaného majetku provede zaměstnanec ambulance HOK pověřený osobou řídící evakuaci.

Zajištění ochrany:

- Ostraha FNOL /klapka **4335**, 6381/
- Městská police Olomouc /tel. **156**, 585 209 540/
- Policie ČR /**158**/.

8. Pokyny k provedení evakuaci

- **priority**
 - důležitost – osoby, zdravotnické přístroje a nosiče dat, materiál, ostatní
 - ohrožení – místo požáru, blízké okolí, ostatní prostory

- o vyhlášení požárního poplachu a zahájení evakuace informovat přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150**/ sousední pracoviště **KOZNI** /klapka **4500, 4527**/, **PRAC** /klapka **3527, 3825**/, **OINF** /klapka **4516**/
- **vést přehled** o evakuovaných osobách, majetku a materiálu, na formuláři „Přehled evakuovaných osob“ a „Soupis evakuovaného majetku“, uložených v obálce „MIMORÁDNÉ UDÁLOSTI“
- přes **telefonní ústřednu** FNOL /klapka **1150**/ povolat pohotovost – elektroúdržba FNOL, technický dispečink FNOL, údržba ZVIT OSB, obsluhu medic_plynů a vzduchotechniky, Ostrahu FNOL
- prostřednictvím služby elektroúdržby zajistit vypnutí přívodu elektrické energie do požárem zasažených nebo přímo ohrožených prostor v podružných rozvaděčích na chodbách jednotlivých podlaží **/POZOR na ohrožení života pacientů hospitalizovaných na lůžkovém oddělení KOZNI/**
- prostřednictvím obsluhy medicínálních plynů a vzduchotechniky zajistit uzavření podružných uzávěrů centrálního rozvodu medicínálních plynů do požárem zasažených nebo přímo ohrožených prostor **/POZOR na ohrožení života pacientů hospitalizovaných na lůžkovém oddělení KOZNI /připojených na tyto rozvody/.**

9. Poskytování první pomoci zraněným osobám

- traumatologická ambulance **URGENT**
- přivolaná **ZZS** Olomouckého kraje

Příloha

- Příloha č. 1 Půdorysy podlaží s vyznačením únikových cest
 Příloha č. 2 Přehledové schéma organizace a řízení evakuace – nezpracovává se
 Příloha č. 3 Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově

Vypracoval:

V Olomouci dne **23-10-2024**

Ing. Jan Kotzot
 Osoba odborně způsobilá ve smyslu §11
 Zákona ČNR č.133/1985 Sb.
 O požární ochraně ve znění i pozd. předpisů,
 č. osvědčení Z-407/98

 jmenovka a podpis zpracovatele

Schválil:

V Olomouci dne **23-10-2024**

32/135
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ®
 Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc, tel. 580 411 111
 Hemato-onkologická klinika
 Přednosta: prof. MUDr. Tomáš Papajik, CSc.

 prof. MUDr. Tomáš Papajik, CSc.
 přednosta Hemato-onkologické kliniky

Ing. Tomáš Uvzl
 ekonomický náměstek
 zástupce ředitele
 Fakultní nemocnice Olomouc®

 prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
 ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ®
 Zdravotníků 248/7
 779 00 Olomouc

Půdorysy podlaží s vyznačením únikových cest

3. nadzemní podlaží




2. nadzemní podlaží



1. nadzemní podlaží



1. podzemní podlaží

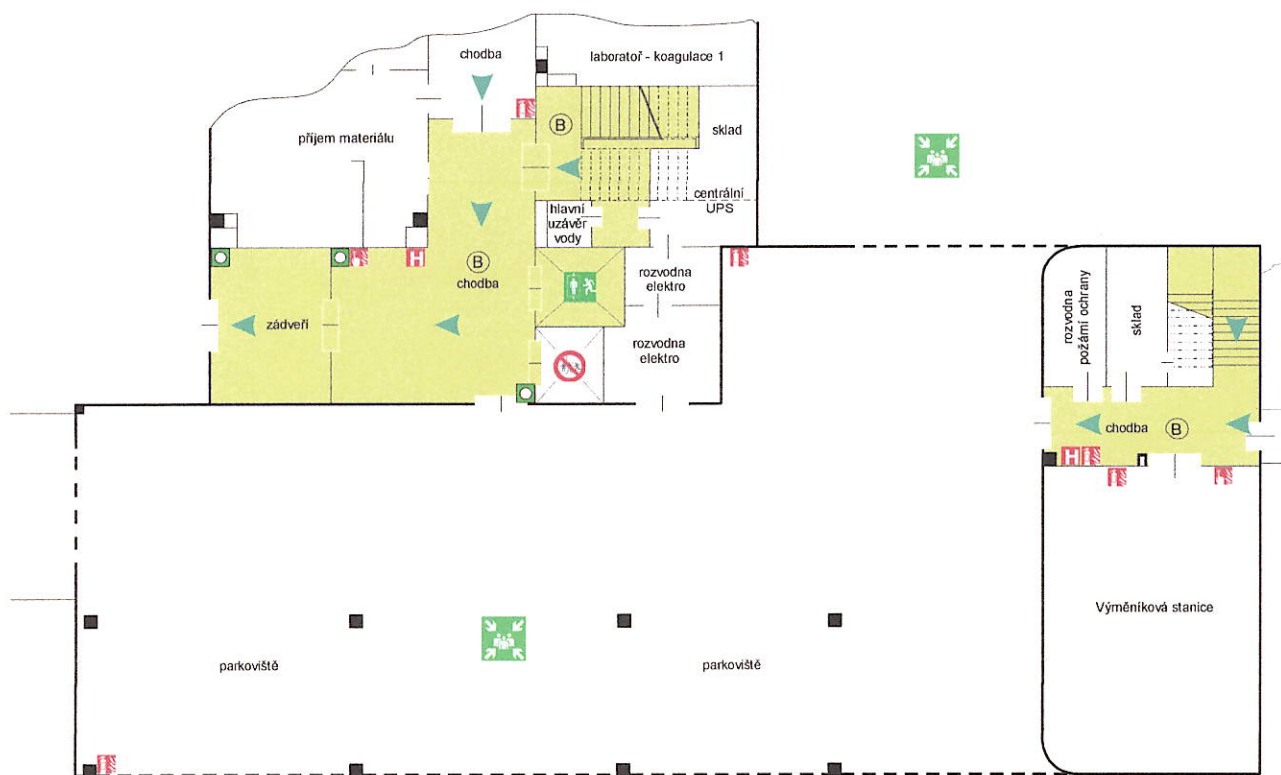

Legenda			
	Hasicí přístroj		Evakuační výtah
	Hydrant		Neevakuační výtah
	Hlásič požáru - tlačítko		Shromaždiště
			Nouzové otvírácí dveří - tlačítko
			Směr úniku
			Úniková cesta
			Typ chráněné únikové cesty (CHÚC)

Příloha č. 3

Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově

Druh média	Popis místnosti/prostoru; označení	Poznámka
El. energie	1.PP, Hlavní rozvodna (A_P191180) – pro část budovy P1+P2 (KOZNI, PRAC, HOK lab) 1.PP, Rozvodna elektro (A_P391090) – pro část budovy P3 (HOK amb)	
FVE	Tlačítko STOP – zádveří vstupu do části budovy P3 (P391060); kontejner FVE na střeše	
Voda	1.PP, HOK– laboratoře (A_P291250)	
Topná voda	1.PP, Výměňíková stanice (A_P191050)	
Pára	---	
Zemní plyn	---	
Med_kyslík (O ₂)	---	
Oxid dusný (N ₂ O)	---	
Oxid uhličitý (CO ₂)	---	
Vakuum	---	
Stlačený vzduch	---	