

Hematoonkologická klinika /HOK/

Po vypuknutí, popř. zjištění požáru v prostoru budovy „P2“, laboratořích Hemato-onkologické kliniky, a kdy je zřejmé, že požár již nelze uhasit vlastními silami za pomoci dostupných hasebních prostředků a produkty požáru (sálavé teplo, kouř, zplodiny) ohrožují bezpečnost a zdraví osob na pracovištích laboratoře HOK, musí být požárem zasažený a ohrožený prostor neprodleně vyklizen, tj. provedena evakuace osob a majetku.

1. Organizace a řízení evakuace

Evakuace pracoviště je řízena:

- na **ranní** směně vedoucí laborantkou, popř. zástupcem přednosta pro laboratorní diagnostiku nebo přednostou kliniky
- v době **sníženého** provozu službu konajícím zdravotním laborantem.

Evakuace bude řízena z bezpečného stanoviště, které se určí v závislosti na místě požáru a jeho rozsahu.

Stanoviště k řízení evakuace musí být vybaveno vhodnými komunikačními prostředky /např. telefon, freeset, dorozumívací zařízení pacient – sestra (InterCom)/.

Druhy možné evakuace: - **částečná** /přesun do neohrožené (bezpečné) části budovy/
- **úplná** /opuštění budovy tj. na volné prostranství/.

Zaměstnanci laboratoře od vyhlášení evakuace se **řídí pokyny** vydané osobou řídící evakuaci.

Po příjezdu zásahové jednotky požární ochrany **řízení evakuace** a záchranných prací **přebírá** velitel zásahu, Osoba dosud řídící evakuaci je veliteli zásahu podřízena a musí s ním spolupracovat.

2. Způsob vyhlášení evakuace

Vyhlášení a zahájení evakuace na pracovištích laboratoře HOK se provede ústně nebo pomocí sdělovací techniky (freeset, telefon) následujícím sdělením:

„Na pracovišti laboratoře došlo ke vzniku nežádoucí události - požáru. Žádáme všechny, aby neprodleně opustili prostory laboratoře a budovy a shromáždili se na venkovním krytém parkovišti.“

Vyhlášení a zahájení evakuace je nutné neprodleně oznámit spojovatelce **telefonní ústředny FNOL** /klapka **1150**/ a vyčkat zpětného ověření.

3. Evakuační (únikové) cesty

Tvoří je chodby v jednotlivých podlažích, které navazují na hlavní schodiště v přední části budovy a zadní schodiště vedoucí do prostoru vstupu v části budovy „P3“ v 1. podzemním podlaží (chráněná úniková cesta typu B).

K úniku z budovy na volná prostranství slouží **dva východy** /jeden v 1. nadzemním podlaží části budovy „P1“ a jeden v 1. podzemním podlaží části budovy „P3“ (viz grafická příloha).

K evakuaci lze použít výtah pouze větší výtah v části budovy „P3“. Ostatní výtahy v budově **nesmí** být k evakuaci použity.

Evakuační cesty **se určí** po **zhodnocení situace** s ohledem na místo vzniku požáru a jeho rozsahu, dostupnosti evakuačních prostředků a vhodnosti únikových cest.

4. Určení osob a prostředků použitelných k evakuaci

Evakuaci provede sloužící laboratorní personál laboratoře HOK.

V **době sníženého provozu**, kdy není k dispozici dostatek personálu, musí dojít k **posílení** o volný zdravotnický personál ze **sousedních** zdravotních pracovišť, personál Ostrahy FNOL - **povolání posil** bude provedeno přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150**/.

Prostředky použitelné k **evakuaci** tvoří dostupné pojízdné jednoduché bezmotorové manipulační prostředky.

5. Informace o evakuovaných pacientech

Fyzický počet lůžek oddělení	0
------------------------------	---

Ambulantní pacienti – se nevyskytují.

Předpokládaná cílová oddělení při evakuaci majetku v areálu FNOL:

- prostory části budovy „P3“.

Předpokládaná cílová oddělení při evakuaci mimo areál FNOL:

- nejsou.

6. Shromaždiště evakuovaných osob a jejich kontrola

Místa soustředění:

- za **příznivého počasí** – dvůr za budovou „P“ a „O“
- za **nepříznivého počasí** – venkovní parkoviště pod „P3“.

Kontrolu a soupis evakuovaných osob provede pracovník laboratoře HOK pověřený osobou řídící evakuaci.

7. Shromaždiště evakuovaného majetku a jeho ostraha

Místo soustředění:

- za **příznivého počasí** – dvůr za budovou „P“ a „O“
- za **nepříznivého počasí** – venkovní parkoviště pod „P3“ s následným transportem do části budovy „P3“
- posluchárna DK FNOL (rotunda).

Kontrolu a soupis evakuovaného majetku provede pracovník laboratoře HOK pověřený osobou řídící evakuaci.

Zajištění ochrany:


- Ostraha FNOL /klapka **4335**, 5876, 5877/
- Městská police Olomouc /tel. **156**, 585 209 540/
- Policie ČR /**158**/.

8. Pokyny k provedení evakuaci


- **priority**
 - důležitost – osoby, laboratorní přístroje a nosiče dat, materiál, ostatní
 - ohrožení – místo požáru, blízké okolí, ostatní
- o vyhlášení požárního poplachu a zahájení evakuace informovat přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150**/ sousední pracoviště **KOZNI** /klapka **4500**, **4527**/, **PRAC** /klapka **3527**, 3825/, **OINF** /klapka **4516**/
- **vést přehled** o evakuovaných osobách, majetku a materiálu, na formulářích „Přehled evakuovaných osob“ a „Soupis evakuovaného majetku“, uložených v obálce „MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI“
- přes **telefonní ústřednu FNOL** /klapka **1150**/ povolat pohotovost – elektroúdržba FNOL , technický dispečink FNOL, údržba ZVIT OSB, obsluhu medic_plynů a vzduchotechniky, Ostrahu FNOL
- prostřednictvím služby elektroúdržby zajistit vypnutí přívodu elektrické energie do požárem zasažených nebo přímo ohrožených prostor v podružných rozvaděčích na chodbách jednotlivých podlaží **/POZOR na ohrožení života pacientů hospitalizovaných na lůžkovém oddělení KOZNI/**
- prostřednictvím obsluhy medicínálních plynů a vzduchotechniky zajistit uzavření podružných uzávěrů centrálního rozvodu medicínálních plynů do požárem zasažených nebo přímo ohrožených prostor

Půdorysy podlaží s vyznačením únikových cest

1. podzemní podlaží

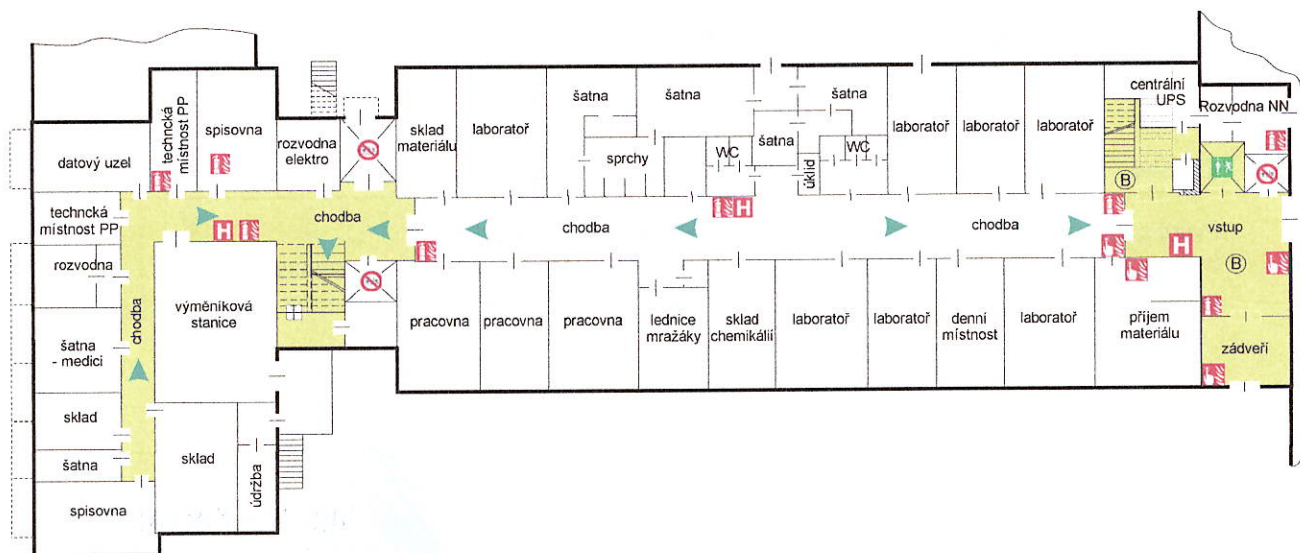

1. nadzemní podlaží

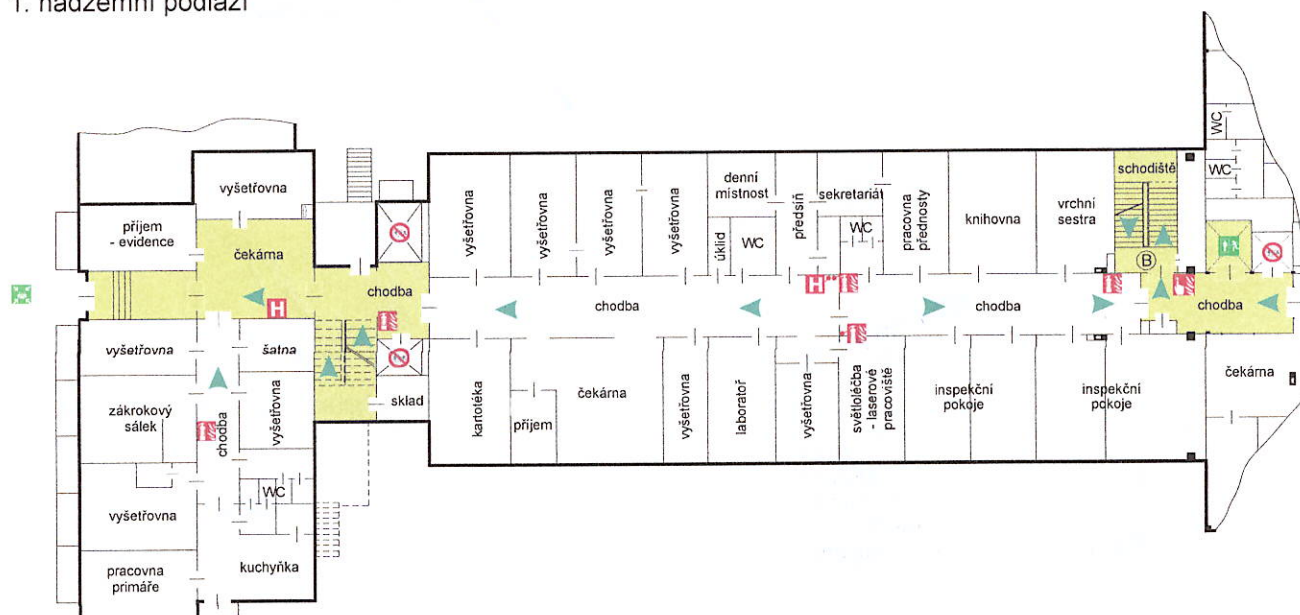

Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově

Druh média	Popis místnosti/prostoru; označení	Poznámka
El. energie	1.PP, Hlavní rozvodna (A_P191180)	
FVE	Tlačítko STOP – zádveří vstupu do části budovy P3 (P391060); kontejner FVE na střeše	
Voda	1.PP, HOK– laboratoře (A_P291250)	
Topná voda	1.PP, Výměňiková stanice (A_P191050)	
Pára	---	
Zemní plyn	Pro budovy „O“ a „P“ – HUP v trávníku vedle budovy „P“ směrem od ORT; 1.PP sklad (A_P191060)	
Med_kyslík (O ₂)	---	
Oxid dusný (N ₂ O)	---	
Oxid uhličitý (CO ₂)	---	
Vakuum	---	
Stlačený vzduch	---	

/POZOR na ohrožení života pacientů hospitalizovaných na lůžkovém oddělení KOZNI /připojených na tyto rozvody/.

9. Poskytování první pomoci zraněným osobám

- traumatologická ambulance **URGENT**
- přivolaná **ZZS** Olomouckého kraje

Příloha

- Příloha č. 1 Půdorysy podlaží s vyznačením únikových cest
Příloha č. 2 Přehledové schéma organizace a řízení evakuace – nezpracovává se
Příloha č. 3 Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově


Vypracoval:

V Olomouci dne 20-03-2024


Ing. Jan Kotzot
Osoba odborně způsobilá ve smyslu §11
Zákona ČNR 6.103/1985 Sb.
O požární ochraně ve znění předpisů
jmenovka a podpis zpracovatele

Schválil:

25-03-2024
V Olomouci dne

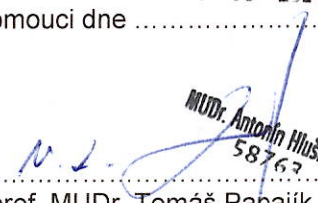
MUDr. Antonín Hluší, Ph.D.
58767
prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
přednosta Hematoonkologické kliniky
32/134
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc, tel.: 588 441 111
Hemato-onkologická klinika
Přednosta: prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.


prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc