



Oční klinika /OCNI/

Po vypuknutí popř. zjištění požáru v prostoru budovy „E“ a kdy je zřejmé, že požár již nelze uhasit vlastními silami za pomoci dostupných hasebních prostředků a produkty požáru (sálavé teplo, kouř, zplodiny) ohrožují bezpečnost a zdraví osob na pracovištích OCNI (lůžkové oddělení 13, ambulance, operační sály) musí být požárem zasažený a ohrožený prostor neprodleně vyklizen, tj. provedena evakuace osob a majetku.

1. Organizace a řízení evakuace

Evakuace pracoviště je řízena na ranní směně přednostou kliniky popř. jeho zástupcem či vrchní sestrou. V době sníženého provozu službu konajícím zdravotnickým pracovníkem /lékař, všeobecná sestra/. Evakuace bude řízena z bezpečného stanoviště, které se určí v závislosti na místě vzniku požáru a jeho rozsahu.

Stanoviště k řízení evakuace musí být vybaveno vhodnými komunikačními prostředky /např. telefon, freeset, dorozumívací zařízení pacient – sestra (InterCom)/.

Evakuace - **částečná** /přesun do neohrožené (bezpečné) části budovy/
- **úplná** /opuštění budovy/.

Zaměstnanci kliniky od vyhlášení evakuace se **řídí pokyny** vydané osobou řídící evakuaci.

Po příjezdu zásahové jednotky požární ochrany **řízení evakuace** a záchranných prací **přebírá** velitel zásahu. Osoba dosud řídící evakuaci je veliteli zásahu podřízena.

2. Způsob vyhlášení evakuace

Vyhlášení evakuace na pracovištích OCNI je provedeno ústně nebo pomocí sdělovací techniky /telefon, komunikační zařízení pacient – sestra/ následujícím sdělením:

„Na pracovišti kliniky došlo ke vzniku mimořádné události. Žádáme všechny návštěvníky kliniky, aby neprodleně opustili prostory této kliniky a budovy“.

O **vyhlášení** a zahájení evakuace **je nutné** neprodleně informovat spojovatelku **telefonní ústředny FNOL** /klapka **1150**/ a vyčkat zpětného ověření.

3. Evakuační (únikové) cesty

Tvoří je **chodby** v jednotlivých **podlažích**, které navazují na jediné **hlavní schodiště** uprostřed budovy /nechráněné únikové cesty/. K úniku na volné prostranství z budovy slouží **čtyři vstupy** situované v 1. nadzemním podlaží a **jeden vstup** v 1. podzemním podlaží /viz grafická příloha/.

Při neprůchodnosti schodiště, budou ohrožené osoby ve 2. a ve 3. nadzemním podlaží přesunuty na balkóny, odkud budou evakuováni pomocí výškové techniky a zasahujících hasičů.

V případě potřeby lze pacienty rovněž evakuovat přes spojovací krček mezi budovami „A“ a „E“ ve 2. nadzemním podlaží.

K evakuaci osob **nesmí** být použit výtah /nesplňuje bezpečnostní požadavky na evakuační výtah/.

Vhodné únikové cesty **určí** osoba organizující evakuaci po **zhodnocení situace** s ohledem na místo vzniku požáru a jeho rozsahu, dostupnost evakuačních prostředků a vhodnost únikových cest.

4. Určení osob a prostředků použitelných k evakuaci

Evakuaci provede službu konající lékařský a ošetrovatelský personál kliniky.

V **době sníženého provozu**, kdy není k dispozici dostatek zdravotnického personálu, musí dojít k **posílení** o volný zdravotnický personál ze **sousedních** zdravotních pracovišť /např. 1CHIR, 2CHIR, ONK, PLIC/ - **povolání posil** bude provedeno přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150**/.

Prostředky použitelné k **evakuaci** tvoří dostupná lůžka, pojízdná lehátka a křesla lůžkového oddělení.

Převoz pacientů **zajišťuje** dispečink sanitek DOPR, Převozová služba Delta s.r.o. a ZZS.

5. Informace o pacientech a lůžkové kapacitě

Standardní lůžkové oddělení

Fyzický počet lůžek oddělení	16
------------------------------	----

Hospitalizovaní pacienti mají zpravidla sníženou schopnost vidění a pohybu.

Předpokládaná cílová oddělení při evakuaci v areálu FNOL:

- GER, 2IK.

Předpokládaná cílová oddělení při evakuaci mimo areál FNOL:

- Vojenská nemocnice Olomouc
- Středomoravská nemocniční a.s. - odštěpný závod Nemocnice Šternberk
- Středomoravská nemocniční a.s. - odštěpný závod Nemocnice Přerov
- Středomoravská nemocniční a.s. - odštěpný závod Nemocnice Prostějov.

6. Shromaždiště evakuovaných osob a jejich kontrola

Místa soustředění:

- za **příznivého počasí** – travnatá plocha mezi budovami „E“ a „H“ /ONK/ a „J“ /3IK, KNM/
- za **nepříznivého počasí** – pro pacienty lůžkového oddělení chodba spojovacího krčku mezi budovami „A“ a „B“ ve 2. nadzemním podlaží; pro pacienty ambulance spojovací krček mezi budovami „E“ a „A“ v 1. podzemním podlaží a čekárna URGENT v budově „A“.

Kontrolu a soupis evakuovaných osob provede zaměstnanec OCNI pověřený osobou řídící evakuaci.

7. Shromaždiště evakuovaného majetku a jeho ostraha

Místa soustředění:

- za **příznivého počasí** – travnatá plocha mezi budovami „H“ /ONK/ a „J“ /3IK, KNM/
- za **nepříznivého počasí** – chodba pracoviště URGENT v 1. podzemním podlaží.

Kontrolu a soupis provede zaměstnanec OCNI pověřený osobou řídící evakuaci

Zajištění ochrany:

- Ostraha FNOL /klapka **4335**, 731 543 039/
- Městská police Olomouc /tel. **156**, 585 209 540/
- Policie ČR /**158**/.

8. Pokyny pro osobu řídící evakuaci

- **priority**
 - důležitost – osoby, láhve na plyny, zdravotnické přístroje a nosiče dat, materiál, ostatní
 - ohrožení – místo požáru, blízké okolí, prostor nad požárem, prostor pod požárem, ostatní

- o vyhlášení požárního poplachu a zahájení evakuace **informovat** přes telefonní ústřednu FNOL , /klapka **1150**/ sousední pracoviště **ORL** /klapka **4175, 4605, 4178, 4190**/
- **pokyn** k transportu pacienta **dává** jen lékař
- **transport** evakuovaných provádět za **doprovodu** zdravotnického personálu
- **vést přehled** o evakuovaných pacientech, majetku a materiálu, na formulářích „Přehled evakuovaných osob“ a „Soupis evakuovaného majetku“, uložených v obálce „MIMORÁDNÉ UDÁLOSTI“
- přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150**/ **povolat pohotovost** – elektroúdržba FNOL , údržba ZVIT OSB, obsluhu medic_plynů a vzduchotechniky, Ostrahu FNOL
- prostřednictvím služby elektroúdržby zajistit vypnutí přívodu elektrické energie do požárem zasažených nebo přímo ohrožených prostor v podružných rozvaděcích na chodbách jednotlivých podlaží **/POZOR na ohrožení života pacientů připojených na lékařské přístroje/**
- prostřednictvím obsluhy medicinálních plynů a vzduchotechniky zajistit uzavření podružných uzávěrů centrálního rozvodu medicinálních plynů do požárem zasažených nebo přímo ohrožených prostor **/POZOR na ohrožení života pacientů připojených na tyto rozvody/**.

9. Poskytování první pomoci zraněným osobám


- traumatologická ambulance **URGENT**
- přivolaná **ZZS** Olomouckého kraje

Příloha:

- Příloha č. 1 Půdorysy podlaží s vyznačením únikových cest
Příloha č. 2 Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově


Vypracoval:

V Olomouci dne: 20. 3. 2018



Ing. Jan Kotzot
Osoba odborně způsobilá ve smyslu §11
Zákona ČNR č.133/1985 Sb.
O požární ochraně ve znění i pozc. předpisů
č. osvědčení Z-407/98
Ing. Jan Kotzot
technik BPPO FNOL a OZO PO
/č. osv. Z-407/98/

Schválil:

V Olomouci dne:

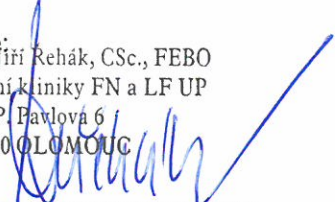
prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO
přednosta oční kliniky FN a LF UP
I.P. Pavlova 6
775 20 OLOMOUČ


prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO
přednosta Oční kliniky


Fakultní nemocnice Olomouc
I.P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc


prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

Půdorysy podlaží s vyznačením únikových cest


1. podzemní podlaží /1.PP/

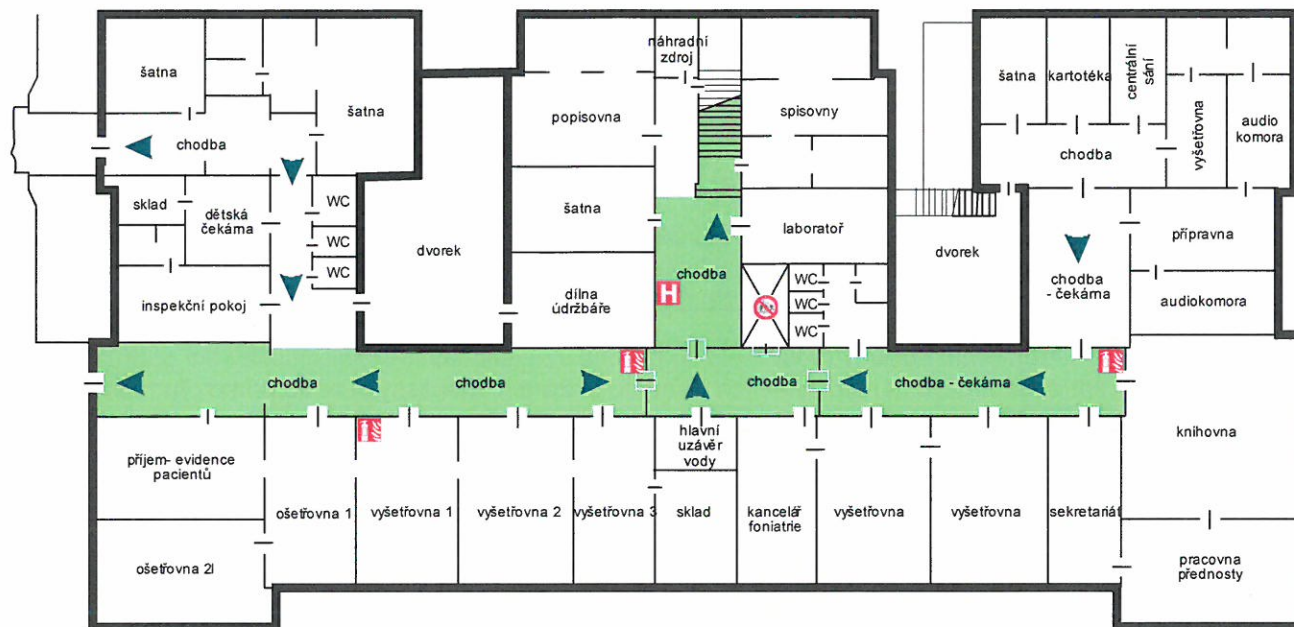


1. nadzemní podlaží /1.NP/

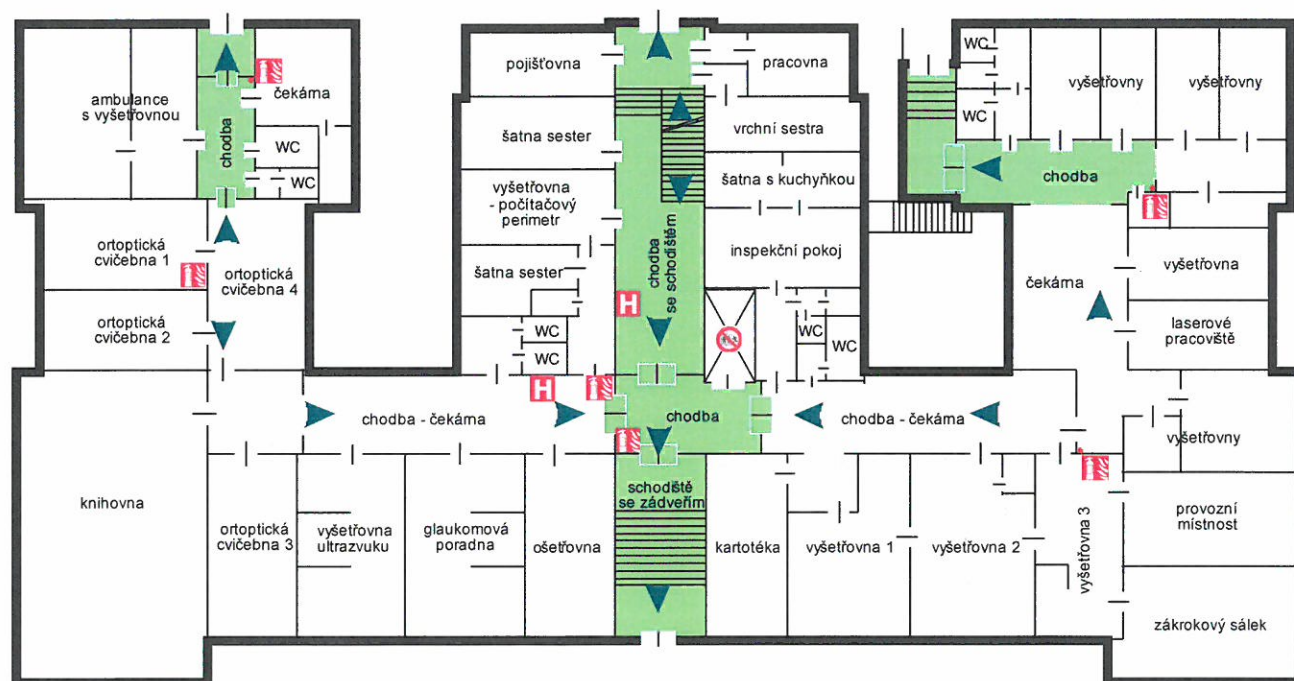


2. nadzemní podlaží /2.NP/

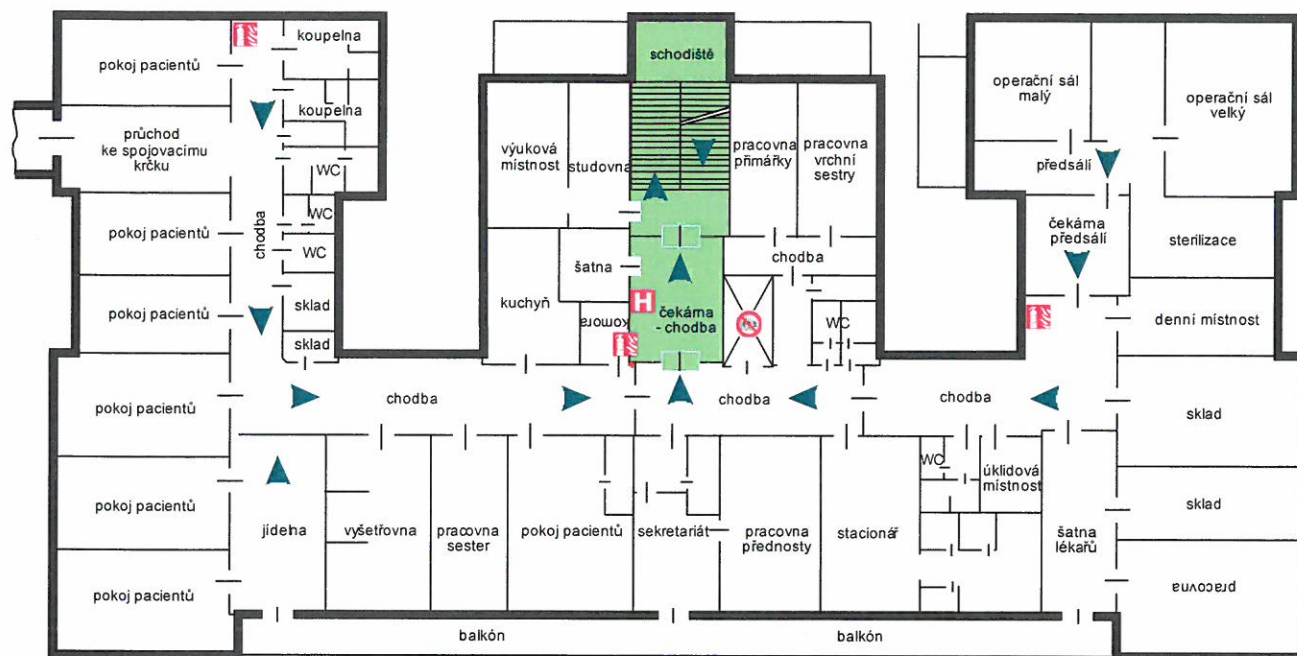

3. nadzemní podlaží /3.NP/

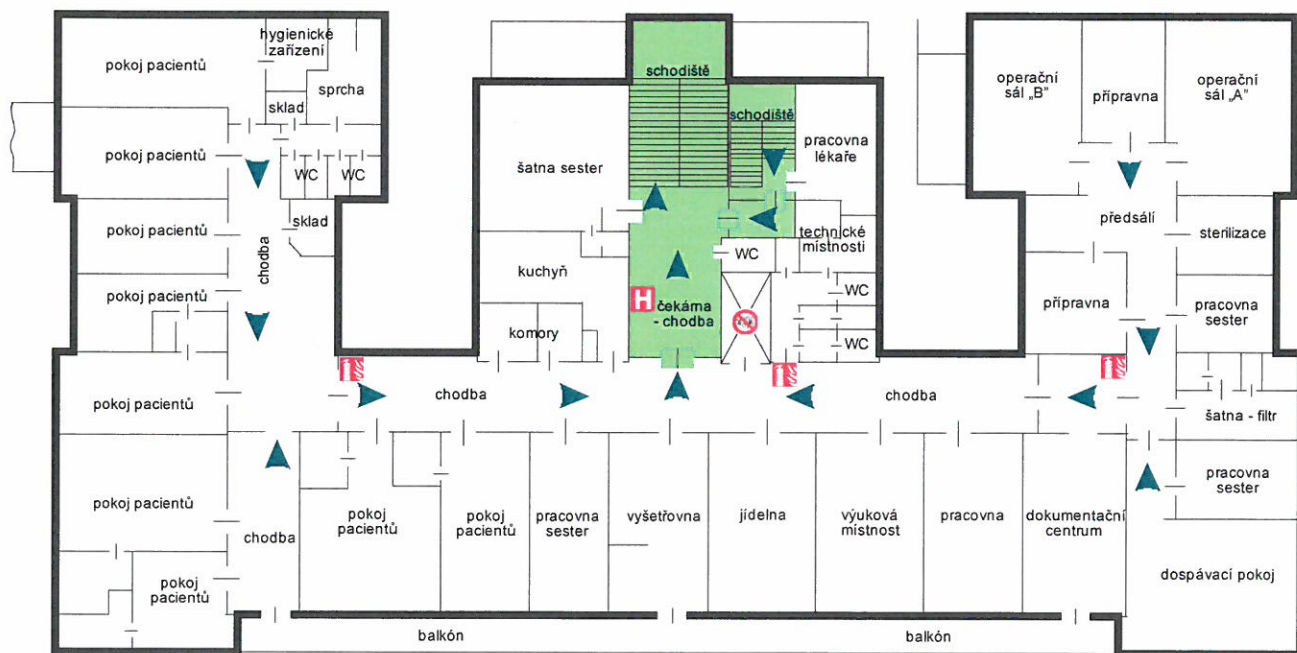

4. nadzemní podlaží /4.NP/

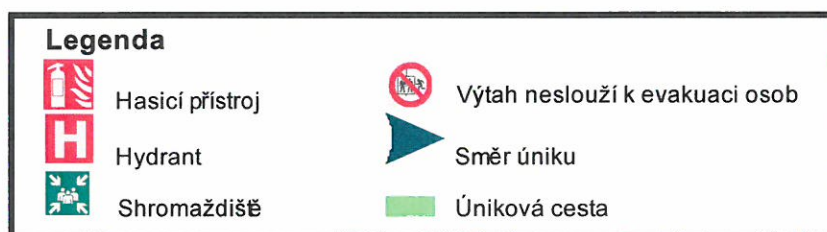

Příloha č. 2

Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově

Druh média	Popis místnosti/prostoru; označení	Poznámka
El. energie	1.PP, Elektrorozvaděč RH1 na chodbě ambulance ORL(dveře A_E091090)	
Voda	1.PP, Hlavní uzávěr vody (dveře A_E091300)	
Topná voda	1.PP, Výměňiková stanice (dveře A_E091510)	
Pára	1.PP, Výměňiková stanice (dveře A_E091510)	
Zemní plyn	Venku v trávníku před budovou vpravo (od budovy „J“)	
Med_kyslík (O ₂)	1.PP, Podružná redukční skříň (dveře A_E091090)	
Oxid dusný (N ₂ O)	---	
Oxid uhličitý (CO ₂)	---	
Vakuum	1.NP Chodba k budově „A“ (dveře A_E091470) Napojeno z budovy „A“ - 2.PP, Vakuová stanice – OP centrum (dveře _A192850)	
Stlačený vzduch	1.NP Chodba k budově „A“ (dveře A_E091470) Napojeno z budovy „A“ - 2. PP, Kompresorová stanice - OP centrum (dveře A_A192850)	