

Otolaryngologická klinika /ORL/

Po vypuknutí popř. zjištění požáru v prostoru budovy „E“ a kdy je zřejmé, že požár již nelze uhasit vlastními silami za pomoci dostupných hasebních prostředků a produkty požáru (sálavé teplo, kouř, zplodiny) ohrožují bezpečnost a zdraví osob na pracovištích ORL (ambulace, lůžkové oddělení, dospávací pokoj a operační sály), musí být požárem zasažený a ohrožený prostor neprodleně vyklizen, tj. provedena evakuace osob a majetku.

1. Organizace a řízení evakuace

Evakuace pracoviště je řízena na ranní směně přednostou kliniky popř. jeho zástupcem nebo vrchní sestrou. V době sníženého provozu službu konajícím zdravotnickým pracovníkem /lékař, všeobecná sestra/. Evakuace bude řízena z bezpečného stanoviště, které se určí v závislosti na místě vzniku požáru a jeho rozsahu.

Stanoviště k řízení evakuace musí být vybaveno vhodnými komunikačními prostředky /např. telefon, freeset, dorozumívací zařízení pacient – sestra (InterCom) /.

Evakuace - **částečná** /přesun do neohrožené (bezpečné) části budovy/
- **úplná** /opuštění budovy/.

Zaměstnanci kliniky od vyhlášení evakuace se **řídí pokyny** vydané osobou řídící evakuaci.

Po příjezdu zásahové jednotky požární ochrany **řízení evakuace** a záchranných prací **přebírá** velitel zásahu. Osoba dosud řídící evakuaci je veliteli zásahu podřízena a musí s ním spolupracovat.

2. Způsob vyhlášení evakuace

Vyhlášení evakuace na pracovištích ORL je provedeno ústně nebo pomocí sdělovací techniky /telefon, freeset, komunikační zařízení pacient – sestra/ následujícím sdělením:

„Na pracovišti kliniky došlo ke vzniku mimořádné události. Žádáme všechny návštěvníky kliniky, aby neprodleně opustili prostory této kliniky a budovy“.

O **vyhlášení** a zahájení evakuace **je nutné** neprodleně informovat spojovatelku **telefonní ústředny FNOL** /klapka **1150**/ a vyčkat zpětného ověření.

3. Evakuační (únikové) cesty

Tvoří je **chodby** v jednotlivých **podlažích**, které navazují na jediné **hlavní schodiště** uprostřed budovy /nechráněné únikové cesty/. K úniku na volné prostranství z budovy slouží **čtyři vstupy** situované v 1. nadzemním podlaží a **jeden vstup** v 1. podzemním podlaží /viz grafická příloha/.

Při neprůchodnosti schodiště, budou ohrožené osoby ve 2. a ve 3. nadzemním podlaží přesunuty na balkóny, odkud budou evakuováni pomocí výškové techniky a zasahujících hasičů.

V případě potřeby lze pacienty rovněž evakuovat přes spojovací krček mezi budovami „A“ a „E“ ve 2. nadzemním podlaží.

K evakuaci osob **nesmí** být použit výtah /nesplňuje bezpečnostní požadavky na evakuační výtah/.

Vhodné únikové cesty **určí** osoba organizující evakuaci po **zhodnocení situace** s ohledem na místo vzniku požáru a jeho rozsahu, dostupnost evakuačních prostředků a vhodnost únikových cest.

4. Určení osob a prostředků použitelných k evakuaci

Evakuaci provede službu konající lékařský a ošetrovatelský personál kliniky.

V **době sníženého provozu**, kdy není k dispozici dostatek zdravotnického personálu, musí dojít k **posílení** o volný zdravotnický personál ze **sousedních** zdravotních pracovišť /např. 1CHIR, 2CHIR, ONK, PLIC/ - **povolání posil** bude provedeno přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150**/.

Prostředky použitelné k **evakuaci** tvoří dostupná lůžka, pojízdná lehátka a křesla lůžkového oddělení.

Převoz pacientů **zajišťuje** dispečink sanitek DOPR, Převozová služba Delta s.r.o. a ZZS.

5. Informace o lůžkové kapacitě ORL

Fyzický počet lůžek oddělení	22
------------------------------	-----------

Předpokládaná cílová oddělení při evakuaci v areálu FNOL:

- IPCHO, DK (děti), GER, UROL.

Předpokládaná cílová oddělení při evakuaci mimo areál FNOL:

- Vojenská nemocnice Olomouc
- Středomoravská nemocniční a.s. - odštěpný závod Nemocnice Šternberk
- Středomoravská nemocniční a.s. - odštěpný závod Nemocnice Přerov
- Středomoravská nemocniční a.s. - odštěpný závod Nemocnice Prostějov.

6. Shromaždiště evakuovaných osob a jejich kontrola

Místa soustředění:

- za **příznivého počasí** – travnatá plocha mezi budovami „E“ a „H“ /ONK/ a „J“ /3IK, KNM/
- za **nepříznivého počasí** – pro pacienty lůžkového oddělení chodba bývalé ambulance 1CHIR v 1.NP budovy „B“; pro pacienty ambulance spojovací krček mezi budovami „E“ a „A“ v 1. podzemním podlaží a čekárna URGENT v budově „A“.

Kontrolu a soupis evakuovaných osob provede zaměstnanec ORL pověřený osobou řídící evakuaci.

7. Shromaždiště evakuovaného majetku a jeho ostraha

Místa soustředění:

- za **příznivého počasí** – travnatá plocha mezi budovami „E“ a „H“ /ONK/ a „J“ /3IK, KNM/
- za **nepříznivého počasí** – chodba bývalé ambulance 1CHIR v 1. nadzemním podlaží budovy „B“.

Zajištění ochrany:

- Ostraha FNOL /klapka **4335**, 731 543 039/
- Městská police Olomouc /tel. **156**, 585 209 540/
- Policie ČR /**158**/.

8. Pokyny pro osobu řídící evakuaci

- **priority**
 - důležitost – osoby, láhve na plyny, zdravotnické přístroje a nosiče dat, materiál, ostatní
 - ohrožení – místo požáru, blízké okolí, prostor nad požárem, prostor pod požárem, ostatní
- o vyhlášení požárního poplachu a zahájení evakuace **informovat** přes telefonní ústřednu FNOL , /klapka **1150**/ sousední pracoviště **OCNI** /klapka **4204**, **4209**, **4219**, **2818**/
- **pokyn** k transportu pacienta **dává** jen lékař
- **transport** evakuovaných provádět za **doprovodu** zdravotnického personálu

- **vést přehled** o evakuovaných pacientech, majetku a materiálu, na formulářích „Přehled evakuovaných osob“ a „Soupis evakuovaného majetku“, uložených v obálce „MIMORÁDNÉ UDÁLOSTI“
- přes Ohlašovnu požárů FNOL /klapka **1150/** **povolat pohotovost** – elektroúdržba FNOL , údržba ZVIT OSB, obsluhu medic_plynů a vzduchotechniky, Ostrahu FNOL
- prostřednictvím služby elektroúdržby zajistit vypnutí přívodu elektrické energie do požárem zasažených nebo přímo ohrožených prostor v podružných rozvaděčích na chodbách jednotlivých podlaží **/POZOR na ohrožení života pacientů připojených na lékařské přístroje/**
- prostřednictvím obsluhy medicínálních plynů a vzduchotechniky zajistit uzavření podružných uzávěrů centrálního rozvodu medicínálních plynů do požárem zasažených nebo přímo ohrožených prostor **/POZOR na ohrožení života pacientů připojených na tyto rozvody/**.

9. Poskytování první pomoci zraněným osobám


- traumatologická ambulance **URGENT**
- přivolaná **ZZS** Olomouckého kraje.

Příloha:

- Příloha č. 1 Půdorysy podlaží s vyznačením únikových cest
Příloha č. 2 Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově

Vypracoval:


V Olomouci dne: 19. 3. 2018



Ing. Jan Kotzot
Osoba odborně způsobilá ve smyslu §11
Zákona ČNR č.133/1985 Sb.
O požární ochraně ve znění i pozdějších předpisů
Ing. Jan Kotzot č. osvědčení Z-407/98
technik BPPO FNOL a OZO PO
/č. osv. Z-407/98/


Schválil:

V Olomouci dne:

20.3.2018


MUDr. Richard Salzman, Ph.D.
pověřený vedením Otolaryngologické kliniky

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
I.P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

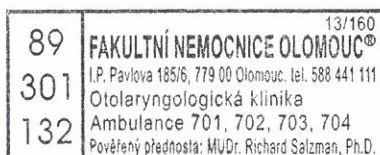prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Olomouc




Půdorysy podlaží s vyznačením únikových cest


1. podzemní podlaží /1.PP/




1. nadzemní podlaží /1.NP/

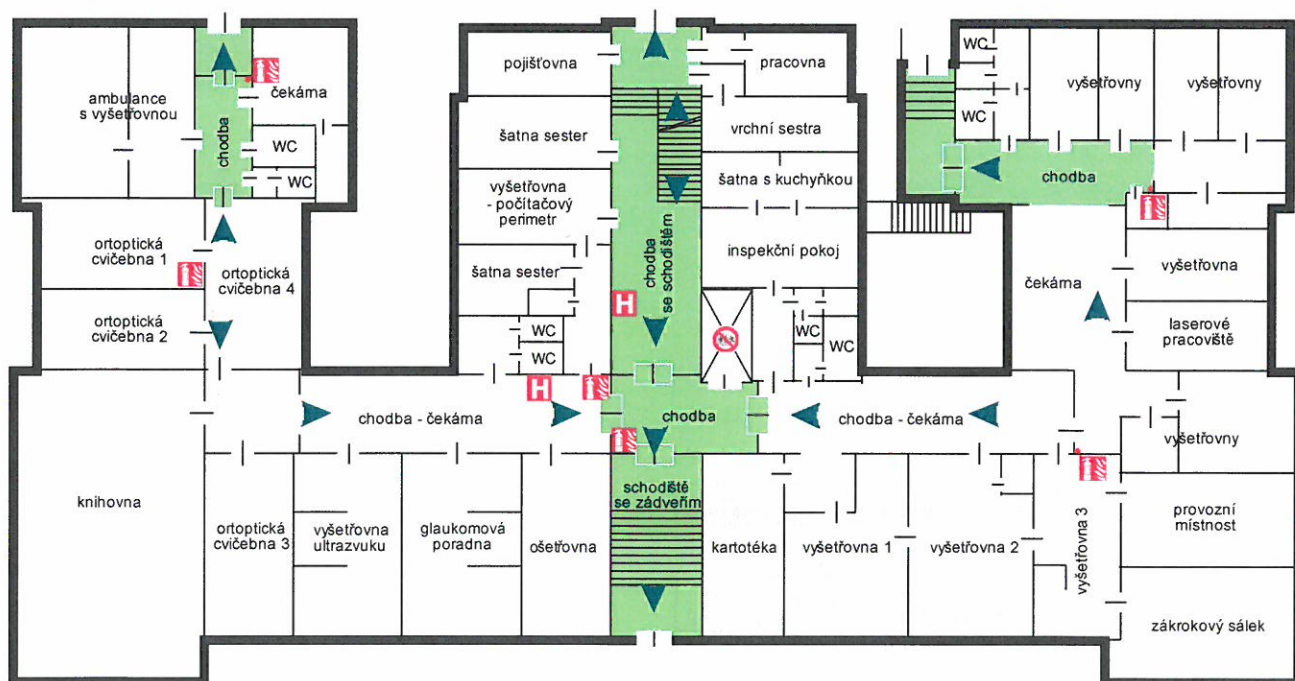


2. nadzemní podlaží /2.NP/

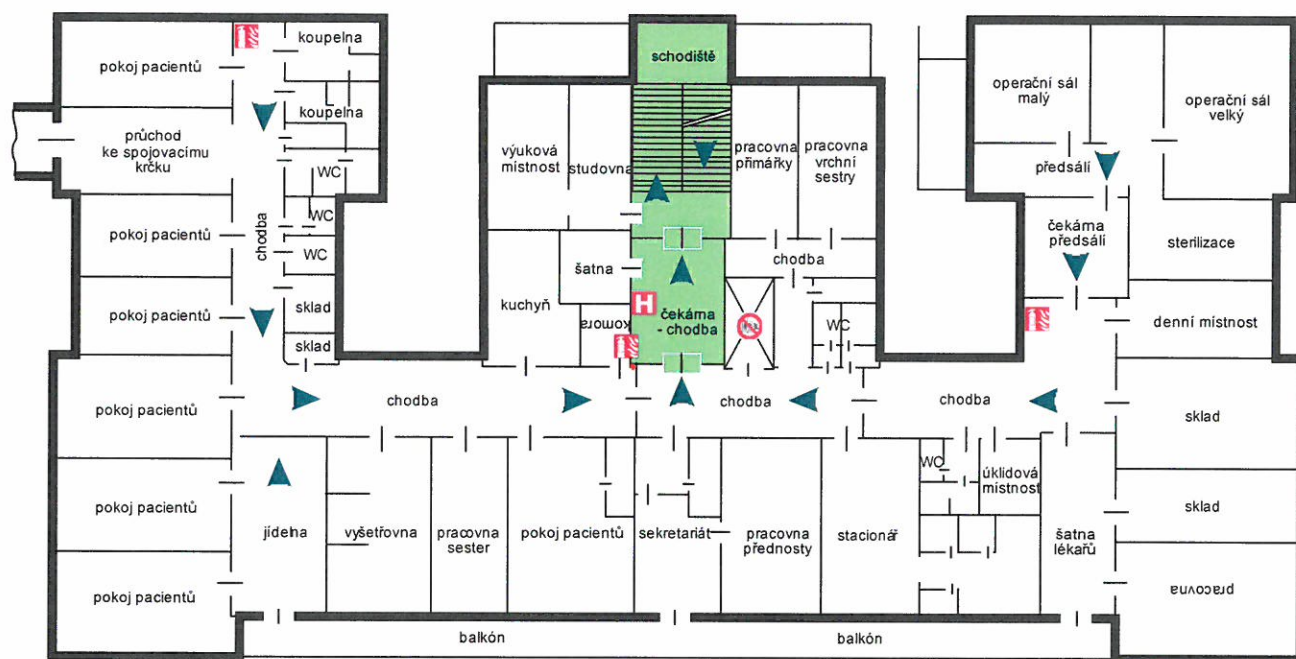

3. nadzemní podlaží /3.NP/

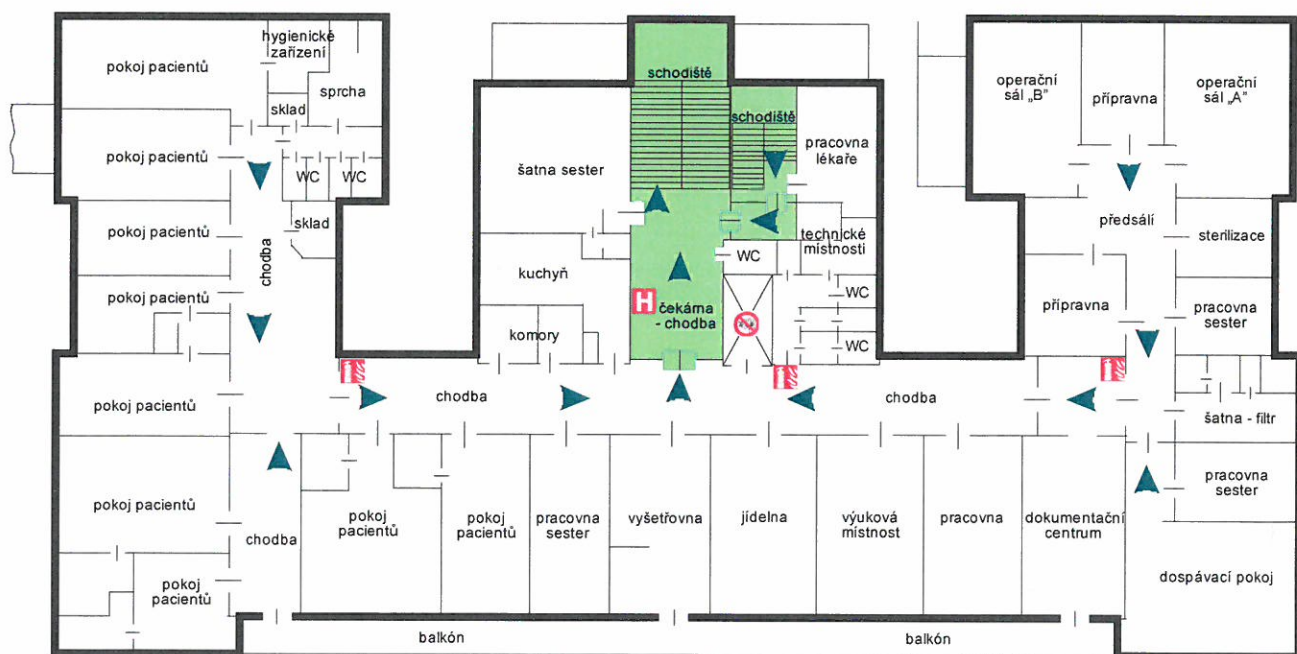

4. nadzemní podlaží /4.NP/

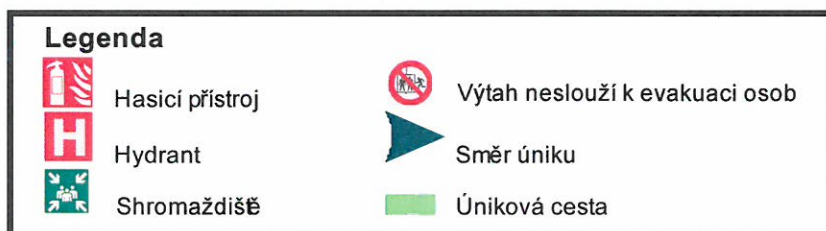

Příloha č. 2

Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově

Druh média	Popis místnosti/prostoru; označení	Poznámka
El. energie	1.PP, Elektrorozvaděč RH1 na chodbě ambulance ORL(dveře A_E091090)	
Voda	1.PP, Hlavní uzávěr vody (dveře A_E091300)	
Topná voda	1.PP, Výměňíková stanice (dveře A_E091510)	
Pára	1.PP, Výměňíková stanice (dveře A_E091510)	
Zemní plyn	Venku v trávníku před budovou vpravo (od budovy „J“)	
Med_kyslík (O ₂)	1.PP, Podružná redukční skříň (dveře A_E091090)	
Oxid dusný (N ₂ O)	---	
Oxid uhličitý (CO ₂)	---	
Vakuum	1.NP Chodba k budově „A“ (dveře A_E091470) Napojeno z budovy „A“ - 2.PP, Vakuová stanice – OP centrum (dveře A_A192850)	
Stlačený vzduch	1.NP Chodba k budově „A“ (dveře A_E091470) Napojeno z budovy „A“ - 2. PP, Kompresorová stanice - OP centrum (dveře A_A192850)	