

Transfuzní oddělení /TO/

Po vypuknutí, popř. zjištění požáru v prostoru budovy „L“ a kdy je zřejmé, že požár již nelze uhasit vlastními silami za pomoci dostupných hasebních prostředků a produkty požáru (sálavé teplo, kouř, zplodiny) ohrožují bezpečnost a zdraví osob na pracovištích TO (odběrové sály se zázemím, expedice krve a krevních derivátů, laboratoře, mrazicí komory), musí být požárem zasažený a ohrožený prostor neprodleně vyklizen, tj. provedena evakuace osob a majetku.

1. Organizace a řízení evakuace

Evakuace pracoviště je řízena na ranní směně primářem oddělení popř. jeho zástupcem nebo vrchní sestrou.

V době sníženého provozu službu konající zdravotní laborant.

Evakuace bude řízena z pracoviště „Expedice krve a krevních derivátů“ případně z jiného bezpečného stanoviště, které se určí v závislosti na místě vzniku požáru a jeho rozsahu.

Stanoviště k řízení evakuace musí být vybaveno komunikačními prostředky /telefon, freeset/.

Evakuace - **částečná** /přesun do neohrožené (bezpečné) části budovy/
- **úplná** /opuštění budovy/.

Zaměstnanci oddělení od vyhlášení evakuace se **řídí pokyny** vydané osobou řídící evakuaci.

Po příjezdu zásahové jednotky požární ochrany **řízení evakuace** a záchranných prací **přebírá** velitel zásahu. Osoba dosud řídící evakuaci je veliteli zásahu podřízena a musí s ním spolupracovat.

2. Způsob vyhlášení evakuace

Vyhlášení a zahájení evakuace na pracovištích TO se provede ústně nebo pomocí sdělovací techniky (telefon, freeset) následujícím sdělením:

„Na pracovišti oddělení došlo ke vzniku mimořádné události. Žádáme všechny návštěvníky oddělení, dárce krve, zaměstnance, aby neprodleně opustili prostory tohoto oddělení a budovy“.

Vyhlášení evakuace **je nutné** neprodleně oznámit spojovatelce **telefonní ústředny FNOL /klapka 1150/** a vyčkat zpětného ověření.

3. Evakuační (únikové) cesty

Únikové cesty tvoří **chodby** v jednotlivých podlažích, které navazují na **dvě schodiště** /chráněné únikové cesty typu „A“ a „AE“/. Součástí chráněné únikové cesty „AE“ je lůžkový výtah.

K úniku na volné prostranství z budovy lze využít **dva** hlavní vstupy z ulice I. P. Pavlova, popř. **vstupu** do ambulantní části rehabilitačního oddělení v 1. podzemním podlaží ze zadní strany budovy.

K evakuaci **lze použít výtah č. 63** /označené tabulkou „Evakuační výtah“/.

V krajní nouzi lze použít průchod mezi budovami „L“ a „M1“ /NEUR/, který se nachází v 5. nadzemním podlaží.

Vhodné únikové cesty **se určí po zhodnocení situace** s ohledem na místo vzniku požáru a jeho rozsah, dostupnost evakuačních prostředků a vhodnost /viz grafická příloha/.

4. Určení osob a prostředků použitelných k evakuaci

Evakuaci provede službu konající zdravotnický personál oddělení.

V **době sníženého provozu**, kdy není k dispozici dostatek zdravotnického personálu, musí dojít k **posílení** o volný zdravotnický personál ze **sousedních** zdravotních pracovišť - **povolání posil** bude provedeno přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150**/.

Prostředky použitelné k **evakuaci** tvoří dostupná lůžka, pojízdná lehátka, vozíky a křesla.

Převoz pacientů **zajišťuje** dispečink sanitek Provoz dopravy FNOL, Převozová služba Delta s.r.o. a ZZS.

5. Informace o evakuovaných pacientech

Fyzický počet lůžek oddělení	0
------------------------------	---

Ambulantní pacienti /dárce krve/ - převážně schopni samostatného pohybu, počet pacientů proměnný.

Předpokládaná cílová oddělení při evakuaci v areálu FNOL:

- v případě potřeby odběru krve lze využít posluchárnu NEUR, popř. jídelnu STRAV

6. Shromaždiště evakuovaných osob a jejich kontrola

Místa soustředění:

- za **příznivého počasí** – ulice I. P. Pavlova před budovou „L“
- za **nepříznivého počasí** – čekárna ambulance NEUR v 1. nadzemním podlaží budovy „M“.

Kontrolu a soupis evakuovaných osob provede zaměstnanec TO pověřený osobou řídící evakuaci.

7. Shromaždiště evakuovaného majetku a jeho ostraha

Místo soustředění:

- za **příznivého počasí** – ulice I. P. Pavlova před areálem ČOV
- za **nepříznivého počasí** – chodba v 1. podzemním podlaží NEUR v 1. podzemním podlaží budovy „M“
- **vaky s krví** a krevními deriváty uložit:
 - 1) do předchladírny S13 komorové mraznice S14 v budově „**XE**“ (mraznice mimo budovu „L“). Platí pouze pro období, kdy venku nemrzne !!
 - 2) jinak do termoboxů s chladicími vložkami
- **pro plazmu** v budově „L“ lze využít venkovní komorovou mraznici L14 v budově „**XE**“

Kontrolu a soupis evakuovaného majetku provede zaměstnanec TO pověřený osobou řídící evakuaci.

Zajištění ochrany:

- Ostraha FNOL /klapka **4335**, 6381/
- Městská police Olomouc /tel. **156**, 585 209 540/
- Policie ČR /**158**/.

8. Pokyny k provedení evakuace

- **priority**
 - důležitost – osoby, materiál /transfuzní přípravky – vaky s krví, plazma, trombocyty/, láhve na plyny, zdravotnické přístroje a nosiče dat, ostatní
 - ohrožení – místo požáru, blízké okolí, prostor nad požárem, prostor pod požárem, ostatní
- o vyhlášení požárního poplachu a zahájení evakuace informovat přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150**/ sousední pracoviště **HOK** /klapka **3194**, **4258**, **4297**, **4774**/, **RHC ambulance** /klapka **4458**, **2937**/
- **transport** evakuovaných transfuzních přípravků /vaků s krví a krevními deriváty, plazma, trombocyty/ provádět za **doprovodu** zdravotnického personálu TO

- **vést přehled** o evakuovaných osobách (pacienti, návštěvy apod.), majetku a materiálu, na formulářích „Přehled evakuovaných osob“ a „Soupis evakuovaného majetku“, uložených v obálce „MIMORÁDNÁ UDÁLOST“
- přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150**/ povolat pohotovost – elektroúdržba FNOL, Údržba ZVIT OSB, obsluha medicínálních plynů a vzduchotechniky (OOU), Ostraha FNOL
- prostřednictvím pohotovosti elektroúdržby FNOL zajistit vypnutí přívodu elektrické energie do požárem zasažených nebo přímo ohrožených prostor v podružných rozvaděčích na chodbách jednotlivých podlaží **/POZOR na ohrožení života pacientů připojených na lékařské přístroje/**
- prostřednictvím zaměstnance Údržba ZVIT OSB zajistit **uzavření hlavního přívodu** zemního plynu do budovy
- prostřednictvím obsluhy medicínálních plynů a vzduchotechniky zajistit uzavření podružných uzávěrů centrálního rozvodu medicínálních plynů do požárem zasažených nebo přímo ohrožených prostor **/POZOR na ohrožení života pacientů připojených na tyto rozvody/**.

9. Poskytování první pomoci zraněným osobám

- traumatologická ambulance **URGENT**
- přivolaná **ZZS** Olomouckého kraje

10. Důležitá upozornění pro řídícího evakuaci

Příloha

- Příloha č. 1 Půdorysy podlaží s vyznačením únikových cest
 Příloha č. 2 Přehledové schéma organizace a řízení evakuace – nezpracovává se
 Příloha č. 3 Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově

Vypracoval:

V Olomouci dne

9.12.2024

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ®
 Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc, tel.: 588 442 990
 Technik bezpečnosti práce a požární ochrany

Ing. Jan Kotzot
 Technik BPPO FNOL a OZO PO
 (č. osv. Z-407/98)

Schválil:

V Olomouci dne


9.12.2024

MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., MBA
 primář Transfuzního oddělení

MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., MBA
 10235

Půdorysy podlaží s vyznačením únikových cest

5. nadzemní podlaží

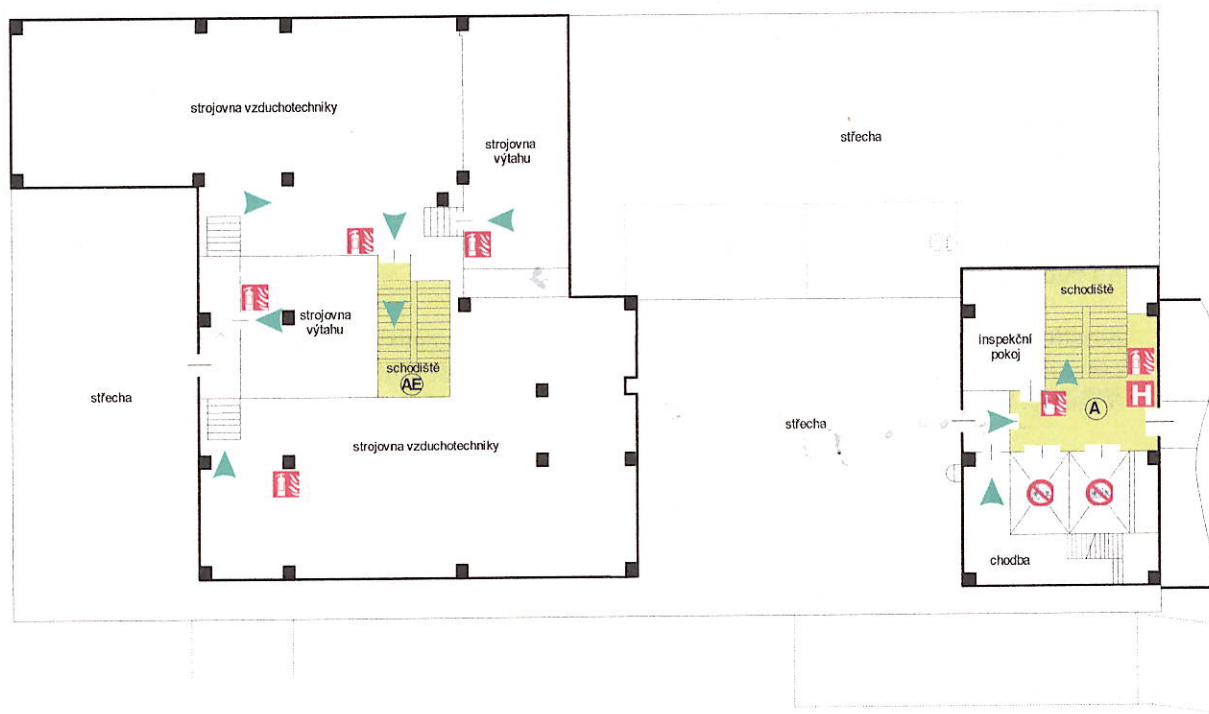


4. nadzemní podlaží




3. nadzemní podlaží





2. nadzemní podlaží

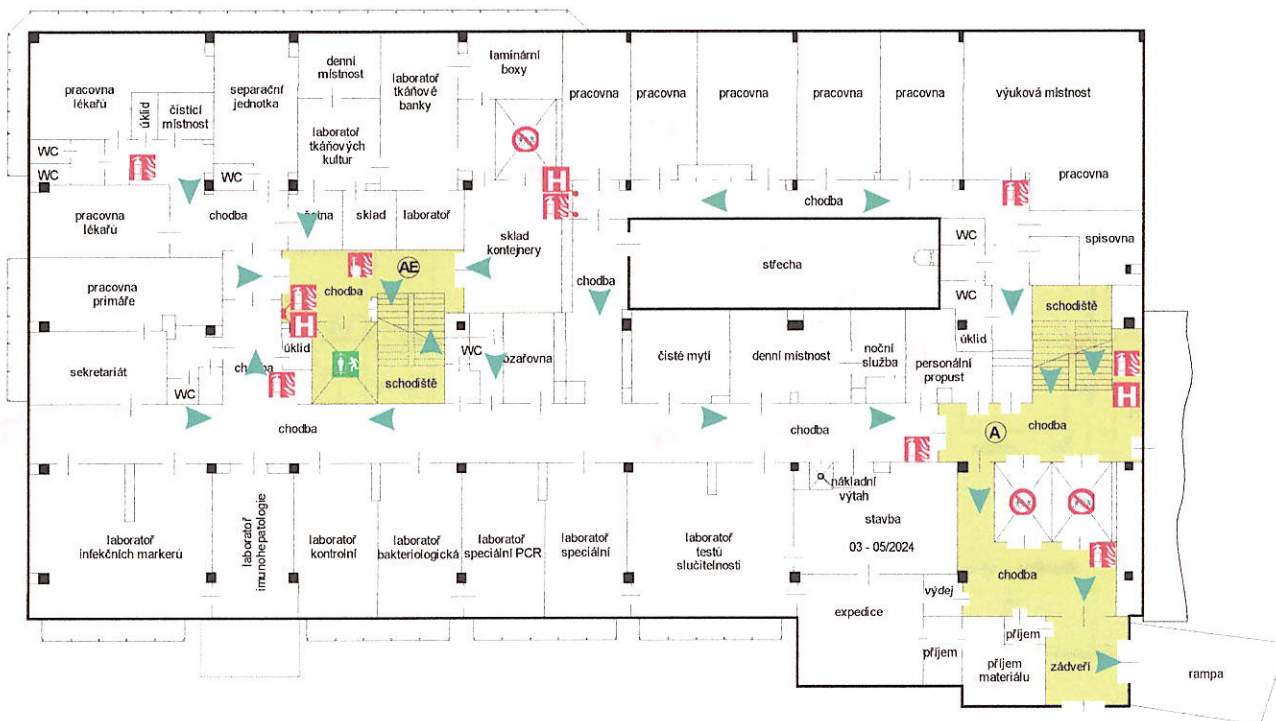

1. nadzemní podlaží

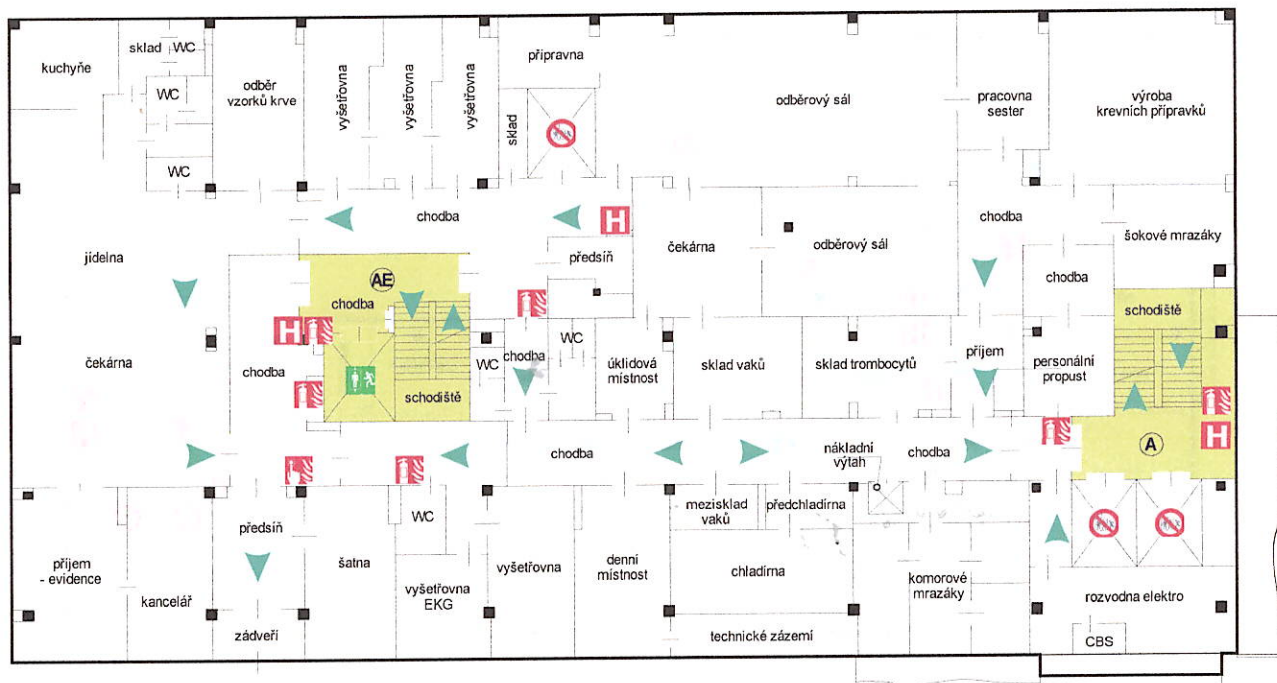

1. podzemní podlaží

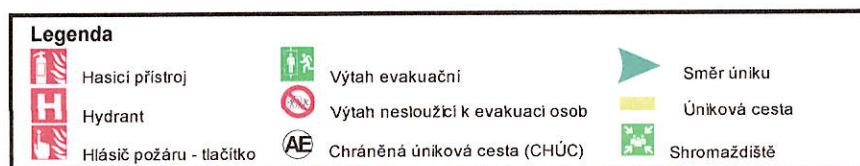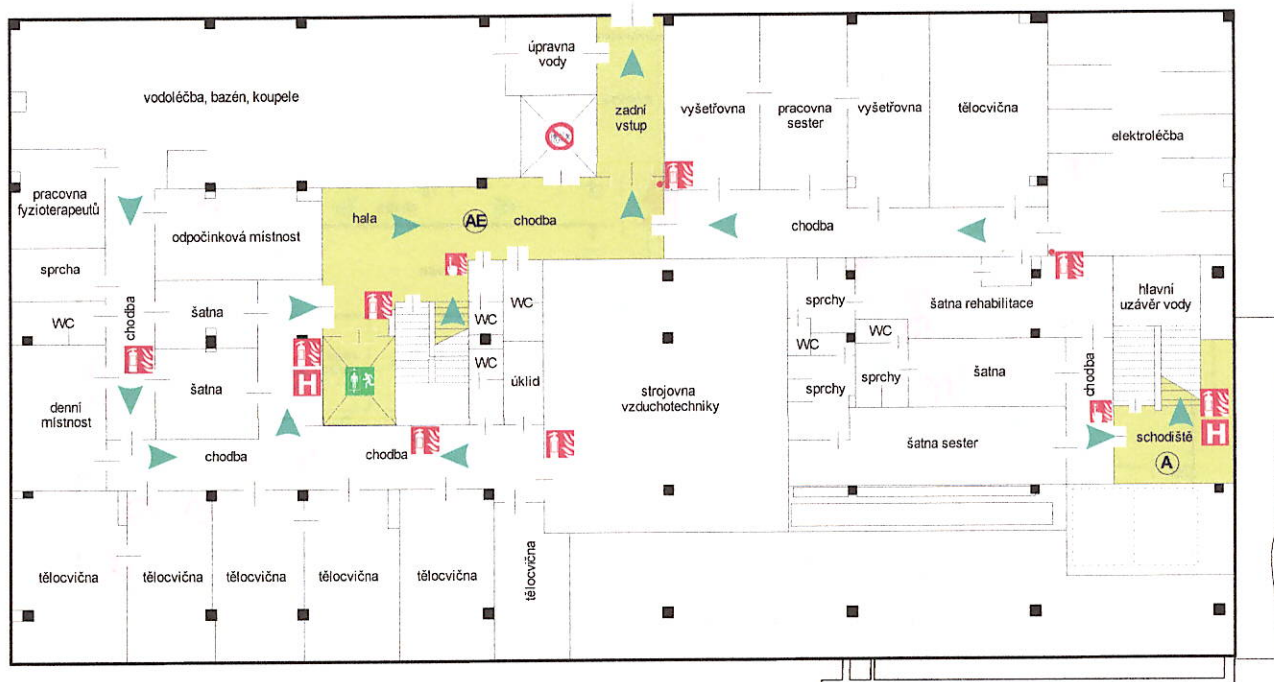

Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově

Druh média	Popis místnosti/prostoru; označení	Poznámka
El. energie	1.NP, Hlavní rozvodna (dveře A_L001150)	
Voda	1.PP, schodiště (dveře A_L091160)	
Topná voda	1.PP, Výměňíková stanice (dveře A_L091130)	
Pára	---	
Zemní plyn	---	
Med_kyslík (O ₂)	1.PP, úpravna vody (dveře A_L091330)	
Oxid dusný (N ₂ O)	---	
Oxid uhličitý (CO ₂)	---	
Vakuum	1.PP, úpravna vody (dveře A_L091330)	
Stlačený vzduch	1.PP, úpravna vody (dveře A_L091330)	