

Váš dopis zn.: **elektronické podání**
Ze dne: **07.11.2017**
Naše zna ka: **MOVOZAD6265**
Vy izuje: **Bc. Mikušák Michal**
Telefon: **585 536 214**
E-mail: **michal.mikusak@smv.cz**
Datum: **07.11.2017**

Adresa žadatele:
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
77900 Olomouc

Informace o existenci sítí provozovaných společností

Moravská vodárenská, a.s., region Olomouc

Tato poskytnutá informace má pouze informativní charakter a nenahrazuje stanovisko i vyjádření společnosti Moravská vodárenská, a.s. k případné stavební i jiné činnosti žadatele a není jí možno použít pro jakýkoliv stupeň územního ani stavebního řízení.

Účel informace:	Existence sítí		
Lokalizační údaje:	Okres:	Olomouc	
	Obec:	Olomouc	
	část obce, ulice, č.p.:	Nová Ulice, I. P. Pavlova, 185/6	
Zájmové území:	Vymezeno v situaci uvedené v příloze*		
Kontaktní osoba:	Ing. Ivo Vzatek		
Kontaktní údaje: tel., e-mail	777186638, ivo.vzatek@fnol.cz		
Platnost vyjádření:	Jeden rok ode dne vyhotovení		

Ve Vámi vymezeném zájmovém území se ke dni vyhotovení této informace

nachází

sít v provozování společností Moravská vodárenská, a.s. a jejich ochranná pásma.

Případná existence vodovodních a kanalizačních přípojek není součástí poskytnuté informace, společnost Moravská vodárenská, a.s. není jejich vlastníkem a ani provozovatelem (viz §3 odstavce 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění).

Zakresleny jsou pravděpodobné příchyty sítí, které nelze použít pro návaznou výstavbu, pokud nebude jejich správnost ověřena měřeními před zahájením stavebních prací.

Zájmové území spadá do působnosti regionu Olomouc.

- kontaktní místo, adresa, mapa, otevírací doba, rezervace schůzky
<http://www.smv.cz/zakaznici/kontakty-pro-zakazniky/kontaktni-mista-spolecnosti/>
- v případě požadavku na výdej dat v elektronickém formátu využijte program Žádosti o poskytnutí dat DGN
- napojení na vodovodní síť <http://www.smv.cz/sluzby/napojeni-na-vodovodni-sit/>
- napojení na kanalizační síť <http://www.smv.cz/sluzby/napojeni-na-kanalizacni-sit/>
- vyjádření - stanovisko k projektové dokumentaci, uzavření smlouvy - napojení na vodovodní a kanalizační řad
<http://www.smv.cz/sluzby/vyjadreni/>

Ing. Ctirad Grecman
vedoucí oddělení technicko provozní činnosti Olomouc


MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Tovární 41, 779 00 Olomouc
(T) +420 585 536 418
(E) grecman@smv.cz
www.smv.cz









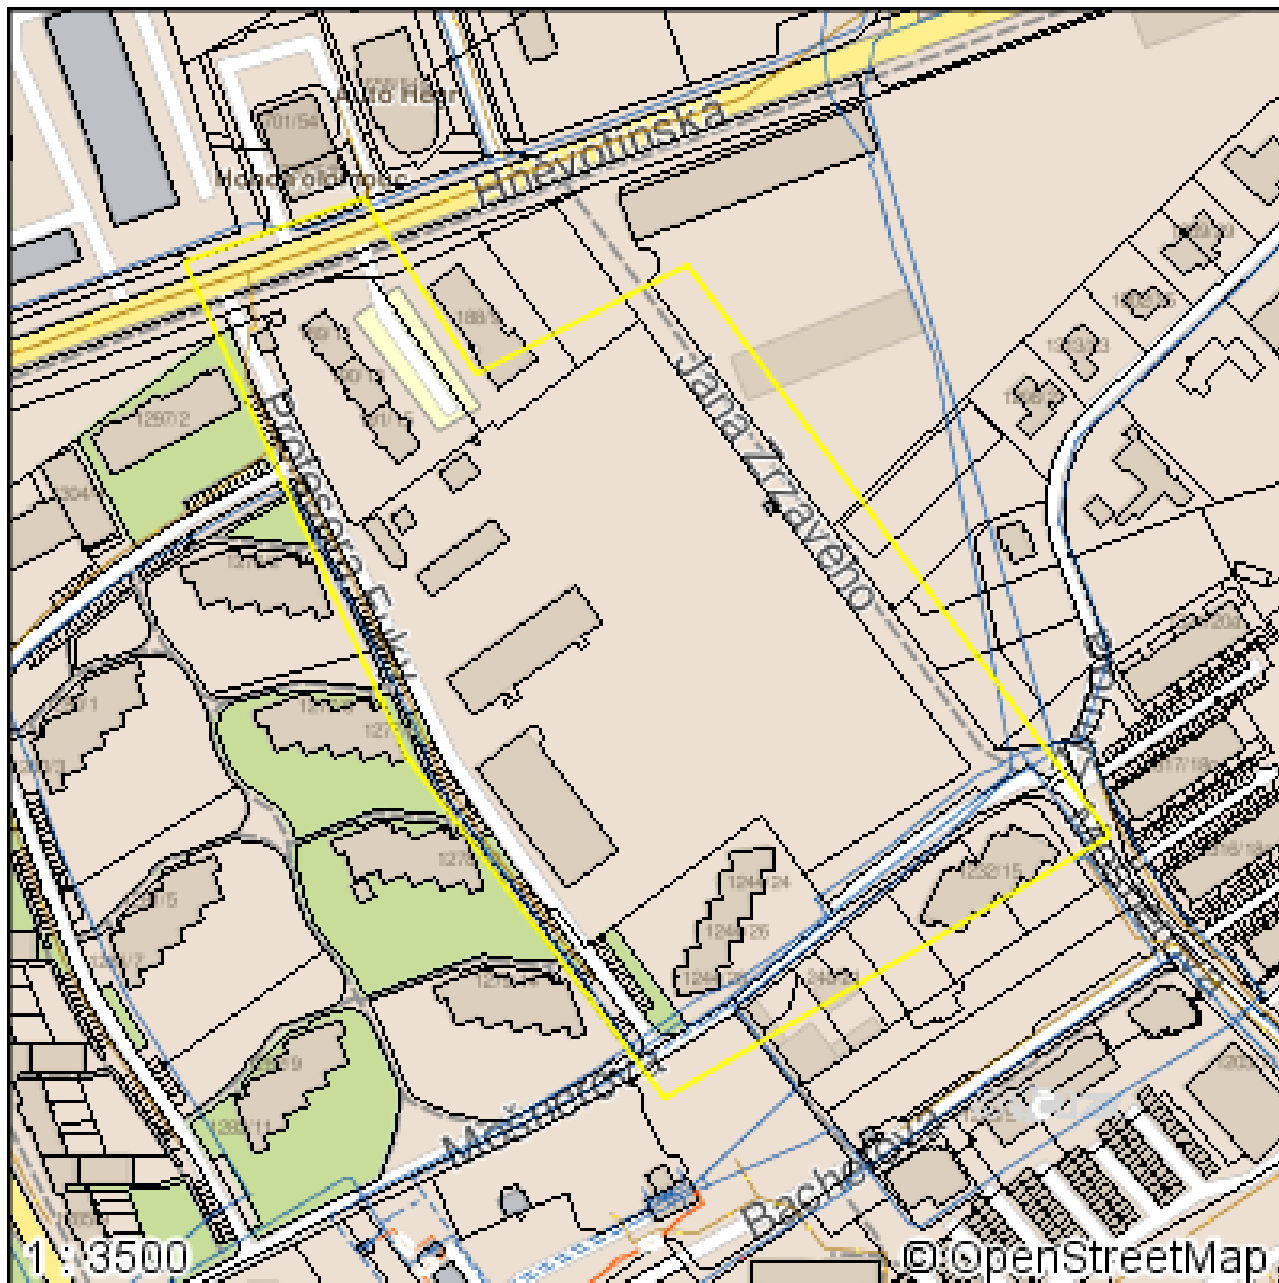





*P íloha: situace zájmového území

P íloha k žádosti o poskytnutí informace ze dne: 07.11.2017

Naše zna ka: MOVOZAD6265

Situace zájmového území



- | | | | |
|---|--|---|--|
|  Úsek vodovodní přípojky |  Úsek kanalizační stoky : dešťová |  Úsek kanalizační přípojky : dešťová |  Ochranné pásmo : I. stupeň |
|  Úsek vodovodního řadu |  Úsek kanalizační stoky : splašková |  Úsek kanalizační přípojky : splašková |  Ochranné pásmo : II. stupeň |
|  Linie elektro |  Úsek kanalizační stoky : jednotná |  Úsek kanalizační přípojky : jednotná |  Ochranné pásmo : III. stupeň |
| | | |  Ostatní |
| | | |  Vámi vymezená oblast |