




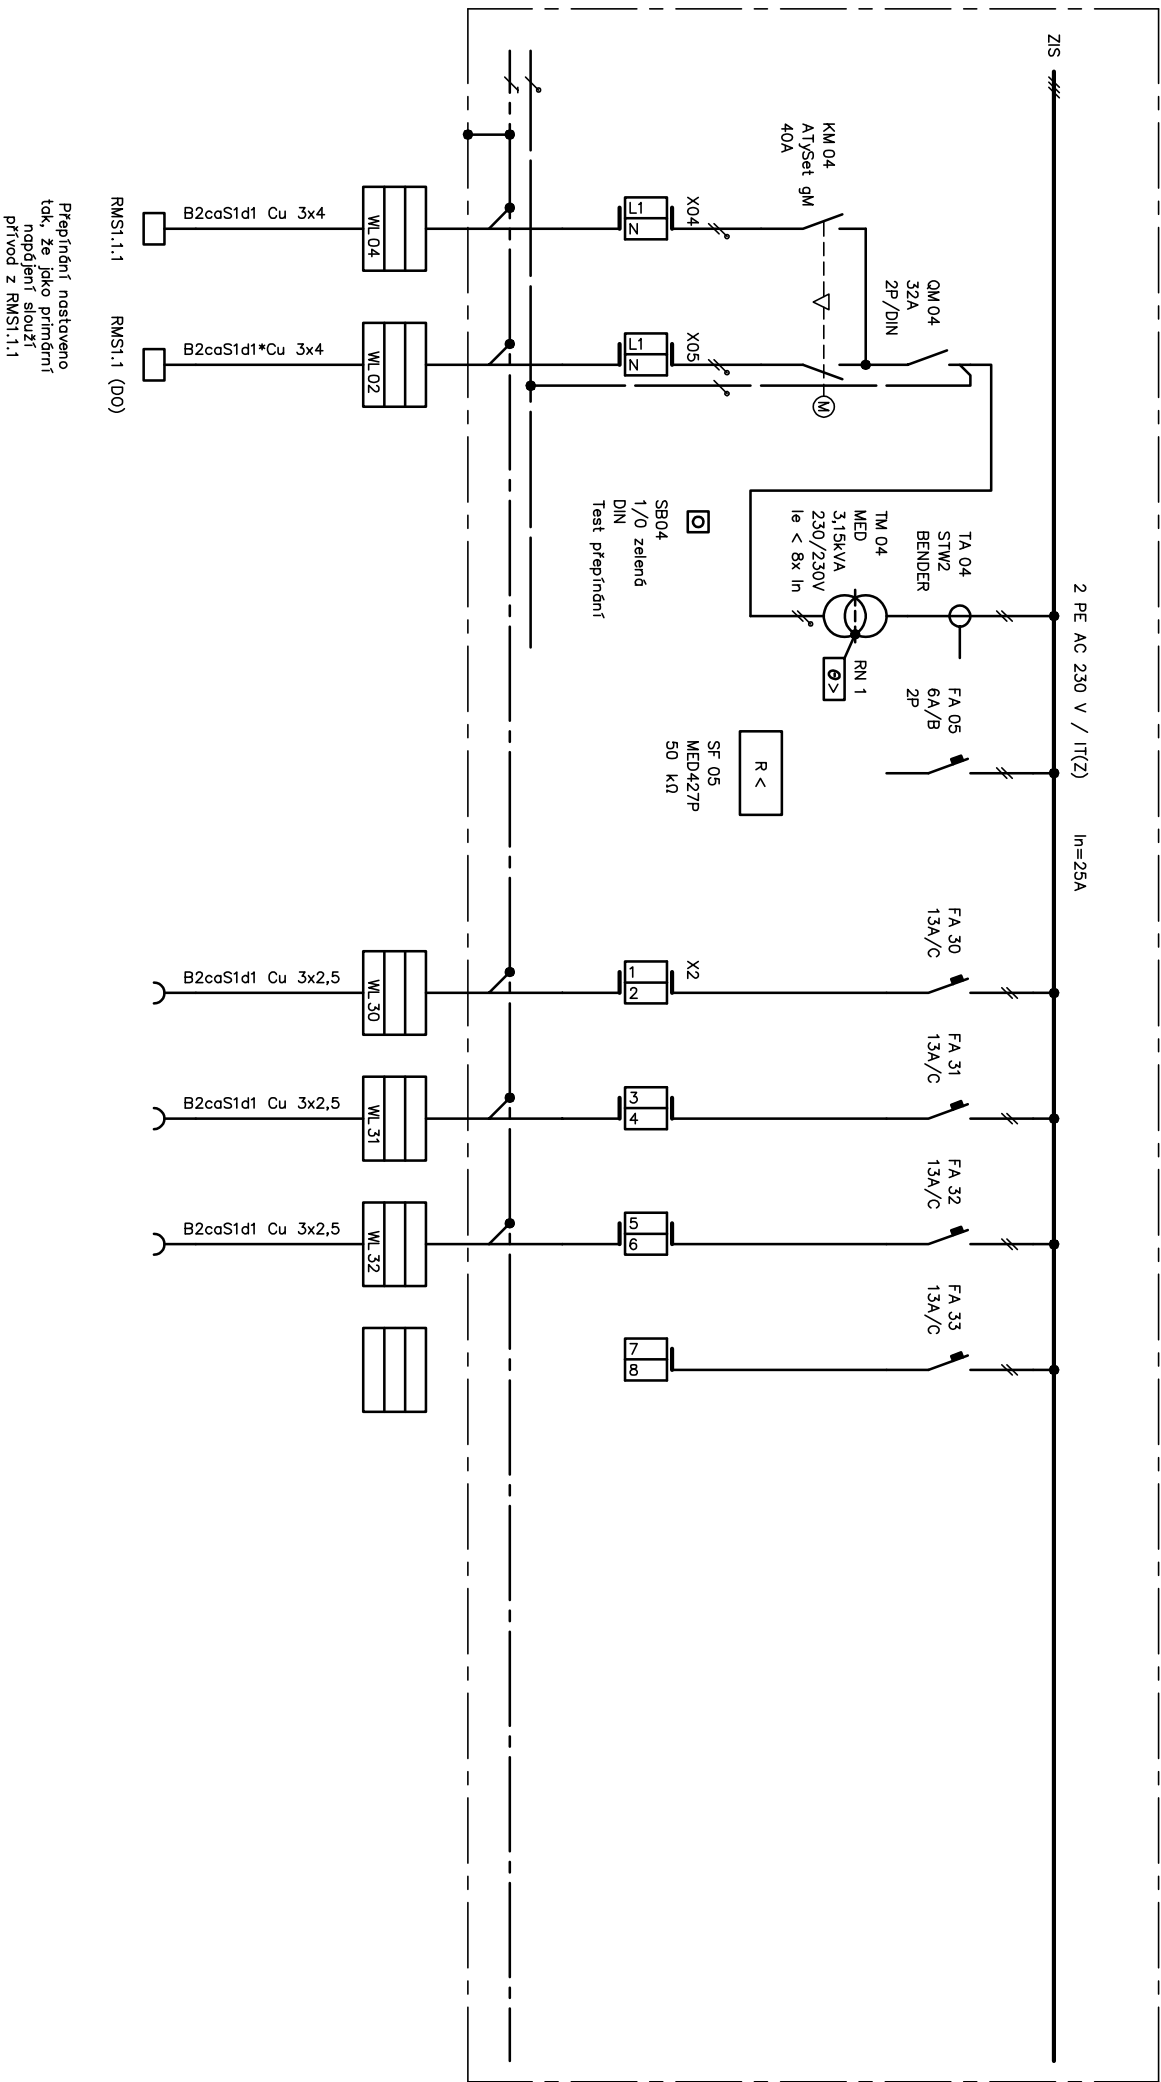

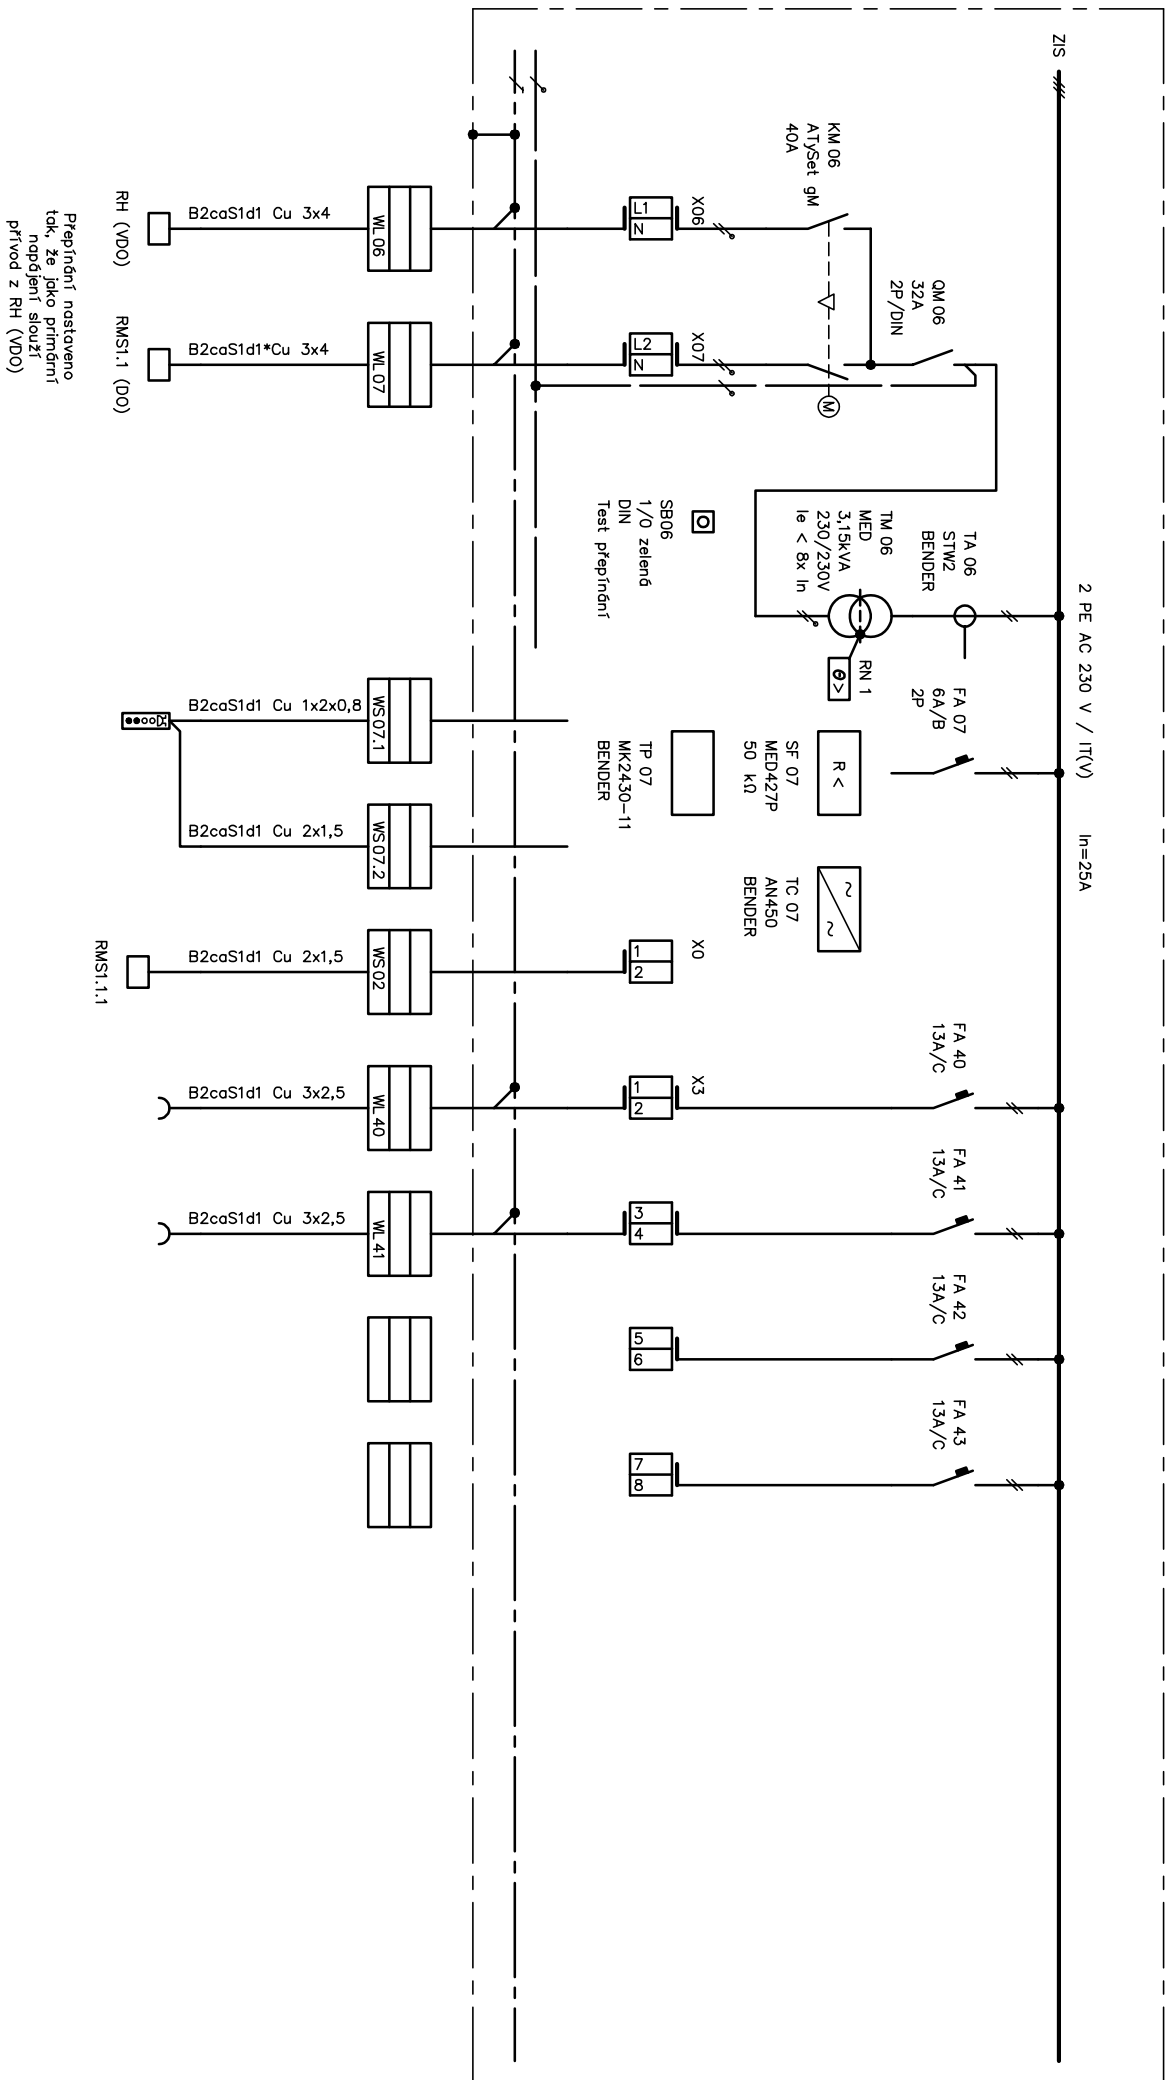

zapojení je zakresleno dle podkladů firmy GHV Trading
před zahájením montáže nutno platnost podkladů ověřit

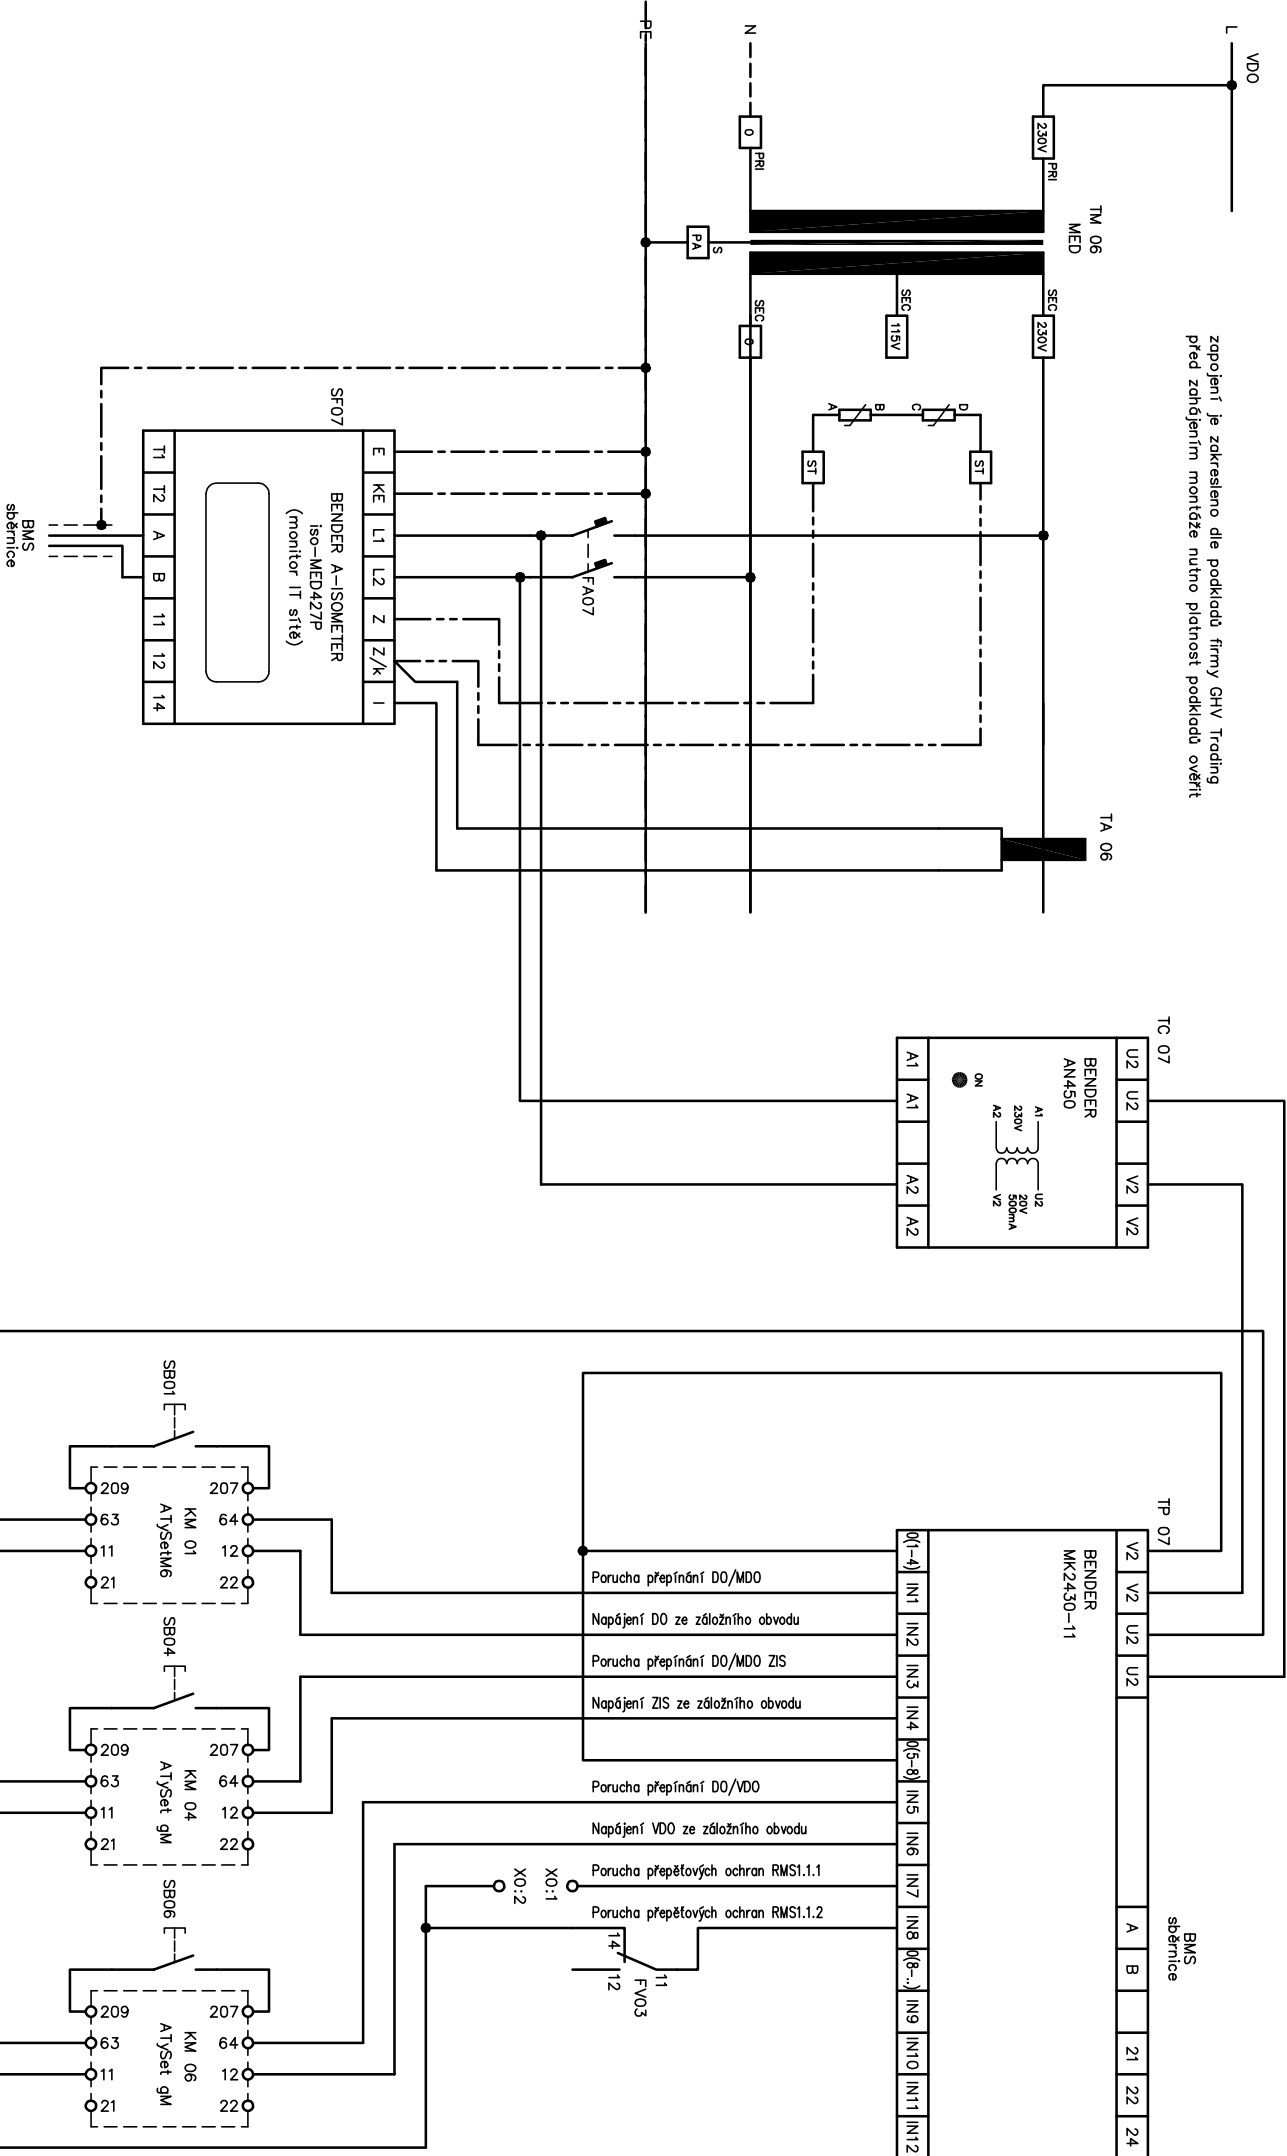

- ☐ napájení signalizačních panelů Bender
- ☐ ProfiComF 1x2x0,8
- ☐ propojení datové sběrnice Bender
- ☐ ProfiComF 1x2x0,8
- ☐ bezpotenciálový kontakt přepětové ochrany
- ☐ A automatický zaskokový automat ATySET gm
- ☐ n napájecí zdroj AC – AN450
- ☐ na napájecí zdroj DC – AN410
- ☐ Z monitor IT MED427P (ZIS–DO)
- ☐ V monitor IT ATICS–2–63A–ISO (ZIS–VDO)
- ☐ I 6–ti kanálový monitor izolace EDS151
- ☐ P signalizační panel MK2430–12
- ☐ P signalizační panel MK2430–11
- ☐ COM komunikační modul Modbus/TCP – COM465IP
- ☐ SMO Převodník rozhraní BMS na výstupní kontakty SMO482–12
- ☐ zakončovací odpor 120 Ohm (0,25W)

