SPODNÍ VÝZTUŽ ZÁKLADOVÉ DESKY

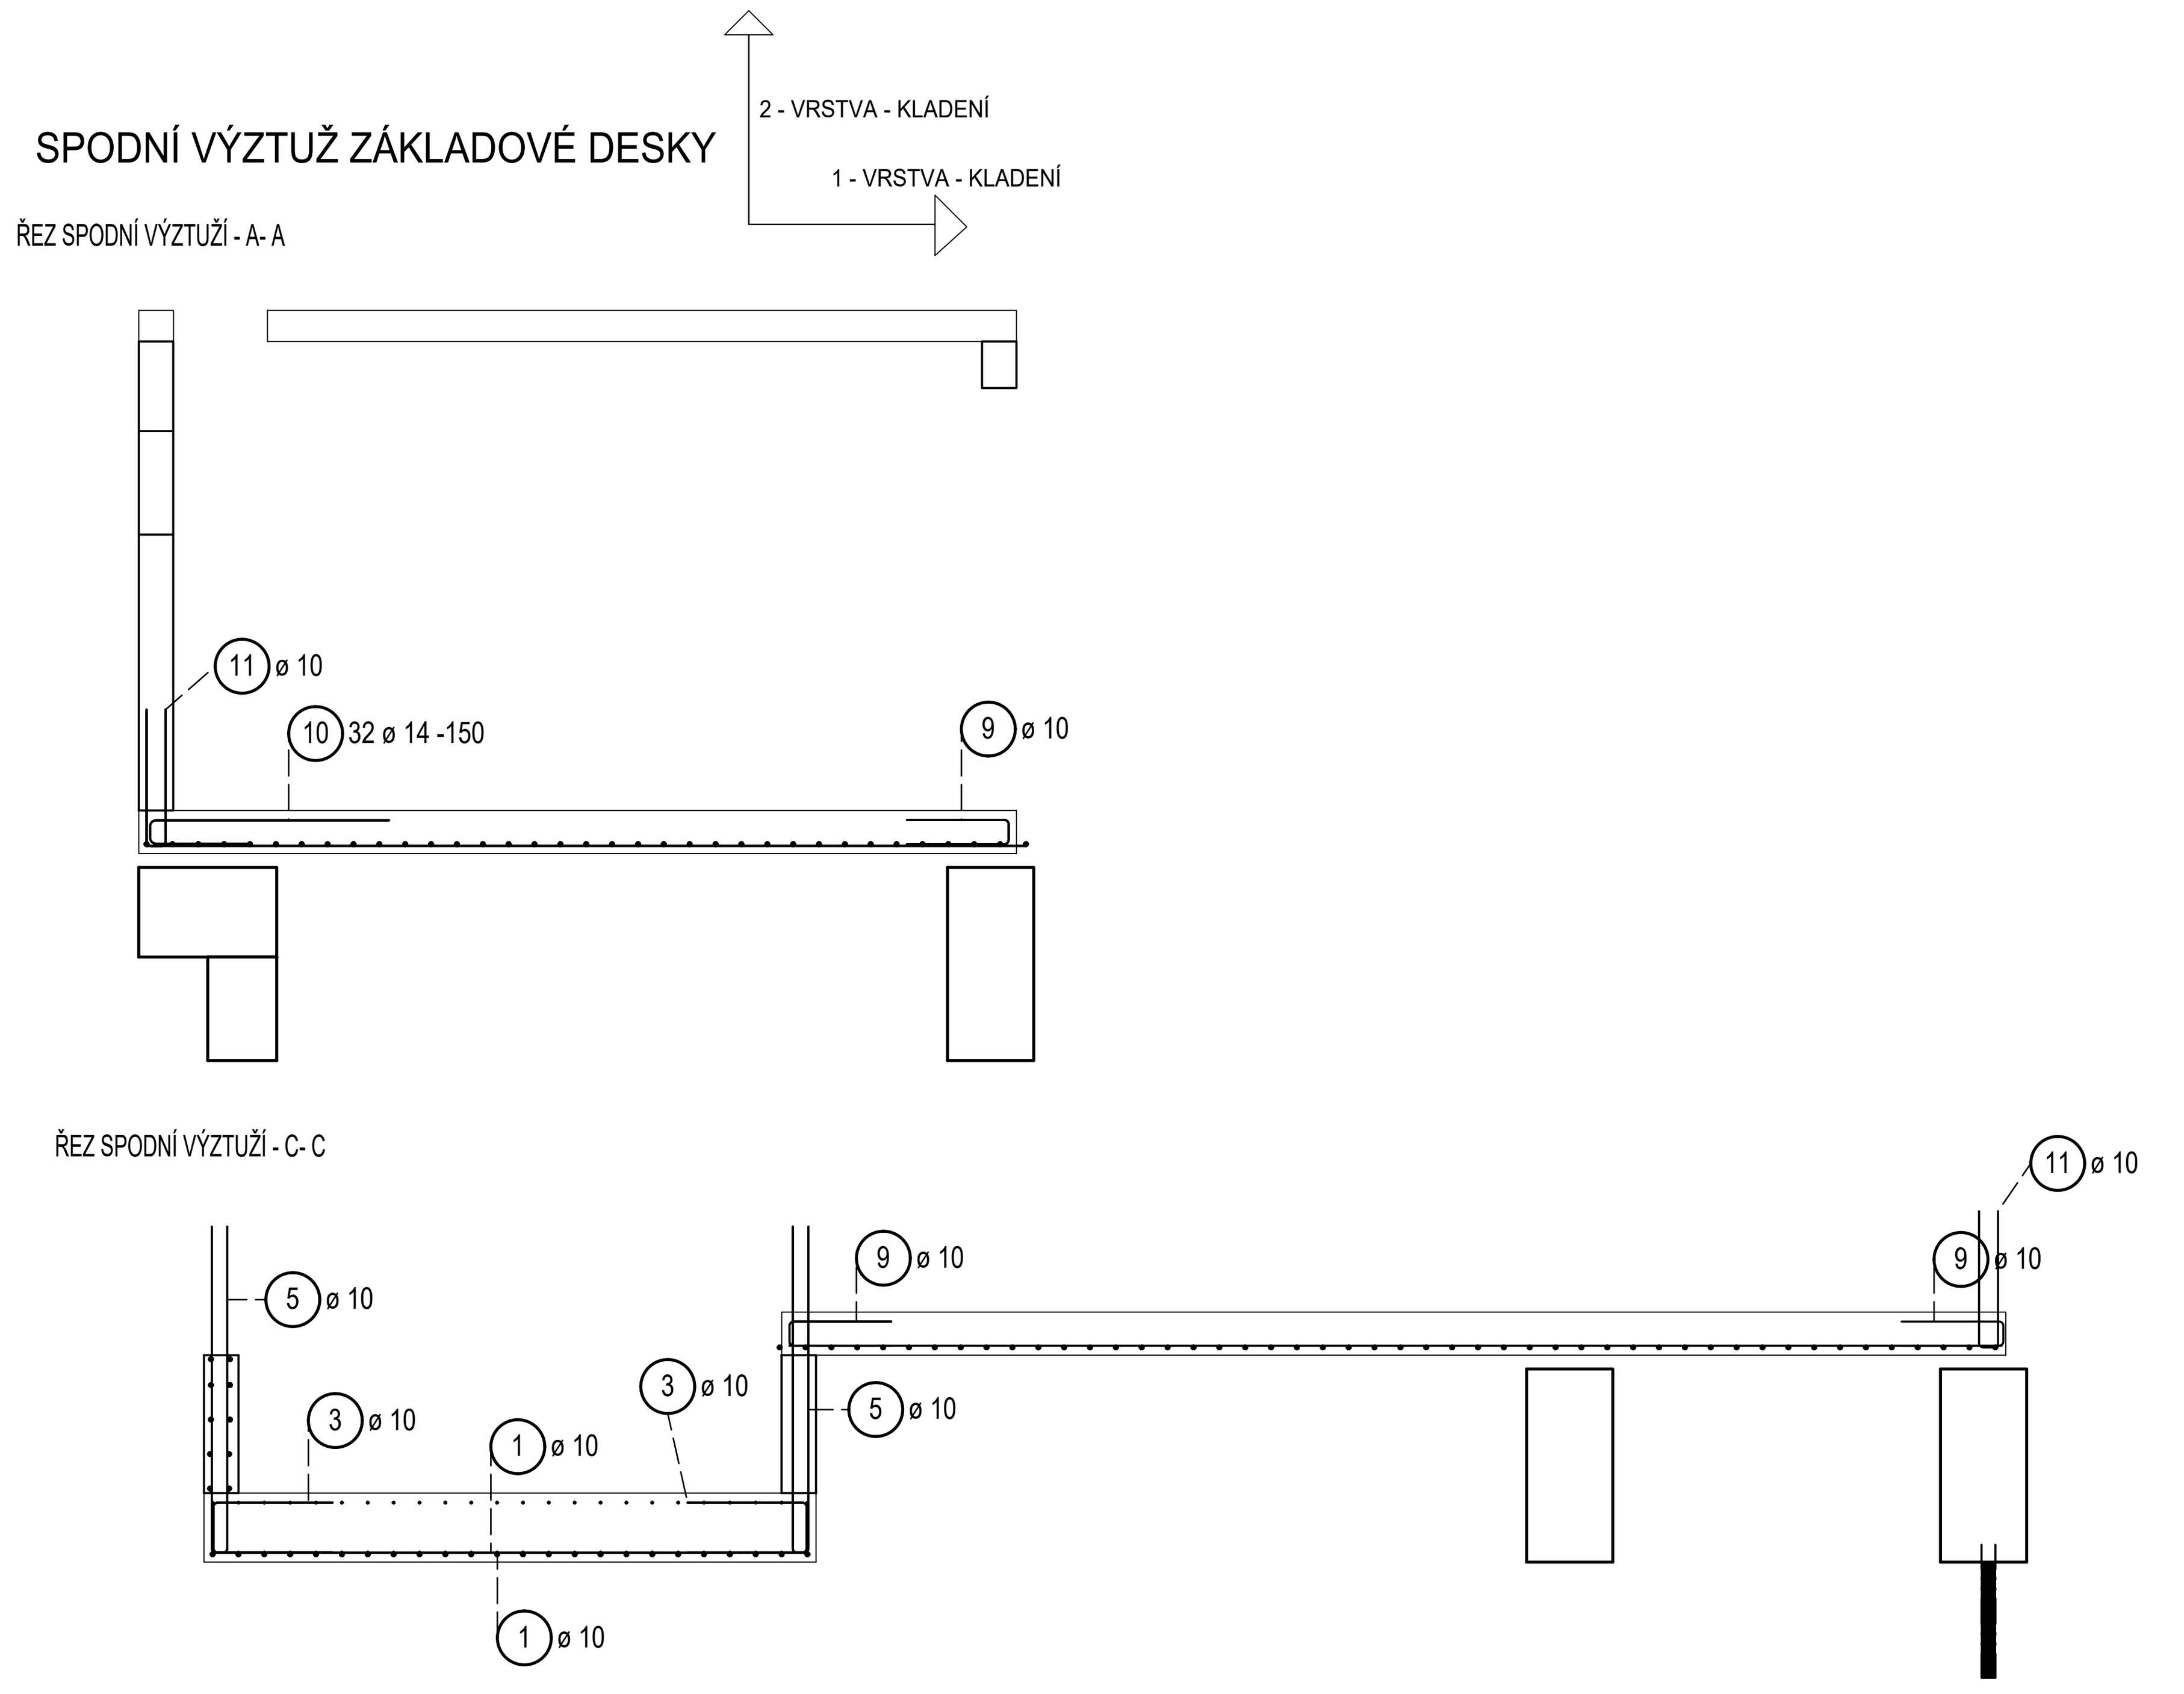

OHÝBANÉ PRUTY KÓTOVÁNY VNĚJŠÍM ROZMĚREM
NEOKÓTOVANÉ VĚTVE JSOU SYMETRICKY STEJNÉ!

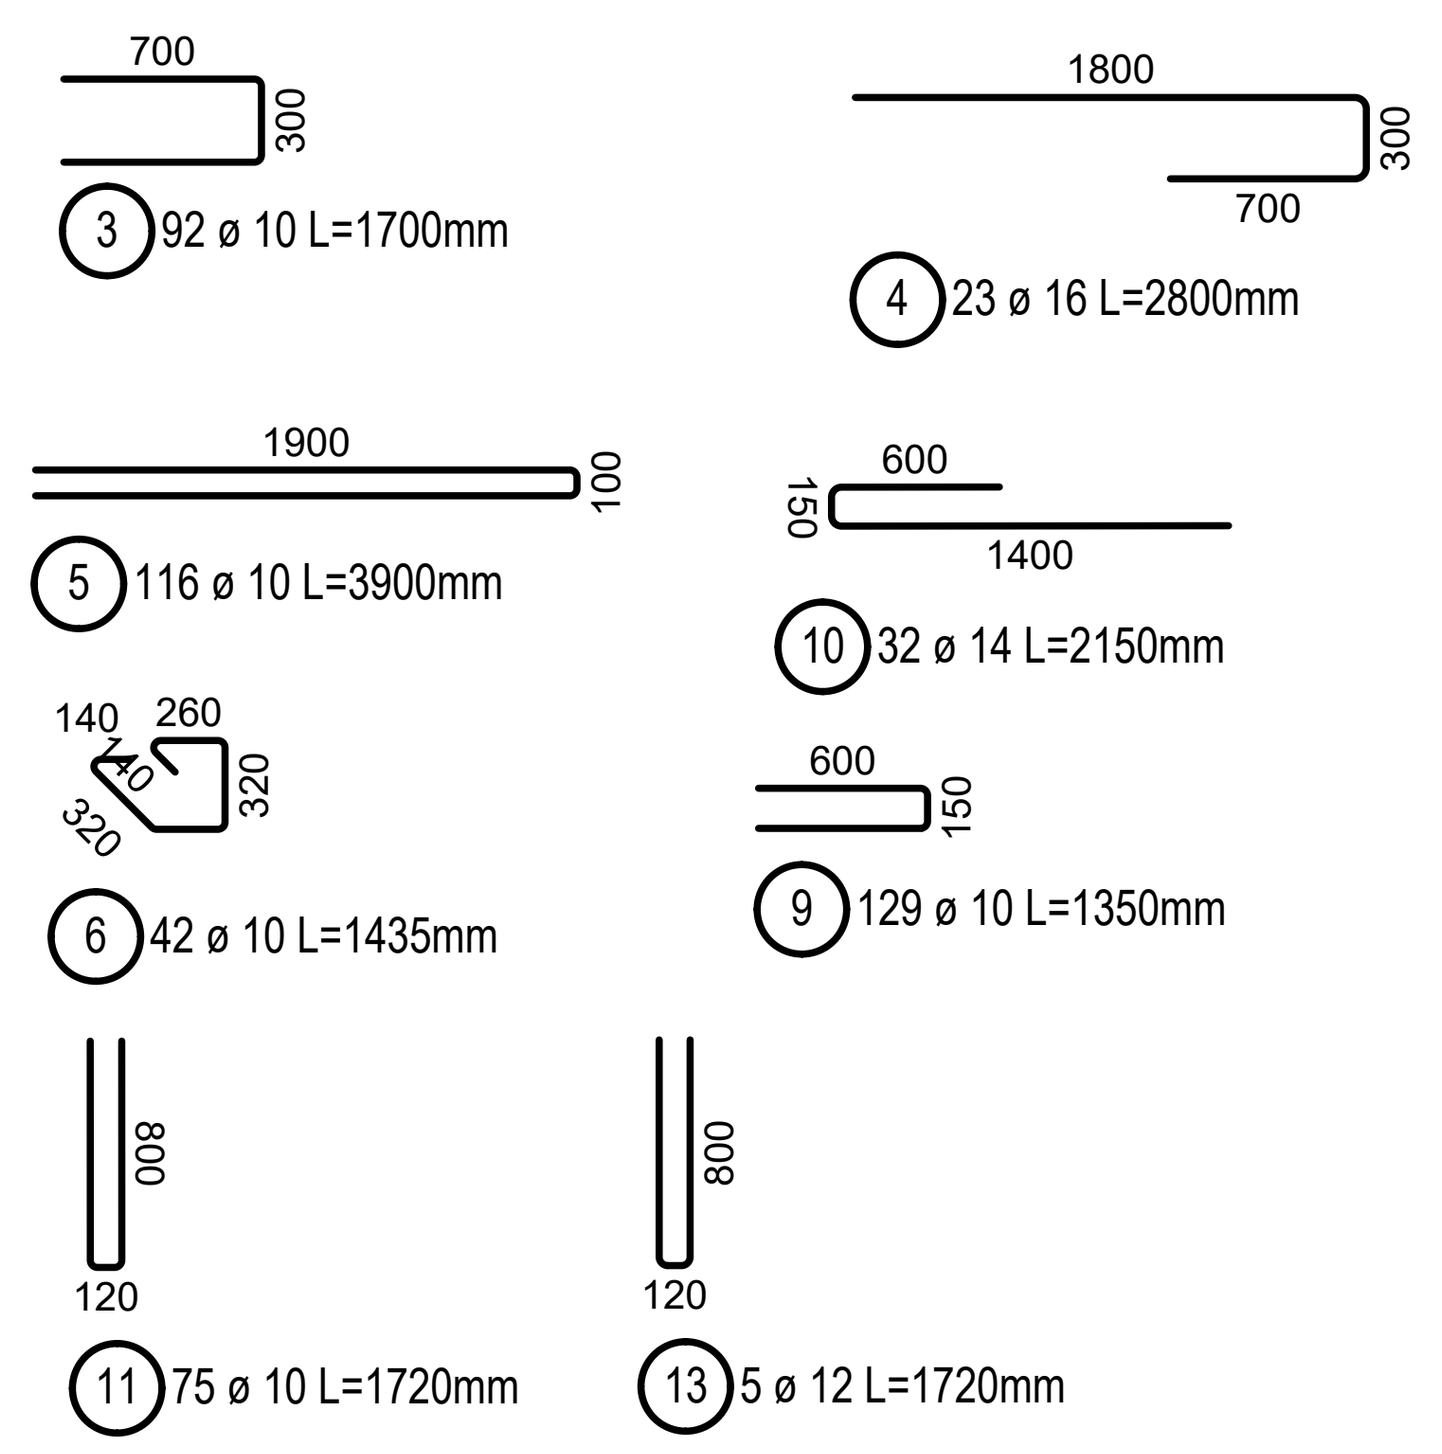

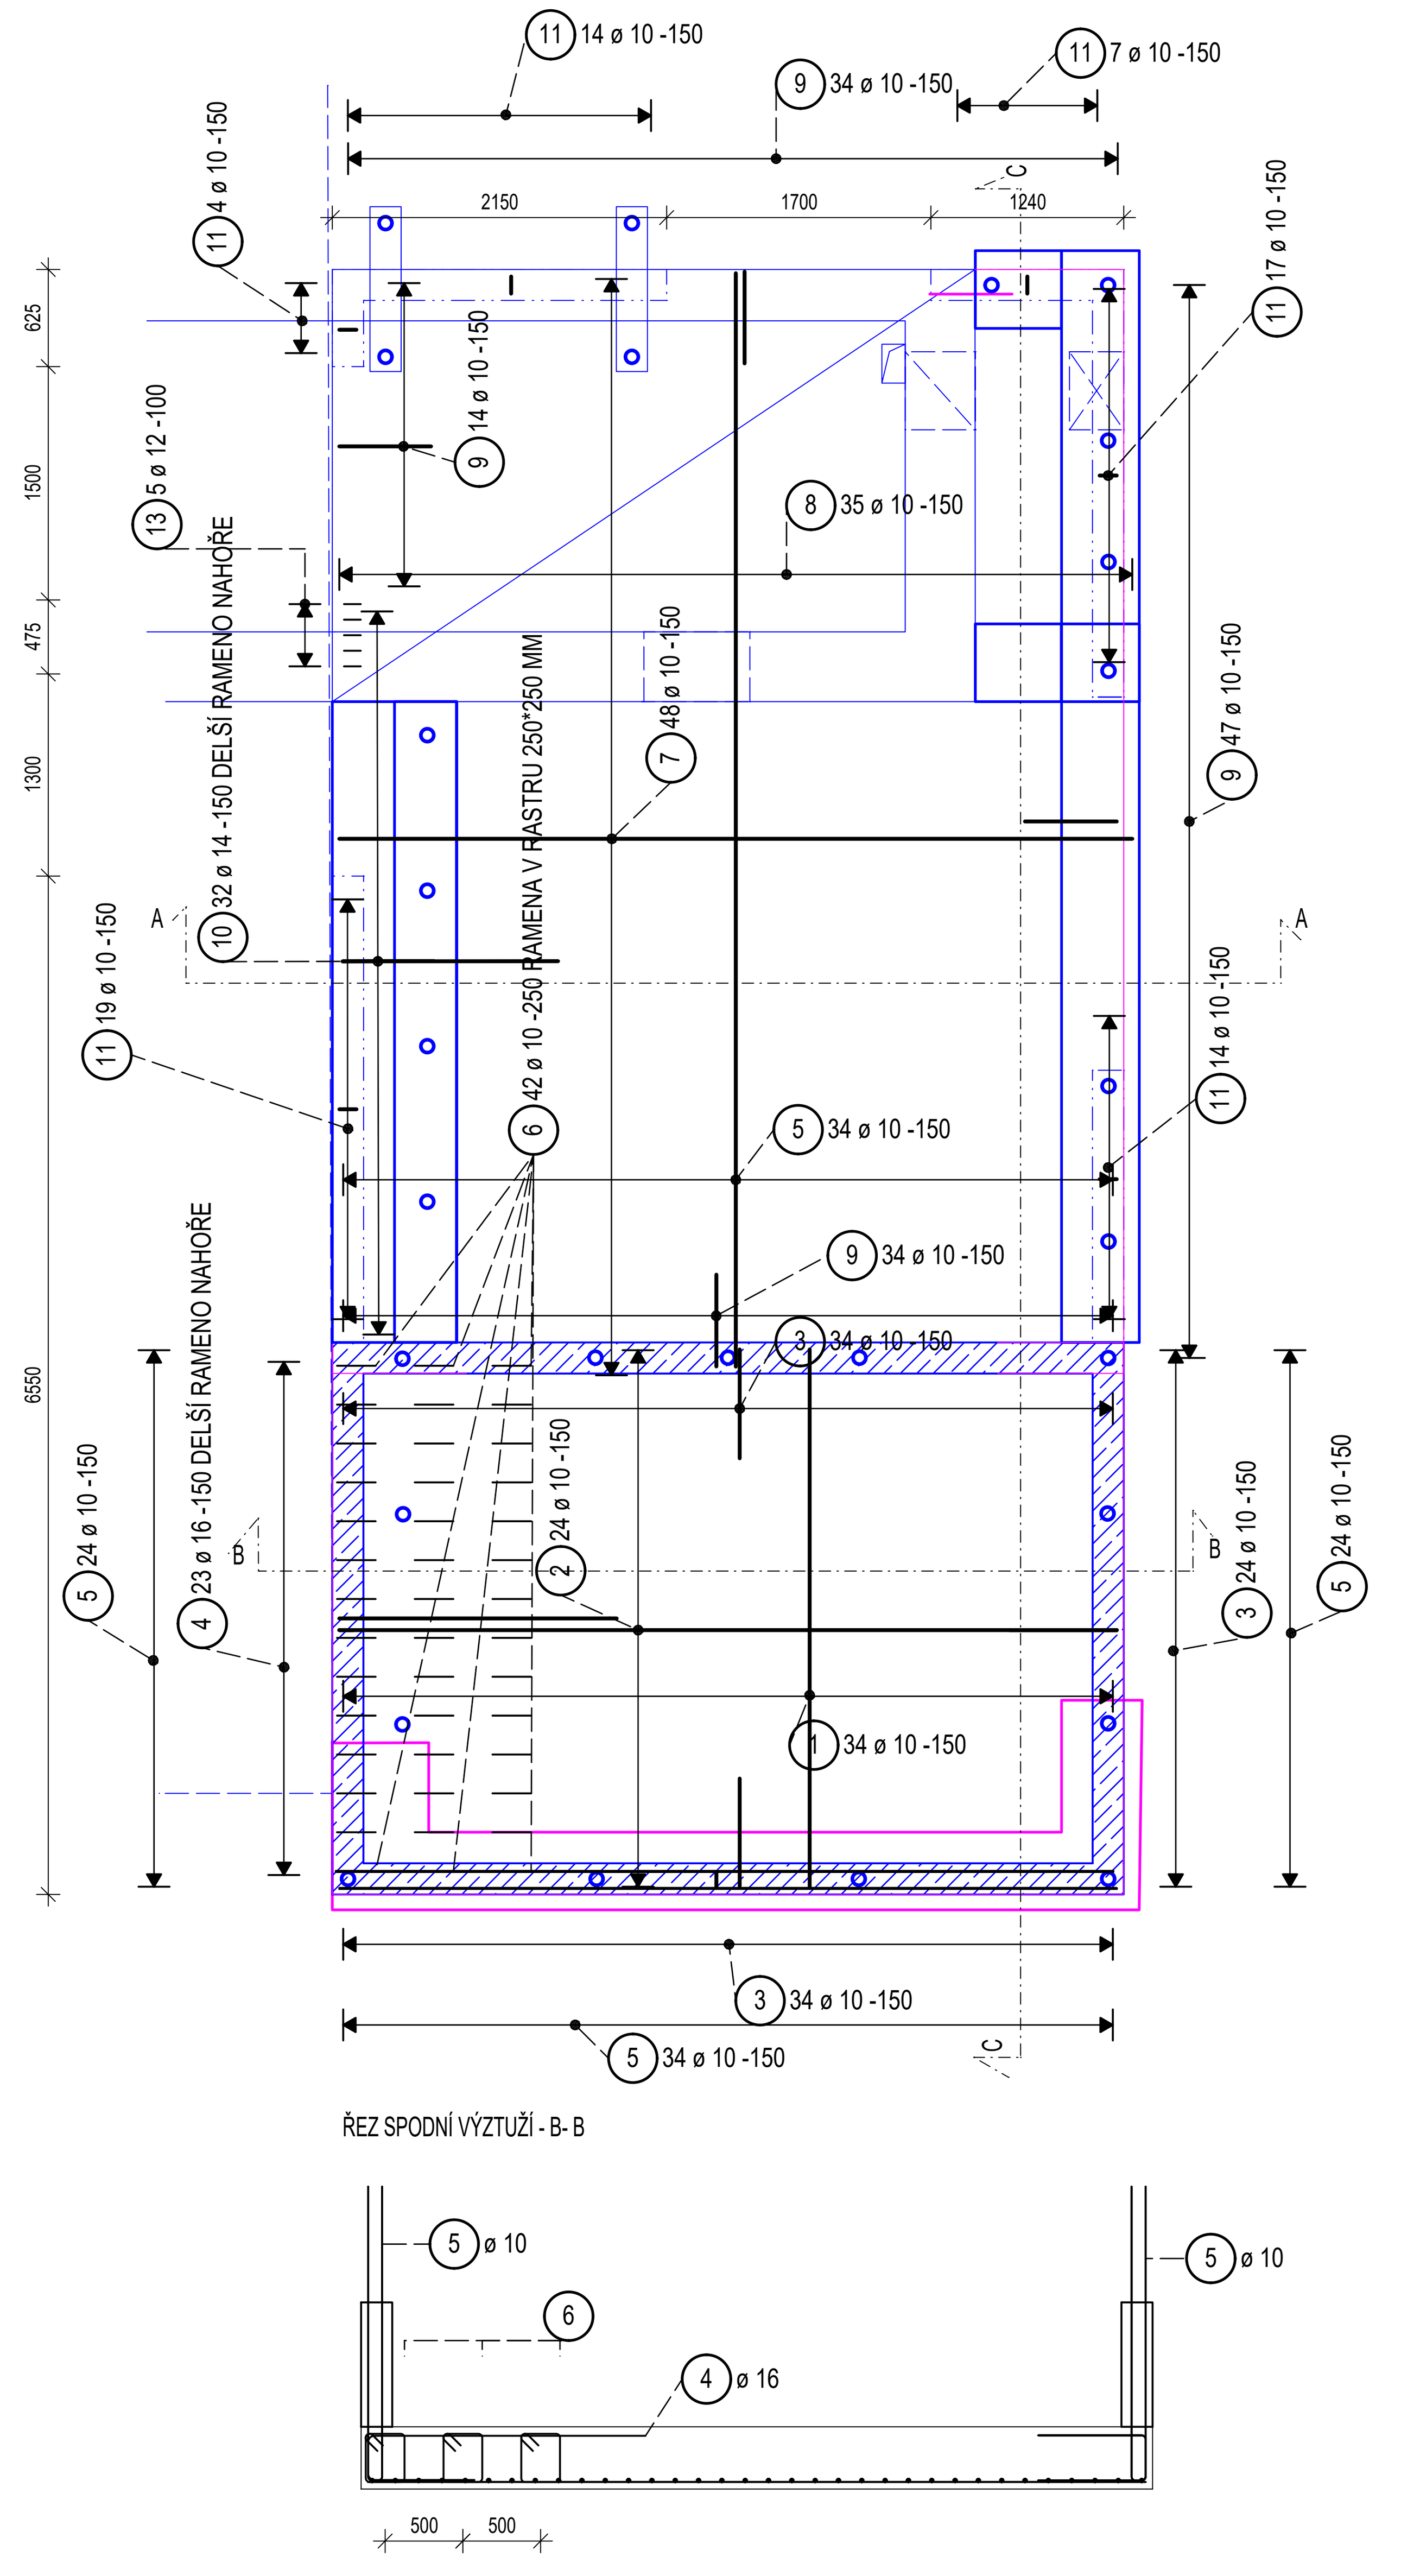

HORNÍ VÝZTUŽ ZÁKLADOVÉ DESKY

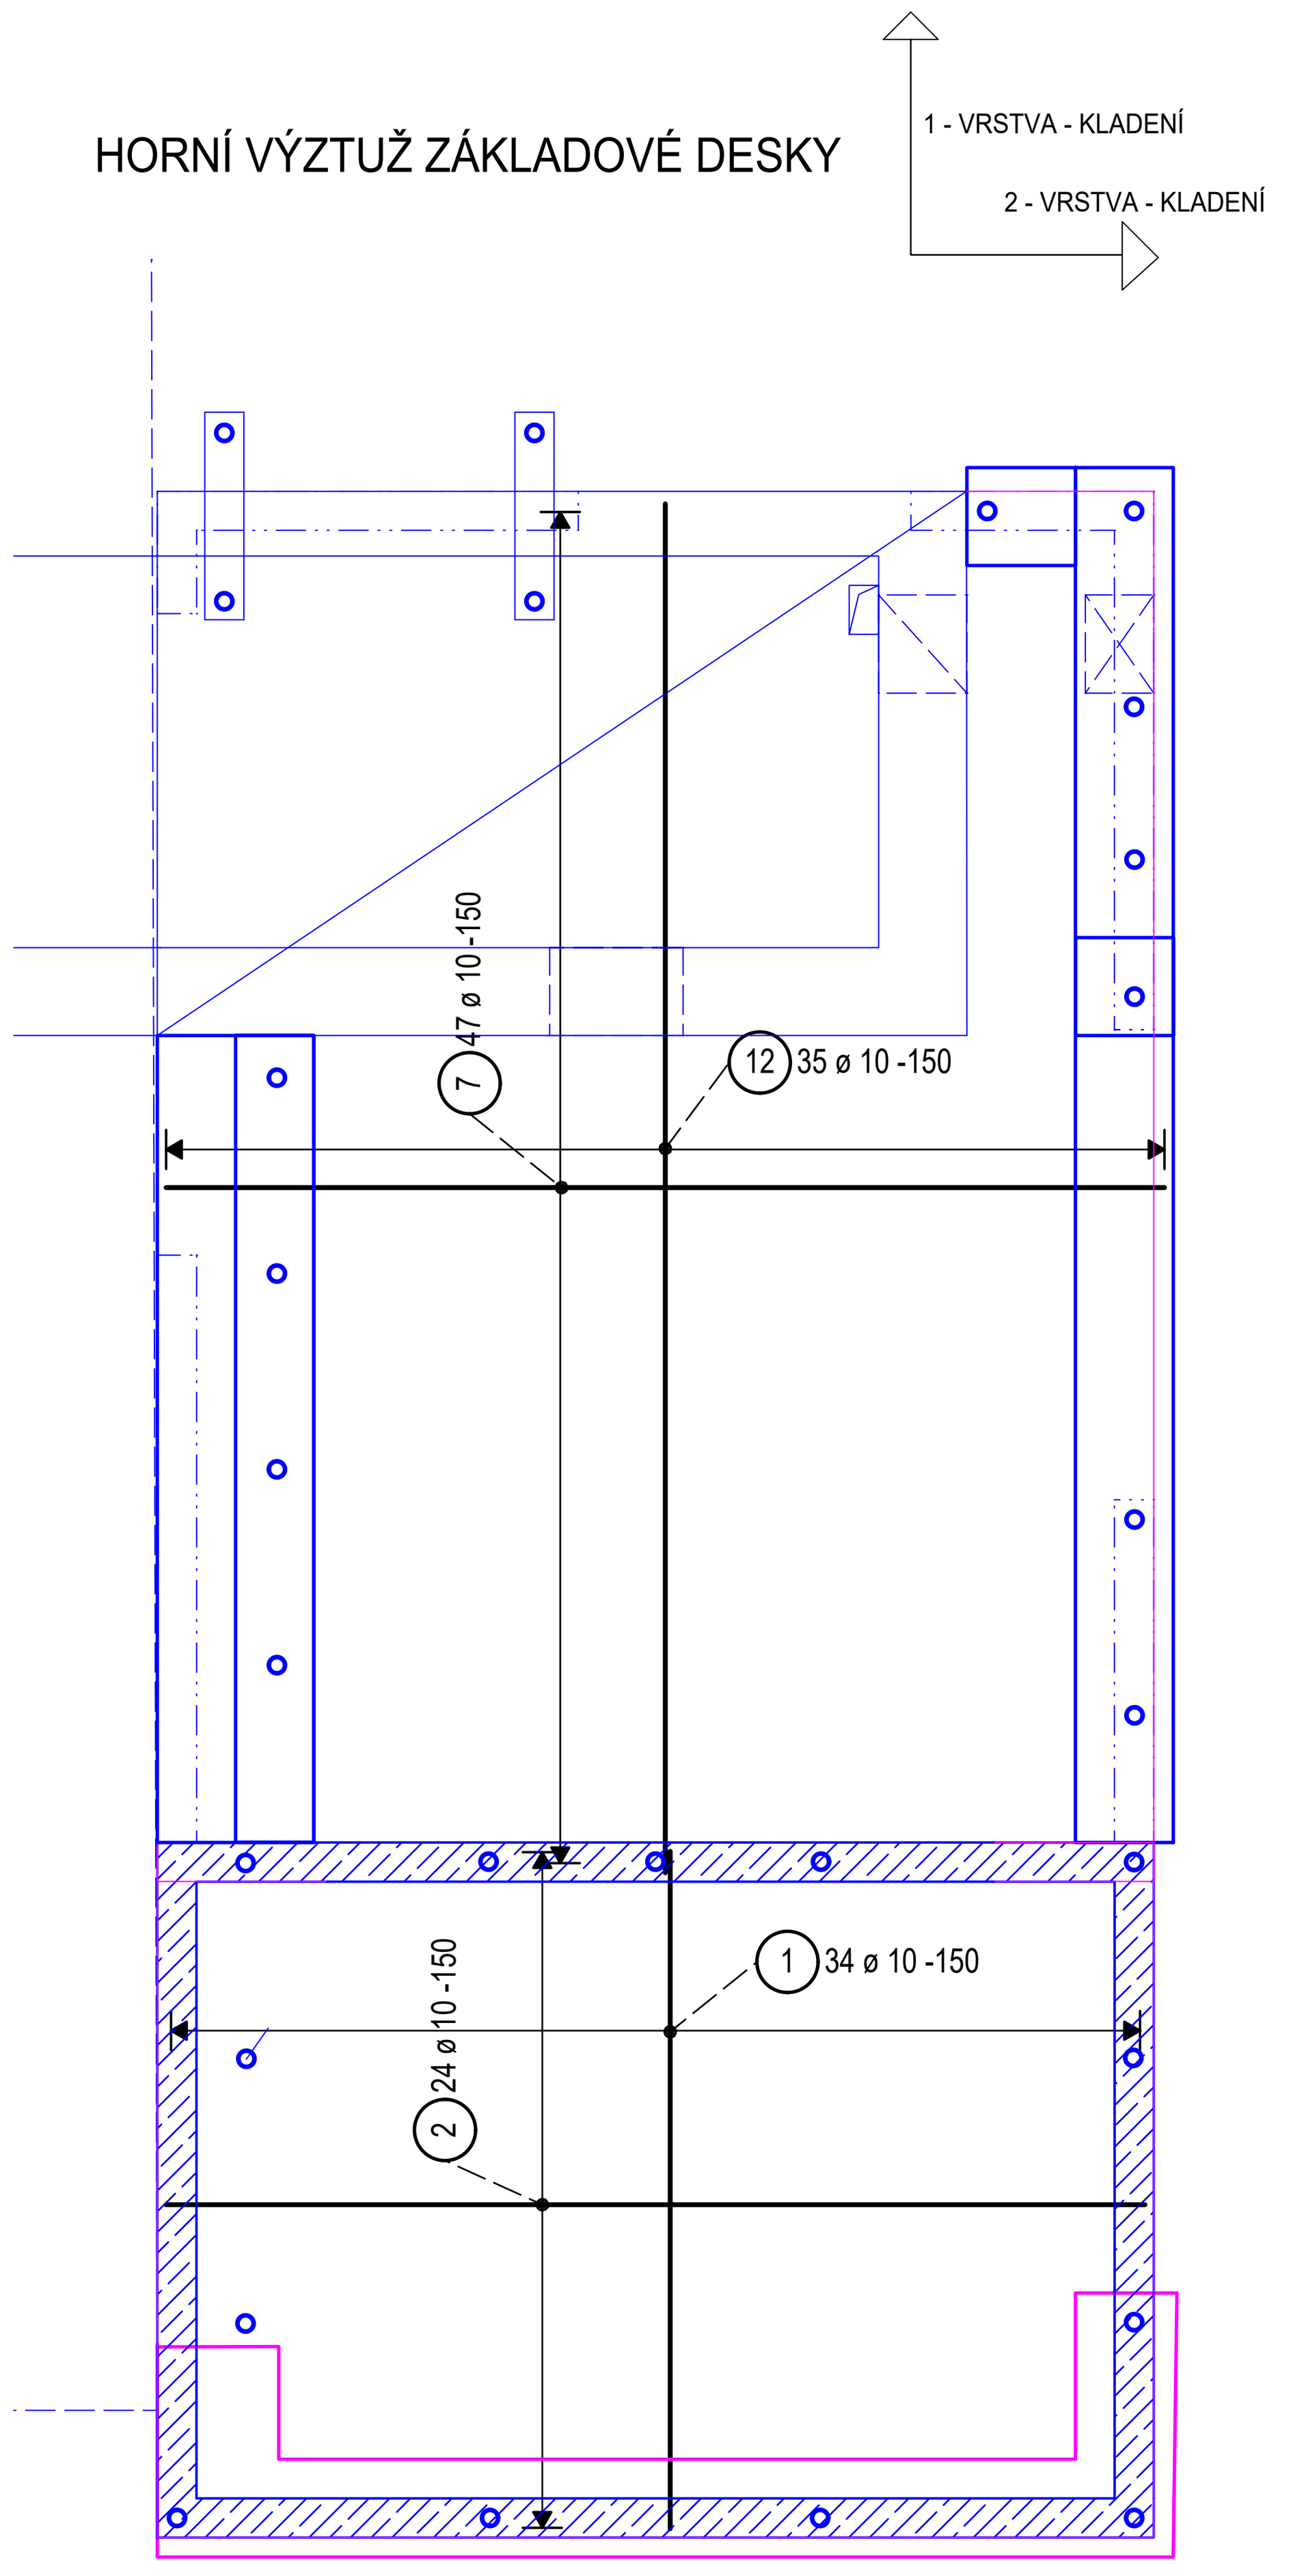

MINIMÁLNÍ PEVNOST BETONU
C25/30-XC2-S3
OCEL. 10505(R), KARI, S235

POZN.1: OCELOVÝ RÁM PRO VYNESENÍ STROPU KOLEM PROSTUPŮ V JZ VERTIKÁLE VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES
VIDITELNÉ POVRCHY BETONU PROVÉST V KVALITĚ POHLEDOVÉHO BETONU PB2 DLE TKP 3 ČBS: POHLEDOVÝ BETON
PROSTUPY MUSÍ BÝT OVĚŘENY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ A ODSOUHLASENY PŘÍSLUŠNÝM PROJEKTANTEM PŘED BETONÁŽÍ.
PROSTUPY VE STÁVAJÍCÍCH ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍCH MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY ŘEZÁNÍM NEBO ODVRTÁVÁNÍM BETONU, NESMÍ BÝT BOURÁNY BOURACÍMI KLADIVY.
DODATEČNĚ MOHOU BÝT PROVEDENY PROSTUPY V DESKÁCH A STĚNÁCH POUZE VRTÁNÍM PO ODSOUHLASENÍ STATIKEM.
POHLEDY NA STĚNY A VÝZTUŽ STĚN STŘEDNÍ VERTIKÁLY VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES.
POKUD BUDOU ZJIŠTĚNY V BLÍZKOSTI NOVĚ NAVRŽENÉHO PROSTUPU STÁVAJÍCÍ PROSTUPY NEBO DRÁŽKY, KTERÉ NEJSOU ZAKRESLENY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, MUSÍ BÝT O TÉTO SKUTEČNOSTI INFORMOVÁN STATIK, KTERÝ OVĚŘÍ, ZDA JE MOŽNÉ NOVÝ PROSTUP PROVÉST PODLE NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ.
V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ O STAVEBNÍM STAVU KONSTRUKCÍ, V NICHŽ MAJÍ BÝT PROVÁDĚNY NOVÉ OTVORY, KONTAKTOVAT STATIKA.
ZALOŽENÍ OPĚRNÝCH ZDÍ RAMPY MUSÍ BÝT PROVEDENO DO HLOUBKY MIN. 1,0 m POD UPRAVENÝM TERÉNEM A SOUČASNĚ DO ROSTLÉ ZEMINY. POKUD NEBUDE V NAVRŽENÉ HLOUBCE ZASTIŽENA ROSTLÁ ZEMINA, MUSÍ BÝT ZALOŽENÍ PROHLOUBENO AŽ DO ROSTLÉ ZEMINY S VYPLNĚNÍM PROSTORU PROSTÝM BETONEM.
STĚNY STŘEDNÍ VERTIKÁLY MUSÍ BÝT ZALOŽENY NA ZÁKLADOVÝCH PASECH PODPOROVANÝCH MIKROPILOTAMI
POKUD BUDOU V PROSTORU NOVÝCH ZÁKLADŮ ZJIŠTĚNY STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, NUTNO KONTAKTOVAT STATIKA, KTERÝ ROZHODNE O DALŠÍM POSTUPU.
PŘED PROVÁDĚNÍM MUSÍ BÝT ROZMĚRY VŠECH PRVKŮ OVĚŘENY DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ.
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET.
V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV NEJASNOSTÍ ČI POCHYBNOSTÍ KONTAKTOVAT STATIKA.

DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM STAVBY OHL ŽS A. S.
TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ K PROVEDENÍ ŽB. KONSTRUKCÍ
MUSÍ BÝT ODSOUHLASENA GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM LT PROJEKT S. R. O.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

LT PROJEKT – PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY

Hlavní inženýr projektu: ING. LUDĚK TOMEK
Vedoucí projektant zakázky: ING. JAN KOCMÁNEK

Investor: FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

Profese: STATIKA

Statika Balcárek s.r.o.
Zamykalova 2, 779 00 Olomouc
tel.: +420 733 571 110
E-mail: f.balcarek@email.cz

Autorizace:

Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. FRANTŠEK BALCÁREK	ING. FRANTŠEK BALCÁREK	ING. FRANTŠEK BALCÁREK

Akce: **FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC**
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU "D" ÚNIKOVÉ CESTY

Zakázkové číslo:	12 - 2020
Datum:	12 - 2020
Stupeň:	DPS
Formát:	
Paré:	

Objekt: BUDOVA A - NÁSTAVBA — SO 01

Obsah: **VÝKRES VÝZTUŽE ZÁKLADOVÉ DESKY**

Měřítko:

Číslo výkresu: **D.1.01.2-105**