

Dokumentace

Olomouc - FN, Obměna lineárních urychlovačů v budově H

Požární ucpávky

- 1/1 - Osvědčení o zaškolení na požární systém HILTI
- 2/1 - Doklad o oprávnění k montáži ucpávek
- 3/1 - Prohlášení o montáži požárních ucpávek
- 4/1 - Prohlášení o vlastnostech - protipožární akrylátový tmel CFS-S ACR (Hilti)
- 5/1 - Seznam požárních ucpávek

Osvědčení Systém protipožární ochrany

Číslo osvědčení: LD-20200424/30 1/1
Platnost do: 21.04.2022

Společnost: MERIT GROUP a.s.
BŘEZINOVA 136/7
772 00 OLOMOUC

IČO: 64609995

Osvědčení bylo vystaveno na základě absolvovaného
Školení protipožárních systémů pasivní požární ochrany Hilti.

Proškolení proběhlo v souladu s platnými zkušebními protokoly schválenými autorizovanou osobou AO 204 a AO 216 dle zákona č.22/1997Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

Toto osvědčení opravňuje proškolené k používání materiálů Hilti, pouze při dodržení technologických postupů a údajů v katalogu v návaznosti na vyhlášku č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Osvědčení se vztahuje na aplikaci protipožárních systémů Hilti a jejich kontrolu pro kabelové trasy, potrubí, stavební spáry a protipožární nástřiky nebo nátěry kabelů, při dodržení všech požadavků vyhlášky č.246/2001 Sb.

Firma se zavazuje dodržovat technologická ustanovení a souhlasí s možností kontroly ze strany Hilti na provedených akcích realizovaných Hilti systémy.


Účastníci školení:

Marek Martinka, 1968

Školitel:
Ing. Lukáš Dostál


Hilti ČR spol. s r.o.
Ieslova 2
701 00 Ostrava

Hilti ČR spol. s r.o. Uhřetěveská 734, 252 43 Průhonice,
IČO: 416 93 132

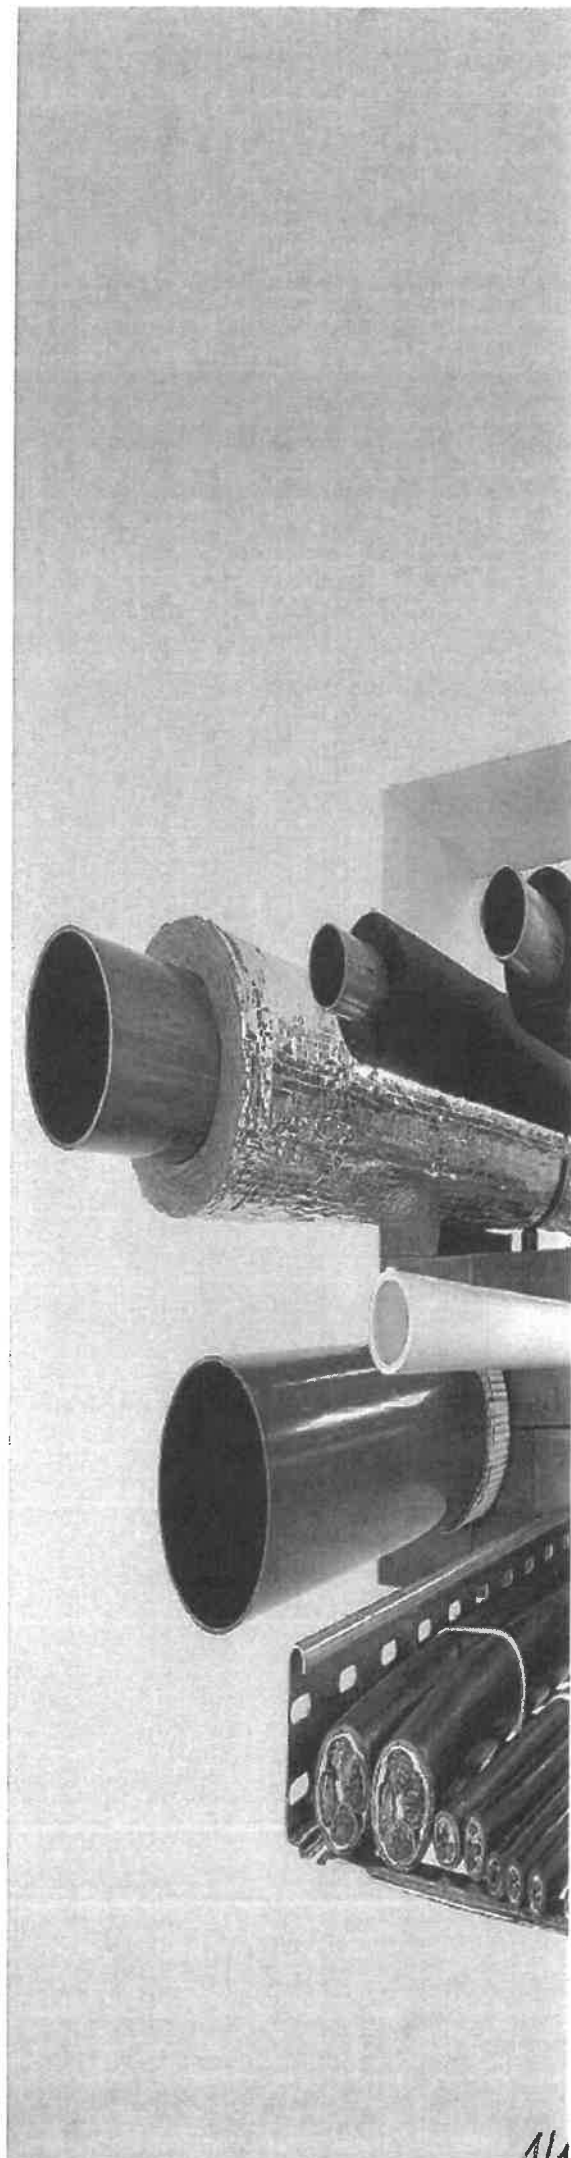

Doklad o oprávnění osob k montáži požárních ucpávek**Dodavatel:**

Název: Merit Group a.s.
Sídlo: Březinova 7, Olomouc, 779 00
IČ: 64609995

Výrobce požárních ucpávek: HILTI AG, FL-9494 Schaan, Lichtenštejnsko

Osvědčení o zaškolení dodavatele výrobcem požárních ucpávek:

Číslo osvědčení: LD-20200424/30 1/1

Platné do: 21.04.2022

Vydané pro (jméno fyzické osoby): Marek Martinka

Nedílnou součástí tohoto dokladu je příloha: Kopie vydaného dodavatelem, výrobcem požárních ucpávek.

Provozovatel: Fakultní nemocnice, I.P. Pavlova 185/6, 77900 Olomouc

Objednatel: OHL ŽS a.s., Tovačovského 22, 772 00 Olomouc

Identifikace místa stavby: Fakultní nemocnice, I.P. Pavlova 185/6, 77900 Olomouc - Obměna lineárních urychlovačů v budově H

Vystavil: Alois Vincibr

Podpis, razítko :



Prohlášení o montáži požárních ucpávek**Dodavatel:**

Název Merit Group a.s.
Sídlo Březinova 7, Olomouc, 779 00
IČ 64609995

Potvrzuje ve smyslu §6 a §10 vyhlášky č. 246/2001Sb. provedení montáže požárních prostupů a ucpávek dle níže uvedené specifikace.

Výrobce požárních ucpávek: **HILTI AG, FL-9494 Schaan, Lichtenštejnsko**

Název a popis výrobku: **PROTIPOŽÁRNÍ POVLAK HILTI CP 673**

Prohlášení o shodě:

Datum vystavení: 1.3.2018 **Vystavil:** Hilti ČR spol. s r.o., Uhřetěveská 734, Průhonice, ČR

Certifikát:

Číslo: **204/C5a/2017/080-020855** **Vystavil:** AO 204 **Datum:** 1.3.2018

Provozovatel: **Fakultní nemocnice, I.P. Pavlova 185/6, 77900 Olomouc**

Objednatel: **OHL ŽS a.s., Tovačovského 22,772 00 Olomouc**

Identifikace místa stavby: **Fakultní nemocnice, I.P. Pavlova 185/6, 77900 Olomouc -
Obměna lineárních urychlovačů v budově H**

Umístění na stavbě: viz. seznam ucpávek a dokumentace skutečného provedení

Potvrzení o montáži:

na základě Vyhlášky č.246/2001Sb.§6 potvrzují, že montáž byla provedena naší firmou za dodržení podmínek vyplývajících z ověřené projektové dokumentace a za dodržení postupů stanovených v průvodní dokumentaci výrobce.

Na základě Vyhlášky č.246/2001 Sb.§ 10 potvrzujeme, že dodavatel Merit Group a.s. splnil při montáži podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentaci výrobce.

Montáž provedl a za správnost montáže odpovídá: **Marek Martinka**
Podpis ,razítko:

V Olomouci

dne Marek Martinka

MERIT GROUP a.s.

a./ Březinova 136/7, 779 00 Olomouc
t./ +420 585 226 185, f./ +420 585 230 206
e./ merit@merit.cz, w./ www.merit.cz

IČO: 64609995, DIČ: CZ699000785
BÚ: ČSOB 377897583/0300
zapsán v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1221

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

podle přílohy III Nařízení (EU) č. 305/2011 (Nařízení o stavebních výrobcích)

**Protipožární akrylátový tmel Hilti CFS-S ACR
Č. Hilti CFS-S ACR No. „0761-CPD-0178“****1. Unikátní identifikační kód typu produktu:**

Protipožární akrylátový tmel Hilti CFS-S ACR

2. Zamýšlené použití:

Protipožární a těsnicí výrobek na těsnění podélných spár a mezer, viz ETA-10/0389 (04.09.2017)

Protipožární a těsnicí výrobky
Těsnění podélných spár a mezerOblast použití musí být v souladu
s příslušným ETA-10/0389**3. Výrobce:**

HILTI Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Lichtenštejnské knížectví

4. Systém AVCP:

Systém 1

5. Evropský dokument pro posuzování:

ETAG 026 část 3: „Těsnění podélných spár a mezer“, verze ze srpna 2011, použité jako evropský dokument pro posuzování (EAD)

Evropské technické posouzení:

ETA-10/0389 (04.09.2017)

Subjekt pro technické posuzování:

OIB Rakouský institut stavebního inženýrství

Oznámený subjekt / oznámené subjekty:

MPA Braunschweig, č. 0761

6. Deklarovaná vlastnost / deklarované vlastnosti:

Základní vlastnosti	Deklarovaná vlastnost / Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	Třída E podle EN 13501-1
Odolnost proti ohni	Odolnost proti ohni a pole aplikací v souladu s EN 13501-2. Viz příloha
Propustnost vzduchu	Testováno podle EN 1026. Do rozdílu v tlaku 9700 PA nebyla měřena žádná propustnost vzduchu.
Propustnost vody	Testováno v souladu s přílohou C EAD 350454-00-1104. Vodotěsnost do výšky vodního sloupce 1000 mm.
Nebezpečné látky	Směrnice evropské rady 67/548/EEC a nařízení (EC) č. 1272/2008 a také EOTA TR 034, vydání z října 2015
Ochrana před hlukem	Testováno v souladu s EN ISO 10140-1:2010+A1:2012+A2:2014, EN ISO 10140-2:2010 a EN ISO 717-1:2013. Viz příloha
Trvanlivost a provozuschopnost	Y ₂ , (-5/+70)°C v souladu s technickou zprávou EOTA – TR024.

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Stefan Juli
Projektový manažer
Obchodní jednotka Protipožární ochrana
Společnost Hilti



Martin Althof
Vedoucí kvality
Obchodní jednotka Protipožární ochrana
Společnost Hilti

Seznam požárních ucpávek

Název objektu: - Obměna lineárních urychlovačů v budově H
Adresa: Fakultní nemocnice, I.P. Pavlova 185/6, 77900 Olomouc
Vypracoval: Alois Vincibr
Datum: 9.11.2021



1.NP		
Číslo požární ucpávky	Minimální požární odolnost	Umístění č.m.
SLP 0-1	EI 60	050 - 061
SLP 0-2	EI 60	080 - 050
SLP 0-3	EI 60	080 - 050
SLP 0-4	EI 60	050 - 570
SLP 0-5	EI 60	050 - 590
SLP 0-6	EI 60	050 - 590
SLP 0-7	EI 60	230
SLP 0-8	EI 60	240 - 250
SLP 0-9	EI 60	240 - 241
SLP 0-10	EI 60	240 - 220
SLP 0-11	EI 60	240 - 220

2.NP		
Číslo požární ucpávky	Minimální požární odolnost	Umístění č.m.
SLP 1-1	EI 60	A_H102180
SLP 1-2	EI 60	A_H102180
SLP 1-3	EI 60	A_H102260

Poznámka: Přesná poloha ucpávek je vyznačena v dodaných půdorysech.