


Vířivé anemostaty

Série VDW

doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2,60 . . . 4,00 m

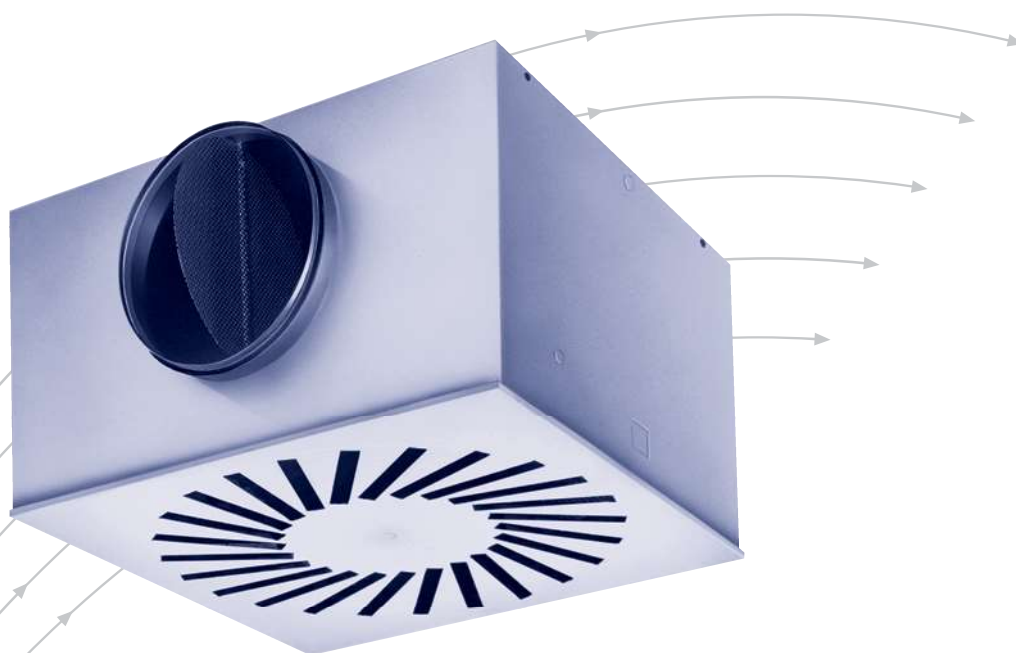

TROX[®] TECHNIK

TROX GmbH
organizační složka
Ďáblická 2
182 00 Praha 8

Telefon +420 2 83 880 380
Telefax +420 2 86 881 870
e-mail trox@trox.cz
[http:// www.trox.cz](http://www.trox.cz)