

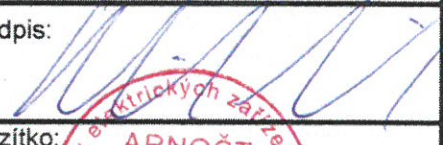
OSVĚDČENÍ O KUSOVÉM OVĚŘOVÁNÍ ROZVÁDĚČE

(Kusové zkoušky) rozváděče, rozvodnice dle ČSN EN 61439-1 ed.2

Výrobce : **ELPREMO** spol. s r. o. Zakázka č.: 17111
Řepčinská 86 779 00 Olomouc

Typ: 3R-VZT	hlavních obvodů... 3NPE 400/230V AC 50Hz TN-S Napětí: řídících a pom. obvodů..
Proud: 160A	Krytí: IP 30/20
Výrobní číslo: 196/2017	Číslo schématu:

OVĚŘOVÁNÍ	a) Konstrukce	1) Stupeň ochrany skříní: (vizuální prohlídka, zachována opatření)	vyhovuje
		2) Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty: (vyhovuje tab.1,2, vizuální, měření)	vyhovuje
		3) Ochrana před úrazem elektrickým proudem a integrity ochranných obvodů:	vyhovuje
		4) Vestavění vestavných součástí: (odpovídá pokynům pro výrobu rozváděčů)	vyhovuje
		5) Vnitřní elektrické obvody a spoje: (kontrolována namátkově pevnost spojů)	vyhovuje
		6) Svorky pro vnější vodiče: (kontrolován počet a identifikace svorek)	vyhovuje
		7) Mechanická funkce: (kontrola účinnosti mech.ovl.prvků, blokov.a zámků)	vyhovuje
	b) Technické parametry	1) Dielektrické vlastnosti: po dobu 1 sec. (5 sec)	vyhovuje
		Výdržné napětí průmyslového kmitočtu (tab.8,9) (KV4 kalibrace 27.7.2018) 50Hz	... 1 890V
		Alternativní zkouška rozv.do 250A, ověřování izolačního odporu napětím 500V DC:	/
		2) Zapojení, pracovní charakteristiky a funkce: (v závislosti na složitosti zapoj.)	vyhovuje
		ČSN EN 61439-1 ed.2 - rozváděče nízkého napětí - všeobecná ustanovení	ANO
		ČSN EN 61439-2 ed.2 - rozváděče nízkého napětí - výkonové rozváděče	/
		ČSN EN 61439-3 - rozváděče nízkého napětí - rozvodnice určené pro laiky	/
		ČSN EN 61439-4 - rozváděče nízkého napětí - staveništní rozváděče	/
		ČSN EN 61439-5 - rozváděče nízkého napětí - rozváděče pro veř.distribuční sítě	/
		ČSN EN 61439-6 - rozváděče nízkého napětí - přípojnícové rozvody	/
		Různé. ROZVÁDĚČ JE KOMPLETNÍ, A VYHOVUJE PROVEDENÝM OVĚŘENÍM	ANO

Ověření a zkoušky provedl: **Arnošt Hlavinka,** Podpis: 
osvědčení č. 8033/9/14/R-EZ-E1A,E1B
oprávnění č. 1144/7/05/EZ-M,O,R,Z-E1/B

Datum : **29.5.2017** Razítko: 

OSVĚDČENÍ O KUSOVÉM OVĚŘOVÁNÍ ROZVÁDĚČE

(Kusové zkoušky) rozváděče, rozvodnice dle ČSN EN 61439-1 ed.2

Výrobce :



spol. s . r . o .

Zakázka č.:

17111

Řepčinská 86 779 00 Olomouc

Typ:

R7

hlavních obvodů... 3NPE 400/230V AC 50Hz TN-S

Napětí:

řídících a pom. obvodů.. 230VAC

Proud:

63A

Krytí:

IP 30/20

Výrobní číslo:

194/2017

Číslo schématu:

OVĚŘOVÁNÍ

a) Konstrukce

- | | |
|--|----------|
| 1) Stupeň ochrany skříní: (vizuální prohlídka, zachována opatření) | vyhovuje |
| 2) Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty: (vyhovuje tab.1,2, vizuální, měření) | vyhovuje |
| 3) Ochrana před úrazem elektrickým proudem a integrity ochranných obvodů: | vyhovuje |
| 4) Vestavění vestavných součástí: (odpovídá pokynům pro výrobu rozváděčů) | vyhovuje |
| 5) Vnitřní elektrické obvody a spoje: (kontrolována namátkově pevnost spojů) | vyhovuje |
| 6) Svorky pro vnější vodiče: (kontrolován počet a identifikace svorek) | vyhovuje |
| 7) Mechanická funkce: (kontrola účinnosti mech.ovl.prvků, blokov.a zámků) | vyhovuje |

b) Technické parametry

- | | | |
|---|--|----------|
| 1) Dielektrické vlastnosti: | po dobu 1 sec. (5 sec) | vyhovuje |
| Výdržné napětí průmyslového kmitočtu (tab.8,9) (KV4 kalibrace 27.7.2018) 50Hz | ... 1 890V | |
| Alternativní zkouška rozv.do 250A, ověřování izolačního odporu napětím 500V DC: | / | |
| 2) Zapojení, pracovní charakteristiky a funkce: (v závislosti na složitosti zapoj.) | vyhovuje | |
| ČSN EN 61439-1 ed.2 - rozváděče nízkého napětí - všeobecná ustanovení | ANO | |
| ČSN EN 61439-2 ed.2 - rozváděče nízkého napětí - výkonové rozváděče | / | |
| ČSN EN 61439-3 - rozváděče nízkého napětí - rozvodnice určené pro laiky | / | |
| ČSN EN 61439-4 - rozváděče nízkého napětí - staveništní rozváděče | / | |
| ČSN EN 61439-5 - rozváděče nízkého napětí - rozváděče pro veř.distribuční sítě | / | |
| ČSN EN 61439-6 - rozváděče nízkého napětí - přípojnicové rozvody | / | |
| Různé. | ROZVÁDĚČ JE KOMPLETNÍ,
A VYHOVUJE PROVEDENÝM OVĚŘENÍM | ANO |

Ověření a zkoušky provedl:

Arnošt Hlavinka,

Podpis:

osvědčení č. 8033/9/14/R-EZ-E1A,E1B

oprávnění č. 1144/7/05/EZ-M,O,R,Z-E1/B

Datum :

24.5.2017

Razítko:



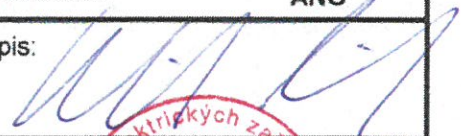
OSVĚDČENÍ O KUSOVÉM OVĚŘOVÁNÍ ROZVÁDĚČE

(Kusové zkoušky) rozváděče, rozvodnice dle ČSN EN 61439-1 ed.2

Výrobce: **ELPREMO** spol. s r. o. Zakázka č.: 17111
 Řepčinská 86 779 00 Olomouc

Typ: RU	hlavních obvodů... 1NPE 230V AC 50Hz TN-S Napětí: řídících a pom. obvodů..
Proud: 16A	Krytí: IP 30/20
Výrobní číslo: 192/2017	Číslo schématu:

OVĚŘOVÁNÍ	a) Konstrukce	1) Stupeň ochrany skříní: (vizuální prohlídka, zachována opatření)	vyhovuje
		2) Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty: (vyhovuje tab.1,2, vizuální, měření)	vyhovuje
		3) Ochrana před úrazem elektrickým proudem a integrity ochranných obvodů:	vyhovuje
		4) Vestavění vestavných součástí: (odpovídá pokynům pro výrobu rozváděčů)	vyhovuje
		5) Vnitřní elektrické obvody a spoje: (kontrolována namátkově pevnost spojů)	vyhovuje
		6) Svorky pro vnější vodiče: (kontrolován počet a identifikace svorek)	vyhovuje
		7) Mechanická funkce: (kontrola účinnosti mech.ovl.prvků, blokov.a zámků)	vyhovuje
	b) Technické parametry	1) Dielektrické vlastnosti: po dobu 1 sec. (5 sec)	vyhovuje
		Výdržné napětí průmyslového kmitočtu (tab.8,9) (KV4 kalibrace 27.7.2018) 50Hz	... 1 500V
		Alternativní zkouška rozv.do 250A, ověřování izolačního odporu napětím 500V DC:	/
		2) Zapojení, pracovní charakteristiky a funkce: (v závislosti na složitosti zapoj.)	vyhovuje
		ČSN EN 61439-1 ed.2 - rozváděče nízkého napětí - všeobecná ustanovení	ANO
		ČSN EN 61439-2 ed.2 - rozváděče nízkého napětí - výkonové rozváděče	/
		ČSN EN 61439-3 - rozváděče nízkého napětí - rozvodnice určené pro laiky	/
		ČSN EN 61439-4 - rozváděče nízkého napětí - staveništní rozváděče	/
		ČSN EN 61439-5 - rozváděče nízkého napětí - rozváděče pro veř.distribuční sítě	/
		ČSN EN 61439-6 - rozváděče nízkého napětí - přípojnicové rozvody	/
		Různé.	ROZVÁDĚČ JE KOMPLETNÍ, A VYHOVUJE PROVEDENÝM OVĚŘENÍM
			ANO

Ověření a zkoušky provedl: **Arnošt Hlavinka,** Podpis: 
 osvědčení č. 8033/9/14/R-EZ-E1A,E1B
 oprávnění č. 1144/7/05/EZ-M,O,R,Z-E1/B

Datum: 24.5.2017 Razítko: 

OSVĚDČENÍ O KUSOVÉM OVĚŘOVÁNÍ ROZVÁDĚČE

(Kusové zkoušky) rozváděče, rozvodnice dle ČSN EN 61439-1 ed.2

Výrobce :



spol. s . r . o .

Zakázka č.:

17111

Řepčinská 86 779 00 Olomouc

Typ:

R5

hlavních obvodů... 3NPE 400/230V AC 50Hz TN-S

Napětí:

řídících a pom. obvodů..

Proud:

63A

Krytí:

IP 30/20

Výrobní číslo:

193/2017

Číslo schématu:

OVĚŘOVÁNÍ

a) Konstrukce

- | | |
|--|----------|
| 1) Stupeň ochrany skříní: (vizuální prohlídka, zachována opatření) | vyhovuje |
| 2) Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty: (vyhovuje tab.1,2, vizuální, měření) | vyhovuje |
| 3) Ochrana před úrazem elektrickým proudem a integrity ochranných obvodů: | vyhovuje |
| 4) Vestavění vestavných součástí: (odpovídá pokynům pro výrobu rozváděčů) | vyhovuje |
| 5) Vnitřní elektrické obvody a spoje:(kontrolována namátkově pevnost spojů) | vyhovuje |
| 6) Svorky pro vnější vodiče:(kontrolován počet a identifikace svorek) | vyhovuje |
| 7) Mechanická funkce: (kontrola účinnosti mech.ovl.prvků, blokov.a zámků) | vyhovuje |

b) Technické parametry

- | | | |
|---|--|----------|
| 1) Dielektrické vlastnosti: | po dobu 1 sec. (5 sec) | vyhovuje |
| Výdržné napětí průmyslového kmitočtu (tab.8,9) (KV4 kalibrace 27.7.2018) 50Hz | ...1 890V | |
| Alternativní zkouška rozv.do 250A, ověřování izolačního odporu napětím 500V DC: | / | |
| 2) Zapojení, pracovní charakteristiky a funkce: (v závislosti na složitosti zapoj.) | vyhovuje | |
| ČSN EN 61439-1 ed.2 - rozváděče nízkého napětí - všeobecná ustanovení | ANO | |
| ČSN EN 61439-2 ed.2 - rozváděče nízkého napětí - výkonové rozváděče | / | |
| ČSN EN 61439-3 - rozváděče nízkého napětí - rozvodnice určené pro laiky | / | |
| ČSN EN 61439-4 - rozváděče nízkého napětí - staveništní rozváděče | / | |
| ČSN EN 61439-5 - rozváděče nízkého napětí - rozváděče pro veř.distribuční sítě | / | |
| ČSN EN 61439-6 - rozváděče nízkého napětí - přípojnicové rozvody | / | |
| Různé. | ROZVÁDĚČ JE KOMPLETNÍ,
A VYHOVUJE PROVEDENÝM OVĚŘENÍM | ANO |

Ověření a zkoušky provedl:

Arnošt Hlavinka,

Podpis:

osvědčení č. 8033/9/14/R-EZ-E1A,E1B

oprávnění č. 1144/7/05/EZ-M,O,R,Z-E1/B

Datum :

24.5.2017

Razítko:



ES Prohlášení o shodě

ve smyslu zákona č. 22 / 1997 Sb. v platném znění

Tímto prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že vlastnosti tohoto výrobku splňují základní požadavky podle uvedeného zákona č. 22/97 Sb., nařízení vlády 616/2006 Sb., 17/2003 Sb., 481/2012 Sb. a další související požadavky. Tento výrobek je za podmínek obvyklého použití bezpečný a byla zjištěna shoda všech zařízení uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Typ výrobku	Název	Zakázka č.	Výrobní číslo	Poznámka
Rozvaděč	3R-VZT	17111	196/2017	
Předmět				

Příslušná nařízení vlády (direktiva EU)

Nařízení vlády	118/2016 Sb., Technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí
Nařízení vlády	481/2012 Sb., Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
Nařízení vlády	117/2016 Sb., Technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility

Normy a předpisy:

Číslo normy :	ČSN EN 61439-1,	Rozváděče nn - Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče
Číslo normy :	ČSN EN 61439-6	Rozváděče nn - Část 2: Zvláštní požadavky na přípojnicové rozvody
Číslo normy :	ČSN EN 61439-3,	Rozváděče nn. Část 3: Zvláštní požadavky pro rozváděče nn určené k instalaci do míst přístupných laické obsluze. Rozvodnice
Číslo normy :	ČSN EN 61439-4	Rozváděče nn - Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS)
Číslo normy :	ČSN EN 60529	Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)
Číslo normy :	ČSN EN 60204-1, ed 2	Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky
Číslo normy :	ČSN 34 1638	Elektrická zařízení těžební technologie pro povrchové dobývání
Číslo normy :	ČSN 33 2000-4-41, ed. 2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Číslo normy :	ČSN EN 60 439-5 ed. 2	Rozváděče nn - Část 5: Zvláštní požadavky na rozváděče pro venkovní instalaci na veřejně přístupných místech - Kabelové rozvodné skříně (CDC) pro rozvod energií po síti

Číslo normy :

Číslo normy :

Protokol o zkoušce

EMC e.č. 127/90/03/BT/IZ/E TÜV CZ s.r.o.

Osvědčení o kusové zkoušce rozvaděče ev.č.

8033/9/14/R-EZ-E1A,E1B

Číslo normy :

Číslo normy :

Číslo normy :

Poslední dvojčíslí roku v němž bylo označení CE na výrobek umístěno : 17

Odpovědná osoba za výrobce :

V Olomouci :

Jméno :

Jan Skřivan

Funkce :

generální ředitel

Datum :

29.5.2017

ES Prohlášení o shodě

ve smyslu zákona č. 22 / 1997 Sb. v platném znění

Tímto prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že vlastnosti tohoto výrobku splňují základní požadavky podle uvedeného zákona č. 22/97 Sb., nařízení vlády 616/2006 Sb., 17/2003 Sb., 481/2012 Sb. a další související požadavky. Tento výrobek je za podmínek obvyklého určeného použití bezpečný a byla zjištěna shoda všech zařízení uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Typ výrobku	Název	Zakázka č.	Výrobní číslo	Poznámka
Rozvaděč	R7	17111	194/2017	
Předmět				

Příslušná nařízení vlády (direktiva EU)

Nařízení vlády	118/2016 Sb., Technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí
Nařízení vlády	481/2012 Sb., Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
Nařízení vlády	117/2016 Sb., Technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility

Normy a předpisy:

Číslo normy :	ČSN EN 61439-1,	Rozváděče nn - Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče
Číslo normy :	ČSN EN 61439-6	Rozváděče nn - Část 2: Zvláštní požadavky na přípojnicové rozvody
Číslo normy :	ČSN EN 61439-3,	Rozváděče nn. Část 3: Zvláštní požadavky pro rozváděče nn určené k instalaci do míst přístupných laické obsluze. Rozvodnice
Číslo normy :	ČSN EN 61439-4	Rozváděče nn - Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS)
Číslo normy :	ČSN EN 60529	Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)
Číslo normy :	ČSN EN 60204-1, ed 2	Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky
Číslo normy :	ČSN 34 1638	Elektrická zařízení těžební technologie pro povrchové dobývání
Číslo normy :	ČSN 33 2000-4-41, ed. 2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Číslo normy :	ČSN EN 60 439-5 ed. 2	Rozváděče nn - Část 5: Zvláštní požadavky na rozváděče pro venkovní instalaci na veřejně přístupných místech - Kabelové rozvodné skříně (CDC) pro rozvod energií po síti

Číslo normy :

Číslo normy :

Protokol o zkoušce

EMC e.č. 127/90/03/BT/IZ/E TÜV CZ s.r.o.

Osvědčení o kusové zkoušce rozvaděče ev.č.

8033/9/14/R-EZ-E1A,E1B

Číslo normy :

Číslo normy :

Číslo normy :

Poslední dvojčíslí roku v němž bylo označení CE na výrobek umístěno : 17

Odpovědná osoba za výrobce :

V Olomouci :

Jméno :

Jan Skřivan

Funkce :

generální ředitel

Datum :

24.5.2017

 **ELPREMO**

spol.s r.o.

Výroba rozvaděčů

Řepčinská 35, 779 00 OLMOUC

IČO, 428 66 99 51, DIČ: CZ42869951

Razítko a podpis :

ES Prohlášení o shodě

ve smyslu zákona č. 22 / 1997 Sb. v platném znění

Tímto prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že vlastnosti tohoto výrobku splňují základní požadavky podle uvedeného zákona č. 22/97 Sb., nařízení vlády 616/2006 Sb., 17/2003 Sb., 481/2012 Sb. a další související požadavky. Tento výrobek je za podmínek obvyklého určeného použití bezpečný a byla zjištěna shoda všech zařízení uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Typ výrobku	Název	Zakázka č.	Výrobní číslo	Poznámka
Rozvaděč	RU	17111	192/2017	
Předmět				

Příslušná nařízení vlády (direktiva EU)

Nařízení vlády	118/2016 Sb., Technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí
Nařízení vlády	481/2012 Sb., Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
Nařízení vlády	117/2016 Sb., Technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility

Normy a předpisy:

Číslo normy :	ČSN EN 61439-1,	Rozváděče nn - Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče
Číslo normy :	ČSN EN 61439-6	Rozváděče nn - Část 2: Zvláštní požadavky na přípojnicové rozvody
Číslo normy :	ČSN EN 61439-3,	Rozváděče nn. Část 3: Zvláštní požadavky pro rozváděče nn určené k instalaci do míst přístupných laické obsluze. Rozvodnice
Číslo normy :	ČSN EN 61439-4	Rozváděče nn - Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS)
Číslo normy :	ČSN EN 60529	Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)
Číslo normy :	ČSN EN 60204-1, ed 2	Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky
Číslo normy :	ČSN 34 1638	Elektrická zařízení těžební technologie pro povrchové dobývání
Číslo normy :	ČSN 33 2000-4-41, ed. 2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Číslo normy :	ČSN EN 60 439-5 ed. 2	Rozváděče nn - Část 5: Zvláštní požadavky na rozváděče pro venkovní instalaci na veřejně přístupných místech - Kabelové rozvodné skříně (CDC) pro rozvod energií po síti

Číslo normy :

Číslo normy :

Protokol o zkoušce

EMC e.č. 127/90/03/BT/IZ/E TUV CZ s.r.o.

Osvědčení o kusové zkoušce rozvaděče ev.č.

8033/9/14/R-EZ-E1A,E1B

Číslo normy :

Číslo normy :

Číslo normy :

Poslední dvojčíslí roku v němž bylo označení CE na výrobek umístěno : 17

Odpovědná osoba za výrobce :

V Olomouci :

Jméno :

Jan Skřivan

Funkce :

generální ředitel

Datum :

24.5.2017

**ELPREMO**

spol.s r.o.

Výroba rozvaděčů

Řepčinská 35/86 779 00 OLMOUC

IČ 42 86 99 51, DIČ CZ 42 866 99 51

Razítko a podpis :

ES Prohlášení o shodě

ve smyslu zákona č. 22 / 1997 Sb. v platném znění

Tímto prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že vlastnosti tohoto výrobku splňují základní požadavky podle uvedeného zákona č. 22/97 Sb., nařízení vlády 616/2006 Sb., 17/2003 Sb., 481/2012 Sb. a další související požadavky. Tento výrobek je za podmínek obvyklého určeného použití bezpečný a byla zjištěna shoda všech zařízení uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Typ výrobku	Název	Zakázka č.	Výrobní číslo	Poznámka
Rozvaděč	R5	17111	193/2017	
Předmět				

Příslušná nařízení vlády (direktiva EU)

Nařízení vlády	118/2016 Sb., Technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí
Nařízení vlády	481/2012 Sb., Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
Nařízení vlády	117/2016 Sb., Technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility

Normy a předpisy:

Číslo normy :	ČSN EN 61439-1,	Rozváděče nn - Část 1: Typové zkoušené a částečně typové zkoušené rozváděče
Číslo normy :	ČSN EN 61439-6	Rozváděče nn - Část 2: Zvláštní požadavky na přípojnícové rozvody
Číslo normy :	ČSN EN 61439-3,	Rozváděče nn. Část 3: Zvláštní požadavky pro rozváděče nn určené k instalaci do míst přístupných laické obsluze. Rozvodnice
Číslo normy :	ČSN EN 61439-4	Rozváděče nn - Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS)
Číslo normy :	ČSN EN 60529	Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)
Číslo normy :	ČSN EN 60204-1, ed 2	Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky
Číslo normy :	ČSN 34 1638	Elektrická zařízení těžební technologie pro povrchové dobývání
Číslo normy :	ČSN 33 2000-4-41, ed. 2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Číslo normy :	ČSN EN 60 439-5 ed. 2	Rozváděče nn - Část 5: Zvláštní požadavky na rozváděče pro venkovní instalaci na veřejně přístupných místech - Kabelové rozvodné skříně (CDC) pro rozvod energií po síti

Číslo normy :

Číslo normy :

Protokol o zkoušce

EMC e.č. 127/90/03/BT/IZ/E TUV CZ s.r.o.

Osvědčení o kusové zkoušce rozvaděče ev.č.

8033/9/14/R-EZ-E1A,E1B

Číslo normy :

Číslo normy :

Číslo normy :

Poslední dvojčíslí roku v němž bylo označení CE na výrobek umístěno : 17

Odpovědná osoba za výrobce :

V Olomouci :

Jméno :

Jan Skřivan

Funkce :

generální ředitel

Datum :

24.5.2017