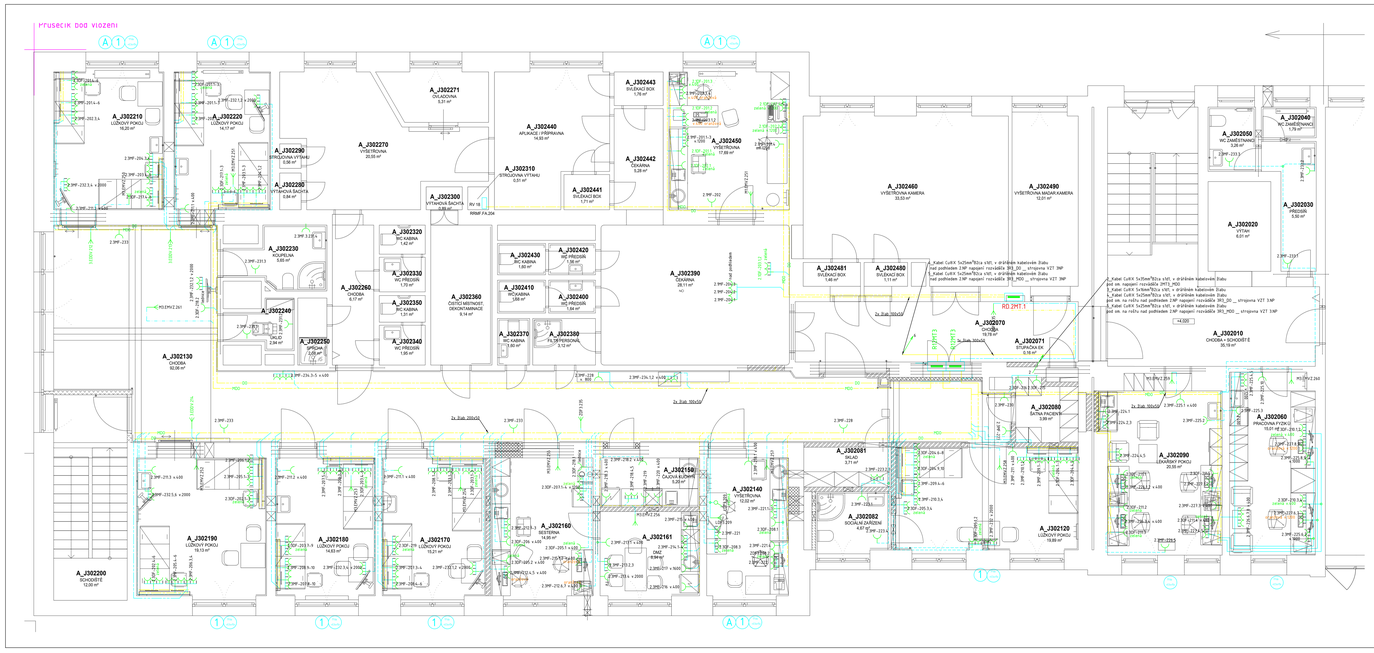

TYPU MĚTNICE/T_EAP - NOVÉ		PLOCHA DOVÍHOVÉ		
E-NO	NÁZEV MĚTNICE	ŠÍŘ.	DÉLKA	POZNÁMKA
			LEGRO	
A_J600000	SCHODIŠTĚ		36,12 EXPANDERYAU	KABELOVÝ POŽIARNO 2L SDK
			27,42 L1+L2+RAMAO	
A_J600001	CHODBA + SOHODSTÉ	81,00 TRIMLO		OMÍTKA, CEMPAN/ŠKTAPETA
A_J600002	WC	5,15		
			OMÍTKA, KERAMICKÝ OBKLAD DO UMYVADLA	
A_J600003	PŘEDSÍŇ	5,15 KERAMICKÁ DLAŽBA		OMÍTKA, KERAMICKÝ OBKLAD DO UMYVADLA	KABELOVÝ POŽIARNO 2L SDK
			OMÍTKA, PVC DOKL.100 mm, KER. OBKLAD ZA	
A_J600004	WC ZAMĚŘOVANÉ	3,79 KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, KERAMICKÝ OBKLAD DO UMYVADLA	KABELOVÝ POŽIARNO 2L SDK
			OMÍTKA, PVC DOKL.100 mm, KER. OBKLAD ZA	
A_J600005	WC ZAMĚŘOVANÉ	3,28 KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, KERAMICKÝ OBKLAD DO UMYVADLA	KABELOVÝ POŽIARNO 2L SDK
			OMÍTKA, PVC DOKL.100 mm, KER. OBKLAD ZA	
A_J600006	PŘEDSÍŇAU FEDRO	20,82 PVC L2	AMPHOLON+GEBE JR GUBR	KABELOVÝ POŽIARNO 2L SDK
A_J600007	ŠATNA PACIENTŮ	3,00 PVC L2	AMPHOLON+GEBE JR GUBR	KABELOVÝ POŽIARNO 2L SDK
A_J600008	ŠATNA PACIENTŮ	3,00 PVC L2	OMÍTKA, PVC DOKL.100 mm	SDK PODHLEDŮ
A_J600009	SKLAD	3,77 PVC L2	OMÍTKA, PVC DOKL.100 mm	SDK PODHLEDŮ
			OMÍTKA, KERAMICKÝ OBKLAD V ZÁSTŘIKU	
A_J600010	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3,15 KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, PVC DOKL.100 mm, KER. OBKLAD ZA	SDK PODHLED IMPREGNOVANÝ
			OMÍTKA, PVC DOKL.100 mm, KER. OBKLAD ZA	
A_J600011	ÚŘADOVNA PACI	20,34 PVC L2	AMPHOLON+GEBE JR GUBR	KABELOVÝ POŽIARNO 2L SDK
A_J600012	ŽÍNOVÝ POKOJ	16,48 PVC L2	MAPITOLIA OMÍTKA, PVC DOKL.100 mm	KABELOVÝ POŽIARNO 2L SDK
A_J600013	CHODBA	36,17 PVC L2	MAPITOLIA OMÍTKA, PVC DOKL.100 mm	KABELOVÝ POŽIARNO 2L SDK
			MAPITOLIA OMÍTKA, PVC DOKL.100 mm, KER.	
A_J600140	VYŠETŘOVNA	12,02 PVC L2	OBKLAD ZA UMYVOU+GEBE JR GUBR	KABELOVÝ POŽIARNO 2L SDK
			PVC DOKL.100 mm, KER. OBKLAD ZA UMYVOU	
A_J600230	CAJOVÁ KUCHYŇ	5,27 PVC L2	+GEBE JR GUBR, KER. OBKLAD ZA UMYVADLO	KABELOVÝ POŽIARNO 2L SDK
			PVC DOKL.100 mm, KER. OBKLAD ZA UMYVOU	
A_J600180	SESTERNA	16,80 PVC L2	+GEBE JR GUBR, KER. OBKLAD ZA UMYVADLO	KABELOVÝ POŽIARNO 2L SDK
			PVC DOKL.100 mm, KER. OBKLAD ZA UMYVOU	
A_J600200	ŠKAF	8,96 PVC L2	+GEBE JR GUBR	KABELOVÝ POŽIARNO 2L SDK
			OBKLAD ZA UMYVADLO+GEBE JR GUBR	
A_J600170	LŮŽKOVÝ POKOJ	15,48 PVC L2	OBKLAD ZA UMYVADLO+GEBE JR GUBR	KABELOVÝ POŽIARNO 2L SDK
			MAPITOLIA OMÍTKA, PVC DOKL.100 mm, KER.	
A_J600160	LŮŽKOVÝ POKOJ	14,83 PVC L2	OBKLAD ZA UMYVADLO+GEBE JR GUBR	KABELOVÝ POŽIARNO 2L SDK
			MAPITOLIA OMÍTKA, PVC DOKL.100 mm, KER.	
A_J600150	LŮŽKOVÝ POKOJ	19,12 PVC L2	OBKLAD ZA UMYVADLO+GEBE JR GUBR	KABELOVÝ POŽIARNO 2L SDK
			MAPITOLIA OMÍTKA, PVC DOKL.100 mm, KER.	
A_J600210	LŮŽKOVÝ POKOJ	16,17 PVC L2	OBKLAD ZA UMYVADLO+GEBE JR GUBR	KABELOVÝ POŽIARNO 2L SDK
			MAPITOLIA OMÍTKA, PVC DOKL.100 mm, KER.	
A_J600220	LŮŽKOVÝ POKOJ	16,17 PVC L2	OBKLAD ZA UMYVADLO+GEBE JR GUBR	KABELOVÝ POŽIARNO 2L SDK
			MAPITOLIA OMÍTKA, PVC DOKL.100 mm, KER.	
A_J600230	KOUPELNA	5,05 KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD ZA UMYVADLO+GEBE JR GUBR	KABELOVÝ POŽIARNO 2L SDK
			OMÍTKA, PVC DOKL.100 mm, KER. OBKLAD ZA	
A_J600240	SKLAD	2,40 KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, KERAMICKÝ OBKLAD V ZÁSTŘIKU	SDK PODHLED
		2,40 ALUM.PROFILY/LAT	PVC DOKL.100 mm, KER. OBKLAD ZA UMYVOU	
A_J600400	VYŠETŘOVNA	11,60 PVC	+GEBE JR GUBR	KABELOVÝ POŽIARNO 2L SDK
Celková plocha		494,22		

POZNÁMKA:

PODROBNÉ TECHNICKÉ INFORMACE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.

NAPÁJENÍ ROZVÁDĚČŮ R-... PROVEDENO DLE PŘEHLEDOVÝCH SCHÉMAT, VE KTERÝCH JSOU POPSÁNY TYPY PŘIPOJOVACÍCH KABELŮ A NAPÁJECÍ ROZVÁDĚČE JEDNOTLIVÝCH SOUSTAV NAPÁJENÍ MOD. DO.

INSTALACE EL. PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ BYLA PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE KOORDINOVÁNA S DODAVATELI OSTATNÍCH STAVEBNÍCH A TECHNOLOGICKÝCH CELKŮ. ELEKTROINSTALACE BYLA UPRAVENA DLE POTŘEB SKUTEČNĚ DODANÝCH TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ, ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, NÁBYTKU A POŽADAVKŮ INVESTORA.
ZÁSUVKY INSTALOVÁNY 12 m NAD PODLAHOU, MIMO ZÁSUVEK S UVEDENOU VÝŠKOU INSTALACE.

VOLNĚ VEDENÉ KABELY NAD PODHLEDEM JSOU INSTALOVÁNY DO DRÁTĚNÉHO KABELOVÉHO ŽLABU. POZCE INSTALACE KABELOVÝCH TRÁS BYLI UPRAVENY PŘI MONTÁŽI DLE POZCE ROZVODŮ OSTATNÍCH MĚDÍ A NA ZÁKLADĚ POTŘEB TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ.

DRÁTĚNÉ KABELOVÉ ŽLABY JSOU INSTALOVÁNY NA ZÁVĚSY DO STROPU, ODBOČKY KABELŮ ZE ŽLABŮ PROVEDENY VE SKUPINOVÝCH DRŽÁCÍCH, PŘÍCHYTKÁCH NEBO POD OMÍTKOU.

KRABICE PRO UZEMNĚNÍ ELEKTROSTATICKÝ VODIVÝCH PODLAH A KONSTRUKCÍ VESTAVĚB JSOU INSTALOVÁNY 0,2 m NAD PODLAHOU.

V MÍSTNOSTECH SE SPRCHOU A UMYVADLEM PŘÍP. PŘEDZÍ JE PROVEDENA ELEKTROINSTALACE DLE POŽADAVKŮ ČSN 33 2000-7-701 ed.2 A ČSN 33 2130 ed.3 PRO PŘÍSLUŠNÉ ZÓNY A DLE PROTOKOLU O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ.

SVÍTIDLA A ZÁSUVKY V RAMPÁCH JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY RAMP.

KABELOVÉ PROSTUPY MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY JSOU UTĚSNĚNY POŽÁRNÍM UCPÁVKAMI DLE ČSN 730810 ČL.8.6.1 A Č.L.Z ČSN 730899 Z 8. 2009 NA POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STANOVENÉ POŽÁRNÍ ZPRÁVOU.

VŠECHNY PODRUŽNÉ ROZVÁDĚČE JSOU PŘIPOJENY NA PŘIPOJNICE HOP HLAVNÍHO POSPOJOVÁNÍ OBJEKTU.

UPOZORNĚNÍ:

PŘI DEMONTÁŽI STARÉ ELEKTROINSTALACE A ZAŘÍZENÍ NEBYLY POŠKOZENY FUNKČNÍ ROZVODY A SYSTÉMY.
KABELOVÉ ROZVODY PRO PBŘ ZAŘÍZENÍ JSOU PROVEDENY KABELY V BEZHALOGENOVÉM PROVEDENÍ S FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ B2ca s1d1 ULOŽENÉ V NORMALIZOVANÉ KABELOVÉ TRASE S FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU.
OSTATNÍ KABELOVÉ ROZVODY JSOU PROVEDENY KABELY V BEZHALOGENOVÉM PROVEDENÍ S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ B2ca s1d1.

PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE BYLO S DODAVATELI TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ A S INVESTOREM PROJEDNÁNO PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ A VÝŠKY INSTALACE VYPÍNAČŮ, ZÁSUVEK A OSTATNÍCH EL.PŘÍSTROJŮ VZHLEDEM KE KONEČNÉMU ROZMÍSTĚNÍ NÁBYTKU, ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A TECNOLOGICKÝCH CELKŮ. UMÍSTĚNÍ ZNAČEN NA VÝKRESE JE POUZE INFORMATIVNÍ.

ZNAČENÍ ZÁSUVKOVÝCH OBVODŮ

2.3PF-231

ZÁKLADNÍ INFORMACE
1. OBVOD - "PF"
2. OBVOD - "SPF"

ZÁLOHA VYSOKÉ Z ROZVADĚČE
1. ZÁLOHA - "1" - ZÁLOHA
2. OBVOD - "PF" - ZÁSUVKOVÉ OBVODY
3. - ZÁSUVKOVÉ OBVODY SDOSTAVY

ZÁLOHA NIZKÉ Z ROZVADĚČE
1. - "1" - "1"
2. - "PF" - ZÁSUVKOVÉ OBVODY

ZNAČENÍ OSTATNÍCH EL.OBVODŮ

RE.DV-251,351

ZÁLOHA VYSOKÉ Z ROZVADĚČE
1. - R-ROZVADĚČ DV-DVÍŘNÍ
2. - 251,351 - ČÍSLO ROZVADĚČE
3. - PO1,02,03 - ČÍSLO PRVKU
4. - "1" - ZÁLOHA
5. - "1" - KONKRÉTNÍ PRVEK

LEGENDA

- Rozvaděč zděný s krytím IK09(IP54) nad podhledy pro volnou kabeláž
- Zásuvka 2 zásuvky s clonkou
- Zásuvka 3 zásuvky s clonkou
- Zásuvka 5 zásuvky s clonkou
- Vnější kabelový žlab dle typu
- Kab. trasa ve žlabu - vedení nad podhledem
- Kab. vedení ve žlabu - vedení nad podhledem
- Kab. vedení pro VZT a chlazení ve žlabu nad podhledem
- Zkrácený prostor dle ČSN EN 2000-7-710 E.7.1.1 (kancelářský prostor)
- Zkrácený prostor dle ČSN EN 2000-7-710 E.7.1.2, E.7.1.3 a E.7.1.4 (zasedací místnosti)
- Krabice EK pro zásuvkovou dle ČSN EN 2000-7-710 (vlhké prostory)

Pokud není uvedeno jinak je montážní výška vyplňačů a zásuvek 1200mm od podlahy.

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE str. 50Hz, 400V / TN-S_"MOD, DO"

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-7-710:
OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
OCHRANA ZÁKLADNÍ PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ: IP2X(IP)
OCHRANA PŘI PORUŠE DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: SELV
OCHRANA – SAMOČINNÉ ODPOJENÍM DO 230V,E
OCHRANA – DOPLŇKOVÉ UCENĚNÍM
OCHRANA – DOPLŇKOVÉ POSPOJOVÁNÍM
OCHRANA – PROSTOR OMEZENÝCH
OCHRANA – DOPLŇKOVÝCH OCHRANNÝCH POSPOJOVÁNÍM

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3: PROSTORY, IN VNITŘNÍ MÍSTA, AMB.T.
UMÍSTĚNÍ PROSTORU ČSN EN 2130 ed.3

±0,000 = 228,400 m.n.m.

01	Tomáš Přáleva	projektová dokumentace DSPS	11.04.2024
Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

LT PROJEKT
Hlavní inženýr projektu: ING. JAN KOCIÁNEK
Vedoucí projektant zakázky: ING. VÁCLAV KŘEPELKA
Investor: Fakultní nemocnice Olomouc, Zdravotnická 248/7, 779 00 Olomouc, Tel: +420 588 441 111, www.fnol.cz
Profese: EL
Zpracovatel dílu: EP Ráchov, a.s., Ráchov 1, 742 72 Ráchov 1-720, 736 61 Ráchov pod Radhoštěm, Tel: +420 571 884 224, E-mail: b.sulak@epraznov.cz
Autorizace:
Odpovědný projektant: ING. BOHUSLAV ŠULÁK
Vypracoval: RUDOLF PAŠČAK
Kontroloval: ING. BOHUSLAV ŠULÁK

Akce:	PD - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU J3 - KNM - LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ	Zakázkové číslo:	02 - 2023
		Datum:	06 - 2023
		Stupeň:	DSP + DPS
Objekt:	BUDOVA J3 - NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA	Formát:	10 A4
Obsah:	PŮDORYS 2.NP - ZÁSUVKY	Měřítko: 1:50	Číslo výkresu: D.1.4c.01-101

Paré: