


1.PP

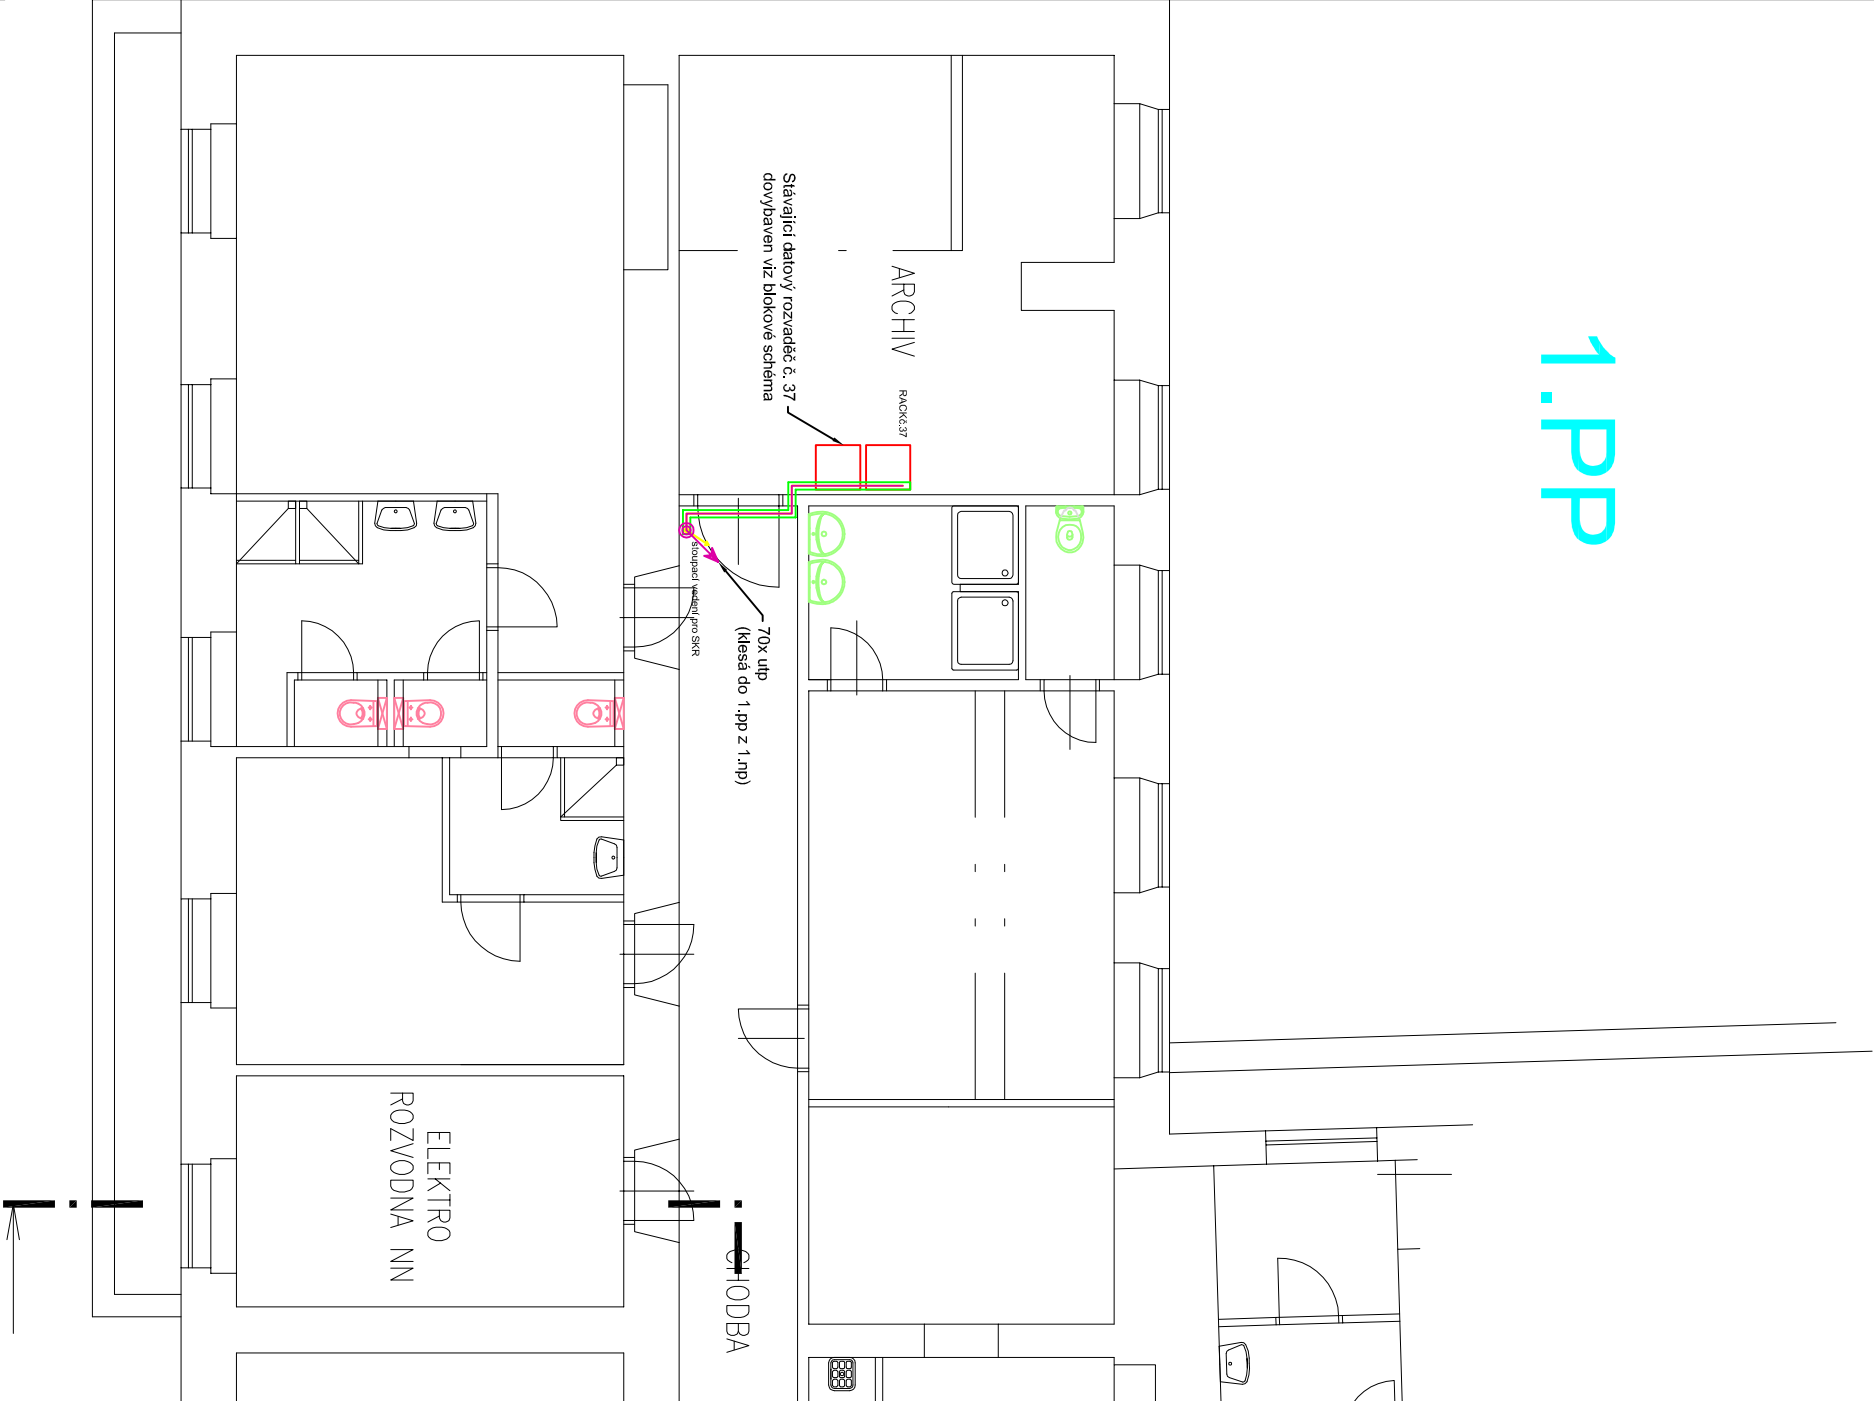

OBJEKT M1 –
TECHNICKÉ

LEGENDA:

STRUKTUROVANÁ KABELAŽ

-  Datová zásuvka 2x RJ45
-  Datová zásuvka 1x RJ45
-  Datový rozvaděč
-  Upt cat. 6
-  kabel 2x2,5
-  kabel HDMI
-  Záb 100/50

SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA

STAVBA Zásuvka STA

Poznámka:

- Kabelové trasy v budově vedeny skrytě pod omítkou, ve stěnách, v podlaží, v izolaci nebo nad SDK (žáby na chodbách). Použité kabely budou v bezbarveném provedení.
- V rámci strukturované kabeláže bude provedena i příprava pro vnořovací systém. Příprava bude spočívat v:
 - natažení segmentu 37-51 až 37-70 pro přepážkové displeje a moduly pro ovládní dveřních zámků, segmenty budou zakončeny nad podhledem. Z podhledu bude připravena jedna chránička průměr 32 na osu záručného displeje a druhá chránička průměr 32 pro elektromagnetický zámek v záruční.
 - natažení segmentu 37-47 a 37-50 nad podhled pro "hlavní displej", z podhledu budou připraveny dvě chráničky průměr 32 do úrovně hlavního displeje
 - natažení kabelu 2x2,5 z místnosti č. A.M101220 pro centrální napájení elektromagnetický zámku jednotlivých přepážkových displejů
- V místnosti č. A.M101140 bude provedena příprava pro projektor spočívající v natažení segmentu č 37-45 a HDMI kabelu.

LEGENDA MÍSTNOSTI					
ČÍSLO MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	DRUH	POVRCH STĚN	STŘEŠ	POZNÁMKA
A.M101010	37,41	CHODBA	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ	
A.M101020	77,51	CHODBA	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ	
A.M101030	6,64	CHODBA	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ	
A.M101040	21,92	CHODBA	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ	
A.M101050	16,89	CHODBA	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ	
A.M101060	13,65	CHODBA	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ	
A.M101070	16,23	CHODBA	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ	
A.M101080	14,47	CHODBA	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ	
A.M101090	13,52	CHODBA	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ	
A.M101100	18,30	CHODBA	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ	
A.M101110	17,10	CHODBA	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ	
A.M101120	37,80	CHODBA	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ	
A.M101130	1,70	CHODBA	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ	
A.M101140	1,47	CHODBA	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ	
A.M101150	1,47	CHODBA	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ	
A.M101160	1,47	CHODBA	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ	
A.M101170	1,47	CHODBA	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ	
A.M101180	1,47	CHODBA	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ	
A.M101190	1,47	CHODBA	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ	
A.M101200	23,74	CHODBA	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ	
A.M101210	2,82	CHODBA	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ	
A.M101220	1,96	CHODBA	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ	
A.M101230	1,53	CHODBA	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ	
A.M101240	1,90	CHODBA	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ	
A.M101250	4,35	CHODBA	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ	
A.M101260	1,00	CHODBA	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ	
A.M101270	1,03	CHODBA	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ	
A.M101280	2,58	CHODBA	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ	
A.M101290	2,58	CHODBA	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ	

generální projektant:		ing. Pavel MALÍNEK	
projektant:		JAKUBKA ZE ŠTŘÍBRA 44, OLOMOUČ, IČ 46616373	
vyráběcí:		MICHAL SVOBODA, ČKAIT 1201885	
investor:		Fakultní nemocnice Olomouc	
místo stavby:		budova M1, parc.č. 127/1, k.ú. Nová Ulice	
název stavby:		STAVEBNÍ ÚPRAVY NEUROLOGIE BUDOVA M1	
část dokumentace:		D.1.4.4 ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE	
název dokumentu:		PŮDORYS 1.PP	
		D.1.4.4-02	