


RH


ODPOVÍDÁ SKUTEČNÉMU PROVEDENÍ
22.05.2020

ELPREMO s.r.o.
ŘEPČINSKÁ 86, 779 00 OLOMOUČ
TEL.: 587 438 800
www.elpremo.cz

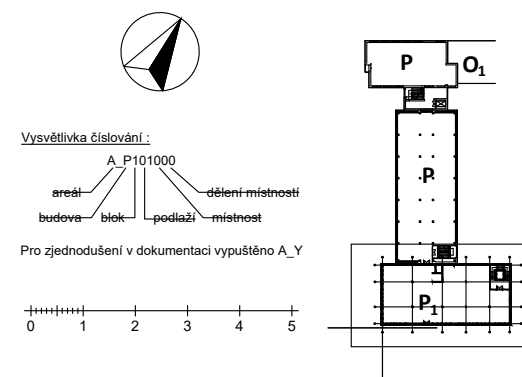


0,000 = 229,447 m.n.m

INVESTOR: Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
AKCE: FN OLOMOUČ - Přístavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK na pozemcích p.č. 706/8, 171/2, 707/5, 711/1, 711/6, 711/7, 711/2, 711/3, 702/1, 1444, 759, 613/2, k.ú. Nová Ulice			
STUPĚŇ: DOKUMENTACE PRO ZMĚNU STAVBY PŘED DOKONČENÍM			
ČÁST DOKUMENTACE: SO 01 - AMBULANCE A STACIONÁŘ HOK D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Adam Rujbr Architects Srbská 22, 612 00 Brno - Královo Pole Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041 Hořejší nábreží 19, 150 00 Praha 5 Tel.: 251 511 333, GSM: 603 799 403	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. PETR LAVIČKA		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. ADAM RUJBR	
PROJEKTANT: IVAN MEDVĚD		ARCHITEKT: Ing. arch. ADAM RUJBR	
VYPRACOVAL: IVAN MEDVĚD		HIP: Ing. MICHAL SURKA	
KONTROLOVAL: Ing. PETR LAVIČKA			
OBSAH VÝKRESU:		Č. ZAKÁZKY:	
		DATUM: 05/2018	
		MĚŘÍTKO: Č. VÝKRESU: SADA:	

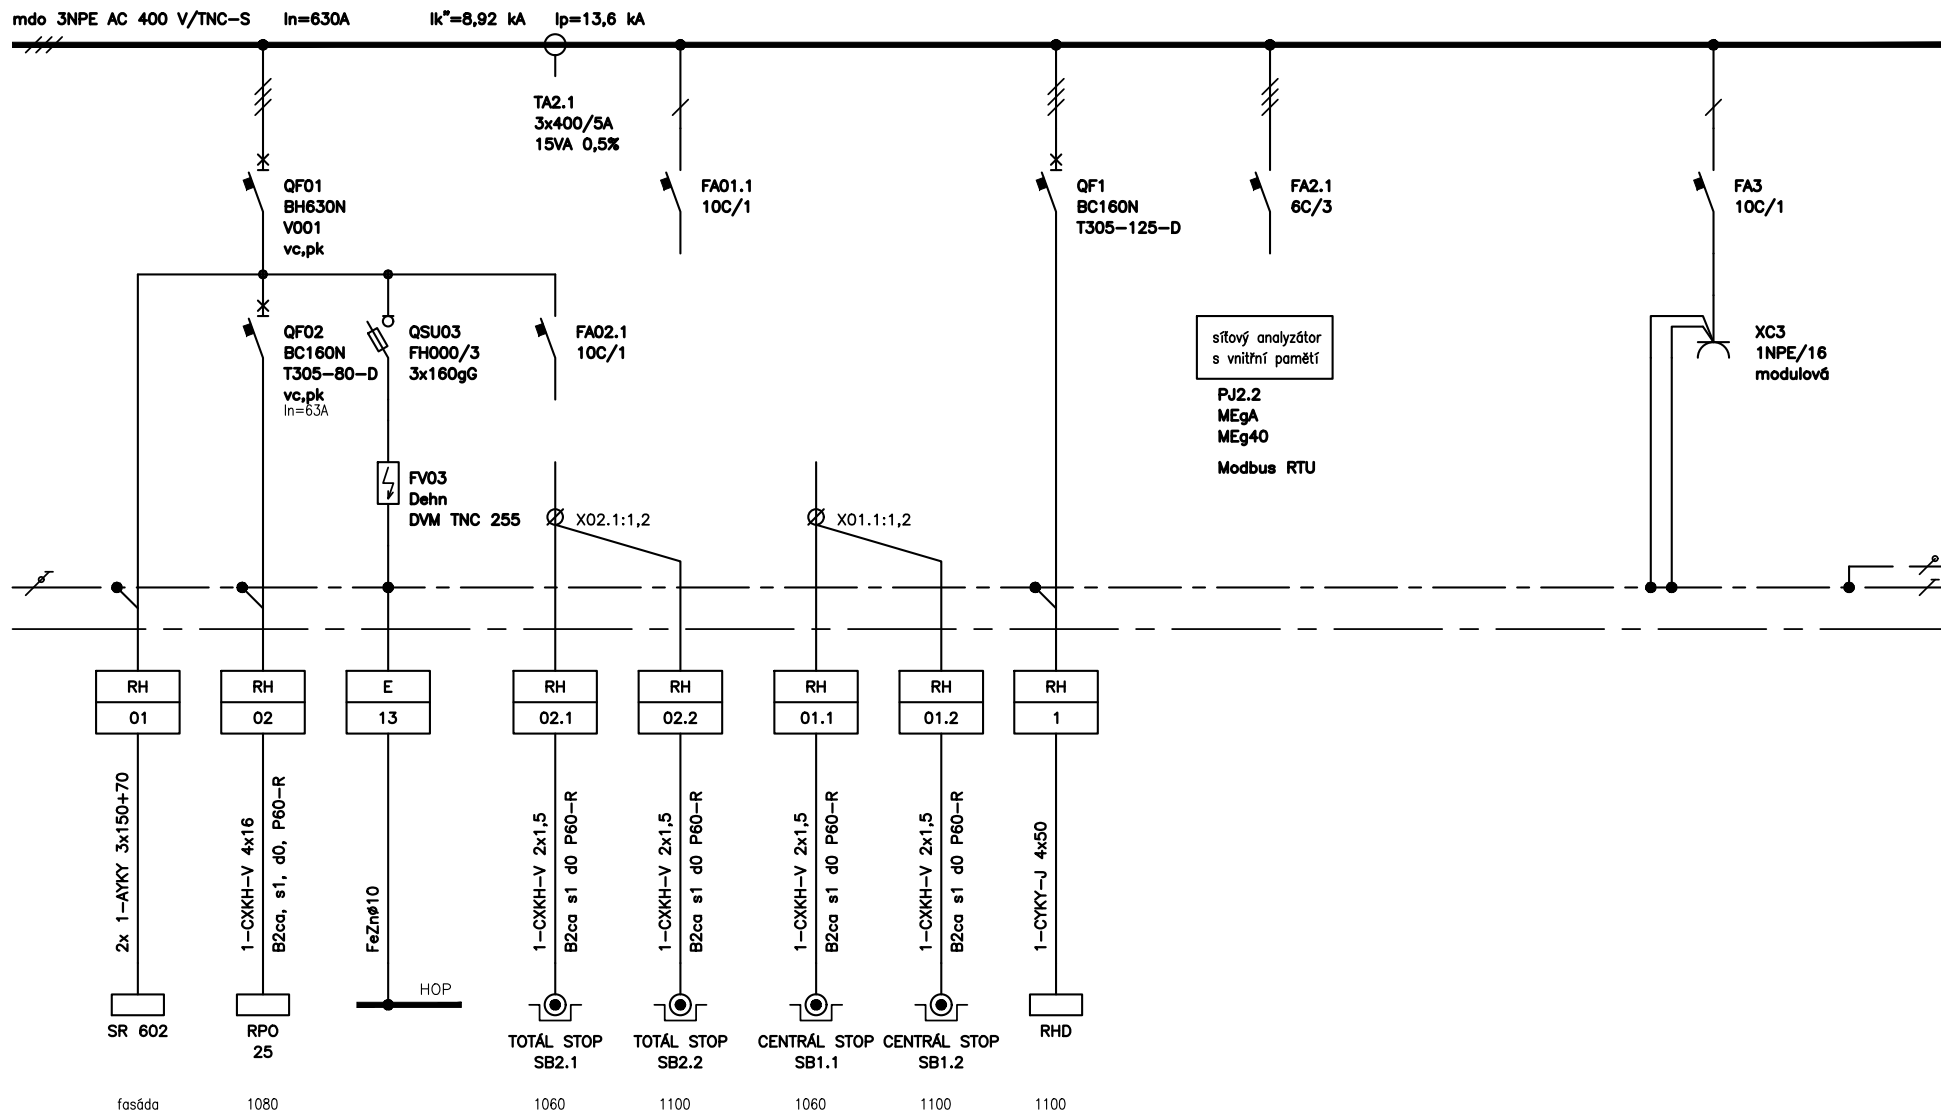

Oddělení Elektro	Zodpovědný projektant Ivan Medvěď	Druh dokumentu Výkres rozváděče	Status dokumentu Vydáno
SUBTECH Slovinská 29, 612 00 Brno Česká republika www.subtech.cz	Vypracoval Ivan Medvěď	Název, doplňující název FN OLMOUC – Přístavba objektu "P"	Číslo dokumentu D.1.4.G 151
	Kontroloval Ing. Petr Lavička	SO 01 – AMBULANCE A STACIONÁŘ HOK	Změna
		Rozváděč RH	Datum vydání 05/2018
			List 1

mdo 3NPE ~400V/TNS

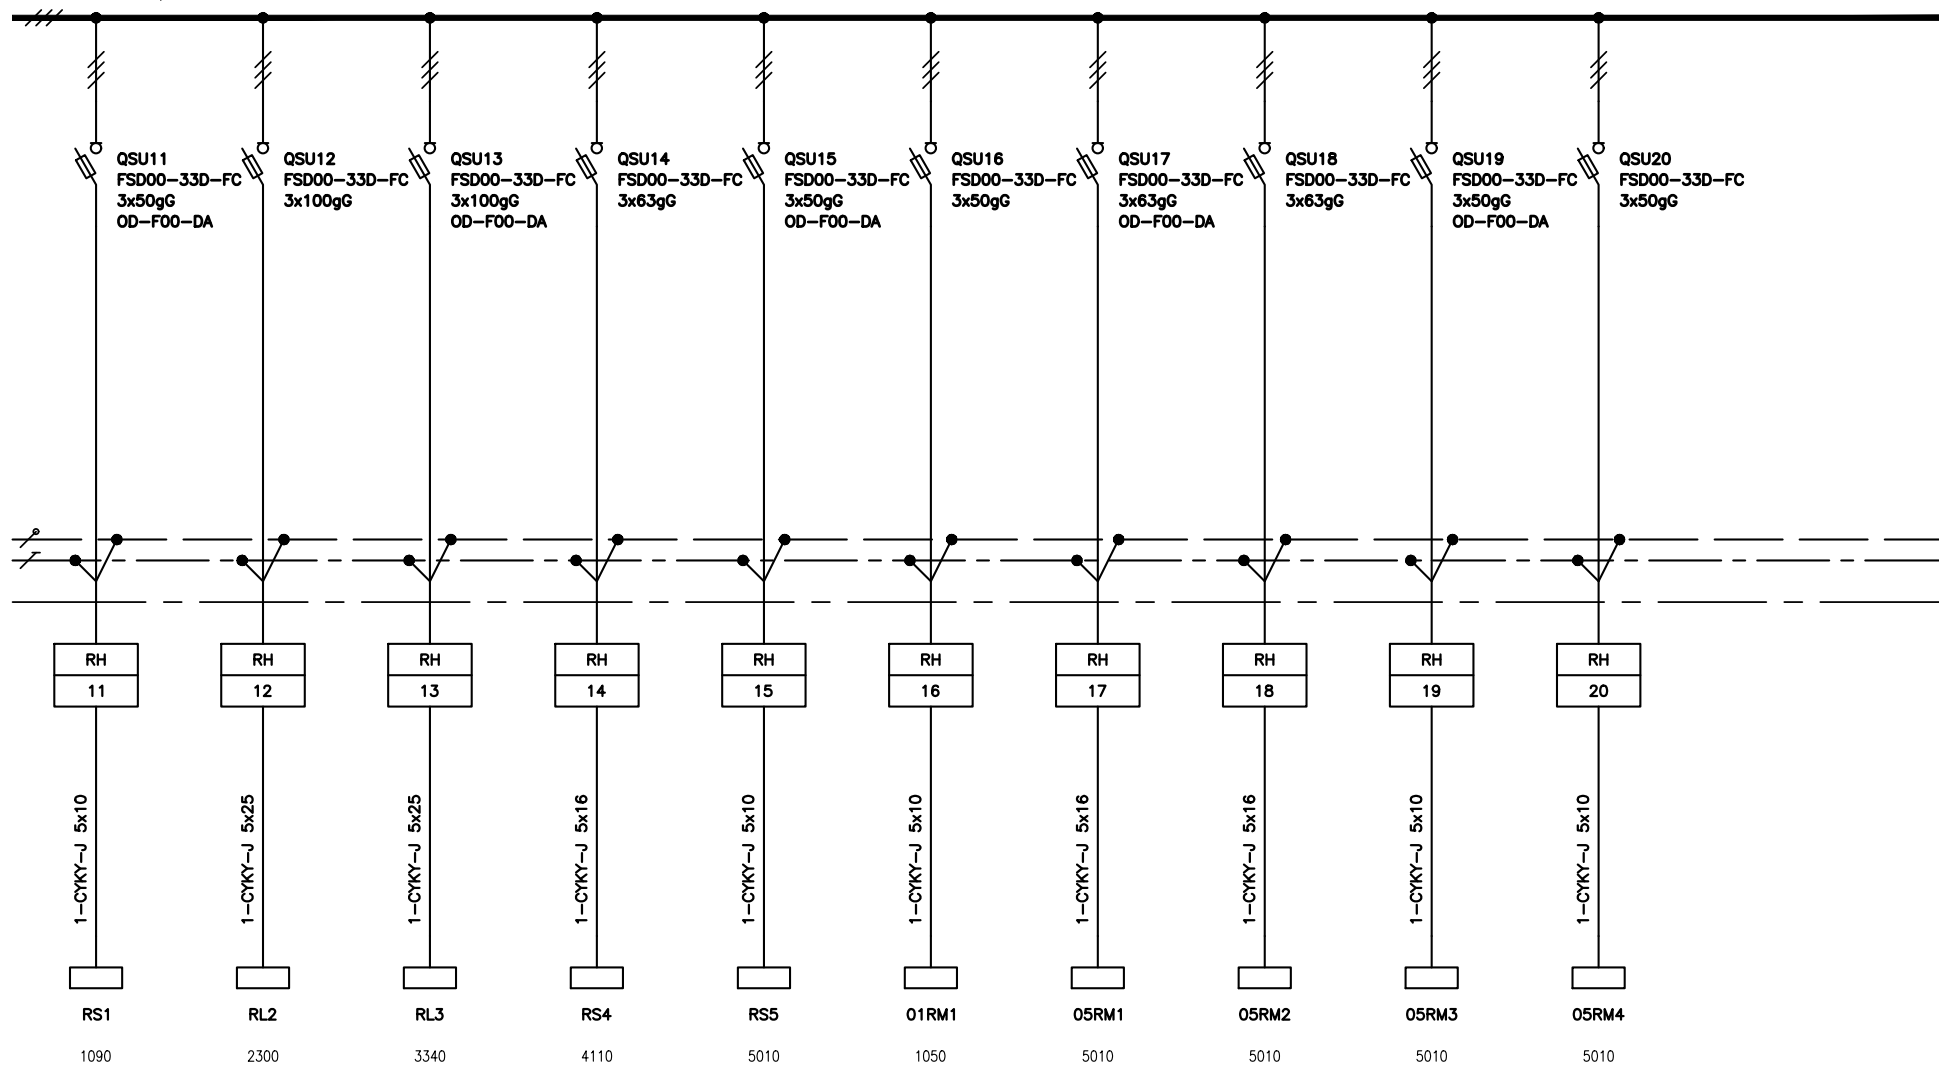


Oddělení Elektro	Zodpovědný projektant Ivan Medvěď	Druh dokumentu Výkres rozváděče	Status dokumentu Vydáno
SUBTECH Slovinská 29, 612 00 Brno Česká republika www.subtech.cz	Vypracoval Ivan Medvěď	Název, doplňující název FN OLOMOUC – Přístavba objektu "P"	Číslo dokumentu D.1.4.G 151
	Kontroloval Ing. Petr Lavička	SO 01 – AMBULANCE A STACIONÁŘ HOK	Změna
		Rozváděč RH	Datum vydání 05/2018
			List 2

The diagram illustrates a power distribution system for five units, each with its own main switch, meter, and relay. The units are connected to a common busbar (X21, X22, X23, X24) and a common ground (CHL1 56).


- Unit 21:** Main switch QSU21 (FD1/33D/F, 3x200gG, MA15-FS123-250/5/1), meter KM21 (V170F, 230V~), meter PJ21.1 (3N x/5, Modbus RTU), relay KA21.31 (10A/3P, 230V~). Ground connection: 1-CYKY-J 5x70, CHL1 56, STŘECHA.
- Unit 21.3:** Main switch QSU21.1 (OPV10-3, 3x6gG), meter KM21.31 (10A/3P, 230V~), meter PJ21.31 (3N x/5, Modbus RTU), relay KA21.33 (10A/3P, 230V~). Ground connection: 1-CYKY-J 7x1.5, MaR.
- Unit 22:** Main switch QSU22 (FSD00/33D/FC-RM1, 3x63gG, OD-F00-DA), meter KM22 (C80, 230V~), meter PJ22.1 (3N x/5, Modbus RTU), relay KA21.34 (10A/3P, 230V~). Ground connection: 1-CYKY-J 5x16, vlhčení "1B.01", 32, 5010.
- Unit 23:** Main switch QSU23 (FSD00-33D-FC, 3x50gG), meter KM23 (C65, 230V~), meter PJ23 (80A, Modbus RTU), relay KA21.33 (10A/3P, 230V~). Ground connection: 1-CYKY-J 5x10, vlhčení "2B.01", 26, 5010.
- Unit 24:** Main switch QSU24 (FSD00-33D-FC, 3x50gG, OD-F00-DA), meter KM24 (C65, 230V~), meter PJ24 (80A, Modbus RTU), relay KA21.34 (10A/3P, 230V~). Ground connection: 1-CYKY-J 5x10, vlhčení "3B.01", 26, 5010.

Oddělení Elektro	Zodpovědný projektant Ivan Medvěď	Druh dokumentu Výkres rozváděče	Status dokumentu Vydáno		
 Slovinská 29, 612 00 Brno Česká republika www.subtech.cz	Vypracoval Ivan Medvěď	Název, doplňující název FN OLOMOUČ – Přístavba objektu "P"	Číslo dokumentu D.1.4.G 151		
	Kontroloval Ing. Petr Lavička	RO 01 – AMBULANCE A STACIONÁŘ HOK Rozváděč RH	Změna	Datum vydání 05/2018	List 3

mdo 3NPE ~400V/TNS

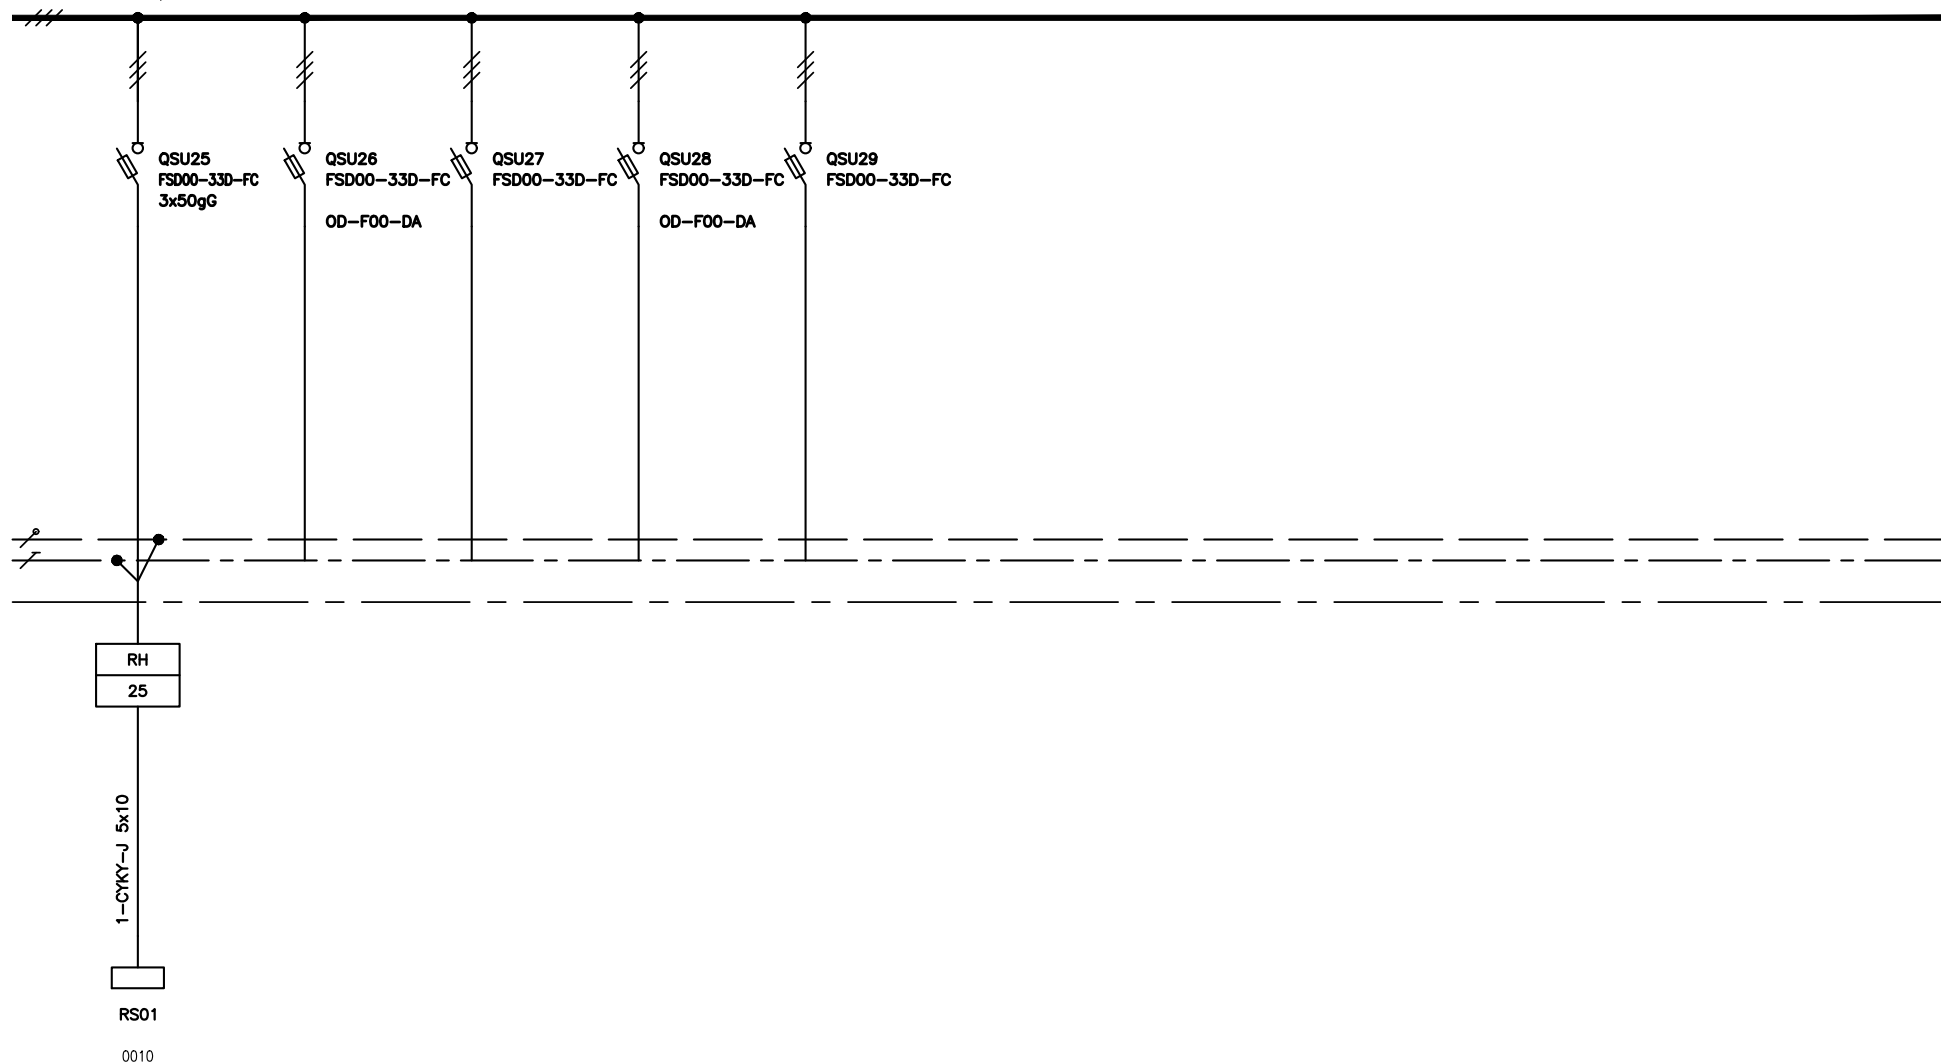

Oddělení Elektro	Zodpovědný projektant Ivan Medvěď	Druh dokumentu Výkres rozváděče	Status dokumentu Vydáno		
SUBTECH Slovinská 29, 612 00 Brno Česká republika www.subtech.cz	Vypracoval Ivan Medvěď	Název, doplňující název FN OLOMOUČ – Přístavba objektu "P"	Číslo dokumentu D.1.4.G 151		
	Kontroloval Ing. Petr Lavička	SO 01 – AMBULANCE A STACIONÁŘ HOK Rozváděč RH	Změna	Datum vydání 05/2018	List 4

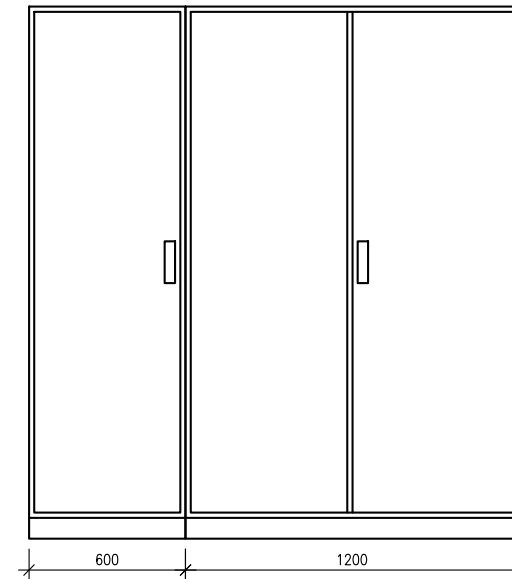


rozděděč RH
skříniový v řadě, krycí panely, dveře
1800x2100x500, IP40/20, třída I
skřín, podstavec, přístrojový rošt

přívod a vývody shora, vývody
referenční řada OEZ QA
rozděděč bude osazen v rozvodně nn

Oddělení Elektro	Zodpovědný projektant Ivan Medvěď	Druh dokumentu Výkres rozváděče	Status dokumentu Vydáno		
SUBTECH Slovinská 29, 612 00 Brno Česká republika www.subtech.cz	Vypracoval Ivan Medvěď	Název, doplňující název FN OLMOUC – Přístavba objektu "P"	Číslo dokumentu D.1.4.G 151		
	Kontroloval Ing. Petr Lavička	SO 01 – AMBULANCE A STACIONÁŘ HOK Rozváděč RH	Změna	Datum vydání 05/2018	List 5

FNOL přístavba objektu "P" – ochranné pospojování

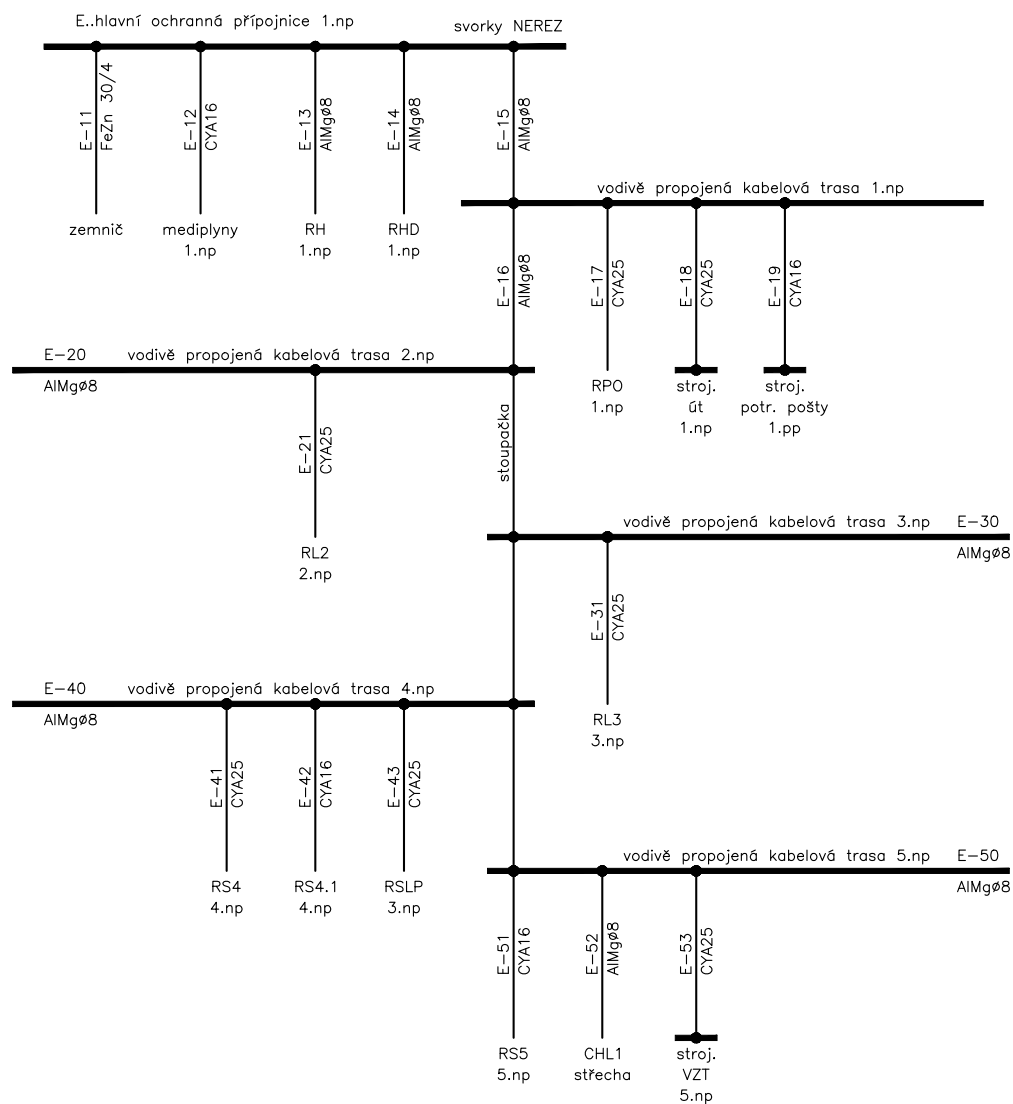

Oddělení Elektro	Zodpovědný projektant Ivan Medvěď	Druh dokumentu Výkres rozváděče	Status dokumentu Vydáno
SUBTECH Slovinská 29, 612 00 Brno Česká republika www.subtech.cz	Vypracoval Ivan Medvěď Kontroloval Ing. Petr Lavička	Název, doplňující název FN OLMOUC – Přístavba objektu "P" SO 01 – AMBULANCE A STACIONÁŘ HOK Rozváděč RH	Číslo dokumentu D.1.4.G 151 Změna Datum vydání 05/2018 List 6