

Váš dopis zn.: **elektronické podání**  
Ze dne: **28.09.2017**  
Naše značka: **MOVOZAD5822**  
Vyřizuje: **Bc. Mikušák Michal**  
Telefon: **585 536 214**  
E-mail: **michal.mikusak@smv.cz**  
Datum: **28.09.2017**

Adresa žadatele:  
**Ing. Luděk Vrba**  
**tř. Spojenců 1117/25**  
**77900 Olomouc**

## Informace o existenci sítí provozovaných společností

### Moravská vodárenská, a.s., region Olomouc

Tato poskytnutá informace má pouze informativní charakter a nenahrazuje stanovisko či vyjádření společnosti Moravská vodárenská, a.s. k případné stavební či jiné činnosti žadatele a není ji možno použít pro jakýkoliv stupeň územního ani stavebního řízení.

|                               |                                       |         |                                  |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------------------------|
| stavby a jiné řízení:         |                                       |         |                                  |
| Účel informace:               | Existence sítí                        |         |                                  |
| Lokalizační údaje:            | Okres:                                | Olomouc |                                  |
|                               | Obec:                                 | Olomouc |                                  |
|                               | Část obce, ulice, č.p.:               |         | Nová Ulice, I. P. Pavlova, 185/6 |
| Zájmové území:                | Vymezeno v situaci uvedené v příloze* |         |                                  |
| Kontaktní osoba:              |                                       |         |                                  |
| Kontaktní údaje: tel., e-mail | 602571871, ludek.vrba@volny.cz        |         |                                  |
| Platnost vyjádření:           | Jeden rok ode dne vyhotovení          |         |                                  |

Ve Vámi vymezeném zájmovém území se ke dni vyhotovení této informace

### nachází

sítě v provozování společností Moravská vodárenská, a.s. a jejich ochranná pásma.

Případná existence vodovodních a kanalizačních přípojek není součástí poskytnuté informace, společnost Moravská vodárenská, a.s. není jejich vlastníkem a ani provozovatelem (viz §3 odstavec 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění).

Zakresleny jsou pravděpodobné průběhy sítí, které nelze použít pro návaznou výstavbu, pokud nebude jejich správnost ověřena měřením před zahájením stavebních prací.


Zájmové území spadá do působnosti regionu Olomouc.

- kontaktní místo, adresa, mapa, otevírací doba, rezervace schůzky  
<http://www.smv.cz/zakaznici/kontakty-pro-zakazniky/kontaktni-mista-spolecnosti/>
- v případě požadavku na výdej dat v elektronickém formátu využijte program Žádosti o poskytnutí dat DGN
- napojení na vodovodní síť <http://www.smv.cz/sluzby/napojeni-na-vodovodni-sit/>
- napojení na kanalizační síť <http://www.smv.cz/sluzby/napojeni-na-kanalizacni-sit/>
- vyjádření - stanovisko k projektové dokumentaci, uzavření smlouvy - napojení na vodovodní a kanalizační řad  
<http://www.smv.cz/sluzby/vyjadreni/>

Ing. Ctirad Grecman  
vedoucí oddělení technicko provozní činnosti Olomouc

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.  
Tovární 41, 779 00 Olomouc  
(T) +420 585 536 418  
(E) [grecman@smv.cz](mailto:grecman@smv.cz)  
[www.smv.cz](http://www.smv.cz)

### Situace zájmového území

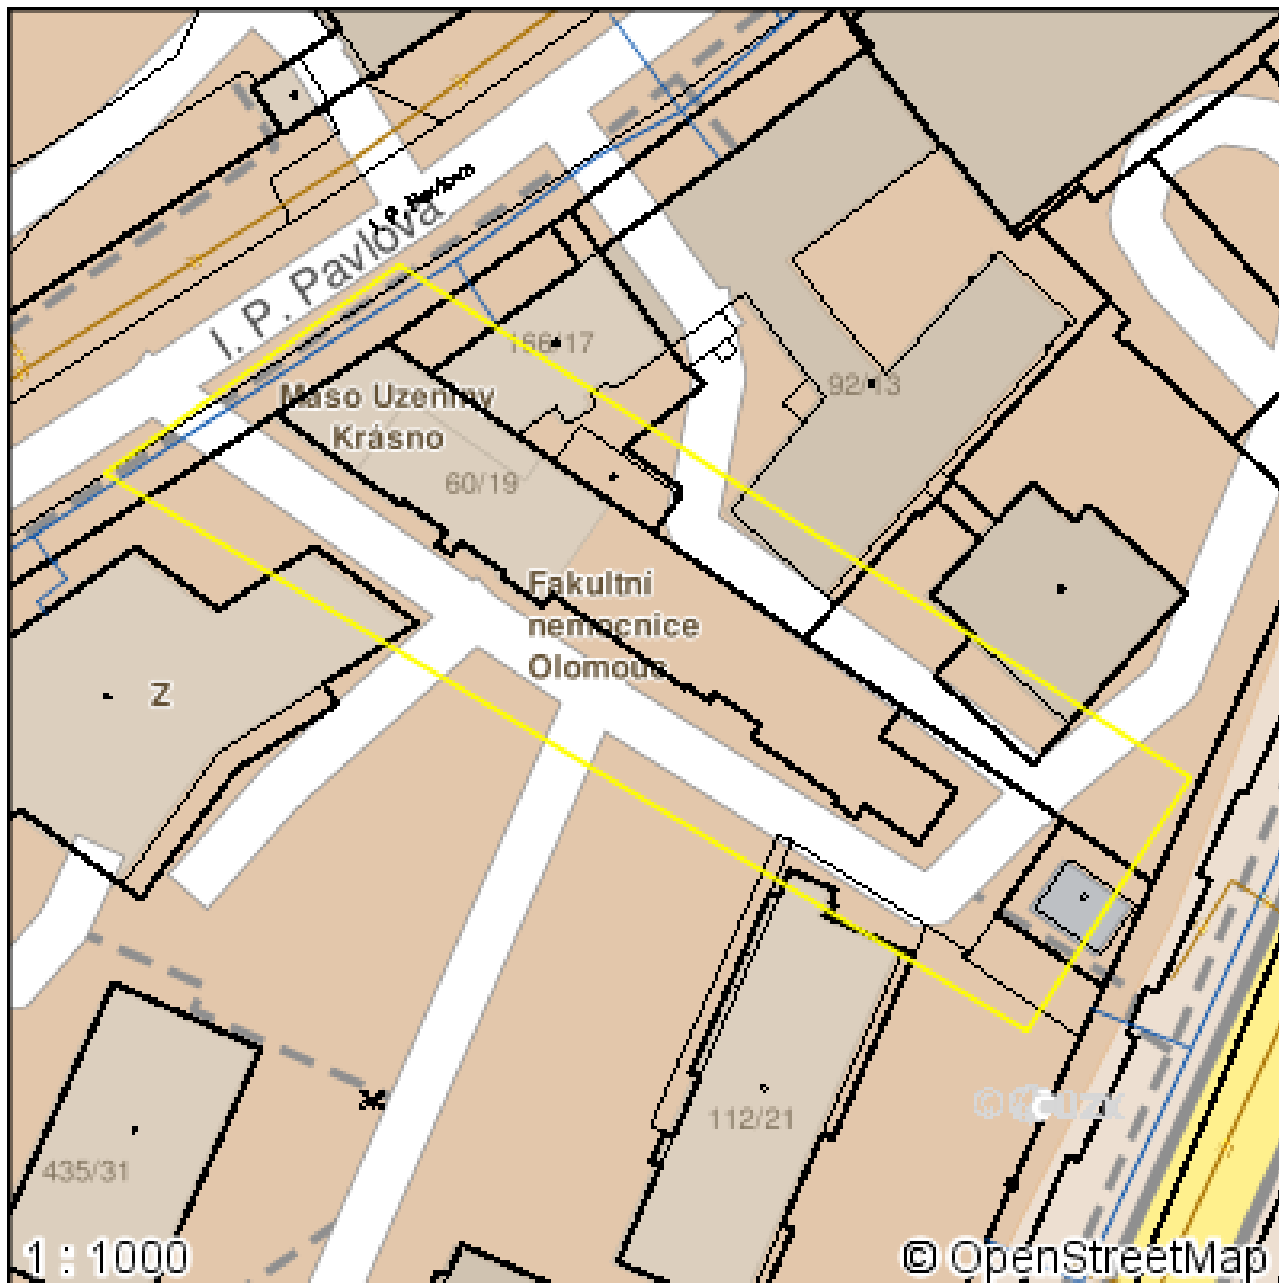

- |                           |                                      |                                         |                                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| — Úsek vodovodní přípojky | — Úsek kanalizační stoky : dešťová   | — Úsek kanalizační přípojky : dešťová   | Ochranné pásmo : I. stupeň<br>Ochranné pásmo : II. stupeň<br>Ochranné pásmo : III. stupeň<br>Ostatní<br>Vámi vymezená oblast |
| — Úsek vodovodního řadu   | — Úsek kanalizační stoky : splašková | — Úsek kanalizační přípojky : splašková |                                                                                                                              |
| — Linie elektro           | — Úsek kanalizační stoky : jednotná  | — Úsek kanalizační přípojky : jednotná  |                                                                                                                              |
|                           |                                      |                                         |                                                                                                                              |