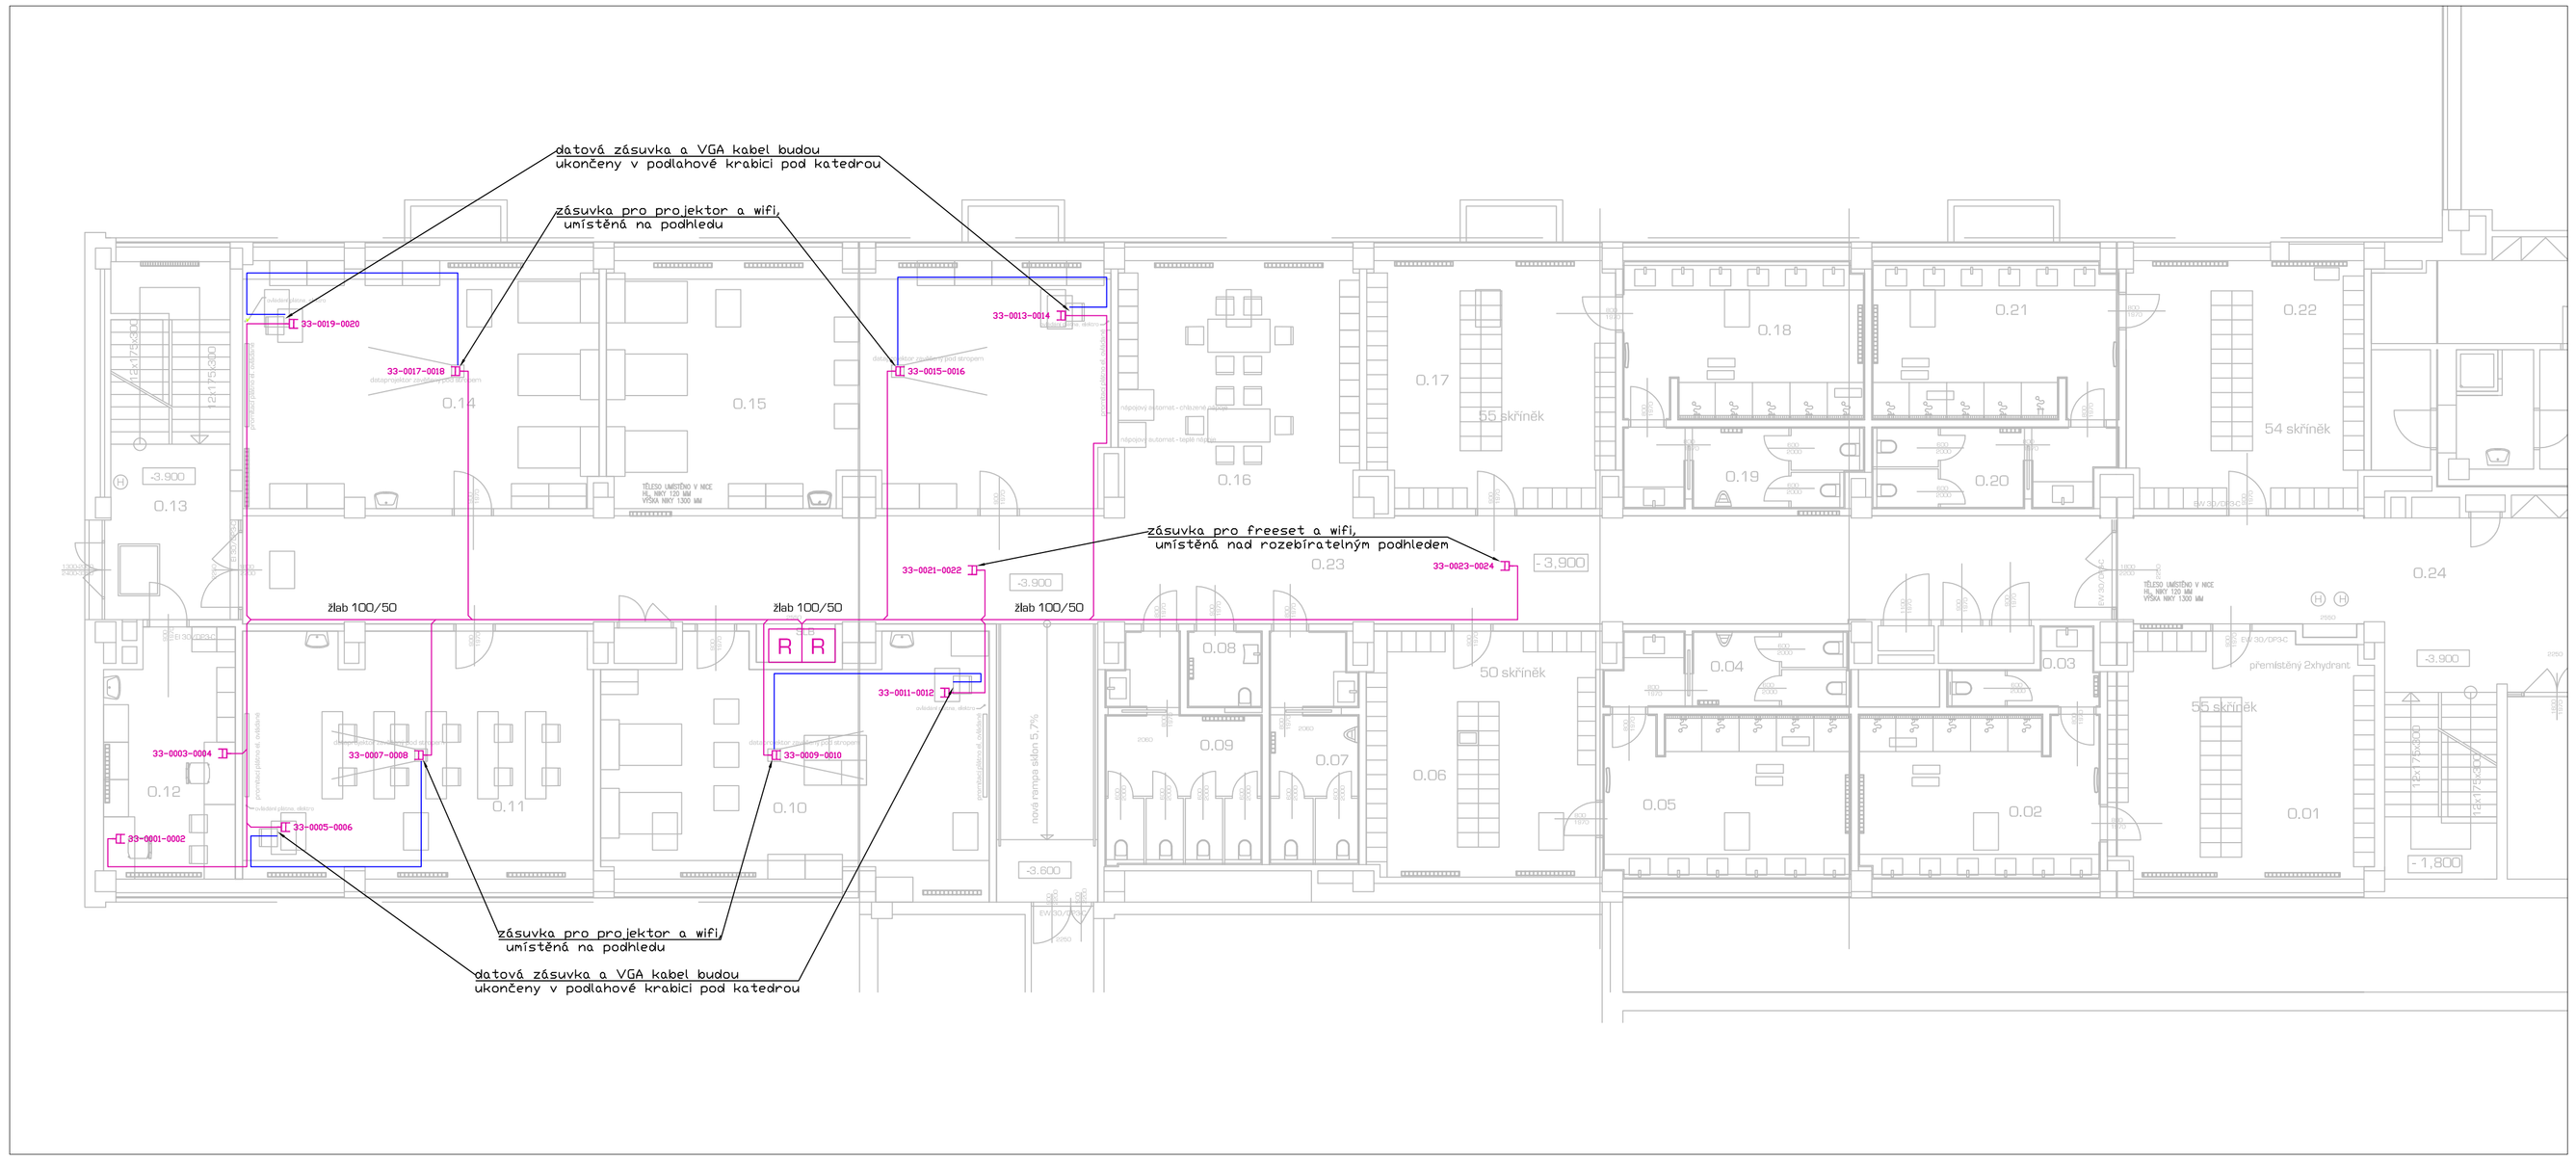

legenda místností:

C.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY	ZÓN. PODLAHY	POVRCH-V STĚN	POVRCH-STROPU	POZNÁMKA	POZN.1	POZN.2
0.01	šatna	36.72	PVC - podlahová krytina	A1 -	stávající om - tlaková	podhled SDK	podélníky hlavní pro obvod,	SYNDROD	obvod místnosti 25.12m/h
0.02	sprcha	7.21	PVC-dlaždice/obklad	A2/A6	keramický obklad - 2x2000/1	podhled-dřevososklený - SDK	podélníky hlavní pro obvod,	SYNDROD	obvod místnosti 21.58m/h
0.03	WC-hms	4.16	PVC-dlaždice/obklad	A3	keramický obklad - 2x2000/1	podhled-dřevososklený - SDK	podélníky hlavní pro obvod,	SYNDROD	obvod místnosti 13.45m/h
0.04	WC-hms,ž	10.29	PVC-dlaždice/obklad	A3	keramický obklad - 2x2000/1	podhled-dřevososklený - SDK	podélníky hlavní pro obvod,	SYNDROD	obvod místnosti 17.85m/h
0.05	sprcha - ž	7.21	PVC-dlaždice/obklad	A2/A6	keramický obklad - 2x2000/1	podhled-dřevososklený - SDK	podélníky hlavní pro obvod,	SYNDROD	obvod místnosti 20.29m/h
0.06	šatna	37.54	PVC - podlahová krytina	A1 -	stávající om - tlaková	podhled SDK	podélníky hlavní pro obvod,	SYNDROD	obvod místnosti 23.20m/h
0.07	WC-hms,ž	11.65	PVC-dlaždice/obklad	A3	keramický obklad - 2x2000/1	podhled-dřevososklený - SDK	podélníky hlavní pro obvod,	SYNDROD	obvod místnosti 18.48m/h
0.08	WC - invalidní	3.21	PVC-dlaždice/obklad	A3	keramický obklad - 2x2000/1	podhled-dřevososklený - SDK	podélníky hlavní pro obvod,	SYNDROD	obvod místnosti 7.21m/h
0.09	WC-hms	18.18	PVC-dlaždice/obklad	A3	keramický obklad - 2x2000/1	podhled-dřevososklený - SDK	podélníky hlavní pro obvod,	SYNDROD	obvod místnosti 21.12m/h
0.10	serverovna - chlazení	53.83	PVC-Acoustic - podlahová krytina	A3/A5	stávající om - tlaková	podhled SDK	podélníky hlavní pro obvod,	SYNDROD	obvod místnosti 34.41m/h
0.11	serverovna - rack	49.66	PVC-Acoustic - podlahová krytina	A3/A5	stávající om - tlaková	podhled SDK	podélníky hlavní pro obvod,	SYNDROD	obvod místnosti 31.01m/h
0.12	archiv	19.33	PVC-Acoustic - podlahová krytina	A3	stávající om - tlaková	podhled SDK	podélníky hlavní pro obvod,	SYNDROD	obvod místnosti 19.08m/h
0.13	schodiště	25.13	PVC-Acoustic - podlahová krytina	A3 -	stávající	stávající			
0.14	serverovna - rack	50.61	PVC-Acoustic - podlahová krytina	A3 -	stávající om - tlaková	podhled SDK	podélníky hlavní pro obvod,	SYNDROD	obvod místnosti 32.00m/h
0.15	serverovna - chlazení	70.19	PVC-Acoustic - podlahová krytina	A3 -	stávající om - tlaková	podhled SDK	podélníky hlavní pro obvod,	SYNDROD	obvod místnosti 36.90m/h
0.16	mikrobar	25.51	PVC-Acoustic - podlahová krytina	A3 -	stávající om - tlaková	podhled SDK	podélníky hlavní pro obvod,	SYNDROD	obvod místnosti 24.03m/h
0.17	šatna	49.76	PVC - podlahová krytina	A1 -	stávající om - tlaková	podhled SDK	podélníky hlavní pro obvod,	SYNDROD	obvod místnosti 24.32m/h
0.18	sprcha - ž	7.21	PVC-dlaždice/obklad	A2/A6	keramický obklad - 2x2000/1	podhled-dřevososklený - SDK	podélníky hlavní pro obvod,	SYNDROD	obvod místnosti 21.21m/h
0.19	WC-hms,ž	10.30	PVC-dlaždice/obklad	A3	keramický obklad - 2x2000/1	podhled-dřevososklený - SDK	podélníky hlavní pro obvod,	SYNDROD	obvod místnosti 18.38m/h
0.20	WC-hms	11.04	PVC-dlaždice/obklad	A3 -	keramický obklad - 2x2000/1	podhled-dřevososklený - SDK	podélníky hlavní pro obvod,	SYNDROD	obvod místnosti 17.82m/h
0.21	sprcha - ž	7.21	PVC-dlaždice/obklad	A2/A6	keramický obklad - 2x2000/1	podhled-dřevososklený - SDK	podélníky hlavní pro obvod,	SYNDROD	obvod místnosti 20.29m/h
0.22	chodba	24.01	PVC - podlahová krytina	A1 -	stávající om - tlaková	podhled SDK	podélníky hlavní pro obvod,	SYNDROD	obvod místnosti 23.32m/h
0.23	chodba	119.49	PVC-Acoustic - podlahová krytina	A3/A6	stávající om - tlaková	stávající		SYNDROD	obvod místnosti 110.45m/h
0.24	chodba	54.06	PVC-Acoustic - podlahová krytina	A3 -	stávající om - tlaková	stávající	podélníky hlavní pro obvod,	SYNDROD	obvod místnosti 55.11m/h

LEGENDA:

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

- Datová dvojzásuvka 2xRJ45
- R Datový rozvaděč 48U 800x800
- Datový kabel UTP Cat 5E
- VGA kabel

POZNÁMKA:

Kabely SK budou Cat 5E. Součástí rekonstrukce dětské kliniky je dodávka dvou nových datových rozvaděčů 48U do kterých budou dle požadavků správce IT přepojeny stávající rozvody. Zásuvky v 1.NP budou v rámci této rekonstrukce přečíslovány. Trasa v chodbě m.č.0.23 bude uložena nad podhledem v drátěném žlabě 100/50. Výška umístění zásuvek bude zkoordinována při realizaci. Datové zásuvky budou v provedení Tango, odstín šedá. Datové zásuvky a VGA kabel pod katedrou budou ukončeny v podlahové krabici, která je součástí dodávky silnoproudu.

±0,000 = 366,00 m n.m.Bpv
FN Olomouc - budova dětské kliniky

investor :	Fakultní nemocnice olomouc, I.P. Pavlova 6, Olomouc
místo stavby :	areál FN Olomouc, budova dětské kliniky
stupeň p.d. :	tendrová dokumentace stavby
gen.projek. :	atelier-r, s.r.o., Uhelná 27, 772 00 Olomouc
zpracov. části:	M.Svoboda, MERIT GROUP a.s., Březinova 7, Olomouc 739 684 235, michal.svoboda@meritgroup.cz
datum :	září 2010
část :	**S0.01 zařízení slaboproudé elektrotechniky**
obsah :	**SK - 0.np**

1-SL 01

architektonické řešení : miroslav pospíšil, atelier-r,s.r.o., uhelná 27, olomouc, e-mail : m.pospisil@atelier-r.cz, web : www.atelier-r.cz