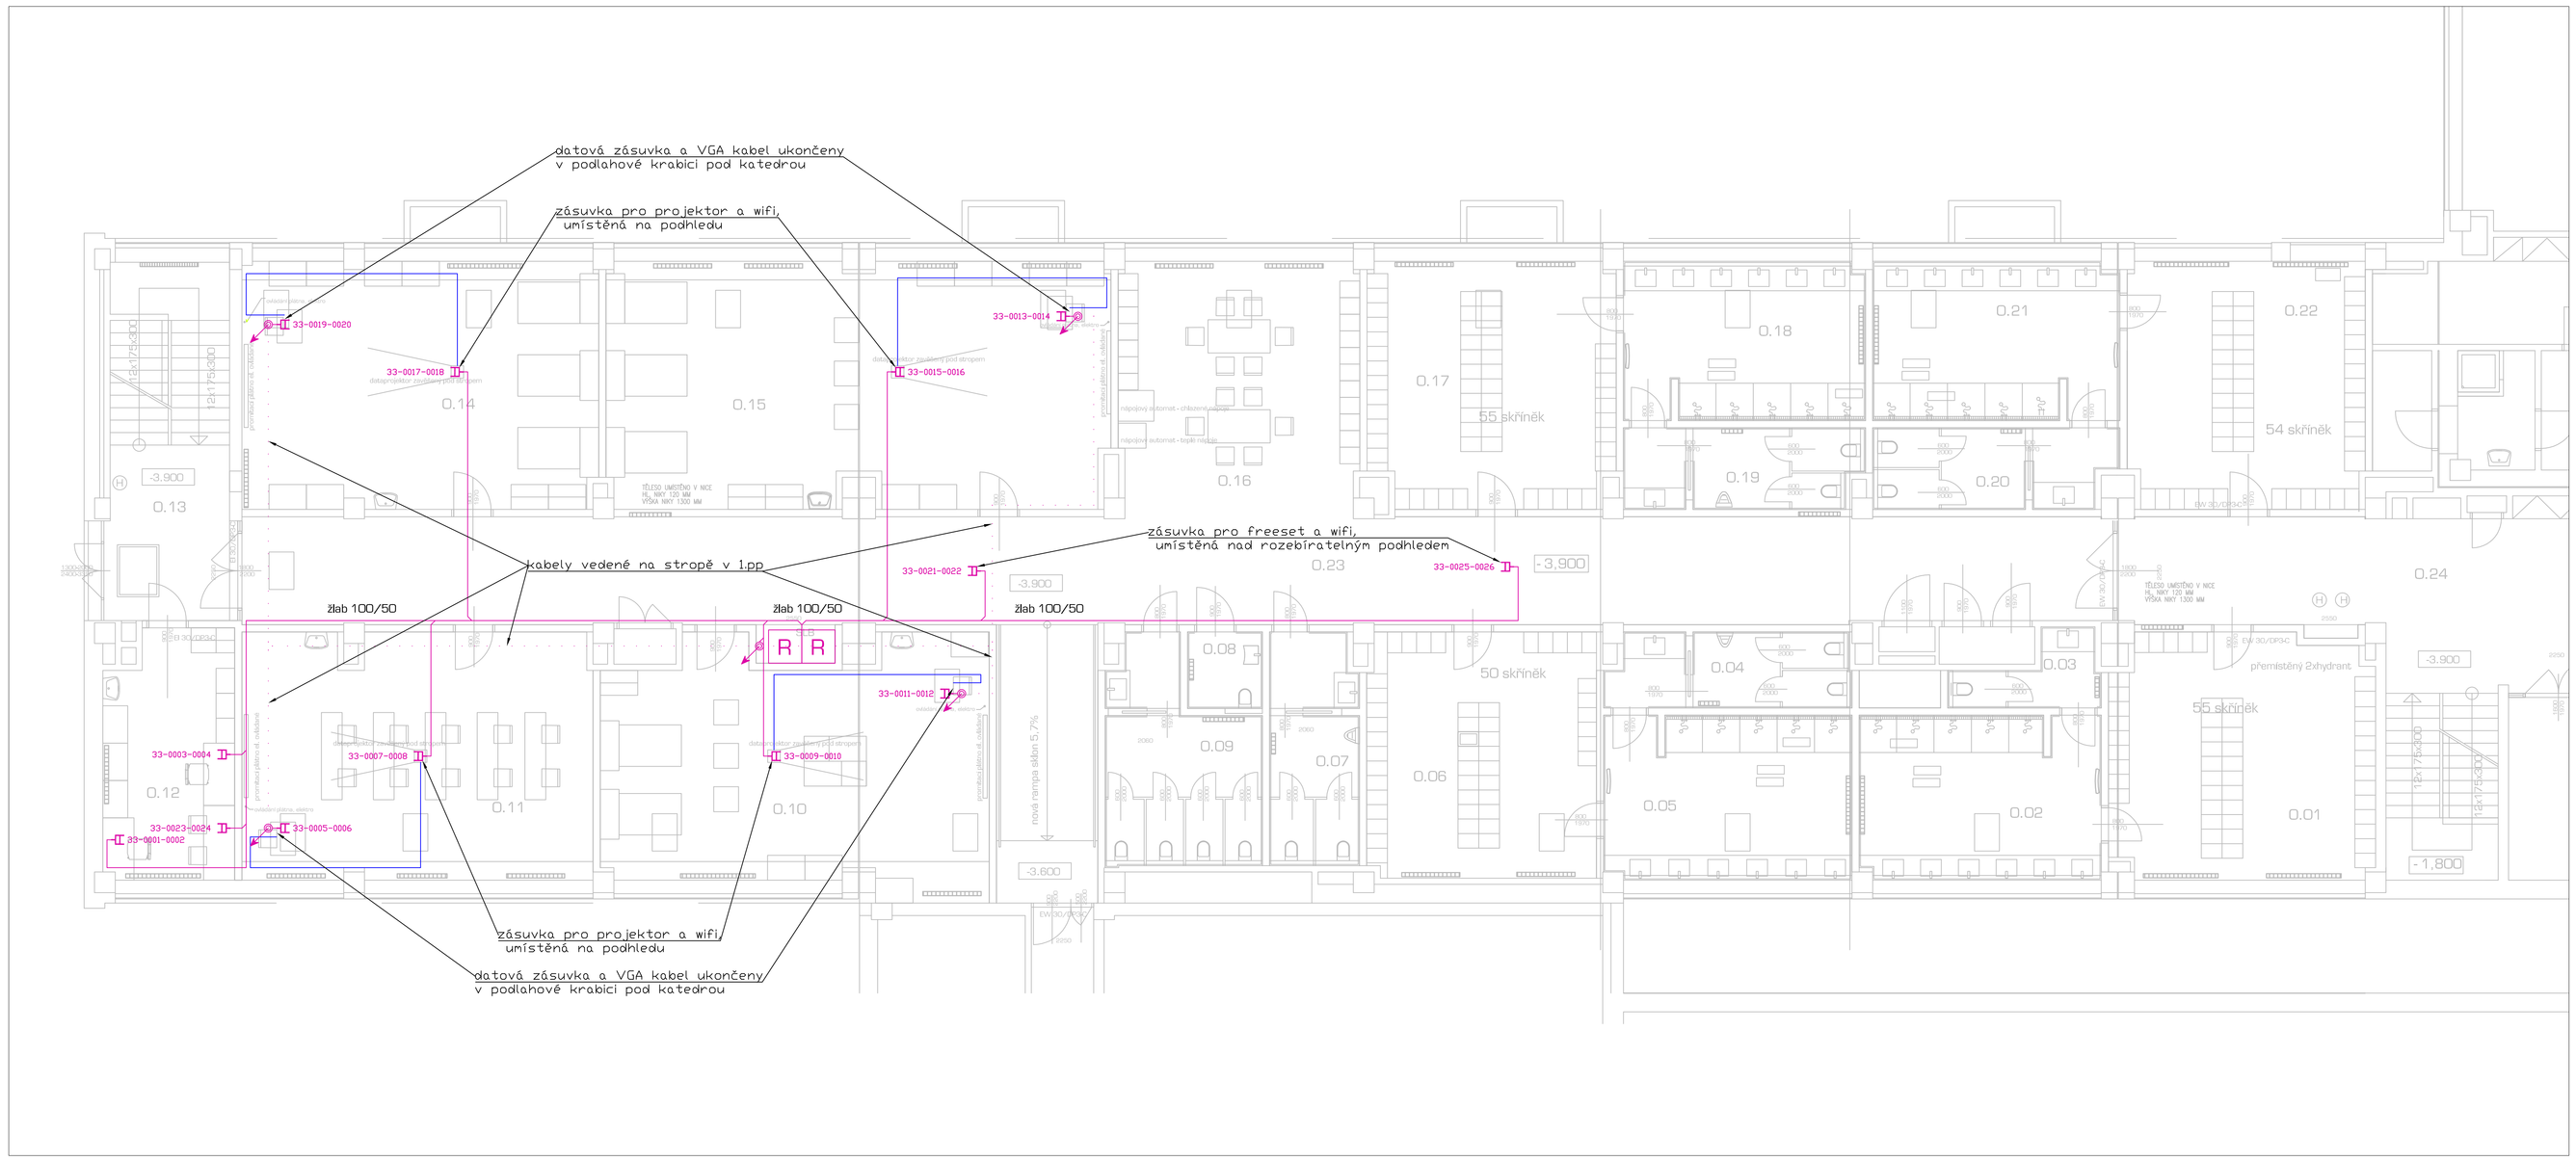


## legenda místností:

| O.K. | NAZEV MISTNOSTI | PLOCHA m2 | DRUH PODLAHY | STPN POZARU | POVRCH STEN | POVRCH STROPU | POZNAMKA | PISN.1 | PISN.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 | šatna | 35,13 | PVC - protiskluzná krytina | A1 | oteplená stn. sádrokl. | podhled SDK | podélnou hokien pro otevětr. místnost | 0+2550 | otevř.místnost 25,30ks |
| 0.02 | sprcha - žena | 20,01 | PVC dlažba+protiskluz | A2/A0 | keramický obklad v=2000 | podhled sádrokartonový SDK | podélnou hokien pro otevětr. místnost | 0+2550 | otevř.místnost 21,18ks |
| 0.03 | WC ženy | 4,75 | PVC dlažba+protiskluz | A2 | keramický obklad v=2000 | podhled sádrokartonový SDK | podélnou hokien pro otevětr. místnost | 0+2550 | otevř.místnost 5,04ks |
| 0.04 | WC muži | 5,04 | PVC dlažba+protiskluz | A2 | keramický obklad v=2000 | podhled sádrokartonový SDK | podélnou hokien pro otevětr. místnost | 0+2550 | otevř.místnost 17,05ks |
| 0.05 | sprcha - muži | 23,81 | PVC dlažba+protiskluz | A2/A0 | keramický obklad v=2000 | podhled sádrokartonový SDK | podélnou hokien pro otevětr. místnost | 0+2550 | otevř.místnost 20,28ks |
| 0.06 | šatna | 32,64 | PVC - protiskluzná krytina | A1 | oteplená stn. sádrokl. | podhled SDK | podélnou hokien pro otevětr. místnost | 0+2550 | otevř.místnost 25,08ks |
| 0.07 | WC muži | 11,68 | PVC dlažba+protiskluz | A2 | keramický obklad v=2000 | podhled sádrokartonový SDK | podélnou hokien pro otevětr. místnost | 0+2550 | otevř.místnost 16,49ks |
| 0.08 | WC invalidé | 3,31 | PVC dlažba+protiskluz | A2 | keramický obklad v=2000 | podhled sádrokartonový SDK | podélnou hokien pro otevětr. místnost | 0+2550 | otevř.místnost 2,28ks |
| 0.09 | WC ženy | 16,78 | PVC dlažba+protiskluz | A2 | keramický obklad v=2000 | podhled sádrokartonový SDK | podélnou hokien pro otevětr. místnost | 0+2550 | otevř.místnost 14,08ks |
| 0.10 | seminární místnost | 53,93 | PVC Acoustic - protiskluzná krytina | A3/A0 | oteplená stn. sádrokl. | podhled SDK | podélnou hokien pro otevětr. místnost | 0+2800 | otevř.místnost 54,41ks |
| 0.11 | seminární místnost | 45,68 | PVC Acoustic - protiskluzná krytina | A3/A0 | oteplená stn. sádrokl. | podhled SDK | podélnou hokien pro otevětr. místnost | 0+2800 | otevř.místnost 41,40ks |
| 0.12 | pracovna | 16,32 | PVC Acoustic - protiskluzná krytina | A3 | oteplená stn. sádrokl. | podhled SDK | podélnou hokien pro otevětr. místnost | 0+2550 | otevř.místnost 18,00ks |
| 0.13 | schodiště | 25,76 | PVC Acoustic - protiskluzná krytina | A3 | zděná | zděná | | | |
| 0.14 | seminární místnost | 50,81 | PVC Acoustic - protiskluzná krytina | A3 | oteplená stn. sádrokl. | podhled SDK | podélnou hokien pro otevětr. místnost | 0+2800 | otevř.místnost 50,47ks |
| 0.15 | seminární místnost | 70,70 | PVC Acoustic - protiskluzná krytina | A3 | oteplená stn. sádrokl. | podhled SDK | podélnou hokien pro otevětr. místnost | 0+2800 | otevř.místnost 55,30ks |
| 0.16 | nápoje+kuchyň | 35,51 | PVC Acoustic - protiskluzná krytina | A3 | oteplená stn. sádrokl. | podhled SDK | podélnou hokien pro otevětr. místnost | 0+2550 | otevř.místnost 24,00ks |
| 0.17 | šatna | 24,16 | PVC - protiskluzná krytina | A1 | oteplená stn. sádrokl. | podhled SDK | podélnou hokien pro otevětr. místnost | 0+2550 | otevř.místnost 24,32ks |
| 0.18 | WC invalidé | 20,21 | PVC dlažba+protiskluz | A2/A0 | keramický obklad v=2000 | podhled sádrokartonový SDK | podélnou hokien pro otevětr. místnost | 0+2550 | otevř.místnost 21,71ks |
| 0.19 | WC muži | 10,30 | PVC dlažba+protiskluz | A2 | keramický obklad v=2000 | podhled sádrokartonový SDK | podélnou hokien pro otevětr. místnost | 0+2550 | otevř.místnost 16,10ks |
| 0.20 | WC ženy | 11,04 | PVC dlažba+protiskluz | A2 | keramický obklad v=2000 | podhled sádrokartonový SDK | podélnou hokien pro otevětr. místnost | 0+2550 | otevř.místnost 17,05ks |
| 0.21 | sprcha - žena | 22,55 | PVC dlažba+protiskluz | A2/A0 | keramický obklad v=2000 | podhled sádrokartonový SDK | podélnou hokien pro otevětr. místnost | 0+2550 | otevř.místnost 21,96ks |
| 0.22 | šatna | 34,07 | PVC - protiskluzná krytina | A1 | oteplená stn. sádrokl. | podhled SDK | podélnou hokien pro otevětr. místnost | 0+2550 | otevř.místnost 25,72ks |
| 0.23 | chodba | 132,85 | PVC Acoustic - protiskluzná krytina | A3/A0 | oteplená stn. sádrokl. | kazetový | podélnou hokien pro otevětr. místnost | 0+2550 | otevř.místnost 132,85ks |
| 0.24 | schodiště | 43,00 | PVC Acoustic - protiskluzná krytina | A3 | oteplená stn. sádrokl. | kazetový | podélnou hokien pro otevětr. místnost | 0+2550 | otevř.místnost 45,11ks |

## LEGENDA:

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

- Datová dvojzásuvka 2xRJ45
- R Datový rozvaděč 48U 800x800
- Datový kabel UTP Cat 5E
- Datový kabel UTP Cat 5E, trasa v 1.pp
- VGA kabel

| INDEX | DATUM, JMÉNO, PODPIS | TEXT A POPIS ZMĚNY |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| VYPRACOVAL | Michal Svoboda | |
| KONTROLOVAL | Josef Bednář | |
| SCHVÁLIL | Jiří Šafránek | |


MERIT GROUP a.s.
MERIT GROUP a.s.
Březinova 7
772 00 Olomouc
tel: +420 585 226 185
fax: +420 585 230 206
e-mail: merit@merit.cz


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MÍSTO STAVBY | areál FN Olomouc, budova dětské kliniky | DATUM | 5/2011 | MĚŘÍTKO 1:100 |
| INVESTOR | Fakultní nemocnice Olomouc | ZAKÁZKA ZS-11-023 | | FORMÁT 4x A4 |

STAVBA
FN Olomouc-budova dětské kliniky

OBSAH - NÁZEV VÝKRESU
SK-0.np

| OBJEKT - PROVOZNÍ SOUBOR | STUPEŇ dokumentace skutečného provedení | ARCH. ČÍSLO | Č. VÝKRESU | Č. VÝTISKU |
|---|---|---|---|---|
| SO.01 f.1.4.8 zařízení slaboproudé elektrotechniky | | | 1 - SL 01 | |