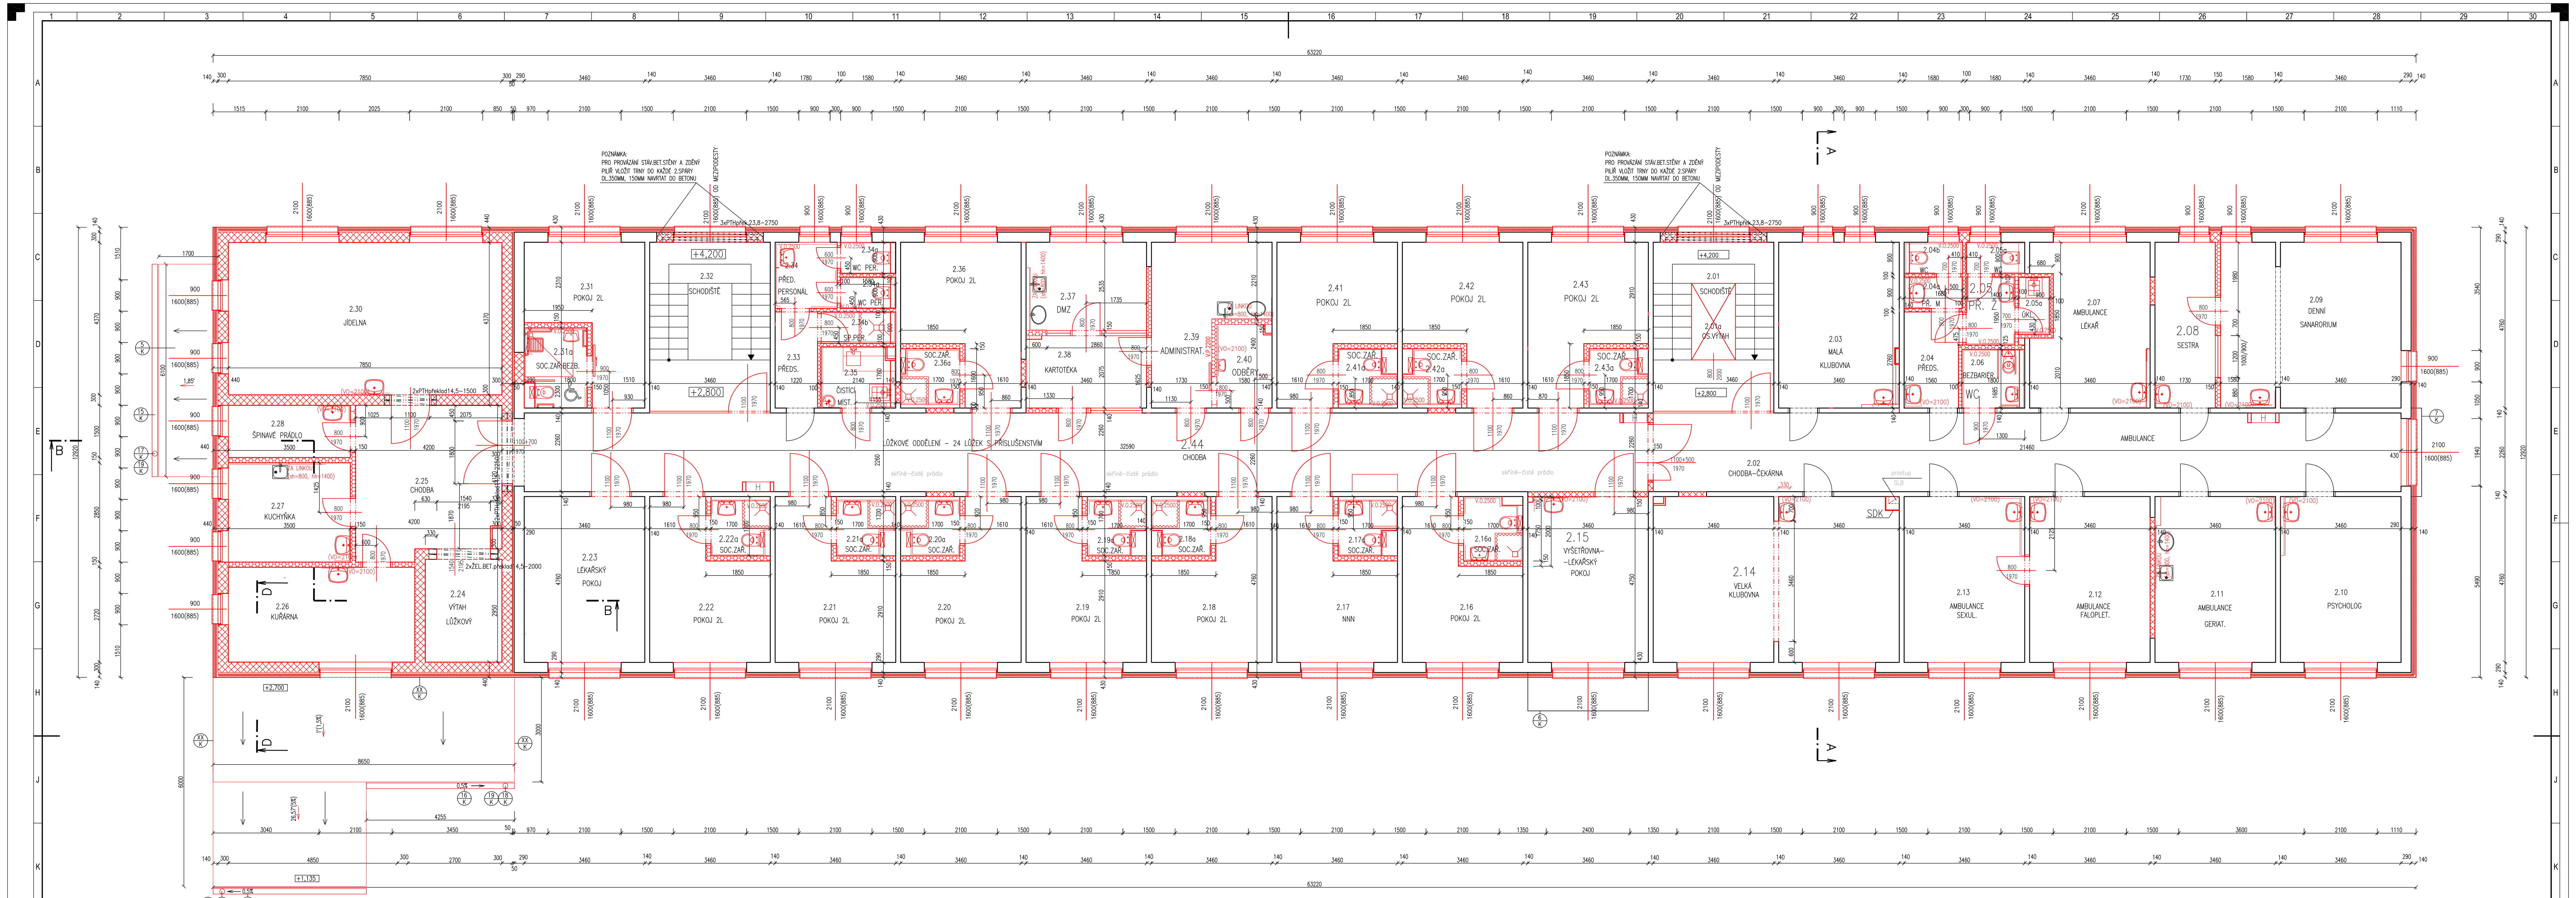

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m^2)	PODLAHA NAVRHOVANÁ	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPU	SV. VÝŠKA PO PODHLED m	SV. VÝŠKA PO STROP m	POZNÁMKA
2.01	SCHODIŠTĚ	14,18	TERACOVÉ STUPNĚ STÁVAJÍCÍ STÁV.TERAC.SOKL V=100 MM	OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	–	–	–	
2.01a	OSOBNÍ VÝTAH (NOSNOST=350 KG)	2,77	OCELOVÁ KONSTRUKCE	OCELOVÁ KONSTRUKCE	OCELOVÁ KONSTRUKCE	–	–	
2.02	CHODBA	48,50	KAMENNÁ (MRAMOROVÁ) DLAŽBA – –STÁVAJÍCÍ (sokl=100mm)	OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	KAZ.PODHLED V=2400MM	+2,64M OD 2.NP	částeč."" podhl.–zakr.rozvodů
2.03	MALÁ KLUBOVNA	16,58	PVC–KRYTINA –nevodivá úprava FABION V=100 MM	OŠ–OMÍTKA ŠTUKOVÁ – VYSPRÁVKA OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	OŠ–OMÍTKA ŠTUKOVÁ – VYSPRÁVKA OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ		+2,64M OD 2.NP	vyspráv.stěn a str. po odbour.stěn
2.04	PŘ.SOC.ZAŘÍZENÍ	4,53	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ MOKRÉ PROSTŘEDÍ	KER OBKL. V=2500mm	OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	KAZ.PODHLED V=2400MM	+2,64M OD 2.NP	PODHLEDY 100% ODOLNÉ VLHKU ker.obkl. v=2500 mm
2.04a	PŘ.SOC.ZAŘÍZENÍ PACIENTI MUŽI	1,59	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ MOKRÉ PROSTŘEDÍ	KER OBKL. V=2500mm	OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	KAZ.PODHLED V=2400MM	+2,64M OD 2.NP	PODHLEDY 100% ODOLNÉ VLHKU ker.obkl. v=2500 mm
2.04b	WC PACIENTI MUŽI	1,58	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ MOKRÉ PROSTŘEDÍ	KER OBKL. V=2500mm	OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	KAZ.PODHLED V=2400MM	+2,64M OD 2.NP	PODHLEDY 100% ODOLNÉ VLHKU ker.obkl. v=2500 mm
2.05	PŘ.SOC.ZAŘÍZENÍ PACIENTI ŽENY	2,81	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ MOKRÉ PROSTŘEDÍ	KER OBKL. V=2500mm	OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	KAZ.PODHLED V=2400MM	+2,64M OD 2.NP	PODHLEDY 100% ODOLNÉ VLHKU ker.obkl. v=2500 mm
2.05a	WC PACIENTI ŽENY + ÚKLID	3,14	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ MOKRÉ PROSTŘEDÍ	OŠ–OMÍTKA ŠTUKOVÁ – VYSPRÁVKA KER OBKL. V=2500mm	OŠ–OMÍTKA ŠTUKOVÁ – VYSPRÁVKA OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	KAZ.PODHLED V=2400MM	+2,64M OD 2.NP	PODHLEDY 100% ODOLNÉ VLHKU ker.obkl. v=2500 mm
2.06	BEZBARIÉROVÉ WC PACIENTI	3,16	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ MOKRÉ PROSTŘEDÍ	KER OBKL. V=2500mm	OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	KAZ.PODHLED V=2400MM	+2,64M OD 2.NP	PODHLEDY 100% ODOLNÉ VLHKU ker.obkl. v=2500 mm
2.07	AMBULANCE – LÉKAŘ	15,33	PVC–KRYTINA –nevodivá úprava FABION V=100 MM	OŠ–OM. ŠTUK. NA NOVÉ STĚNĚ OTĚR. NÁTĚR–BÍLÁ + KER OBKL.	OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	BEZ PODHLEDU	+2,64M OD 2.NP	nátěry a malby s hyg.atesty ker.obkl. v=2100 mm u umývadla
2.08	SESTRA	8,35	PVC–KRYTINA –nevodivá úprava FABION V=100 MM	OŠ–OM. ŠTUK. NA NOVÉ STĚNĚ OTĚR. NÁTĚR–BÍLÁ + KER OBKL.	OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	BEZ PODHLEDU	+2,64M OD 2.NP	nátěry a malby s hyg.atesty ker.obkl. v=2100 mm u umývadla
2.09	DENNÍ SANATORIUM	24,71	PVC–KRYTINA –nevodivá úprava FABION V=100 MM	OŠ–OM. ŠTUK. NA NOVÉ STĚNĚ OTĚR. NÁTĚR + KER OBKL.vo=2100	OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	BEZ PODHLEDU	+2,64M OD 2.NP	nátěry a malby s hyg.atesty částeč.""–zakrytí rozvodů
2.10	PSYCHOLOG	16,58	PVC–KRYTINA –nevodivá úprava FABION V=100 MM	OTĚR. NÁTĚR–BÍLÁ + KER OBKL.	OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	BEZ PODHLEDU	+2,64M OD 2.NP	nátěry a malby s hyg.atesty ker.obkl. v=2100 mm u umývadla
2.11	AMBULANCE GERIATR.	16,58	PVC–KRYTINA –nevodivá úprava FABION V=100 MM	OTĚR. NÁTĚR–BÍLÁ + KER OBKL.	OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	BEZ PODHLEDU	+2,64M OD 2.NP	ker.obkl. v=600 a 2100 mm nátěry a malby s hyg.atesty
2.12	AMBULANCE FALOPLET.	16,66	PVC–KRYTINA –nevodivá úprava FABION V=100 MM	OTĚR. NÁTĚR–BÍLÁ + KER OBKL.	OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	BEZ PODHLEDU	+2,64M OD 2.NP	ker.obkl. v=2100 mm u umývadla nátěry a malby s hyg.atesty
2.13	AMBULANCE SEXULOG.	16,58	PVC–KRYTINA –nevodivá úprava FABION V=100 MM	OTĚR. NÁTĚR–BÍLÁ + KER OBKL.	OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	BEZ PODHLEDU	+2,64M OD 2.NP	ker.obkl. v=2100 mm u umývadla nátěry a malby s hyg.atesty
2.14	VELKÁ KLUBOVNA	33,54	PVC–KRYTINA –nevodivá úprava FABION V=100 MM	OŠ–OMÍTKA ŠTUKOVÁ – VYSPRÁVKA OTĚR. NÁTĚR–BÍLÁ + KER OBKL.	OŠ–OMÍTKA ŠTUKOVÁ – VYSPRÁVKA OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	BEZ PODHLEDU	+2,64M OD 2.NP	ker.obkl. v=2100 mm u umývadla nátěry a malby s hyg.atesty
2.15	VYŠETŘOVNA–LÉKAŘSKÝ POKOJ	16,60	PVC–KRYTINA –nevodivá úprava FABION V=100 MM	OŠ–OM. ŠTUK. NA NOVÉ STĚNĚ OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	BEZ PODHLEDU	+2,64M OD 2.NP	nátěry a malby s hyg.atesty
2.16	POKOJ 2L	12,92	PVC–KRYTINA –nevodivá úprava FABION V=100 MM	OŠ–OM. ŠTUK. NA NOVÉ STĚNĚ OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	BEZ PODHLEDU	+2,64M OD 2.NP	nátěry a malby s hyg.atesty
2.16a	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZEN Í	3,27	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ RELIEFNÍ –MOKRÉ PROSTŘEDÍ	KERAM.OBKL.STĚN v=2500mm PRO MOKRÉ PROSTŘEDÍ	OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	KAZ.PODHLED V=2400MM	+2,64M OD 2.NP	PODHLEDY 100% ODOLNÉ VLHKU ker.obkl. v=2500 mm
2.17	POKOJ 2L	13,20	PVC–KRYTINA –nevodivá úprava FABION V=100 MM	OŠ–OM. ŠTUK. NA NOVÉ STĚNĚ OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	BEZ PODHLEDU	+2,64M OD 2.NP	nátěry a malby s hyg.atesty
2.17a	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3,01	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ RELIEFNÍ –MOKRÉ PROSTŘEDÍ	KERAM.OBKL.STĚN v=2500mm PRO MOKRÉ PROSTŘEDÍ	OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	KAZ.PODHLED V=2400MM	+2,64M OD 2.NP	PODHLEDY 100% ODOLNÉ VLHKU ker.obkl. v=2500 mm
2.18	POKOJ 2L	13,20	PVC–KRYTINA –nevodivá úprava FABION V=100 MM	OŠ–OM. ŠTUK. NA NOVÉ STĚNĚ OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	BEZ PODHLEDU	+2,64M OD 2.NP	nátěry a malby s hyg.atesty
2.18a	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3,01	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ RELIEFNÍ –MOKRÉ PROSTŘEDÍ	KERAM.OBKL.STĚN v=2500mm PRO MOKRÉ PROSTŘEDÍ	OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	KAZ.PODHLED V=2400MM	+2,64M OD 2.NP	PODHLEDY 100% ODOLNÉ VLHKU ker.obkl. v=2500 mm
2.19	POKOJ 2L	13,20	PVC–KRYTINA –nevodivá úprava FABION V=100 MM	OŠ–OM. ŠTUK. NA NOVÉ STĚNĚ OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	BEZ PODHLEDU	+2,64M OD 2.NP	nátěry a malby s hyg.atesty
2.19a	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3,01	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ RELIEFNÍ –MOKRÉ PROSTŘEDÍ	KERAM.OBKL.STĚN v=2500mm PRO MOKRÉ PROSTŘEDÍ	OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	KAZ.PODHLED V=2400MM	+2,64M OD 2.NP	PODHLEDY 100% ODOLNÉ VLHKU ker.obkl. v=2500 mm
2.20	POKOJ 2L	13,20	PVC–KRYTINA –nevodivá úprava FABION V=100 MM	OŠ–OM. ŠTUK. NA NOVÉ STĚNĚ OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	BEZ PODHLEDU	+2,64M OD 2.NP	nátěry a malby s hyg.atesty
2.20a	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3,01	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ RELIEFNÍ –MOKRÉ PROSTŘEDÍ	KERAM.OBKL.STĚN v=2500mm PRO MOKRÉ PROSTŘEDÍ	OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	KAZ.PODHLED V=2400MM	+2,64M OD 2.NP	PODHLEDY 100% ODOLNÉ VLHKU ker.obkl. v=2500 mm
2.21	POKOJ 2L	13,20	PVC–KRYTINA –nevodivá úprava FABION V=100 MM	OŠ–OM. ŠTUK. NA NOVÉ STĚNĚ OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	BEZ PODHLEDU	+2,64M OD 2.NP	nátěry a malby s hyg.atesty
2.21a	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3,01	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ RELIEFNÍ –MOKRÉ PROSTŘEDÍ	KERAM.OBKL.STĚN v=2500mm PRO MOKRÉ PROSTŘEDÍ	OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	KAZ.PODHLED V=2400MM	+2,64M OD 2.NP	PODHLEDY 100% ODOLNÉ VLHKU ker.obkl. v=2500 mm
2.22	POKOJ 2L	13,20	PVC–KRYTINA –nevodivá úprava FABION V=100 MM	OŠ–OM. ŠTUK. NA NOVÉ STĚNĚ OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	BEZ PODHLEDU	+2,64M OD 2.NP	nátěry a malby s hyg.atesty
2.22a	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3,01	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ RELIEFNÍ –MOKRÉ PROSTŘEDÍ	KERAM.OBKL.STĚN v=2500mm PRO MOKRÉ PROSTŘEDÍ	OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	KAZ.PODHLED V=2400MM	+2,64M OD 2.NP	PODHLEDY 100% ODOLNÉ VLHKU ker.obkl. v=2500 mm
2.23	LÉKAŘSKÝ POKOJ 2L	16,62	PVC–KRYTINA –nevodivá úprava FABION V=100 MM	OŠ–OM. ŠTUK. NA NOVÉ STĚNĚ OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	BEZ PODHLEDU	+2,64M OD 2.NP	nátěry a malby s hyg.atesty

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m^2)	PODLAHA NAVRHOVANÁ	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPU	SV. VÝŠKA PO PODHLED m	SV. VÝŠKA PO STROP m	POZNÁMKA
2.24	VÝTAH LŮŽKOVÝ EVAKUAČNÍ LANOVÝ NOSNOST=1600KG	6,95	ÚPRAVA PODL.V DOJEZDOVÉ ŠACHTĚ VIZ.1.PP	VÁPENOCEM. OM. HL. ŠTUKOVÁ 2 X OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR	NÁTĚR: 1xPENETRAČNÍ NÁTĚR –	–	–	nová přístavba–šachta z bloků porotherm+vápenocem.omítka
2.25	CHODBA	18,49	PVC–KRYTINA –nevodivá úprava FABION V=100 MM	VÁPENOCEM. OM. HL. ŠTUKOVÁ OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR	VÁPENOCEM. OM. HL. ŠTUKOVÁ OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	KAZ.PODHLED V=2400MM	OD 2.NP	NOVÁ PŘÍSTAVBA
2.26	KUŘÁRNA PACIENTI	14,67	PVC–KRYTINA –nevodivá úprava FABION V=100 MM	VÁPENOCEM. OM. HL. ŠTUKOVÁ OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR + KER.OBKL.	VÁPENOCEM. OM. HL. ŠTUKOVÁ OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR	BEZ PODHLEDU	OD 2.NP	NOVÁ PŘÍSTAVBA ker.obkl. v=2100 mm u umývadla
2.27	KUCHYŇKA PACIENTI	10,10	PVC–KRYTINA –nevodivá úprava FABION V=100 MM	VÁPENOCEM. OM. HL. ŠTUKOVÁ OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR + KER.OBKL.	VÁPENOCEM. OM. HL. ŠTUKOVÁ OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR	BEZ PODHLEDU	OD 2.NP	NOVÁ PŘÍSTAVBA ker.obkl. v=600 mm za stěnou
2.28	ŠPINAVÉ PRÁDLO	5,37	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ SUCHÉ PROSTŘEDÍ	VÁPENOCEM. OM. HL. ŠTUKOVÁ OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR + KER.OBKL.	VÁPENOCEM. OM. HL. ŠTUKOVÁ OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	BEZ PODHLEDU	OD 2.NP	NOVÁ PŘÍSTAVBA ker.obkl. v=2100 mm u umývadla
2.29	NEOBSAZENO	—	—	—	—	—		—
2.30	JÍDELNA	34,63	PVC–KRYTINA –nevodivá úprava FABION V=100 MM	VÁPENOCEM. OM. HL. ŠTUKOVÁ OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR + KER.OBKL.	VÁPENOCEM. OM. HL. ŠTUKOVÁ OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR	BEZ PODHLEDU	OD 2.NP	NOVÁ PŘÍSTAVBA ker.obkl. v=2100 mm u umývadla
2.31	POKOJ 2L	11,85	PVC–KRYTINA –nevodivá úprava FABION V=100 MM	OŠ–OM. ŠTUK. NA NOVÉ STĚNĚ OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	BEZ PODHLEDU	+2,64M OD 2.NP	nátěry a malby s hyg.atesty
2.31a	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ BEZBARIÉROVÉ	4,28	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ RELIEFNÍ –MOKRÉ PROSTŘEDÍ	KERAM.OBKL.STĚN v=2500mm PRO MOKRÉ PROSTŘEDÍ	OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	KAZ.PODHLED V=2400MM	+2,64M OD 2.NP	PODHLEDY 100% ODOLNÉ VLHKU ker.obkl. v=2500 mm
2.32	SCHODIŠTĚ	16,95	TERACOVÉ STUPNĚ STÁVAJÍCÍ STÁV.TERAC.SOKL V=100 MM	OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	–	–	+2,64M OD 2.NP	
2.33	PŘEDSÍŇ	3,48	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ MOKRÉ PROSTŘEDÍ	KER OBKL. V=2500mm	OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	KAZ.PODHLED V=2400MM	+2,64M OD 2.NP	PODHLEDY 100% ODOLNÉ VLHKU ker.obkl. v=2500 mm
2.34	PŘEDSÍŇ SOC.ZAŘ.PERS. ŽENY	3,46	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ MOKRÉ PROSTŘEDÍ	OŠ–OMÍTKA ŠTUKOVÁ – VYSPRÁVKA KER OBKL. V=2500mm	OŠ–OMÍTKA ŠTUKOVÁ – VYSPRÁVKA OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	KAZ.PODHLED V=2400MM	+2,64M OD 2.NP	PODHLEDY 100% ODOLNÉ VLHKU ker.obkl. v=2500 mm
2.34a	WC PERSONÁL ŽENY (2X 1,48 M2)	2,96	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ MOKRÉ PROSTŘEDÍ	KER OBKL. V=2500mm	OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	KAZ.PODHLED V=2400MM	+2,64M OD 2.NP	PODHLEDY 100% ODOLNÉ VLHKU ker.obkl. v=2500 mm
2.34b	SPRCHA PERSONÁL	2,01	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ MOKRÉ PROSTŘEDÍ	KER OBKL. V=2500mm	OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	KAZ.PODHLED V=2400MM	+2,64M OD 2.NP	PODHLEDY 100% ODOLNÉ VLHKU ker.obkl. v=2500 mm
2.35	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	3,88	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ MOKRÉ PROSTŘEDÍ	OŠ–OMÍTKA ŠTUKOVÁ – VYSPRÁVKA KER OBKL. V=2500mm	OŠ–OMÍTKA ŠTUKOVÁ – VYSPRÁVKA OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	KAZ.PODHLED V=2400MM	+2,64M OD 2.NP	PODHLEDY 100% ODOLNÉ VLHKU ker.obkl. v=2500 mm
2.36	POKOJ 2L	13,20	PVC–KRYTINA –nevodivá úprava FABION V=100 MM	OŠ–OM. ŠTUK. NA NOVÉ STĚNĚ OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	OŠ–OMÍTKA ŠTUKOVÁ – VYSPRÁVKA OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	BEZ PODHLEDU	+2,64M OD 2.NP	nátěry a malby s hyg.atesty
2.36a	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3,01	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ RELIEFNÍ –MOKRÉ PROSTŘEDÍ	KERAM.OBKL.STĚN v=2500mm PRO MOKRÉ PROSTŘEDÍ	OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	KAZ.PODHLED V=2400MM	+2,64M OD 2.NP	PODHLEDY 100% ODOLNÉ VLHKU ker.obkl. v=2500 mm
2.37	DENNÍ MÍST.ZAM.	8,89	PVC–KRYTINA –nevodivá úprava FABION V=100 MM	OŠ–OM. ŠTUK. NA NOVÉ STĚNĚ OTĚR. NÁTĚR–BÍLÁ + KER OBKL.	OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	BEZ PODHLEDU	+2,64M OD 2.NP	ker.obkl. v=600 a 2100 mm nátěry a malby s hyg.atesty
2.38	KARTOTÉKA	7,30	PVC–KRYTINA –nevodivá úprava FABION V=100 MM	OŠ–OM. ŠTUK. NA NOVÉ STĚNĚ OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	BEZ PODHLEDU	+2,64M OD 2.NP	
2.39	ADMINISTRATIVA	12,28	PVC–KRYTINA –nevodivá úprava FABION V=100 MM	OŠ–OM. ŠTUK. NA NOVÉ STĚNĚ OTĚR. NÁTĚR–BÍLÁ + KER OBKL.	OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	BEZ PODHLEDU	+2,64M OD 2.NP	ker.obkl. v=600 mm za stěnou nátěry a malby s hyg.atesty
2.40	ODBĚRY	4,02	PVC–KRYTINA –nevodivá úprava FABION V=100 MM	OŠ–OM. ŠTUK. NA NOVÉ STĚNĚ OTĚR. NÁTĚR–BÍLÁ + KER OBKL.	OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	KAZ.PODHLED V=2400MM	+2,64M OD 2.NP	ker.obkl. v=2100 mm u umývadla nátěry a malby s hyg.atesty
2.41	POKOJ 2L	13,20	PVC–KRYTINA –nevodivá úprava FABION V=100 MM	OŠ–OM. ŠTUK. NA NOVÉ STĚNĚ OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	BEZ PODHLEDU	+2,64M OD 2.NP	nátěry a malby s hyg.atesty
2.41a	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3,01	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ RELIEFNÍ –MOKRÉ PROSTŘEDÍ	KERAM.OBKL.STĚN v=2500mm PRO MOKRÉ PROSTŘEDÍ	OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	KAZ.PODHLED V=2400MM	+2,64M OD 2.NP	PODHLEDY 100% ODOLNÉ VLHKU ker.obkl. v=2500 mm
2.42	POKOJ 2L	13,20	PVC–KRYTINA –nevodivá úprava FABION V=100 MM	OŠ–OM. ŠTUK. NA NOVÉ STĚNĚ OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	BEZ PODHLEDU	+2,64M OD 2.NP	nátěry a malby s hyg.atesty
2.42a	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3,01	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ RELIEFNÍ –MOKRÉ PROSTŘEDÍ	KERAM.OBKL.STĚN v=2500mm PRO MOKRÉ PROSTŘEDÍ	OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	KAZ.PODHLED V=2400MM	+2,64M OD 2.NP	PODHLEDY 100% ODOLNÉ VLHKU ker.obkl. v=2500 mm
2.43	POKOJ 2L	13,20	PVC–KRYTINA –nevodivá úprava FABION V=100 MM	OŠ–OM. ŠTUK. NA NOVÉ STĚNĚ OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	BEZ PODHLEDU	+2,64M OD 2.NP	nátěry a malby s hyg.atesty
2.43a	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3,01	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ RELIEFNÍ –MOKRÉ PROSTŘEDÍ	KERAM.OBKL.STĚN v=2500mm PRO MOKRÉ PROSTŘEDÍ	OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	KAZ.PODHLED V=2400MM	+2,64M OD 2.NP	PODHLEDY 100% ODOLNÉ VLHKU ker.obkl. v=2500 mm
2.44	CHODBA	73,69	KAMENNÁ (MRAMOROVÁ) DLAŽBA – –STÁVAJÍCÍ (sokl=100mm)	OŠ–OMÍTKA ŠTUKOVÁ – VYSPRÁVKA OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	OŠ–OMÍTKA ŠTUKOVÁ – VYSPRÁVKA OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR–BÍLÁ	KAZ.PODHLED V=2400MM	+2,64M OD 2.NP	částeč."" podhl.–zakr.rozvodů

POZOR !!

PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY DBÁT VŠECH BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ, ZVLÁŠTĚ VŠAK VYHLÁŠKY "ČESKÉHO ÚŘADU BEZPEČNOSTI PRÁCE" A "ČESKÉHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU". JEDNÁ SE O "VYHLÁŠKU BEZPEČNOSTI PRÁCE A TECH.ZAŘÍZENÍ PŘI STAVEBNÍCH PRACECH č. 324/1990 Sb" ,VČETNĚ DOPLŇKŮ, NOVEL A SOUVISEJÍCÍCH VYHLÁŠEK. V PŘÍPADĚ JINÝCH SKUTEČNOSTÍ NEŽ JSOU PŘEDPOKLADY V PROJEKTOVÉM ŘEŠENÍ, JE NUTNO PŘIZVAT ZPRACOVATELE PROJEKTU.

POZNÁMKA:

1) POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH PRVKŮ A MATERIÁLŮ, JE VYZNAČENA V POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍ STAVBY –VIZ 157–54789–113
2) SKLADBY PODLAH BUDOU VYPRACOVÁNY V "DETAILECH SKLADEB PODLAH A STĚN" V DALŠÍM STUPNI PD
3) NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE ,JSOU "LEGENDY MÍSTNOSTI"
4) NA SPOJOVACÍCH CHODBÁCH A V MÍSTECH MOŽNÉHO NÁRAZU INVALIDNÍCH ČI PŘEPRAVNÍCH VOZÍKŮ, JE NUTNO SVISLÉ STĚNY OPATŘIT POMOCNÝMI PŘIDRŽOVACÍMI MADLY A OCHRANNÝMI LIŠTAMI, JAKOŽ I OCHRANOU ROHŮ SVISLÝCH KONSTRUKCÍ. BĚŽNÉ METRY MADEL, OCHRANNÝCH LIŠT A LEMOVACÍCH LIŠT ROHŮ, BUDOU UPŘESNĚNY DLE SKUTEČNÉHO ROZMÍSTĚNÍ NÁBYTKU A TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ.
5) POŽÁRNÍ TĚSNĚNÍ PROSTUPŮ JE SOUČÁSTÍ VÝKAZU DOTČENÝCH PROFESÍ.
6) PROSTUPY ZDIVEM PRO VZT POTROBÍ VĚTŠÍCH ROZMĚRŮ, ZABEZPEČIT VLOŽENÍM L 40/40/4 mm DO KORUNY TOHOTO PROSTUPU. (PROSTUPY PROVÁDĚT DLE POŽADAVKŮ MONTÁŽE TECHNOL.ROZVODŮ) (TĚSNĚNÍ POŽÁRNĚ–ODOLNÝCH PROSTUPŮ ZAJISTÍ SVÝMI HMOTAMI VYBRANÝ DODAVATEL.)
8) STÁVAJÍCÍ ŽEL.BETONOVÉ KONSTRUKCE UPRAVIT DLE ŘEŠENÍ "STATIKY"
9) BOURACÍ PRÁCE PROVÁDĚT DLE ÚDAJŮ "STATIKY" – VYZNAČENÝ ROZSAH BOURACÍCH PRACÍ VIZ BOURACÍ PRÁCE V DALŠÍM STUPNI PD (PŮVODNÍ DŘEVĚNÁ OKNA ODSTRANIT)
10) NOVÉ DĚLÍCÍ PŘÍČKY BUDOU PROVEDENY PŘEVÁŽNĚ SÁDROKARTONOVÉ S OHLEDEM NA MINIMALIZACI PŘITÍŽENÍ OBJEKTU (V MOKRÉM PROSTŘEDÍ BUDE POUŽIT SÁDROKARTON VODOVZDORNÝ (GKBi a GKFi –ZELENÝ)
11) NOVÉ VYZDÍVKY(NAPŘ.ZAZDĚNÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ) TL.=100MM , 190MM Z PŘÍČKOVEK "YTONG,HEBEL P4–700" (MEZI MÍSTNOSTMI JE POŽADOVÁNA ZVUKOVÁ IZOLACE STĚNY MIN.Rw=47dB)

POZOR !!!

NÁZVY VÝROBKŮ VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI JSOU UVEDENY POUZE INFORMATIVNĚ. VÝROBKY BUDOU ZÁVAZNĚ UPŘESNĚNY AŽ NA ZÁKLADĚ VÝBĚRU DODAVATELE STAVBY.

POZNÁMKA:

1) VENKOVNÍ OMÍTKY: PROBARVENÁ AKRYLÁTOVÁ OMÍTKA SE ZRNITOSTÍ 2MM NA TEPELNOU IZOLACI Z MINERÁLNÍ VLNY S PODÉLNÝMI VLÁKNY ETICS S TL."MW"140MM. BOČNÍ STĚNY VSTUPŮ Z "MW" TL.110MM , PODHLEDY NAD VSTUPY Z "MW" TL.230MM NA OSTĚNÍ OKEN BUDE POUŽITA MINERÁLNÍ VLNA "ORSIL NF" TL.30MM
2) VNITŘNÍ OMÍTKY: VÁPENOCEMENTOVÁ –HLADKÁ (HLAZENÁ PLSTÍ) " KNAUF MVS–J " TL.= 15MM (DOZDÍVKY OTVORŮ A POD.)
3) STÁVAJÍCÍ STĚNY VYSPRAVIT OMÍTKAMI "KNAUF"(POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE "LEGENDY MÍSTNOSTÍ")
4) STĚRKOVÉ FASÁDNÍ HMOTY ,DILATAČNÍ FASÁDNÍ PRVKY ,TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ AKRYLÁTOVÁ OMÍTKA, JE PŘEDMĚTEM DODÁVKY "VYBRANÉ FIRMY".
5) UZAVŘENÍ DILATAČNÍCH SPAR VE FASÁDÁCH PROFILY "MIGUA" ,VIZ ZÁMEČ.V DALŠÍM STUPNI PD.
6) VĚTRACÍ VZT ŽALUZIE NA FASÁDĚ ,BUDOU PŘEDMĚTEM DODÁVKY "VZT" PROSTUPY STĚNANI PRO VZT POTRUBÍ BUDOU UPŘESNĚNY DLE POŽADAVKŮ MONTÁŽE. (VĚTŠÍ PROSTUPY STĚNANI PRO VZT POTRUBÍ BUDOU ZABEZPEČENY PŘEKLADY Z "L 40/40/4MM)

POZNÁMKA:

1) STÁVAJÍCÍ PODLAHY V JEDNOTLIVÝCH NP ČÁSTEČNĚ ODSTRANIT AŽ NA CEMENTOVÝ POTĚR. (PO VYBOURANÝCH PŘÍČKÁCH PODLAHY DOPLNIT A ZAPRAVIT) PROVÉST NOVOU IZOLACI A FINÁLNÍ ÚPRAVU PODLAHY – KERAMIKA NEBO PVC (DLE ÚČELU MÍSTNOSTI)
2) DOPLNIT VYSPRÁVKOVÉ OMÍTKY PO VYBOURANÝCH PŘÍČKÁCH NA STÁVAJÍCÍCH STROPECH A SVISLÝCH STĚNÁCH.
3) NOVĚ VYZDĚNÉ KONSTRUKCE OPATŘIT OMÍTKAMI V PLNÉM ROZSAHU. NOVÉ SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE PŘETMELIT A PO NÁLEŽITÉ PENETRACI OPATŘIT PŘÍMO KERAMICKÝMI OBKLADY NEBO OMÍTKAMI (NA ADHEZNÍ MŮSTEK) A PATŘIČNÝMI NÁTĚRY DLE LEGENDY MÍSTNOSTÍ NA STYKU ZDĚNÝCH A SÁDROKARTONOVÝCH POVRCHŮ NUTNO DO OMÍTKY OSADIT VÝZTUŽNOU LAMINÁTOVOU TKANINU S PŘESAHEM MIN. 200MM NA KAŽDOU STRANU
4) VÝŠKA KERAMICKÝCH OBKLADŮ U UMYVADEL JE UVEDENA V JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH
5) V MÍSTNOSTECH S POŽADAVKY NA ZVÝŠENOU HYGIENU ZAJISTIT SPÁROVÁNÍ KERAM.OBKLADŮ DVOUSLOŽKOVÝMI SPÁROVACÍMI HMOTAMI S MOŽNOSTÍ DESINFEKCE.
6) PODHLEDOVÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT Z ANORGANICKÝCH VÝROBKŮ (BEZ OBSAHU ŠKROBŮ)
7) BOURACÍ PRÁCE PROVÁDĚT DLE ÚDAJŮ "STATIKY" – VYZNAČENÝ ROZSAH BOURACÍCH PRACÍ VIZ BOURACÍ PRÁCE V DALŠÍM STUPNI PD.

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PANELOVÉHO OPLÁŠTĚNÍ
- ZATEPLOVACÍ KONTAKTNÍ SYSTÉM – OPLÁŠTĚNÍ (MINERÁLNÍ VLNOU)
- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY
- PROSTÝ BETON
- VYZDÍVKY TL.=100MM , 150MM Z PŘÍČKOVEK "YTONG , HEBEL P4–700" (MEZI MÍSTNOSTMI JE POŽADOVÁNA ZVUKOVÁ IZOLACE STĚNY MIN.Rw=47dB)
- NOVÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE Z TVÁRNIC POROTHERM 30P+D P15 NA MC 10 DOZDÍVKY DVEŘNÍCH OTVORŮ Z POROTHERM 24 AKU NA MVC 10
- DVEŘE S VYZNAČENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
- H1 POŽÁRNÍ HYDRANT
- PŘEDPOKLÁDANÉ PODHLEDY Z ANORGANICKÉHO MATERIÁLU (KAMENÁ VLNA BEZ ŠKROBŮ 4.NP) VODOVZDORNÉ SÁDROKARTONOVÉPODHLEDY (ZÁKRYTY POTRUBÍ VZT,ZTI)
- H1 H2 STÁVAJÍCÍ HYDRANTY
- V.O. 2100 KERAMICKÉ OBKLADY
- ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
- NOVÁ OBVODOVÁ PLASTOVÁ OKNA (U=1,2)

POZOR!!!

PŘESNÉ ROZMĚRY URČIT NA STAVBĚ.

- MADLA A LEMOVACÍ LIŠTY

BOURACÍ PRÁCE:
(ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU – VZDÁLENOST =18KM)

ZNAČENÍ PROFESÍ:

T	– TOPENÍ	ZT	– ZDRAVOTECHNIKA
CH	– CHLAZENÍ	EL	– ELEKTRO
VZT	– VZDUCHOTECHNIKA	PL	– PLYN

VÝPIS PŘEKLADŮ

2xŽEL.BET.překlad14,5–2000
2xPTHpřeklad14,5–1500
2xPTHpřeklad14,5–2250
6xPTHpřek.23,8–2750

±0,000 = 237,29 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP
FN–OLOMOC–PSYCHIATRICKÁ KLINIKA – OBJEKT "U"

ZMĚNA		DATUM		PROVEDL		PODPIS	

IDOP Olomouc, akciová společnost
Řepčínská 234/82, 779 00 Olomouc
Zapsána u KS Ostrava, odd. B, vložka 141

VYPRACOVAL	E.VÁŇOVÁ	VEP	ING.B.KLEČKA
ODP. PROJEKTANT	ING.B.KLEČKA	HIP	ING.M.HERNÍK
KONTROLOVAL	ING.B.KLEČKA		
MÍSTO	OLOMOUC ZA NEMOCNICÍ		
INVESTOR	FN OLOMOUC, I.P.PAVLOVA 185/6		

STAVBA	FN OLOMOUC - REKONSTRUKCE PSYCHIATRICKÉ KLINIKY	DATUM	06/2009
	F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ	STUPEŇ	SKUT.PROVEDENÍ
SO-PS	SO 101 - REKONSTRUKCE OBJEKTU "U"	POČET A4	21
	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	MĚŘÍTKO	1:50
		ZAK. ČÍSLO	898-54 917
VÝKRES	PŮDORYS 2.NP	ARCH. ČÍSLO	898-54 917-111/07