





Flamco

Pasport Membránové – tlakové nádoby Vyrobeno a testováno dle směrnice 97/23/EC

Flamco B.V.
Postbus 502
3750 GM Bunschoten -Nederland
Amersfoortseweg 9
3751 LJ Bunschoten - Nederland
Telefoon +31 (0)33 299 75 00
Telefax +31 (0)33 298 64 45
E-mail: info@flamco.nl
Internet: www.flamco.nl

Údaje na štítku tlakové expanzní nádoby:



Capacity / Objem / Objem / Pojemnosť	L
Gas charge / Provozní přetlak / Vstupný tlak / Cisnienie wstępne	bar
Max. working pressure / Max. provozní přetlak / Max. prevádzkový tlak / Dopuszczalne ciśnienie robocze	8,0 bar
Max. temperature at (heating) outlet / Max. provozní teplota / Max. teplota na vstupe / Dopuszczalna temperatura zasilania	120 °C
Max. temperature diaphragm / Max. teplota na membráne / Max. teplota na membrane / Membrana - maks. temperatura	70 °C
Min. working temperature / Dovolená teplota / Min. prevádzkova teplota / Min. temperatura pracy	1 °C
Max. gas charge / Max. dovolený pretlak / Max. vstupný tlak / Maks. ciśnienie wstępne	6,0 bar
 Flamco b.v. - Gouda - Holand	

Výrobní číslo	03 43	Rok výroby	2022
Testovací tlak	10 bar	Dle schváleného výkresu	

Materiál: dle výše uvedeného výkresu (viz výkres)

Zvláštní detaily : nepoužité
 Ochrana : epoxidový práškový povlak
 Způsob použití : přídatná nádoba
 Klasifikace dle PED čl. 3.3 : kat. IV

Bylo podrobeno následujícím testům a kontrolám v souladu s nařízením 97/23/EC, příloha I, oddíl 3.2:

- přijímací kontrola
- tlaková zkouška
- detekční test těsnosti

Je ověřeno, že výše uvedené nádoby splňují požadavky směrnice 97/23/EC Evropského Parlamentu a shromáždění ze dne 29.05.1997

Toto prohlášení potvrzuje, že podmínky formulované v:

-certifikátu č. PED/B/4012350 (EC testování prototypu pro modul B) jsou splněny.

Toto prohlášení platí pouze ve spojení s:

-certifikát č. STW 301120322 (EC testování prototypu pro modul D) dle Lloyds Register Notifying Body at Rotterdam, identifikační č. 0343.

Důležité upozornění pro uživatele: Podívejte se prosím do návodu pro obsluhu pro informaci o správné montáži, uvedení do provozu, provozu, údržbě a kontrole.

Přílohy:

- platný výkres
- návod k obsluze (příložen k expanzní nádobě)

Bunschoten,

06/2023 




ŽS
OHLA

OHLA ŽS, a.s.
Tuřanka 1554/115b
CZ - 627 00 Brno
IČ: 463 42 796
DIČ: CZ46342796

315

less verpakken / packed separately

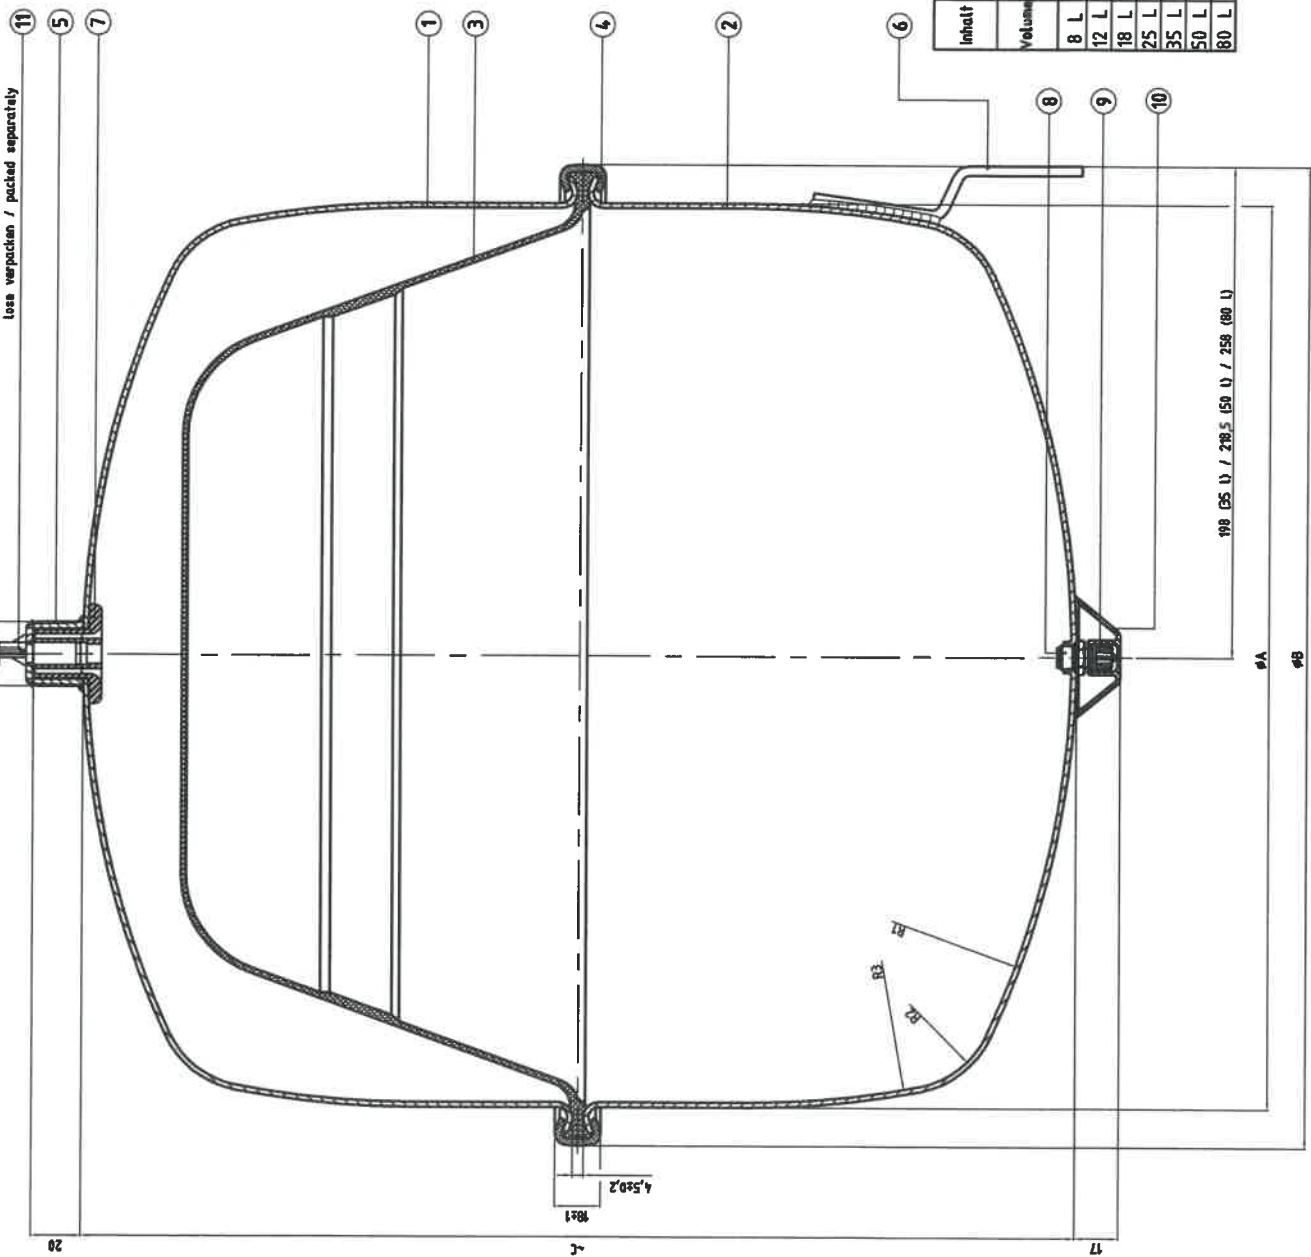

Pos. Nr	Teile / part	Material
1	Wasserseite / water halve	H360LA (EN 10268)
2	Luftseite / air halve	H360LA (EN 10268)
3	Membran / diaphragm	CIIR 6038 / B8066
4	Klemmring / clenchring	S3206D+Z275 MA-C (EN1014-2)
5	Wassernippel / water connection	E235+N (EN 10305-1)
6	Aufhängetasche (nur ab 35 Ltr.) Suspension eye (only off 35 Ltr.)	St. 37
7	Inneres Werk / inner part	PP 7054 L1 (Exxon Mobil)
8	Luftventil / air valve	CuZn40Pb3
9	Ventilkappe / valve cover	PA 66
10	Deckel / cap	PP
11	Strömungsverteiler / flow divider	PP 7054 L1 (Exxon Mobil)

inhalt Volume	Ver- druck (bar)	Pre- charge (bar)	Test press. (bar)	Prof- druck (bar)	Zul. Beir- druck (bar)	Max. Beir- temp	R1			R2			R3			ØB	C	Aus- gangs- material	Zeichnung Drawing
							Max. working pressure	Max. temp of op diaphragm	ØA	R1	R2	R3	ØA	ØB	Material thickness				
8 L	4	14,3	10	10	70 °C	210	35	-	215	245	265	155	1-22-154						
12 L	4	14,3	10	10	70 °C	255	24	80	256	286	297	155	1-22-155						
18 L	4	14,3	10	10	70 °C	293	29	293	297	328	289	155	1-22-156						
25 L	4	14,3	10	10	70 °C	326	32,5	326	328	358	341	155	1-22-157						
35 L	4	11,5	8	8	70 °C	365	37	365	365	396	400	155	1-22-158						
50 L	4	11,5	8	8	70 °C	401	40	-	405	437	463	155	1-15-965						
80 L	4	11,5	8	8	70 °C	480	48	-	484	517	507	155	1-15-976						