


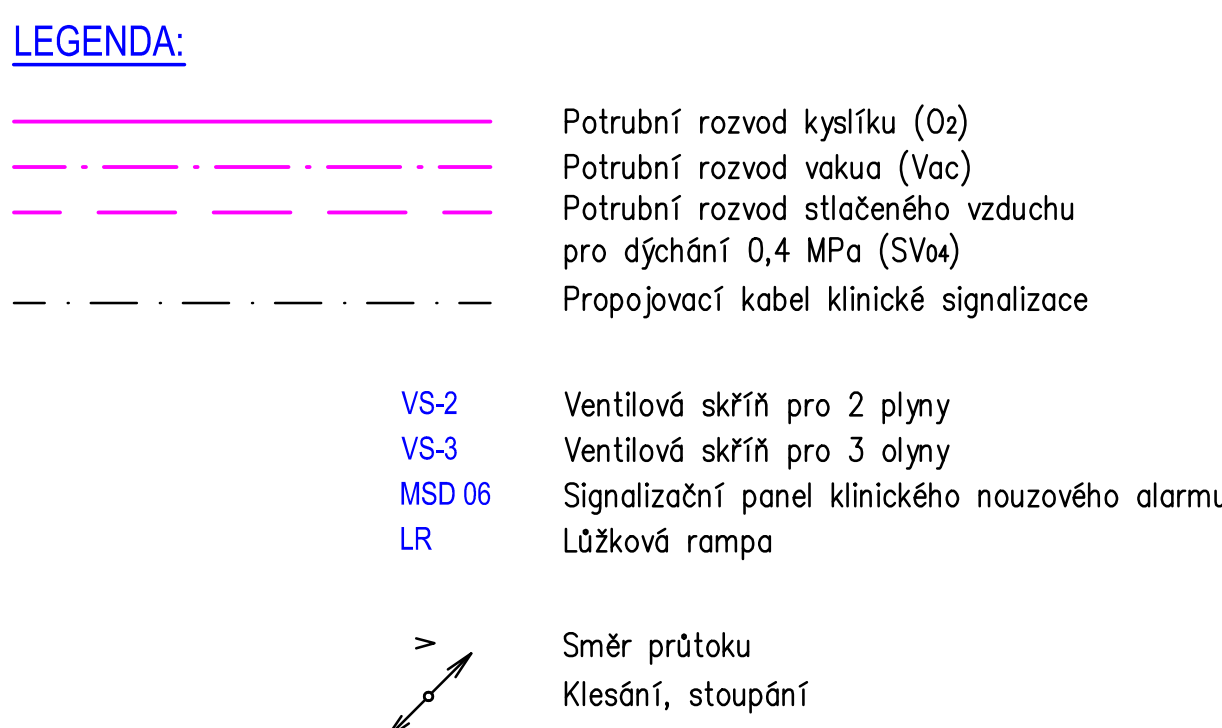

- Potrubí při průchodu zdmi, příčkami a stropem opatřeno ocelovou chráničkou s nehořlavou ucpávkou.
- Rozvodné potrubí vedeno v podhledu, v místnostech k odvětrávacím místům klesá pod omítkou.
- Uzávěrací armatury osazeny do ventilové skříňe s dvířky cca 1700 mm nad podlahou.

		spol. s r.o., IČ: Vyhlašená 1079, 672 01 Poštovní ulice, nováry a 32048 plyn - výhled a realizace		C.plate:	
COPOVATEL MOULOVANE: RADOMIR SEVČEK		VYHRAOVATEL: RADOMIR SEVČEK		KONSTRUKTOR: MARTIN FLECHTA	
DAVNA, OULOV:		STUPJ: DOK:		MEROV:	
Fakulni nemocnice Olomouc Pavlov 01 - Odsádky I.P., I. stánie		FORMÁR AB: 12 44		1:50	
VÝHOD:		DOK: 09/2013		C. VÝHOD:	
Plošný 2.NP - dispozice moulou (medicinských plynů)		C. DOKOV: 12/108 12/162		00109734	
FN Olomouc, I. P. Pavlova 6, Olomouc		DOKOV:		04	