
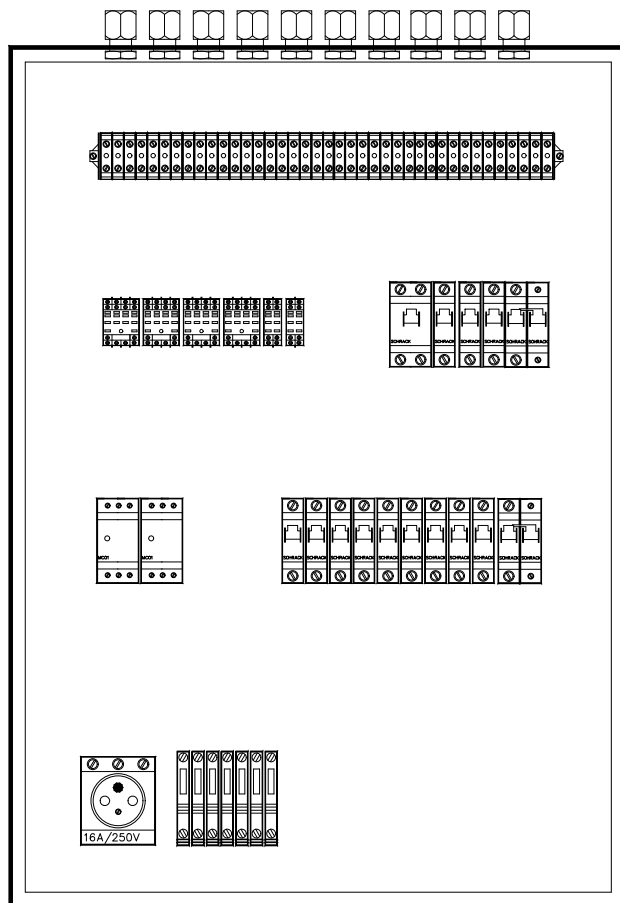


ROZVÁDĚČ 1MS1

STÁVAJÍCÍ, ve stroj. mediplynů
NÁSTĚNNÝ ROZVADĚČ
ROZMĚR v*š*h 1800*600*400
PROVEDENÍ OCELOPLECHOVÉ
KRYTÍ IP 43/20
"ŠIBR" NAHOŘE



POZN.:

- ROZVÁDĚČ OPATŘIT VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ OCHRANNOU SVORKOU
- OCHRANNÉ POPOJOVÁNÍ PROVÉST VODIČEM CY 6 mm²

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KRESLIL		 Smržická 13, 796 7 Držovice Tel.: 582 337 724 – 6 Fax.: 582 333 358 e-mail: info@elmarpv.cz	
Ing. Petr VOLNÝ		Ing. Petr LYSICKÝ					
KRAJ : OL	STAV.ÚŘ.: OLOMOUC		OBEC.ÚŘ.: OLOMOUC				
INVESTOR	FN Olomouc						
AKCE: FN Olomouc, Mediplyny 2024 Budova H						STUPEŇ :	skut.stav
						DATUM :	11/2024
						FORMÁT :	6 A4
						ZAK. ČÍSLO	...
OBSAH: <i>ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ A REGULACI 1MS1</i>						MĚŘÍTKO ...	ČÍSLO VÝKR. D.1.4.D.01

ze stávajícího regulátoru I05
do stávajícího HAWKa H_H01
PŮVODNÍ ZAPOJENÍ A ZBYTEK MNOU KRESLENÉ ČÁSTI JE NA
x: \PetrL\Olomouc\FN_Olomouc\ZZZ Mediplyny\Mediplyny_2023\H\


Adresy ModBus RTU:
DM1 – 0/1

INDEX	ELMAR group s.r.o.	11/2024	Lysický	SCHÉMA ZAPOJENÍ 1MS1
ZMENA	...	DATUM	PODPIS	Listu 6 List 2 Č.výkresu D.1.4.D.01
...	MĚŘENÍ A REGULACE			


AI 1 AI 2 AI 3 AI 4 AI 5 AI 6 AI 7 AI 8

C2 1 2 3 4 5 6 7 8

V ROZVADĚČI

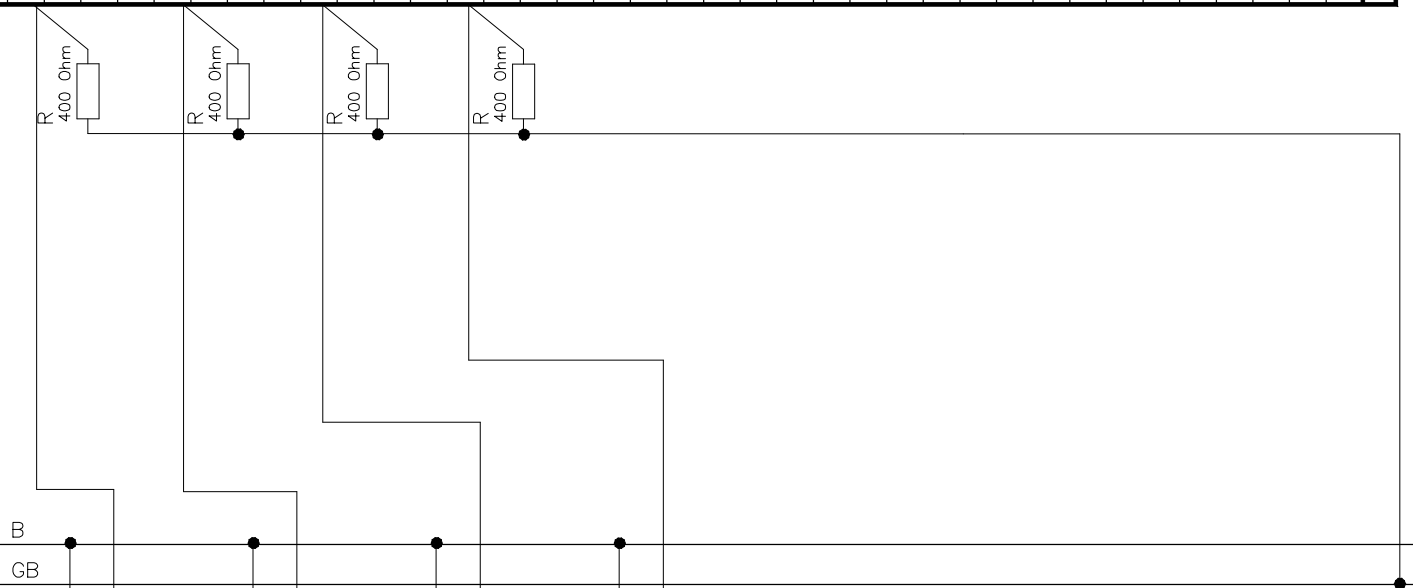

V PROVOZU

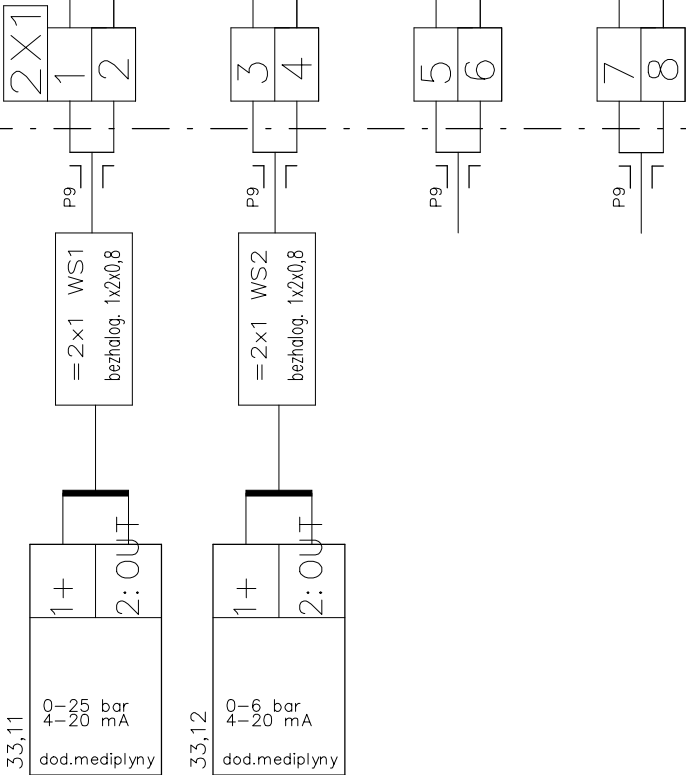


33,11 0-25 bar 4-20 mA dod.mediplyn TLAK 02 PŘED RS BUDOVA "H1" m.č.A_H101550

33,12 0-6 bar 4-20 mA dod.mediplyn TLAK 02 ZA RS BUDOVA "H1" m.č.A_H101550

H1, vprostřed, "sklad" vpravo od schodiště

INDEX	ZMENA	ELMAR group s.r.o.	DATUM	11/2024	PODPIS	Lysický	SCHÉMA ZAPOJENÍ 1MS1
	...						Listu 6 List 3 Č.výkresu D.1.4.D.01
		MĚŘENÍ A REGULACE					

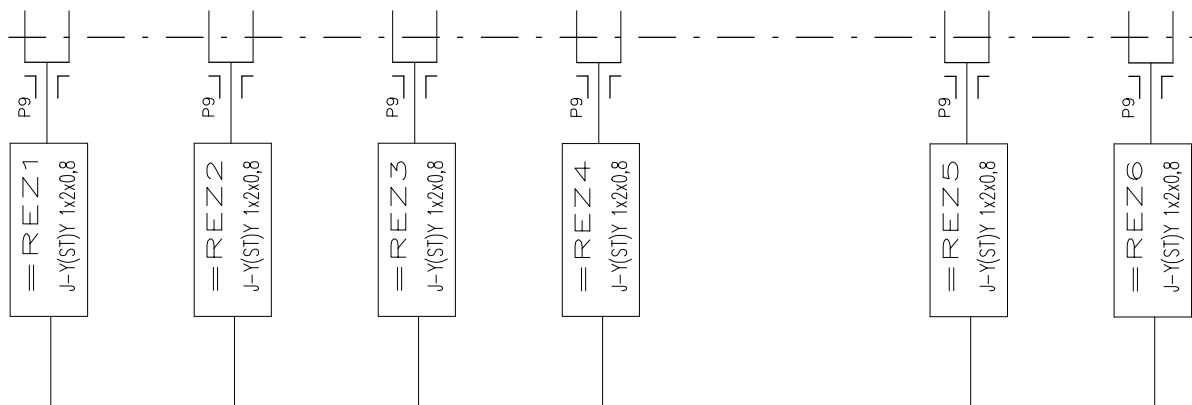


DO NOVÉ STANICE N2A

DO STANICE CVS5

řešeno již v roce 2023

HW bude umístěn na DIN liště na vnitřní straně dveří rozvaděče

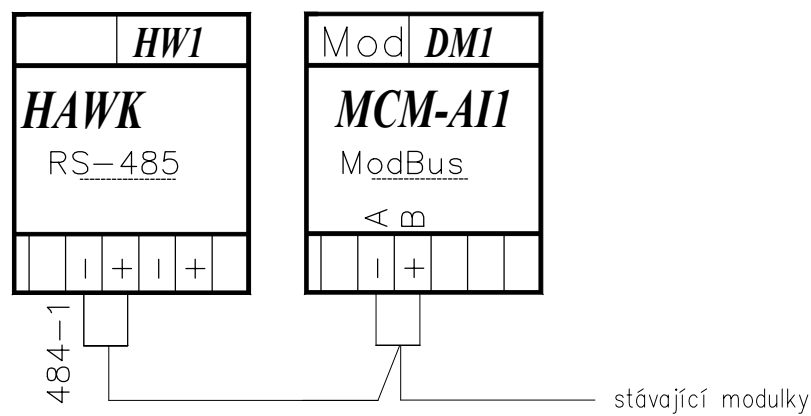

REGULÁTOR JE STÁVAJÍCÍ

V ROZVADĚČI

V PROVOZU



INDEX	ELMAR group s.r.o.	11/2024	Lysický	SCHÉMA ZAPOJENÍ 1MS1
ZMENA	...	DATUM	PODPIS	Listu 6 List 5 Č.výkresu D.1.4.D.01
...	MĚŘENÍ A REGULACE			

INDEX	
ZMENA	
MĚŘENÍ A REGULACE	ELMAR group s.r.o.
DATUM	11/2024
PODPIS	Lysický

Listu	6	List	6	Č. výkresu	D.1.4.D.01
-------	---	------	---	------------	-------------------

