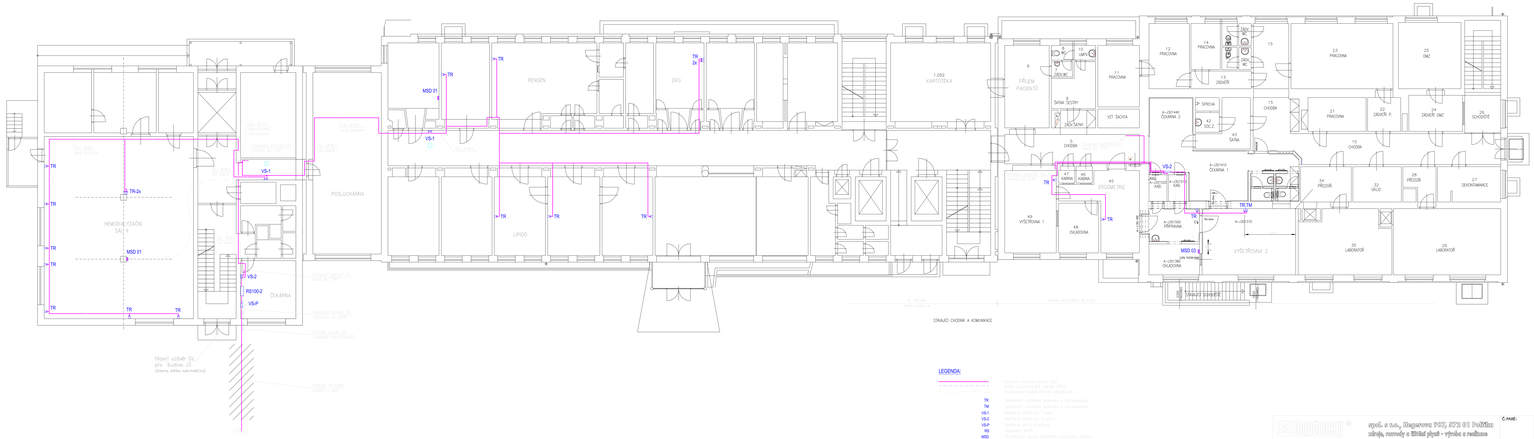

LEGENDA

TR	Patrová hasicí zařízení (PHZ) - Přívod na patrovém hydrantu
TR-TM	Patrová hasicí zařízení (PHZ) - Přívod na patrovém hydrantu - technické místnosti
VS-1	Vodovod - hlavní přívod z vodoměrného uzlu
VS-2	Vodovod - přívod pro jednotlivé místnosti
VS-P	Vodovod - přívod pro 2 x DN
RS	Rozvod - sprchy
MSD	Rozvod - studená voda pro technické zařízení, kuchyňské vybavení
	Rozvod - vodovod
	Rozvod - sprchy
	Rozvod - studená voda

POZNÁMKA

- Hydrant na patrovém uzávěru, uzávěrem se myslí hlavní uzávěr vodovodní přípojky, uzávěrem v sklepní kanceláři (Kancelář technického dozoru), uzávěrem v 1.NP (levá krajní uzávěr), Nadzemní část - levá krajní uzávěr v 1.NP, podzemní část - levá krajní uzávěr v 1.PP
- Tlaková zkouška - na patrovém hydrantu - 10 bar

			Č. PARÉ: