


ROZVÁDĚČ DT06.12

STÁVAJÍCÍ, v PS m.č.A_J191410
nástěnný ROZVADĚČ
ROZMĚR v*š*h 1800*600*400
PROVEDENÍ OCELOPLECHOVÉ
KRYTÍ IP 43/20
"ŠÍBR" NAHOŘE

DT06.12

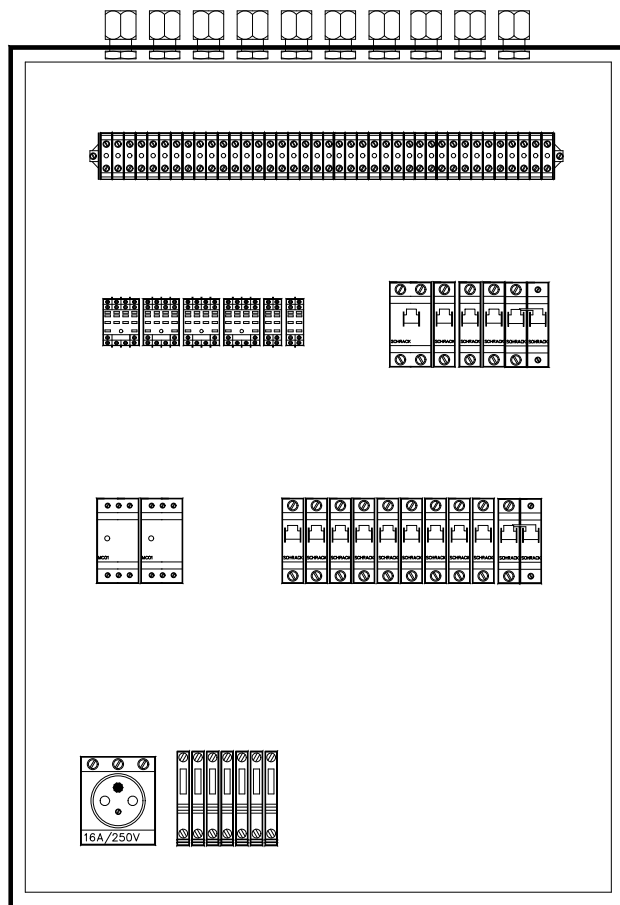

POZN.:

- ROZVÁDĚČ OPATŘIT VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ OCHRANNOU SVORKOU
- OCHRANNÉ POPOJOVÁNÍ PROVÉST VODIČEM CY 6 mm²

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KRESLIL		 Smržická 13, 796 7 Držovice Tel.: 582 337 724 – 6 Fax.: 582 333 358 e-mail: info@elmarpv.cz	
Ing. Petr VOLNÝ		Ing. Petr LYSICKÝ					
KRAJ : OL		STAV.ÚŘ.: OLOMOUC		OBEC.ÚŘ.: OLOMOUC			
INVESTOR		FN Olomouc					
AKCE: FN Olomouc, Mediplotny 2024 Budova J						STUPEŇ :	skut.stav
						DATUM :	11/2024
						FORMÁT :	5 A4
						ZAK. ČÍSLO	...
OBSAH: ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ A REGULACI DT06.12						MĚŘÍTKO ...	ČÍSLO VÝKR. D.1.4.D.01

ze stávajícího regulátoru D17

Adresy ModBus RTU:
DM1 – 0/1

INDEX	ELMAR group s.r.o.	11/2024	Lysický	SCHÉMA ZAPOJENÍ DT 06.12	
ZMENA	...	DATUM	PODPIS	Listu 5	List 2
...	...			Č.výkresu	D.1.4.D.01
...	MĚŘENÍ A REGULACE				

MCM AI

ANALOGOVÉ VSTUPY

ADR.:

ČÍSLO: DM1

1.1

AI 1 AI 2 AI 3 AI 4 AI 5 AI 6 AI 7 AI 8

C2

1

2

3

4

5

6

7

8

R
400 OhmR
400 OhmR
400 OhmR
400 OhmB
GB

2x1

1
23
45
67
8

P9

= 2x1 WS1
J-Y(ST)Y 1x2x0,8

P9

= 2x1 WS2
J-Y(ST)Y 1x2x0,8

P9

= 2x1 WS3
J-Y(ST)Y 1x2x0,8

P9

= 2x1 WS4
J-Y(ST)Y 1x2x0,8

33,11

1+
2: OUT
0...25bar
4...20 mA
dod.mediplyny

33,13

1+
2: OUT
0...10bar
4...20 mA
dod.mediplyny

33,14

1+
2: OUT
0...10bar
4...20 mA
dod.mediplyny

33,12

1+
2: OUT
0...10bar
4...20 mA
dod.mediplynyP-02
VSTUP
DO RS
Z ROZVODUP-02
VSTUP
DO BUD.
"III.interna"P-02
VSTUP
DO BUD.
"nukleár"P-02
VÝSTUP
Z RS
...

INDEX

ZMENA

ELMAR group s.r.o.

...

MĚŘENÍ A REGULACE

DATUM

11/2024

PODPIS

Lysický

SCHÉMA ZAPOJENÍ DT 06.12


Listu 5

List 3

Č.výkresu

D.1.4.D.01

EH bude umístěn na DIN liště na vnitřní straně dveří rozvaděče

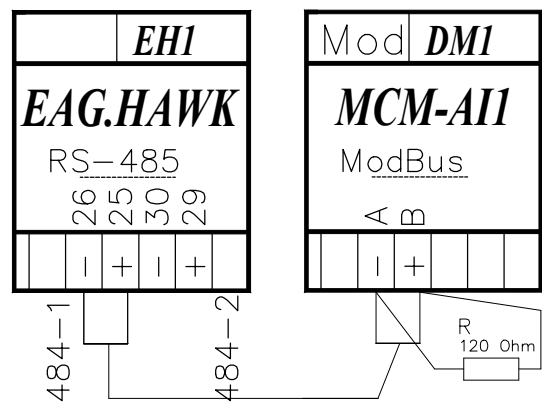

V ROZVADĚČI

V PROVOZU



INDEX	ELMAR group s.r.o.	11/2024	Lysický
ZMENA	...	DATUM	PODPIS
...	...	...	...
...	MĚŘENÍ A REGULACE	...	...

SCHÉMA ZAPOJENÍ DT 06.12
Listu 5 List 4 Č.výkresu D.1.4.D.01

INDEX	
ZMENA	
MEŘENÍ A REGULACE	ELMAR group s.r.o.
DATUM	11/2024
PODPIS	Lysický

Listu	5	List	5	Č. výkresu	D.1.4.D.01
-------	---	------	---	------------	-------------------

