

ROZVÁDĚČ P1-3MR1

NÁSTĚNNÝ ROZVADĚČ



v*š*h: 600*500*300

PROVEDENÍ OCELOPLECHOVÉ

KRYTÍ IP 43/20

”ŠIBR” NAHOŘE

PŘEPÍNAČE A KONTROLKY POPSAT DLE STRAN
S LINIOVÝM SCHÉMATEM. JEJICH ROZMÍSTĚNÍ LZE ZMĚNIT,
POŘADÍ NE. KONTROLKY UMÍSTIT NAD PŘEPÍNAČE!

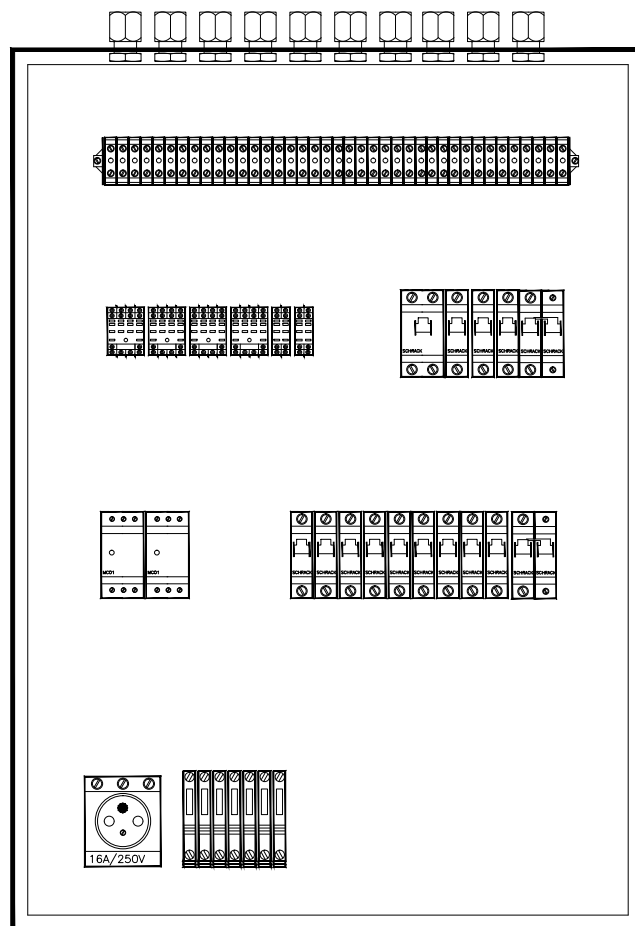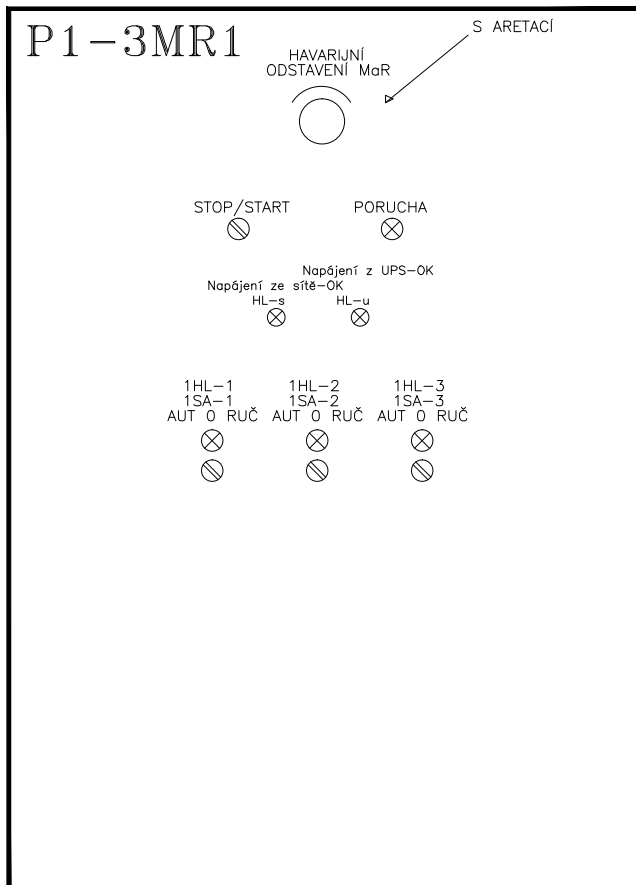

POZN.:

- ROZVÁDĚČ OPATŘIT VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ OCHRANNOU SVORKOU
- OCHRANNÉ POPOJOVÁNÍ PROVÉST VODIČEM CY 6 mm²

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KRESLIL		 Smržická 13, 796 01 Prostějov Tel.: 582 337 724 – 6 Fax.: 582 333 358 e-mail: info@elmarpv.cz			
Ing. Petr VOLNÝ		Ing. Petr LYSICKÝ							
KRAJ : OL		STAV.ÚŘ.: OLOMOUC		OBEC.ÚŘ.: OLOMOUC					
INVESTOR		FN Olomouc							
AKCE: MODERNIZACE SYSTÉMU MaR, BUDOVY P1, P2, Q1, TS3, M2, WE						STUPEŇ :		skut.stav	
						DATUM :		1/2024	
						FORMÁT :		12 A4	
						ZAK. ČÍSLO		...	
OBSAH: SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVADĚČE P1-3MR1						MĚŘITKO ...		ČÍSLO VÝKR. F.1.4d.13	

Elmar group s.r.o.
projektov. montáž a servis
elektro a MaR techniky

Smržická 13, 796 01 Prostějov
Tel.: 582 337 724 – 6
Fax: 582 333 358
e-mail: info@elmarpv.cz

ROZVÁDĚČ P1-3MR1

NÁSTĚNNÝ ROZVADĚČ



v*š*h: 600*500*300

PROVEDENÍ OCELOPLECHOVÉ

KRYTÍ IP 43/20

”ŠIBR” NAHOŘE

PŘEPÍNAČE A KONTROLKY POPSAT DLE STRAN
S LINIOVÝM SCHÉMATEM. JEJICH ROZMÍSTĚNÍ LZE ZMĚNIT,
POŘADÍ NE. KONTROLKY UMÍSTIT NAD PŘEPÍNAČE!

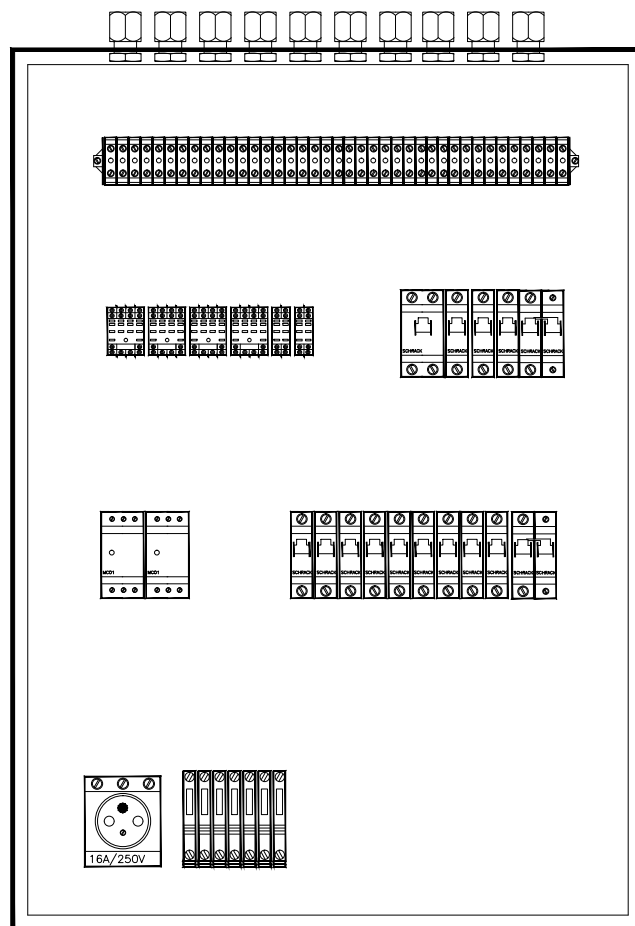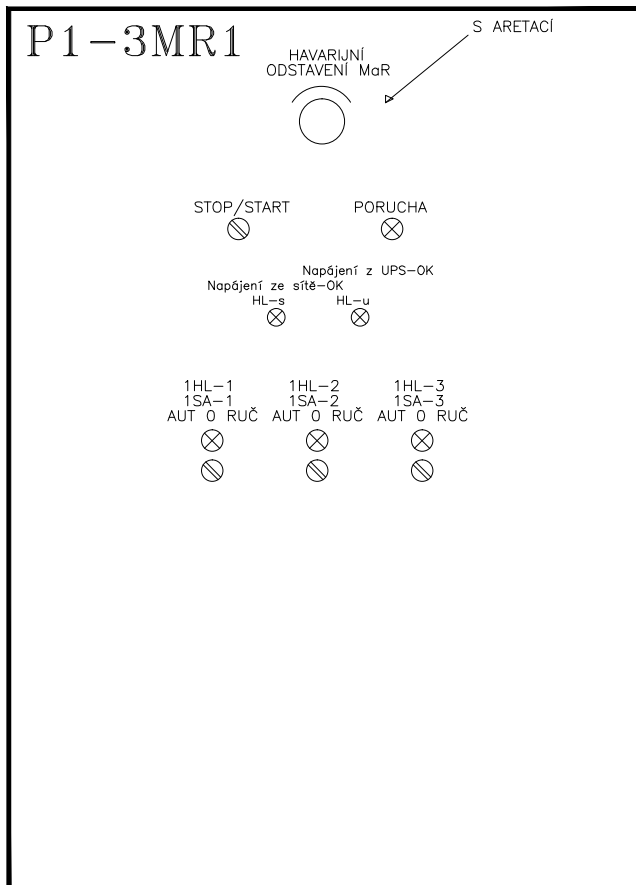

POZN.:

- ROZVÁDĚČ OPATŘIT VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ OCHRANNOU SVORKOU
- OCHRANNÉ POPOJOVÁNÍ PROVÉST VODIČEM CY 6 mm²

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KRESLIL		 Smržická 13, 796 01 Prostějov Tel.: 582 337 724 – 6 Fax.: 582 333 358 e-mail: info@elmarpv.cz	
Ing. Petr VOLNÝ		Ing. Petr LYSICKÝ					
KRAJ : OL	STAV.ÚŘ.: OLOMOUC		OBEC.ÚŘ.: OLOMOUC				
INVESTOR	FN Olomouc						
AKCE: MODERNIZACE SYSTÉMU MaR, BUDOVY P1, P2, Q1, TS3, M2, WE						STUPEŇ :	skut.stav
						DATUM :	1/2024
						FORMÁT :	12 A4
						ZAK. ČÍSLO	...
OBSAH: SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVADĚČE P1-3MR1						MĚŘITKO ...	ČÍSLO VÝKR. F.1.4d.13

Elmar group s.r.o.
projektov. montáž a servis
elektro a MaR techniky

Smržická 13, 796 01 Prostějov
Tel.: 582 337 724 – 6
Fax: 582 333 358
e-mail: info@elmarpv.cz

adresy:

- DM1 – 1/0
- DM2 – 1/1
- DM3 – 1/2
- DM4 – 1/3

- UT1 – vytápění operační část
- UT2 – vytápění lůžková část
- UT3 – vytápění stará budova

EL_MDO – 2/1

budova	prostor	rozvaděč	zásuvka	VLAN41
P1	A_P191050	01MR2	40-M324	
			40-M325	
P2	A_P291020	0MR1	35-M90	X
			35-M91	
Q2	A_Q291170	01MR1	34-M344	X
			34-M345	

AI 1 AI 2 AI 3 AI 4 AI 5 AI 6 AI 7 AI 8


C2 1 2 3 4 5 6 7 8

V ROZVADĚČI


V PROVOZU

1 X 1


31,07

T7470
TEPLOTA
PROSTOR
PS
..


21,11

SF20A
TEPLOTA
VODA
PŘÍVOD
DO PS


21,12

SF20A
TEPLOTA
VODA
VRAT
Z PS


41,01

SF20A
T-VODA
VĚTEV SMĚŠ.
UT1
OPERAČNÍ
ČÁST


42,01

SF20A
T-VODA
VĚTEV SMĚŠ.
UT2
LŮŽKOVÁ
ČÁST


43,01

SF20A
T-VODA
VĚTEV SMĚŠ.
UT3
STARÁ
BUDOVA

11,01

AF20
TEPLOTA
VENKOVNÍ
SEVER
...

33,03

NOVÝ
TLAK
VODA
UT
...R
400 OhmB
GB

DI 1 DI 2 DI 3 DI 4 DI 5 DI 6 DI 7 DI 8 DI 9 DI 10

C1 1 2 3 4 C1 5 6 7 8 9 10

V ROZVADĚČI

V PROVOZU

1X2
C1
1

P9
= 1X2 WS1
J-Y(STY) 1x2x0,8

34,02
LRNV
ZAPLAVENÍ
PROSTORU
POD PS


DI 1 DI 2 DI 3 DI 4 DI 5 DI 6 DI 7 DI 8 DI 9 DI 10

C1 1 2 3 4 C1 5 6 7 8 9 10

V ROZVADĚČI

RE-S
list č.9
NAPÁJENÍ
ZE SÍTĚ OK
(SEP=OK)
Z RELÉ

11
14





NA DVEŘÍCH ROZVADĚČE

V PROVOZU

INDEX	ELMAR group s.r.o.		DATUM	1/2024	PODPIS	Lysický
	ZMĚNA					
	P1					
	MĚŘENÍ A REGULACE					

SCHĚMA ZAPOJENÍ P1-3MR1

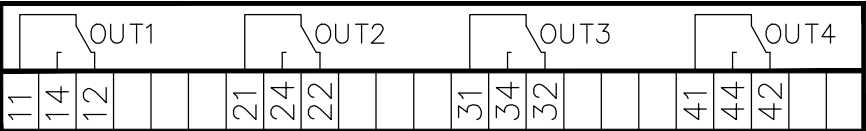

ZAPNUTÍ
ČERPADLA
SMĚŠOVANÁ
UT1
...


41,03
viz list 12

ZAPNUTÍ
ČERPADLA
SMĚŠOVANÁ
UT2
...

42,03
viz list 12

ZAPNUTÍ
STYKAČE
NESMĚŠOVANÁ
UT3
...

43,03
viz list 12

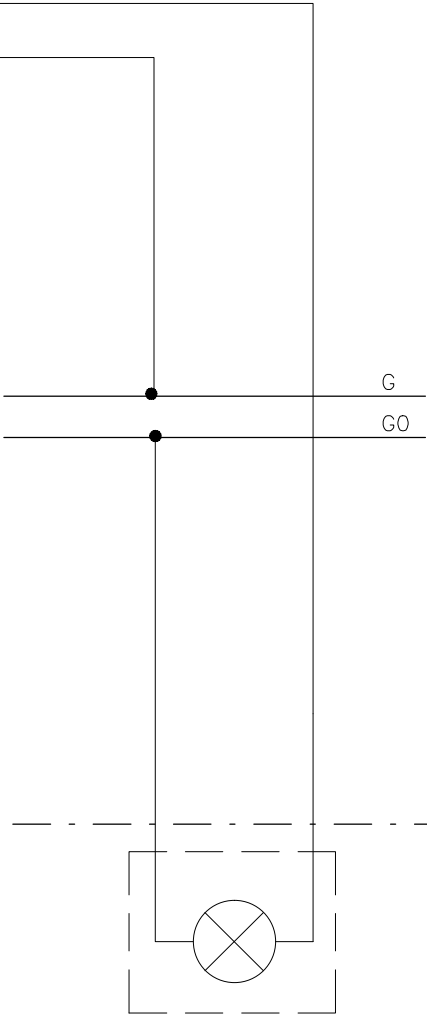


HL1
HL 1 žlutá
Nápis: "PORUCHA"

NA DVEŘÍCH ROZVADĚČE


UT1 – vytápění operační část
UT2 – vytápění lůžková část
UT3 – vytápění stará budova

V ROZVADĚČI

V PROVOZU

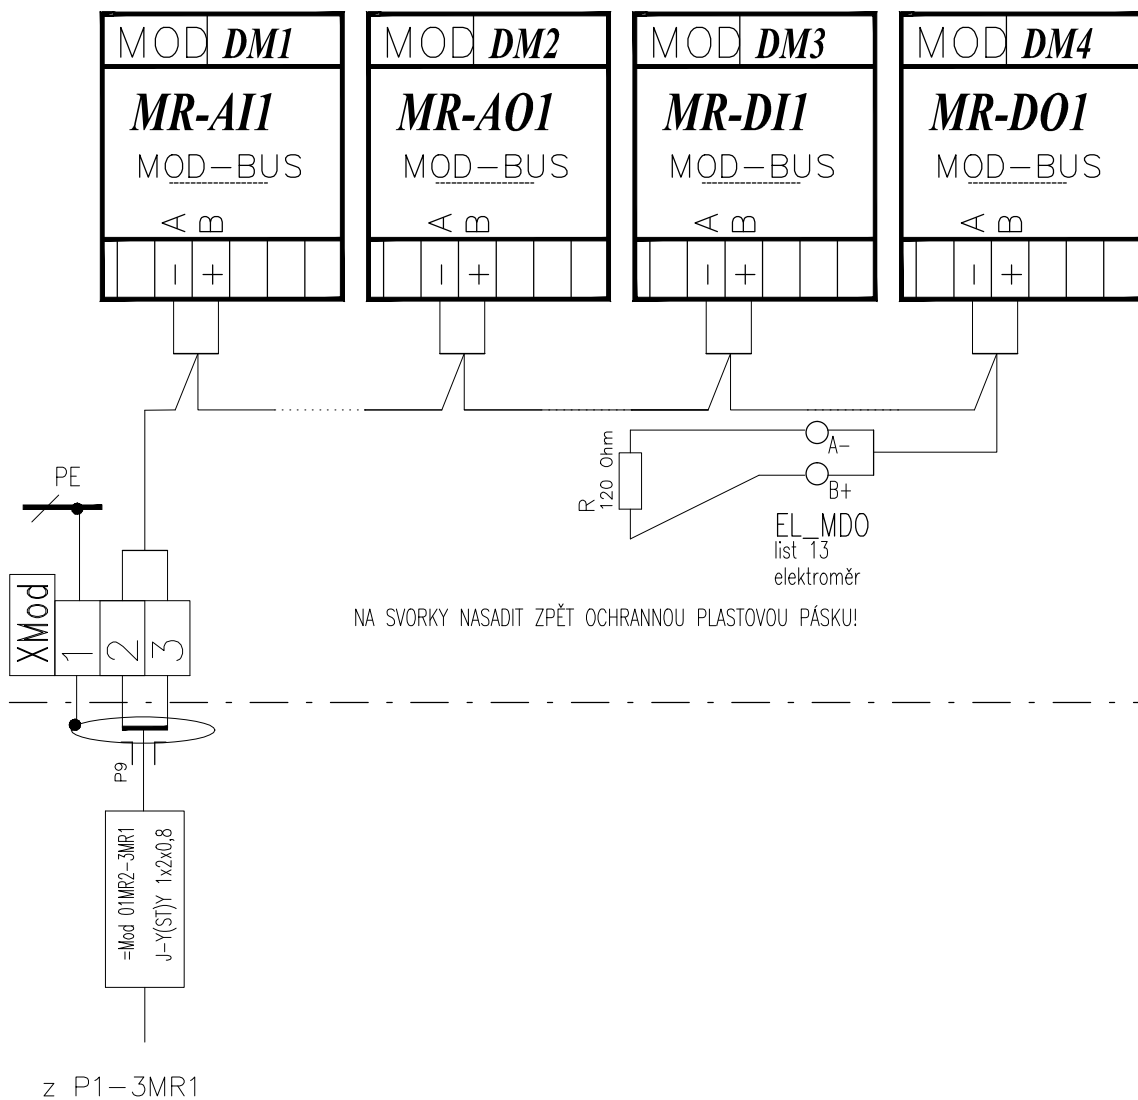


INDEX	ELMAR group s.r.o.	1/2024	Lysický	SCHĚMA ZAPOJENÍ P1-3MR1
ZMĚNA	P1			12
MĚŘENÍ A REGULACE				8
				Č.výkresu F.1.4d.13

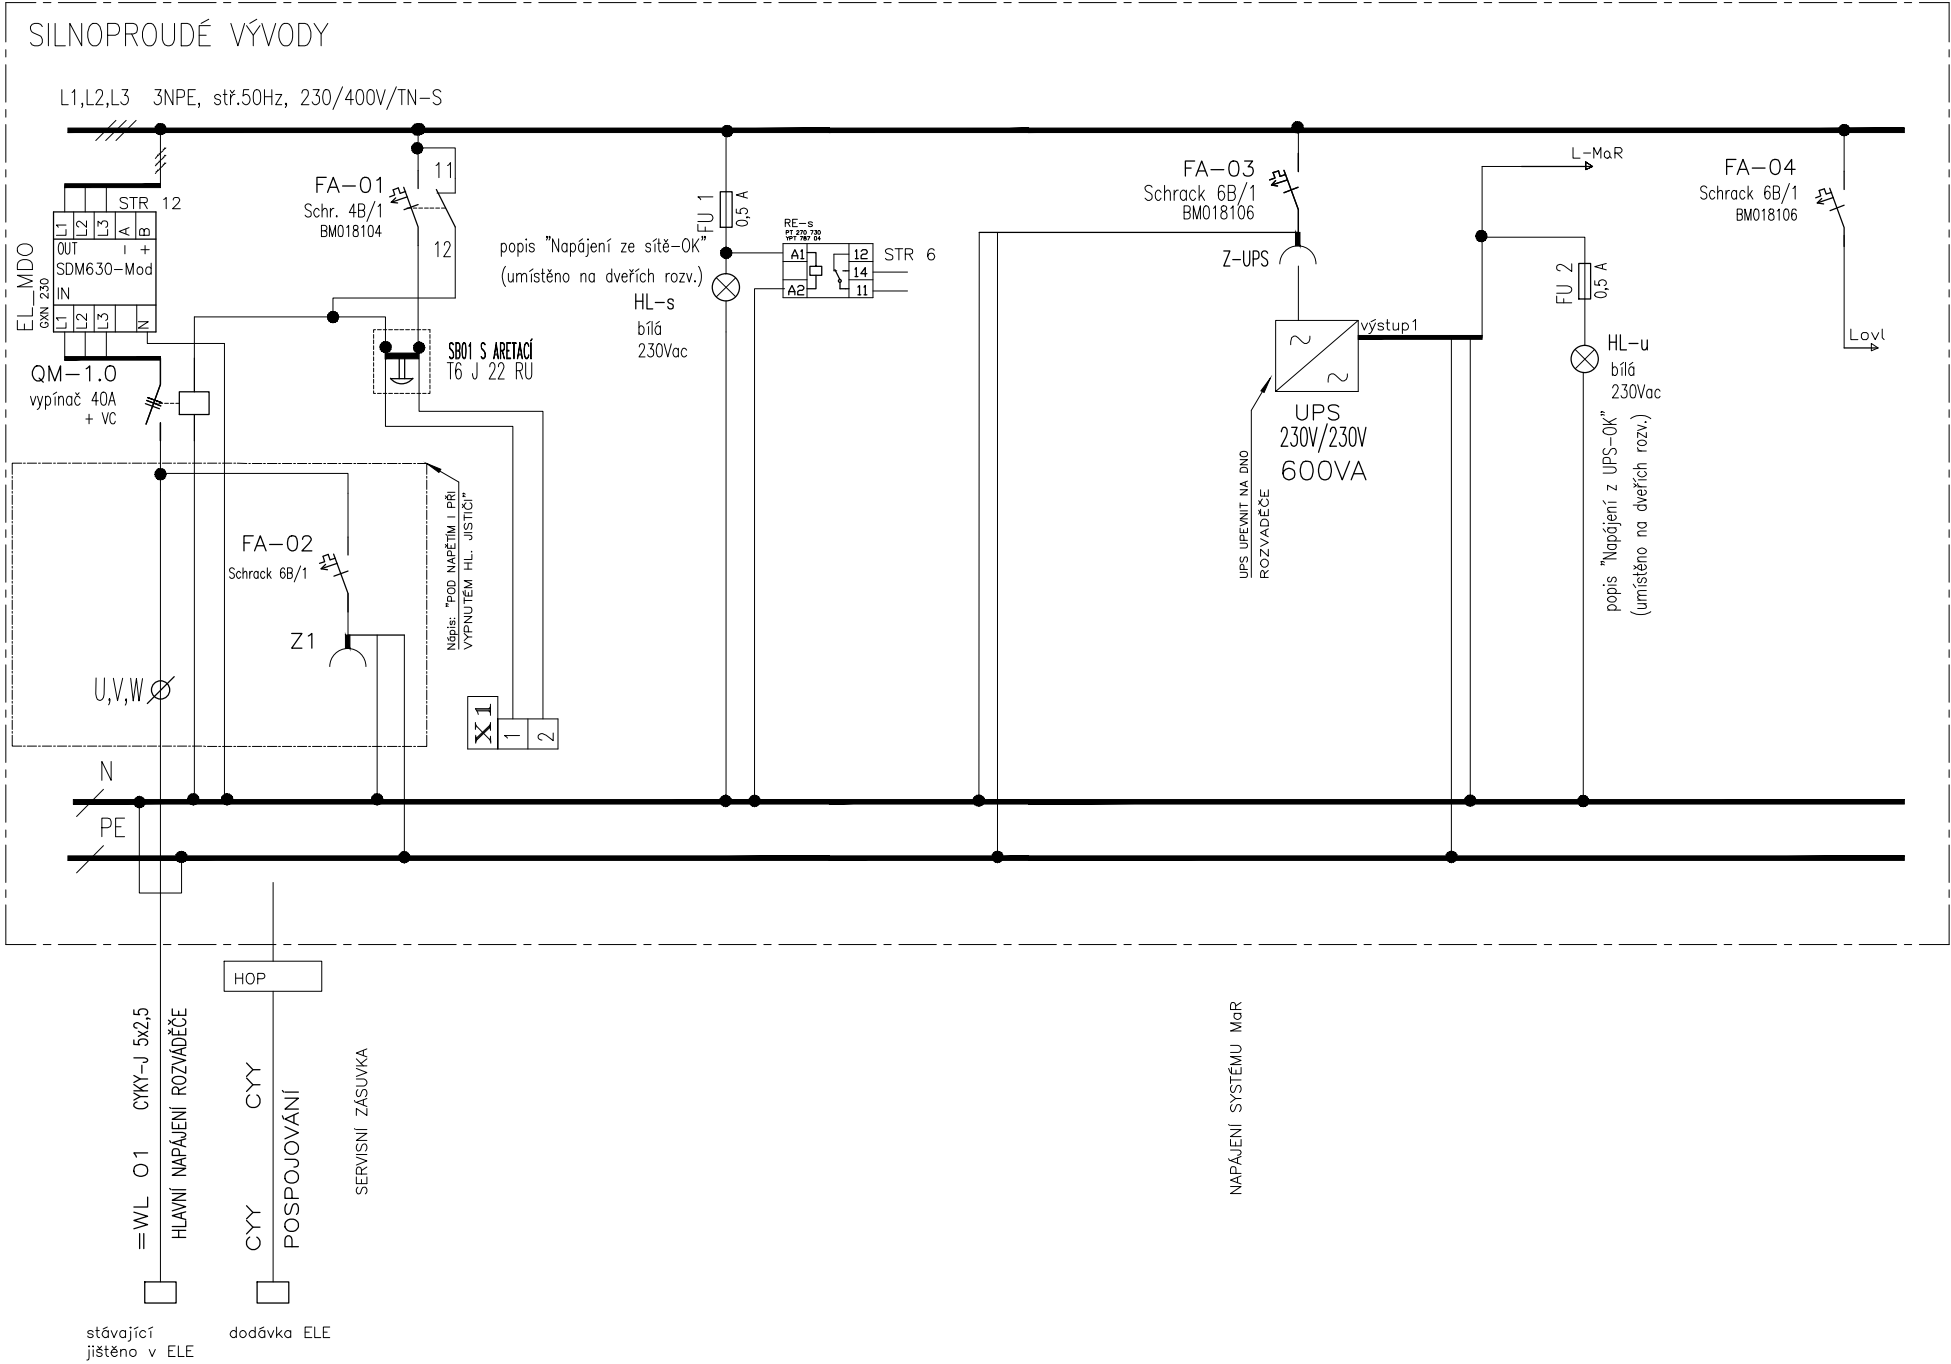

INDEX	
ZMENA	ELMAR group s.r.o.
MĚŘENÍ A REGULACE	
DATUM	7/2019
PODPIS	Lysický

listu	12	list	10	č.výkresu	F.1.4d.15
-------	----	------	----	-----------	-----------

SILNOPROUDÉ VÝVODY

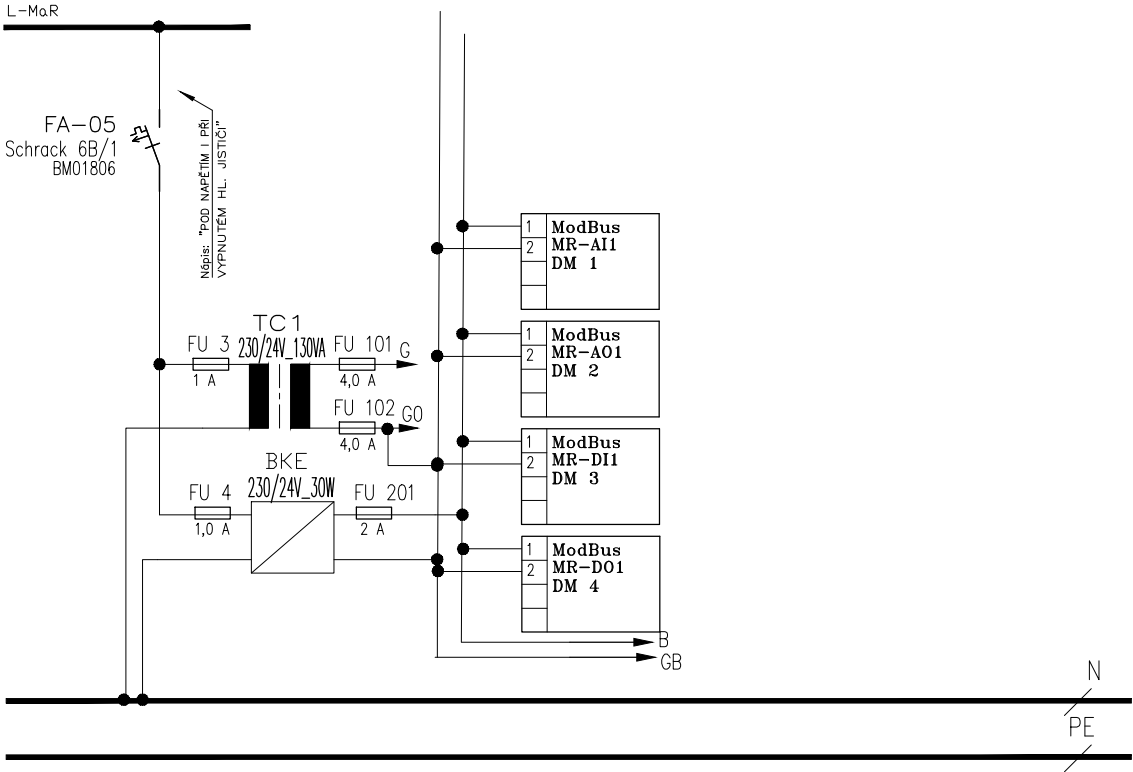

NAPÁJENÍ SYSTÉMU MaR

