


ROZVADĚČ Q1–01DT1

NÁSTĚNNÝ ROZVADĚČ – STÁVAJÍCÍ
v*š*h: 800*600*300
PROVEDENÍ OCELOPLECHOVÉ
KRYTÍ IP 43/20
”ŠÍBR NAHOŘE”

ROZVADĚČ SE BUDE OTVÍRAT DOPRAVA.

01MR1

Napájení ze sítě–OK

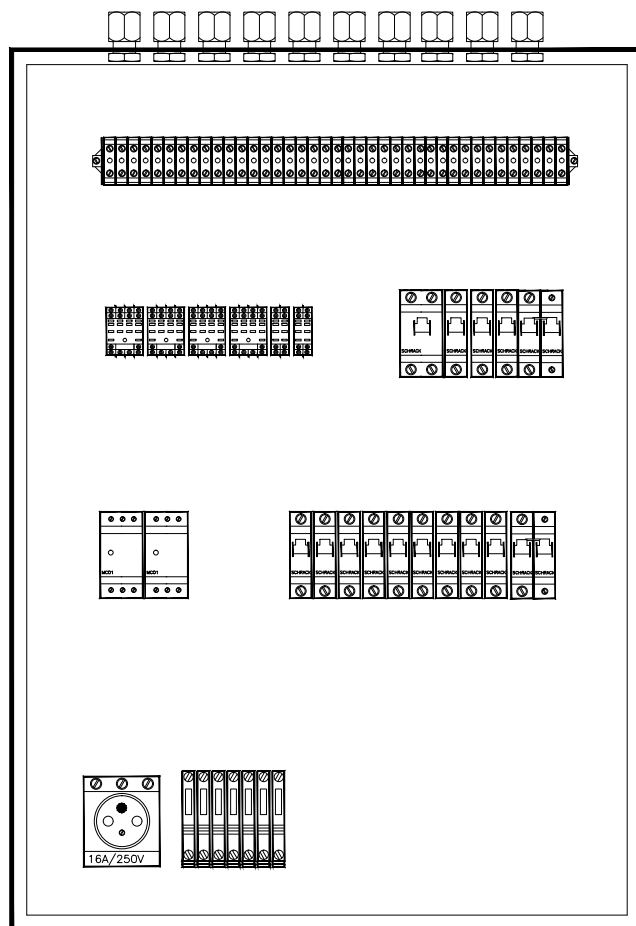

POZN.:

- ROZVADĚČ OPATŘIT VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ OCHRANNOU SVORKOU
- OCHRANNÉ POPOJOVÁNÍ PROVÉST VODIČEM CY 10 mm²

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KRESLIL	
Ing. Petr VOLNÝ		Ing. Petr LYSICKÝ			
KRAJ : OL	STAV.ÚŘ.: OLOMOUC		OBEC.ÚŘ.: OLOMOUC		
INVESTOR	FN Olomouc				
AKCE:					
MODERNIZACE SYSTÉMU MaR, BUDOVY P1, P2, Q1, TS3, M2, WE					
OBSAH: SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVADĚČE Q1-01DT1					

Elmar group s.r.o.
projektování, montáž a servis
elektro a MaR techniky

Smržická 13, 796 01 Prostějov
Tel.: 582 337 724 – 6
Fax.: 582 333 358
e-mail: info@elmarpv.cz

STUPEŇ :	skut.stav
DATUM :	1/2024
FORMÁT :	6 A4
ZAK. ČÍSLO	...
MĚŘÍTKO ...	ČÍSLO VÝKR. F.1.4d.15

INDEX	ELMAR group s.r.o.	DATUM	10/2015	PODPIS	Lysický	SCHÉMA ZAPOJENÍ Q1–01DT1 Listu 6 List 2 Č.výkresu <i>F.1.4d.15</i>	
ZMENA	01MR1						
	MĚŘENÍ A REGULACE						

DI1 DI2 DI3 DI4

37

33

34

35

36

RE-S
list č.14

NAPÁJENÍ
ZE SÍŤE DO-OK

(SEP=OK)

Z RELÉ

11

14

X 1

sh

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28


29

30

V PROVOZU


V ROZVADĚČI

UMÍSTIT VEDLE CLEA

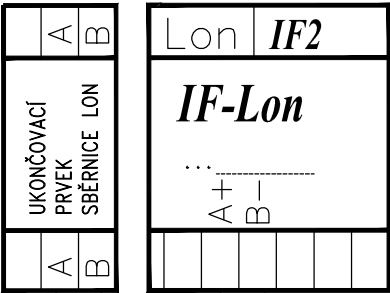


V ROZVADĚČI

V PROVOZU

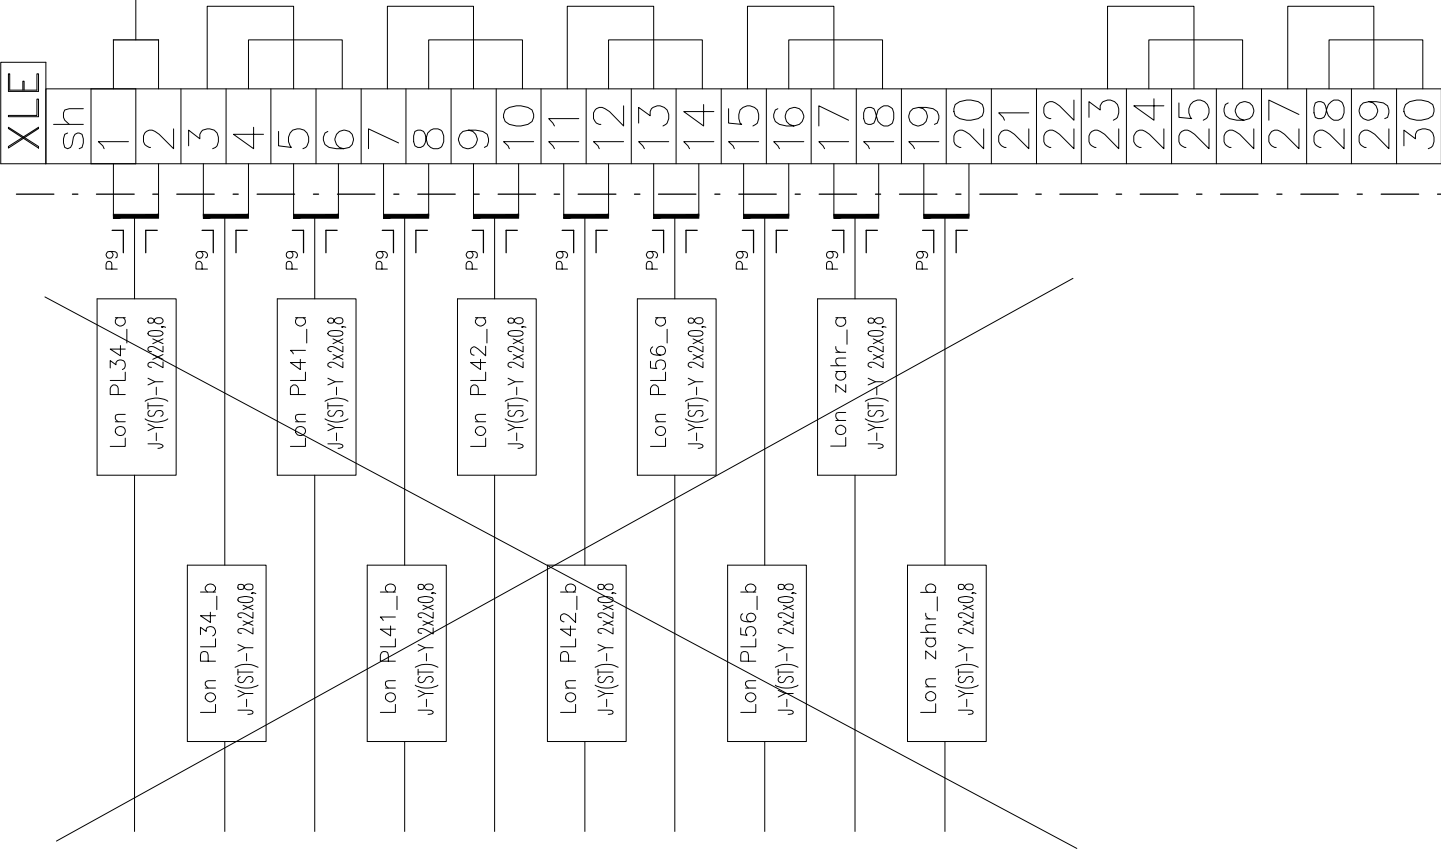


REGULÁTOR BUDE UMÍSTĚN NA DIN LIŠTĚ UVNITŘ ROZVADĚČE




485-1


V ROZVADĚČI




P9




P9




P9



P9



REZERVA



V PROVOZU

Stávající komunikaci C-Bus odpojit, a znovu spojit v krabičce nad rozvaděčem, označit jako "C-Bus".



ModBus RTU sběrnice do TS3-1MR1

C-Bus sběrnice do rozv. VZT

Barvy žil sběrnice C-Bus
pro kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8
A: černá+červená
B: bílá+žlutá

Barvy žil sběrnice Lon
pro kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8
A: černá+bílá
B: červená+žlutá

INDEX	ZMENA	DATUM	PODPIS
	ELMAR group s.r.o.	10/2015	Lysický
	01MR1		
	MĚŘENÍ A REGULACE		

SCHĚMA ZAPOJENÍ Q1-01DT1

Listu 6 List 5 Č.výkresu **F.1.4d.15**

INDEX

ZMENA

MĚŘENÍ A REGULACE

ELMAR group s.r.o.

DATUM

10/2015

PODPIS

Lysický

Lístu

6

Líst

6

Č. výkresu

F.1.4d.15

SCHEMA ZAPOJENÍ Q1-01DT1

