


ROZVADĚČ Q1-01DT1

NÁSTĚNNÝ ROZVADĚČ – STÁVAJÍCÍ
v*š*h: 800*600*300
PROVEDENÍ OCELOPLECHOVÉ
KRYTÍ IP 43/20
"ŠÍBR NAHOŘE"

ROZVADĚČ SE BUDE OTVÍRAT DOPRAVA.

0 1 MR 1

Napájení ze sítě—OK

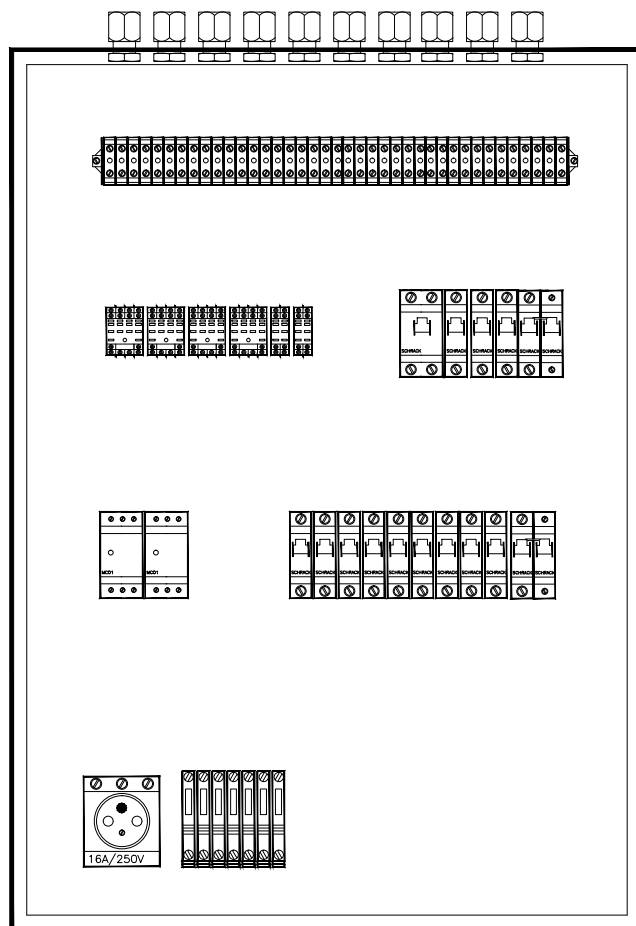

POZN.:

- ROZVÁDĚČ OPATŘIT VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ OCHRANNOU SVORKOU
- OCHRANNÉ POPOJOVÁNÍ PROVÉST VODIČEM CY 10 mm²

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KRESLIL		 Smržická 13, 796 01 Prostějov Tel.: 582 337 724 – 6 Fax.: 582 333 358 e-mail: info@elmarpv.cz			
Ing. Petr VOLNÝ		Ing. Petr LYSICKÝ							
KRAJ : OL		STAV.ÚŘ.: OLOMOUC		OBEC.ÚŘ.: OLOMOUC					
INVESTOR		FN Olomouc							
AKCE: MODERNIZACE SYSTÉMU MaR, BUDOVY P1, P2, Q1, TS3, M2, WE						STUPEŇ :		skut.stav	
						DATUM :		1/2024	
						FORMÁT :		6 A4	
						ZAK. ČÍSLO		...	
OBSAH: SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVADĚČE Q1-01DT1						MĚŘITKO ...		ČÍSLO VÝKR. F.1.4d.15	

INDEX	ELMAR group s.r.o.		DATUM	10/2015	PODPIS	Lysický	SCHĚMA ZAPOJENÍ Q1-01DT1	
	ZMĚNA							
	01MR1							
		MĚŘENÍ A REGULACE						
			Listu 6 List 2 Č.výkresu F.1.4d.15					

DI1 DI2 DI3 DI4

37
33

34

35

36

RE-S
list č.14

NAPÁJENÍ
ZE SÍŤE DO-OK

(SEP=OK)

Z RELÉ

11

14

X 1

sh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

V ROZVADĚČI


V PROVOZU

	A	B
UKONČOVACÍ PRVEK		
SBĚRNICE LON		
A		
B		

The diagram illustrates a 16-channel bus system. It features a central horizontal bus line with 16 vertical channels branching off. The channels are organized into four pairs, each associated with a 'P9' label at the top. The first four pairs (channels 1-4) are active, while the last four pairs (channels 5-8) are crossed out with a large diagonal line. Each active channel pair contains two rectangular blocks: a top block labeled 'Lon PL[Channel Number]_a' and a bottom block labeled 'Lon PL[Channel Number]_b'. Both blocks contain the text 'J-Y(ST)-Y 2x2x0,8'. The crossed-out pairs have identical labels and block structures but are rendered in a lighter gray color.


INDEX	ZMĚNA	ELMAR group s.r.o.	DATUM	10/2015	PODPIS	Lysický	SCHĚMA ZAPOJENÍ Q1—01DT1
		01MR1					
		MĚŘENÍ A REGULACE					
							Listu 6 List 4 Č.výkresu <i>F.1.4d.15</i>

REGULÁTOR BUDE UMÍSTĚN NA DIN LIŠTĚ UVNITŘ ROZVADĚČE




485-1


V ROZVADĚČI




P9




P9



P9




P9



V PROVOZU

Stávající komunikaci C-Bus odpojit, a znovu spojit v krabičce nad rozvaděčem, označit jako "C-Bus".



ModBus RTU sběrnice do TS3-1MR1

REZERVA



C-Bus sběrnice do rozv. VZT

Barvy žil sběrnice C-Bus
pro kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8
A: černá+červená
B: bílá+žlutá

Barvy žil sběrnice Lon
pro kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8
A: černá+bílá
B: červená+žlutá

INDEX	ZMENA	DATUM	PODPIS
	ELMAR group s.r.o.	10/2015	Lysický
	01MR1		
	MĚŘENÍ A REGULACE		

SCHĚMA ZAPOJENÍ Q1-01DT1

Listu 6 List 5 Č.výkresu **F.1.4d.15**

SILNOPROUDÉ VÝVODY

