

ROZVÁDĚČ MR2

STÁVAJÍCÍ, v 2PP, výměníková st.
NÁSTĚNNÝ ROZVADĚČ


ROZMĚR v*š*h 1200*800*300

PROVEDENÍ OCELOPLECHOVÉ

KRYTÍ IP 43/20

"ŠÍBR" NAHÓŘE

MR2

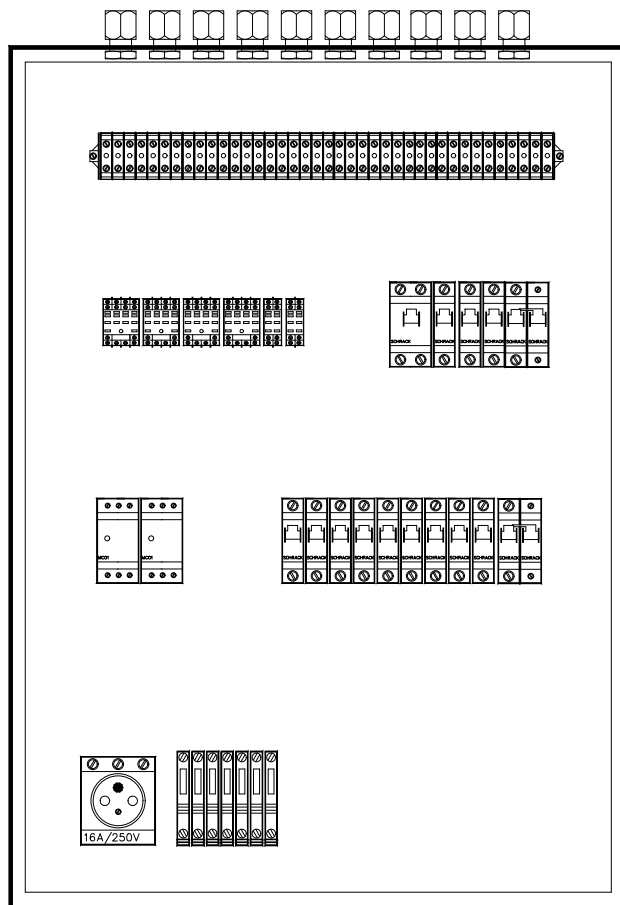

POZN.:

- ROZVÁDĚČ OPATŘIT VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ OCHRANNOU SVORKOU
- OCHRANNÉ POPOJOVÁNÍ PROVÉST VODIČEM CY 6 mm²

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KRESLIL		 Smržická 13, 796 7 Držovice Tel.: 582 337 724 – 6 Fax.: 582 333 358 e-mail: info@elmarpv.cz			
Ing. Petr VOLNÝ		Ing. Petr LYSICKÝ							
KRAJ : OL		STAV.ÚŘ.: OLOMOUC		OBEC.ÚŘ.: OLOMOUC					
INVESTOR		FN Olomouc							
AKCE: FN Olomouc, Mediplotny 2024 Budova T						STUPEŇ :		skut.stav	
						DATUM :		11/2024	
						FORMÁT :		5 A4	
						ZAK. ČÍSLO		...	
OBSAH: ZARÍZENÍ PRO MĚŘENÍ A REGULACI MR2						MĚŘÍTKO ...		ČÍSLO VÝKR. D.1.4.D.01	

ze stávajícího regulátoru E15

Adresy ModBus RTU:
DM1 – 0/1

INDEX	ELMAR group s.r.o.	11/2024	Lysický	SCHÉMA ZAPOJENÍ MR2	
ZMENA	...	DATUM	PODPIS	Listu 5	List 2
...	...			Č.výkresu	D.1.4.D.01
...	MĚŘENÍ A REGULACE				

AI 1 AI 2 AI 3 AI 4 AI 5 AI 6 AI 7 AI 8

C2

1

2

3

4

5

6

7

8

R 400 Ohm

R 400 Ohm

R 400 Ohm

R 400 Ohm

R 400 Ohm

R 400 Ohm

R 400 Ohm

R 400 Ohm

V ROZVADĚČI

B
GB

2x1

1
23
45
67
89
1011
1213
1415
16

P9

P9

P9

P9

P9

P9

P9

P9

= 2x1 WS1
J-Y(ST)Y 1x2x0,8= 2x1 WS2
J-Y(ST)Y 1x2x0,8= 2x1 WS3
J-Y(ST)Y 1x2x0,8= 2x1 WS4
J-Y(ST)Y 1x2x0,8= 2x1 WS5
J-Y(ST)Y 1x2x0,8= 2x1 WS6
J-Y(ST)Y 1x2x0,8= 2x1 WS7
J-Y(ST)Y 1x2x0,8= 2x1 WS8
J-Y(ST)Y 1x2x0,8

V PROVOZU

33,16

0-25bar
4-20 mA
dod.mediplynyP-O2
VSTUP
DO RS
Z ROZVODU

33,17

0-10bar
4-20 mA
dod.mediplynyP-O2
VÝSTUP
Z RS
...

33,18

0-250bar
4-20 mA
dod.mediplynyP-O2
VSTUP
DO RS
ZÁLOHA

33,14

0-10bar
4-20 mA
dod.mediplynyP-O2
VSTUP
DO BUD.
"U"

33,15

0-10bar
4-20 mA
dod.mediplynyP-O2
VSTUP
DO BUD.
"T"

33,11

0-100bar
4-20 mA
dod.mediplynyP-CO2
PŘÍVOD
Z LAHVE
LEVÁ

33,12

0-200bar
4-20 mA
dod.mediplynyP-CO2
PŘÍVOD
Z LAHVE
PRAVÁ

33,13

0-10bar
4-20 mA
dod.mediplynyP-CO2
VÝSTUP
ZA RS
...

INDEX	ELMAR group s.r.o.	11/2024	Lysický
ZMENA			
...			
...			
...			
MĚŘENÍ A REGULACE			

SCHÉMA ZAPOJENÍ MR2


Listu 5

List 3

Č. výkresu

D.1.4.D.01

EH bude umístěn na DIN liště na vnitřní straně dveří rozvaděče

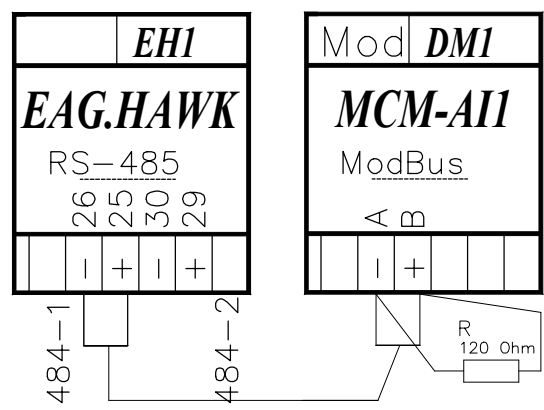

V ROZVADĚČI

V PROVOZU



INDEX	ELMAR group s.r.o.	11/2024	Lysický
ZMENA	...	DATUM	PODPIS
...	...		
...	MĚŘENÍ A REGULACE		

SCHÉMA ZAPOJENÍ MR2		
Listu 5	List 4	Č.výkresu D.1.4.D.01

INDEX	
ZMENA	ELMAR group s.r.o.
MEŘENÍ A REGULACE	
DATUM	11/2024
PODPIS	Lysický

Listu	5	List	5	Č. výkresu	D.1.4.D.01
-------	---	------	---	------------	-------------------

