


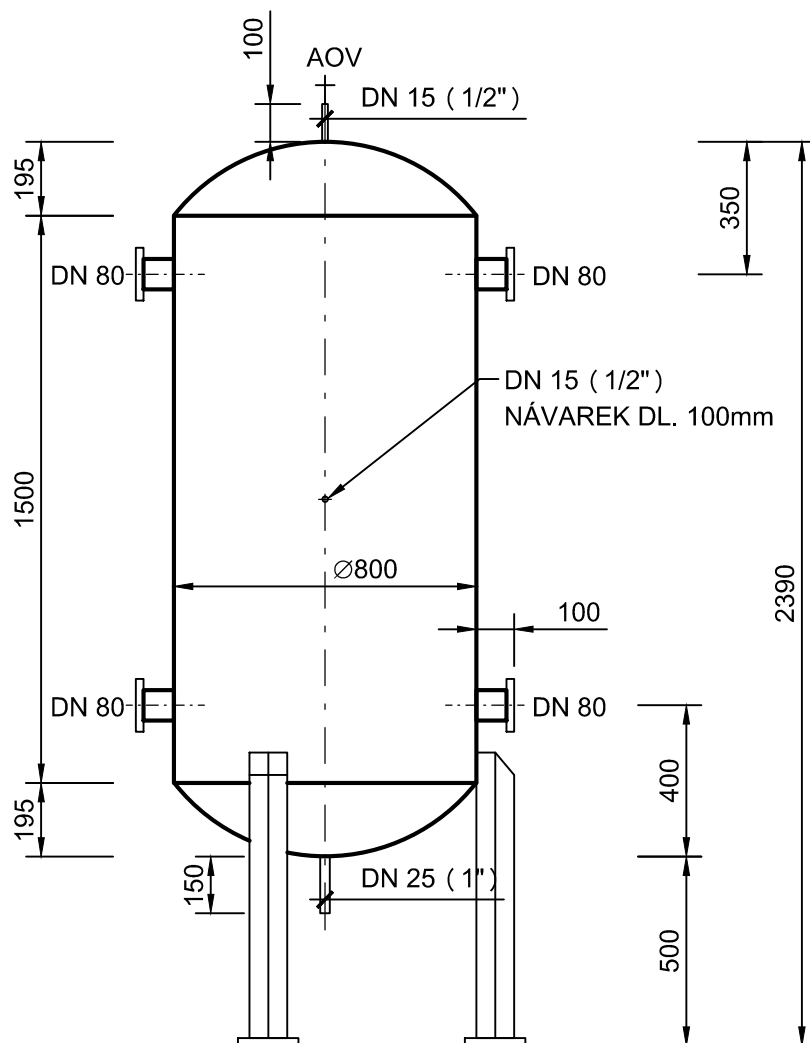

MAX. PROVOZNÍ PŘETLAK 0,6 MPa
800 I, HMOTNOST 700 kg

VYPRACOVAL	Ing. Zdeněk Smolka		
KONTRLOVAL	Ing. Jaroslav Zlámal		
INVESTOR	FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, Olomouc	MĚŘÍTKO	1:20
Rekonstrukce vodního hospodářství pro chlazení vzt. jednotky umístěné v kuchyni - objekt WD CHLAZENÍ		DATUM	4/2016
		STUPEŇ	DPS
		Č.KOPIE	
TLAKOVÝ ZÁSOBNÍK 800 I		Č.VÝKRESU	D.1.4.1.7