

# ROZVÁDĚČ DT3

# NÁSTĚNNÝ ROZVADĚČ

v\*š\*h: 500\*500\*300

## PROVEDENÍ OCELOPLECHOVÉ


KRYTÍ IP 43/20

# "ŠÍBR" NAHÓŘE

PŘEPÍNAČE A KONTROLKY POPSAT DLE STRAN  
S LINIOVÝM SCHÉMATEM. JEJICH ROZMÍSTĚNÍ LZE ZMĚNIT,  
POŘADÍ NE. KONTROLKY UMÍSTIT NAD PŘEPÍNAČE!

DT3

1HL-1  
1SB-1  
AUT 0 RUČ

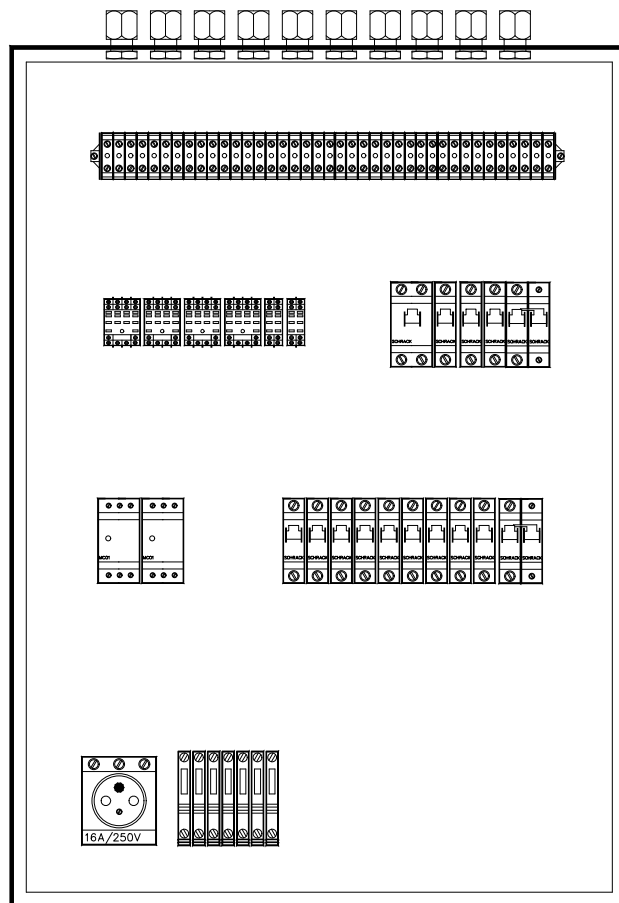

POZN.:

- ROZVÁDĚČ OPATŘIT VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ OCHRANNOU SVORKOU
- OCHRANNÉ POPOJOVÁNÍ PROVÉST VODIČEM CY 6 mm<sup>2</sup>

|                                                                   |                   |                   |                   |         |  |                                                                                                                                                                                                                  |                           |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ZODP. PROJEKTANT                                                  |                   | VYPRACOVAL        |                   | KRESLIL |  | <div><p>Smržická 13, 796 01 Prostějov<br/>Tel.: 582 337 724 – 6<br/>Fax.: 582 333 358<br/>e-mail: info@elmarpv.cz</p></div> |                           |
| Roman Veselý                                                      |                   | Ing. Petr LYSICKÝ |                   |         |  |                                                                                                                                                                                                                  |                           |
|                                                                   |                   |                   |                   |         |  |                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| KRAJ : OL                                                         | STAV.ÚŘ.: OLOMOUC |                   | OBEC.ÚŘ.: OLOMOUC |         |  |                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| INVESTOR                                                          | FN Olomouc        |                   |                   |         |  |                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| AKCE:                                                             |                   |                   |                   |         |  | STUPEŇ :                                                                                                                                                                                                         | skut.stav                 |
| <div>OPS PRO OBJEKT DÍLEN, budova XB2</div> <div>FN OLOMOUC</div> |                   |                   |                   |         |  | DATUM :                                                                                                                                                                                                          | 11/2024                   |
|                                                                   |                   |                   |                   |         |  | FORMÁT :                                                                                                                                                                                                         | 11 A4                     |
|                                                                   |                   |                   |                   |         |  | ZAK. ČÍSLO                                                                                                                                                                                                       | ...                       |
| OBSAH: SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVADĚČE DT3                              |                   |                   |                   |         |  | MĚŘÍTKO<br>...                                                                                                                                                                                                   | ČÍSLO VÝKR.<br>D.1.24-107 |

adresy:

DM1 – 2/0

DM2 – 2/1

DM3 – 2/2

DM4 – 2/3

UT3 – kanál směr budova dílny "XB2"

|       |                    |         |         |                                             |
|-------|--------------------|---------|---------|---------------------------------------------|
| INDEX | ELMAR group s.r.o. | 11/2024 | Lysický | SCHÉMA ZAPOJENÍ DT3                         |
| ZMENA | ...                | DATUM   | PODPIS  | Listu 11 List 2 Č.výkresu <b>D.1.24-107</b> |
| ...   | MĚŘENÍ A REGULACE  |         |         |                                             |



V PROVOZU

MCM A0

ANALOGOVÉ VÝSTUPY

ADR.:

ČÍSLO: DM2

2.1

A01

A02

A03

A04

1

C2

2

C2

3

C2

4

C2

V ROZVADĚČI

G

G0

FU 102  
1,0 A

21

24

RE-2

list5

21

24

RE-3

1X3

1

2

3

P11

WS1

=1X3

WS1

2x0,8

U-Y(ST)Y

2x0,8

V PROVOZU

1

2

3

G0

G

Y

0-10V

43,05

DOD.UT\_SAT61.51

POHON  
VENTIL  
PŘÍVOD  
VÝMĚNÍK  
UT3

INDEX

ZMENA

ELMAR group s.r.o.

11/2024

Lysický

MĚŘENÍ A REGULACE

DATUM

PODPIS

SCHÉMA ZAPOJENÍ DT3

Listu

11

List

4


Č.výkresu

D.1.24-107


DI 1 DI 2 DI 3 DI 4 DI 5 DI 6 DI 7 DI 8 DI 9 DI 10

C1 1 2 3 4 C1 5 6 7 8 9 10

V ROZVADĚČI

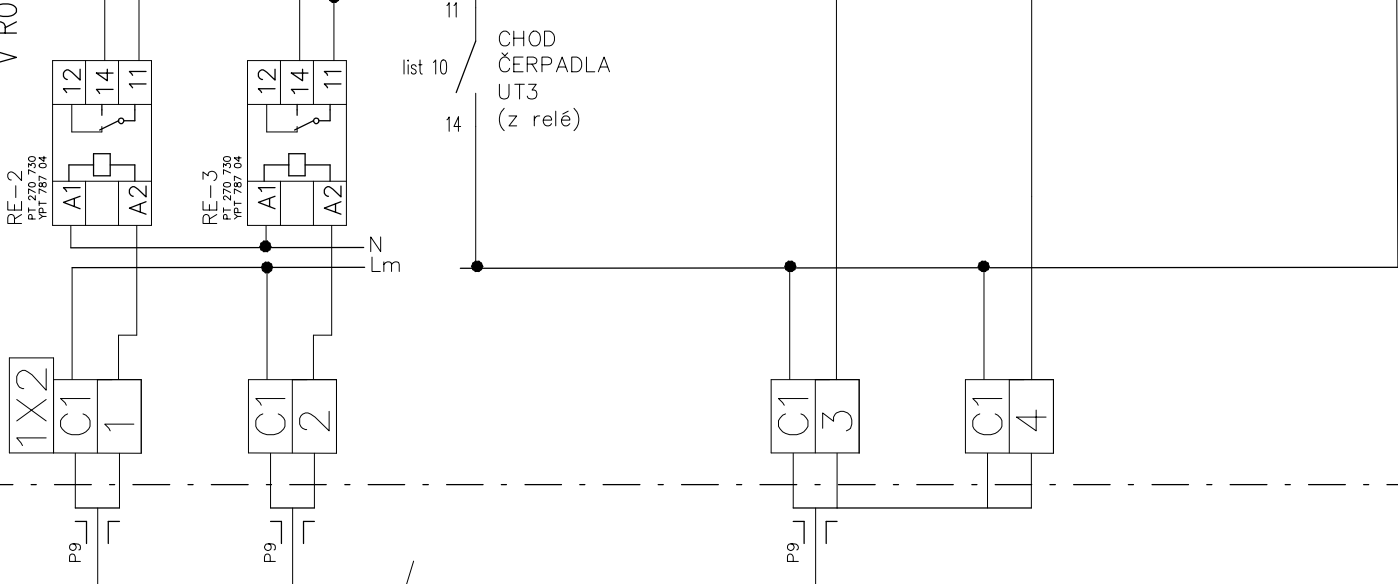

V PROVOZU

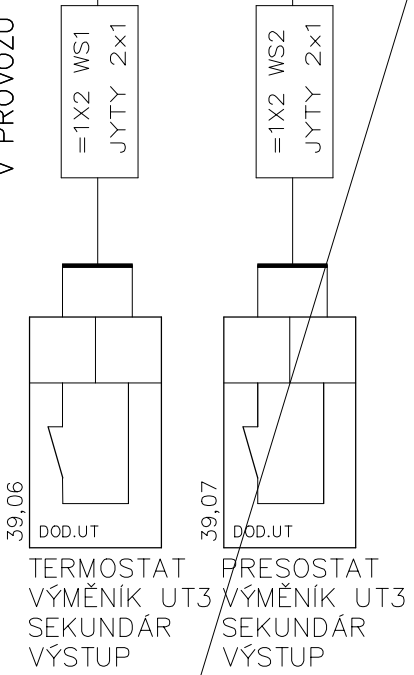

TERMOSTAT VÝMĚNÍK UT3 SEKUNDÁR VÝSTUP  
PŘESOSTAT VÝMĚNÍK UT3 SEKUNDÁR VÝSTUP


|       |                    |       |         |        |         |
|-------|--------------------|-------|---------|--------|---------|
| INDEX | ELMAR group s.r.o. | DATUM | 11/2024 | PODPIS | Lysický |
| ZMENA | ...                |       |         |        |         |
| ...   | ...                |       |         |        |         |
| ...   | MĚŘENÍ A REGULACE  |       |         |        |         |

V ROZVADĚČI

V PROVOZU


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |      |  |                  |  |      |   |       |  |            |  |      |   |      |  |      |  |       |   |      |  |      |  |      |   |      |  |      |  |      |  |       |  |    |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |    |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|------------------|--|------|---|-------|--|------------|--|------|---|------|--|------|--|-------|---|------|--|------|--|------|---|------|--|------|--|------|--|-------|--|----|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|----|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>MCM DI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |      |  | DIGITÁLNÍ VSTUPY |  |      |   | ADR.: |  | ČÍSLO: DM3 |  | 3.2  |   |      |  |      |  |       |   |      |  |      |  |      |   |      |  |      |  |      |  |       |  |    |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |    |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="2">DI 1</td><td colspan="2">DI 2</td><td colspan="2">DI 3</td><td colspan="2">DI 4</td><td colspan="2">DI 5</td><td colspan="2">DI 6</td><td colspan="2">DI 7</td><td colspan="2">DI 8</td><td colspan="2">DI 9</td><td colspan="2">DI 10</td></tr><tr><td>C1</td><td>1</td><td></td><td></td><td>2</td><td></td><td></td><td>3</td><td></td><td></td><td>4</td><td></td><td>C1</td><td>5</td><td></td><td></td><td>6</td><td></td><td></td><td>7</td><td></td><td></td><td>8</td><td></td><td></td><td>9</td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |   |      |  |                  |  |      |   |       |  |            |  |      |   | DI 1 |  | DI 2 |  | DI 3  |   | DI 4 |  | DI 5 |  | DI 6 |   | DI 7 |  | DI 8 |  | DI 9 |  | DI 10 |  | C1 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | C1 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DI 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | DI 2 |  | DI 3             |  | DI 4 |   | DI 5  |  | DI 6       |  | DI 7 |   | DI 8 |  | DI 9 |  | DI 10 |   |      |  |      |  |      |   |      |  |      |  |      |  |       |  |    |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |    |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 |      |  | 2                |  |      | 3 |       |  | 4          |  | C1   | 5 |      |  | 6    |  |       | 7 |      |  | 8    |  |      | 9 |      |  | 10   |  |      |  |       |  |    |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |    |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                   |                    |  |         |         |                                             |
|-------------------|--------------------|--|---------|---------|---------------------------------------------|
| INDEX             | ELMAR group s.r.o. |  | 11/2024 | Lysický | SCHÉMA ZAPOJENÍ DT3                         |
|                   | ZMENA              |  | DATUM   |         |                                             |
|                   | ...                |  | PODPIS  |         |                                             |
| MĚŘENÍ A REGULACE |                    |  |         |         | Listu 11 List 6 Č.výkresu <b>D.1.24-107</b> |

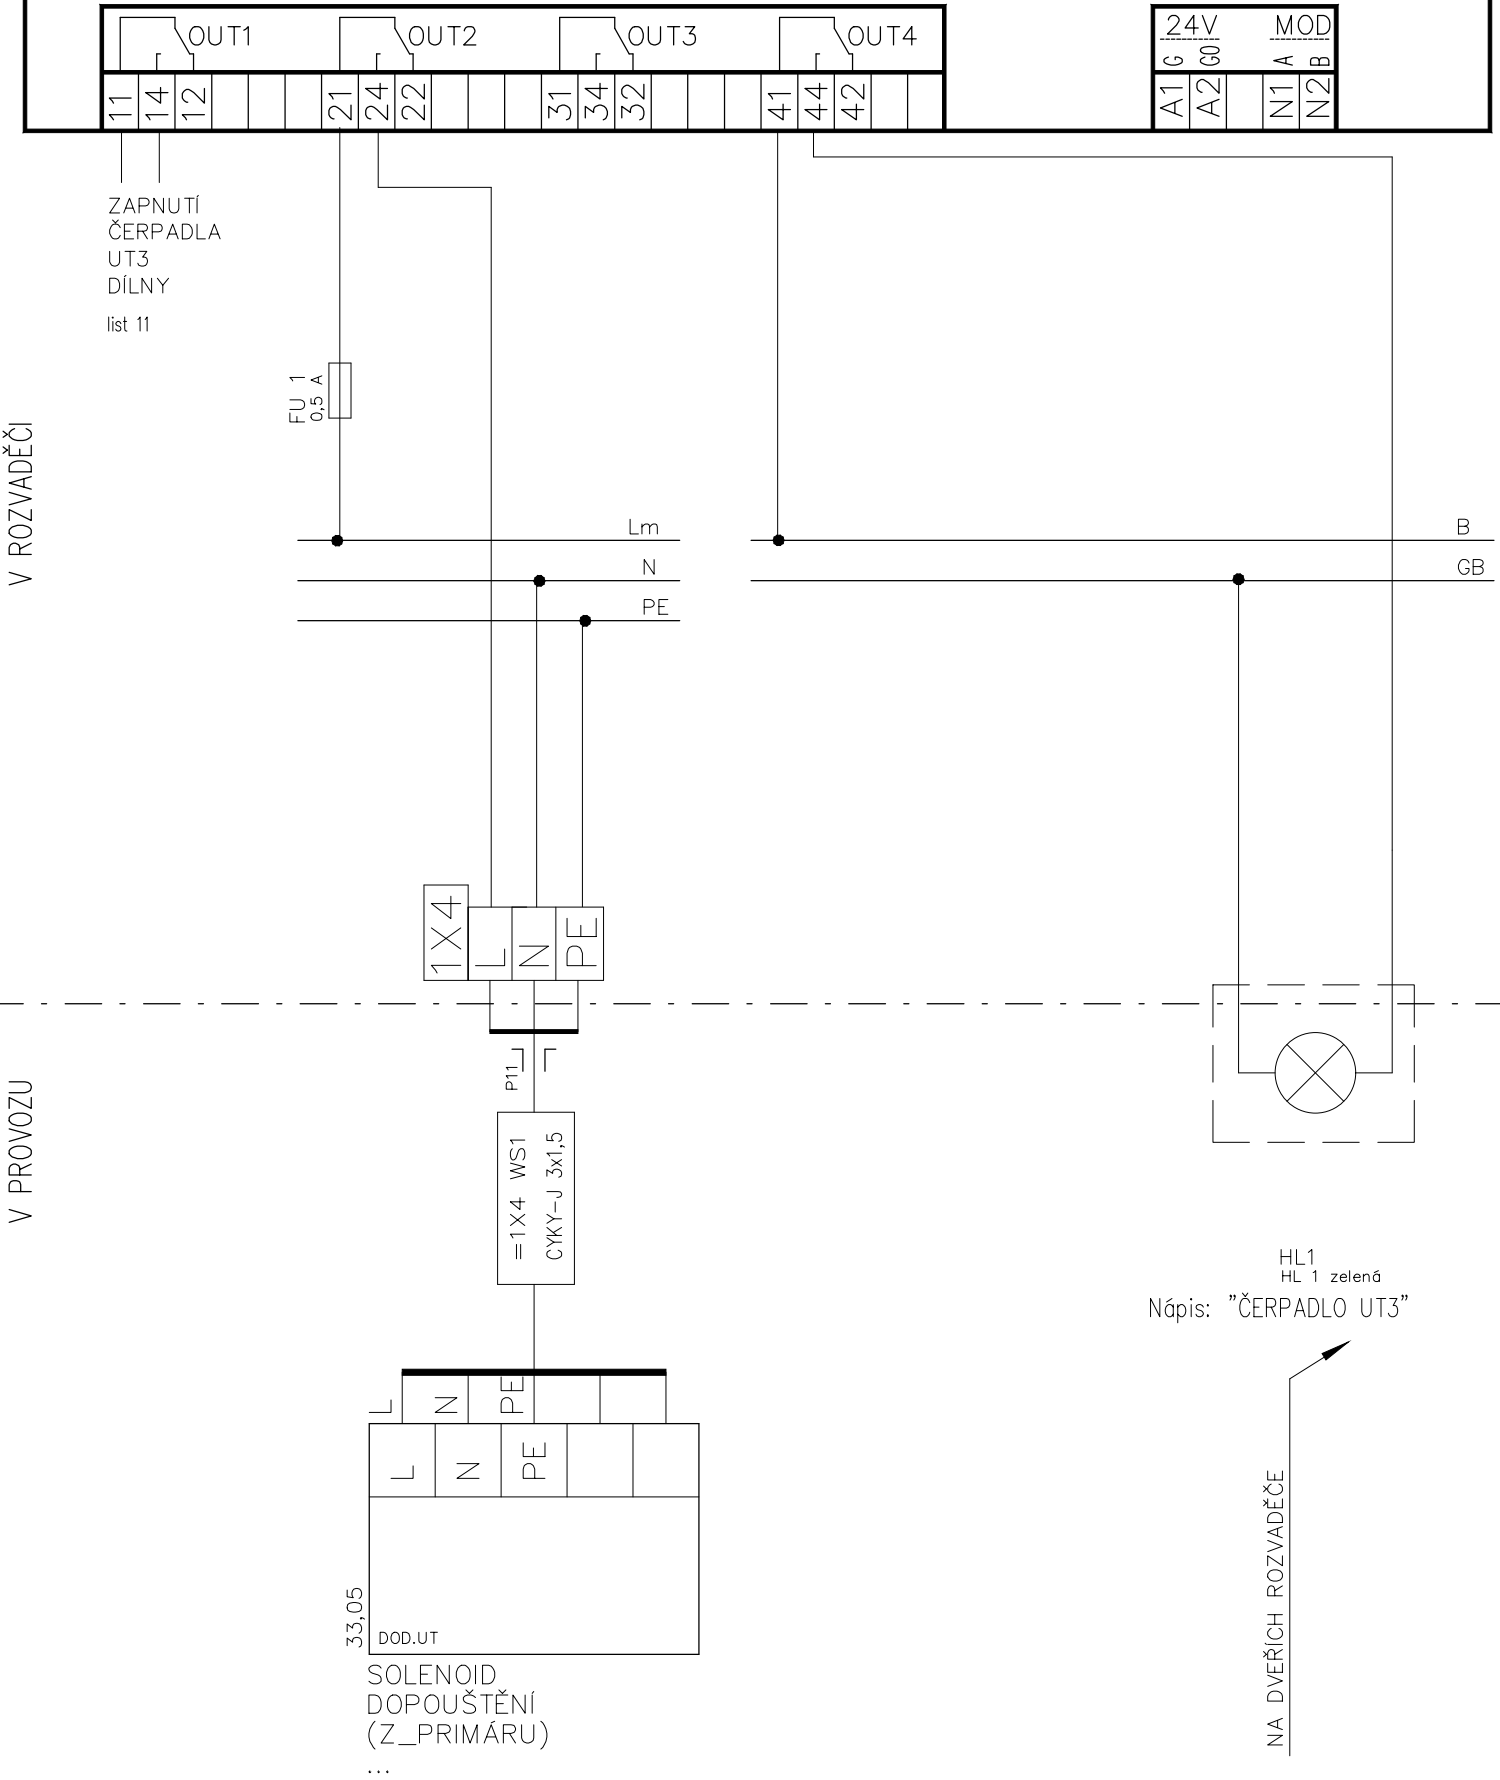

V ROZVADĚČI

V PROVOZU

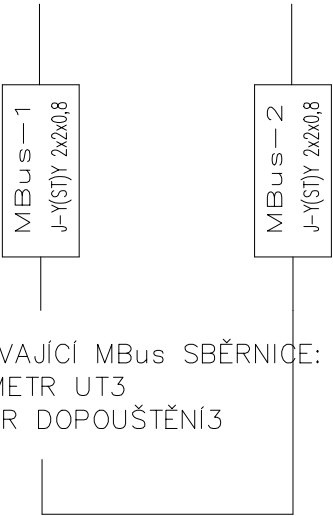


chránička DN50 s protahovacím lankem  
mezi budovou "K" a "XB2":  
2 x J-Y(ST)Y 2x2x0,8  
1 x UTP  
1 x CYKY-J 3x1,5



V ROZVADĚČI

V PROVOZU

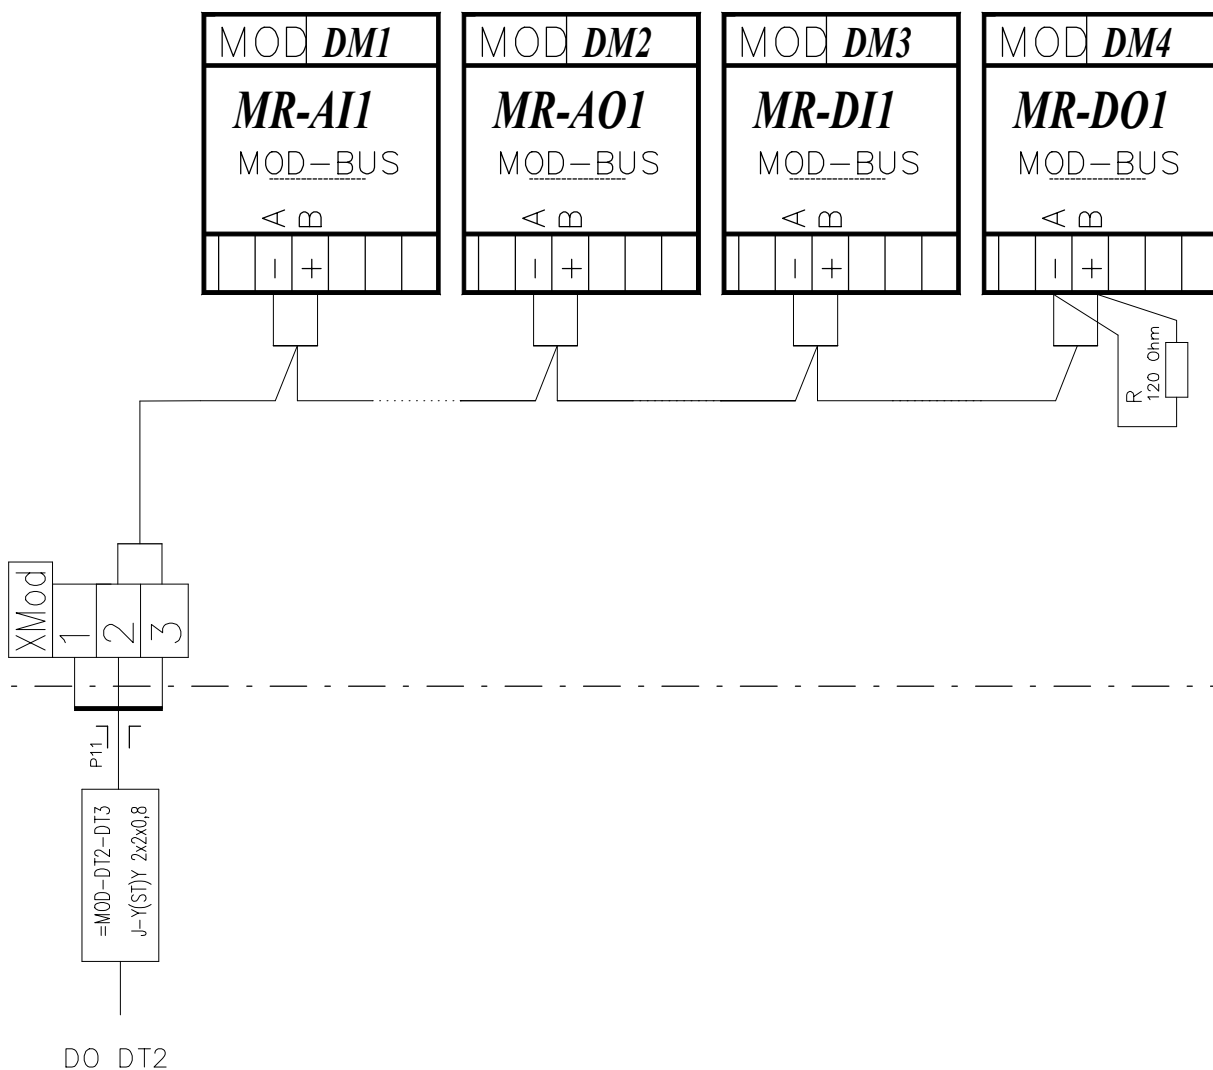

ŽILY Mod-Bus:  
1: černá, červená  
2: bílá, žlutá

|       |                    |         |         |                                             |
|-------|--------------------|---------|---------|---------------------------------------------|
| INDEX | ELMAR group s.r.o. | 11/2024 | Lysický | SCHÉMA ZAPOJENÍ DT3                         |
| ZMENA | ...                | DATUM   | PODPIS  | Listu 11 List 9 Č.výkresu <b>D.1.24-107</b> |
| ...   | MĚŘENÍ A REGULACE  |         |         |                                             |

INDEX

ZMENA

ELMAR group s.r.o.

MĚŘENÍ A REGULACE

DATUM

11/2024

PODPIS

Lysický

SCHEMA ZAPOJENÍ DT3


z DT1

11

10

č. výkresu

D.1.24-107

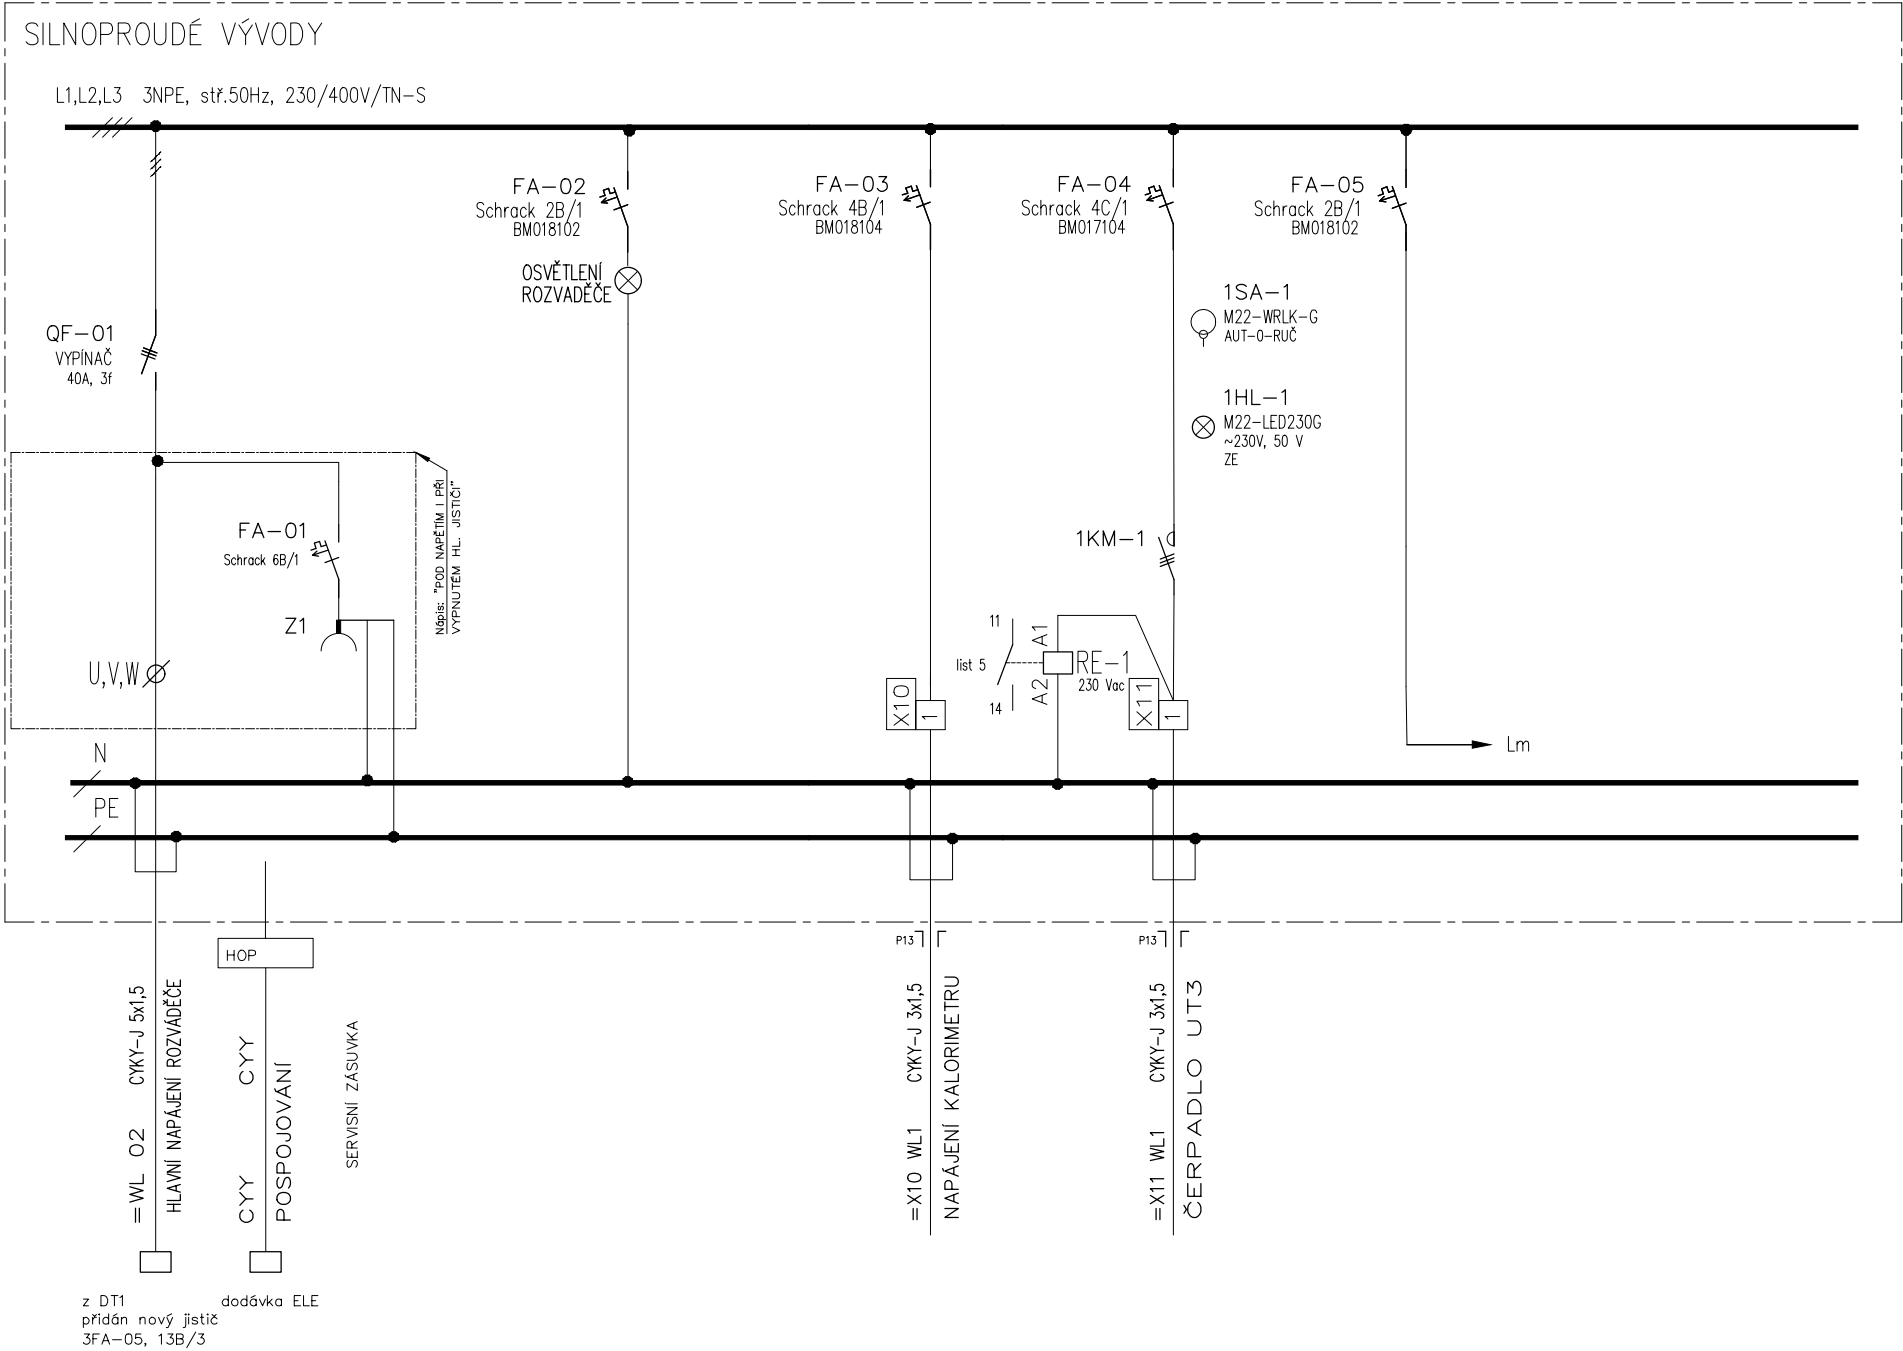

INDEX

ZMENA

MĚŘENÍ A REGULACE

ELMAR group s.r.o.

DATUM

11/2024

PODPIS

Lysický

SCHEMA ZAPOJENÍ DT5

listu 11

list 11

č. výkresu

F.1.4d.15

