


ROZVADĚČ 3RMS3

10/2024 – doplnění napájení CHL jednotek

SKŘÍŇOVÝ ROZVADĚČ
STÁVAJÍCÍ
PROVEDENÍ OCELOPLECHOVÉ

PŘÍVOD KABELU SHORA
VÝVODY KABELU NAHORU

3RMS3

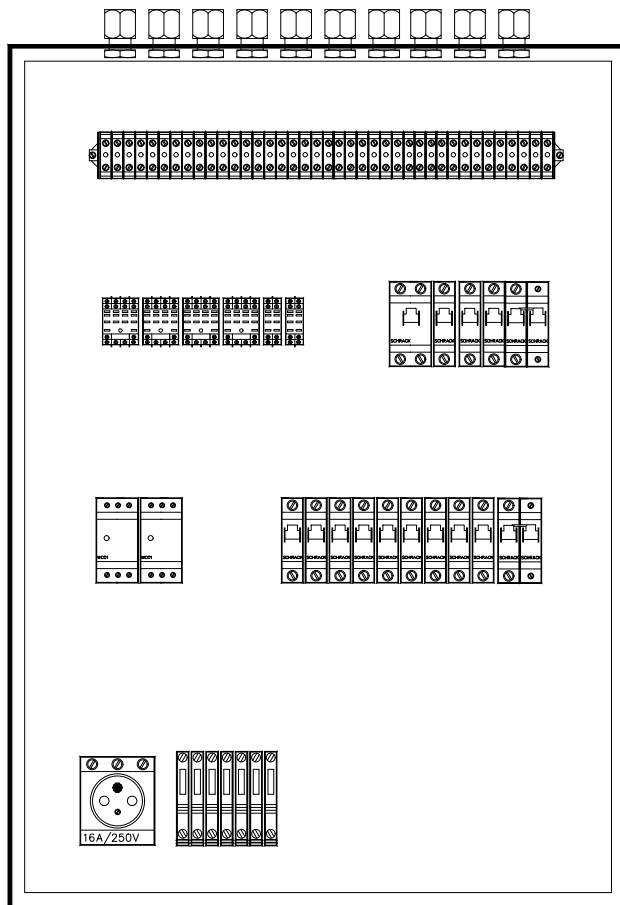

POZN.:

- ROZVÁDĚČ OPATŘIT VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ OCHRANNOU SVORKOU
- OCHRANNÉ POPOJOVÁNÍ PROVÉST VODIČEM CY 6 mm², u FM CY 10 mm²

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KRESLIL		 Smržická 13, 796 07 Držovice Tel.: 582 337 724 – 6 Fax.: 582 333 358 e-mail: info@elmarpv.cz	
Ing. Petr VOLNÝ		Ing. Petr LYSICKÝ					
KRAJ : OL		STAV.ÚŘ.: OLOMOUC		OBEC.ÚŘ.: OLOMOUC			
INVESTOR		FN Olomouc					
AKCE: LÉKÁRNA FN OL						STUPEŇ :	skut.stav.
						DATUM :	1/2025
						FORMÁT :	2 A4
						ZAK. ČÍSLO	...
OBSAH: DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE 3RMS3						MĚŘÍTKO ...	ČÍSLO VÝKR. A.4.7.27

INDEX	ELMAR group s.r.o.
ZMENA	
MĚŘENÍ A REGULACE	
DATUM	1/2025
PODPIS	Lysický
listu 2	list 2
č. výkresu	A.4.7.27

OCELOPLECHOVÝ SKŘÍŇOVÝ ROZVADĚČ

SILNOPROUDÉ VÝVODY

L1,L2,L3 3NPE, stř.50Hz, 230/400V/TN-S

