

WATTCOM s.r.o., 266 81 Tochovice 57, okr. Příbram, IČO: 266 94 425, DIČ: CZ 266 94 425
 http:// www.wattcom.cz, e-mail: info@wattcom.cz, tel.: +420 777 260 826, +420 724 274 129
 Kancelář a korespondenční adresa: Radějovická 12, 251 01 Herink
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 51-1437200237/0100

PROTOKOL Č. FNOL ENERGOCENTRUM DOKLAD O KONTROLE PRVOZUSCHOPNOSTI A FUNKČNÍ ZKOUŠCE VYHRAZENÉHO POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (PBZ)

(Provedené v souladu s § 7, odst. 3, 4 a 5, a § 8 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů)

Dodavatel: : Wattcom s.r.o., 262 81 Tochovice 57, IČO: 266944425

Výrobce: : Siemens Switzerland Ltd., Fire Safety & Security Products, Gubelstrasse 22, CH-6301 Zug

Druh PBZ (dle Vyhl. Č. 246/2001 Sb. § 2, odst. 4, a-h): Zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu
 Zařízení pro Požární signalizaci

Název a popis výrobku: Plynové Ghz Sinorix TM 1230

Provozovatel: : FNOL, I.P. Pavlova 6, 775 20, Olomouc

Objednatel: : FNOL, I.P. Pavlova 6, 775 20, Olomouc

Identifikace místa stavby: : **ENERGOCENTRUM a SERVEROVNA FNOL**, I.P. Pavlova 6, 775 20, Olomouc

Montážní a servisní firma: Wattcom s.r.o., 262 81 Tochovice 57, IČO: 266944425

Dodavatel projektové dokumentace: Siemens s.r.o., Siemensova 1, 155 00, Praha 13

1. Byla provedena funkční zkouška na následujícím zařízení GHZ vč. EPS:

Zařízení	Typ	Počet
Ovládací ústředna GHZ	XC1005-A	1
Tlačítkové hlásiče	DM1103-S, DM1103-L	3
Kouřové hlásiče	FDOOT 241-9	12
Kombi maják a sirena	AGN24.6	3
Nasávací komora	Titanus prosens	1
Dveřní magnet	MG 240	2
Spouštěcí magnet lahve	DEMADEM	1
Paralelní svítidlo	DJ	6
Odvětrání Ghz	Ventilátor + klapka	1

Provedené zkoušky	Vyhodnocení	
	Vyhovělo	Nevyhovělo
funkčnost ústředny	X	
funkčnost tlačítkových hlásičů	X	
funkčnost kouřových hlásičů	X	
funkčnost kombi maják a sirena	X	
funkčnost nasávací komory	X	
funkčnost blokovacích magnetu	X	
funkčnost paralelních svítidel	X	
funkčnost spouštěcího magnetu	X	
funkčnost ventilátoru a klapky	X	
kontrola potrubí a trysek	X	
kontrola tlak lahvi	X	
funkčnost návazností na objektovou EPS	X	

2. Funkční zkoušku provedl: L.Weikert

3. Datum a čas funkční zkoušky PBZ: 14.10.2022

4. Zjištěné závady nebo sdělení servisu uživateli:
Bez zjevných závad

- Náhradní opatření a termín odstranění závad (dle § 7 odst.6 vyhl. MV ČR č.246/2001 Sb.,):


5. Výsledek funkční zkoušky PBZ:

- a) Zkontrolované zařízení bylo shledáno způsobilým plnit svoji funkci v souladu s § 7a 8 vyhl. MV ČR č. 246/2001 Sb., mimo takových závad, které jsou uvedeny v bodu 4. **Zařízení je provozuschopné.**
- b) Servisní technik potvrzuje, že při funkční zkoušce výše uvedeného zařízení byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce konkrétního typu požární bezpečnostního zařízení a odpovídá za kvalitu provedené činnosti v souladu s § 10 odst.2 vyhl. MV ČR č. 246/2001 Sb.

6. Termín příští kontroly PBZ: 4/2023


V Herinku dne 17.10.2022

Za Wattcom s.r.o.:

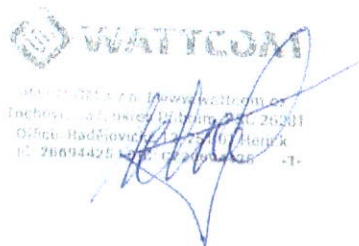

WATTCOM
WATTCOM s.r.o. www.wattcom.cz
Technická 137, ulice Hrdinů 246, 26201
Olšany-Hodčovice, 26201, Horník
tel. 26694425 fax 26694425 -1-

Za objednatele:



Ing. Jan Kotzot
Osoba odborně způsobilá ve smyslu §11
Zákona ČNR č.133/1985 Sb.
O požární ochraně ve znění i pozd. předpisů,
č. osvědčení Z-407/98

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLŠANY
I.P.Pavlova 188/6, 773 00 Olomouc, tel. 588 444 217
Technik bezpečnosti práce a požární ochrany

Wattcom s.r.o

V Hradci Králové dne 27.9.2022

**Záznam o periodických tlakových zkouškách lahví GHZ
náplň Novec 75 kg
majitel FN Olomouc**

1	11631609	Vitkovice	01/2012	09/2022	80l	300bar	200bar
2	11631606	Vitkovice	01/2012	09/2022	80l	300bar	200bar
3	11631591	Vitkovice	01/2012	09/2022	80l	450bar	300bar
4	11631613	Vitkovice	01/2012	09/2022	80l	450bar	300bar

kontrola hmotnosti u všech lahví bez změny,
vizuální kontrola bez známek koroze, kontaminace nebo jiných závad
stav ventilů bez závad
pneumatická zkouška bez známek úniku - naplnění Novec
provedení zkoušky vyznačeno na lahvích ražením

Ing. Martin Čížek



